SENACSA

Sevicio Nacional de Calidad y Salud Animal - SENACSA

Dirección Operativa de Contrataciones

Departamento de Administración de Contratos

Nro: 3733

Informe de Recepción

Proveedor: SIEMI S.R.L.

Fecha: 09/03/24

Orden provision/trabajo: 01

Factura N°:

Remisiones N°:

Item	Codigo	Servicios	Dirección	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Costo Total
1	1505	Provisión de filtro de aceite-Generador de	Mantenimiento	Unidad	1,0000	433224	433224
2	1506	Mano de obra de instalación-Generador d	Mantenimiento	Unidad	1,0000	296063	296063
3	1507	Provisión de filtro de combustible-Genera	Mantenimiento	Unidad	1,0000	349783	349783
4	1506	Mano de obra de instalación-Generador d	Mantenimiento	Unidad	1,0000	296473	296473
5	1509	Provisión de filtro de aire-Generador de 1	Mantenimiento	Unidad	1,0000	782952	782952
6	1506	Mano de obra de instalación-Generador d	Mantenimiento	Unidad	1,0000	295495	295495
7	1511	Provisión de filtro de líquido refrigerante-G	Mantenimiento	Unidad	1,0000	214884	214884
8	1506	Mano de obra de instalación-Generador d	Mantenimiento	Unidad	1,0000	296501	296501
9	1513	Provisión de aceite 15W40, por litro-Gene	Mantenimiento	Unidad	20,0000	69155	1383100
10	1514	Mano de obra por cambio-Generador de	Mantenimiento	Unidad	1,0000	608785	608785
11	1515	Provisión de líquido refrigerante, por litro-	Mantenimiento	Unidad	54,0000	22536	1216944
12	1514	Mano de obra por cambio-Generador de	Mantenimiento	Unidad	1,0000	390159	390159
13	1517	Medición de tensión, corriente, frecuencia	Mantenimiento	Unidad	1,0000	3788835	3788835
14	1522	Provisión de tablero de transferencia auto	Mantenimiento	Unidad	1,0000	9715004	9715004
15	1506	Mano de obra de instalación-Generador d	Mantenimiento	Unidad	1,0000	2090173	2090173
16	1520	Provisión de batería de 120 Ah-Generado	Mantenimiento	Unidad	2,0000	2230004	4460008
17	1514	Mano de obra por cambio-Generador de	Mantenimiento	Unidad	2,0000	473450	946900

Total General: 27565283

Observación:

Confeccionado Por: PAMELA SOLEDAD MARECO

Fecha: 09/03/24

Recibido Por: SR. JULIO BERNAL

Fecha: 09/03/24

SIEMI

INFORME TÉCNICO

SENACSA – LABORATORIO DE RESIDUOS

Fecha: 5/3/2024

Lugar: Servicio Nacional de Salud Animal – Laboratorio de Residuos

Labor: Diagnóstico.

Participantes:

- Técnico Christian Rotela
- Técnico Hugo Chamorro

Ítems que fueron verificados

- **Revisión de Grupo Generador.**
- **Diagnóstico de falla reportada por el cliente**

Equipo:

Marca: ALL TIME - CUMMINS
Potencia: 135kVA

Desarrollo:

En Fecha 28/2/24 recibimos una solicitud de diagnóstico de falla por parte del Sr. Rubén Barrios, jefe de División Electromecánica y Refrigeración de SENACSA, solicitando realizar la verificación del Grupo Generador del Laboratorio de Residuos, según nota en adjunto, ya que el tablero de transferencia automática fallaba para conmutar entre la conexión de la carga a ANDE y al Generador. Hicimos las pruebas correspondientes y, si bien no se detectaron fallas al conmutar, se constató que los contactores tanto de mando como de fuerza del tablero de transferencia estaban notablemente deteriorados. Se anexan fotografías.

Se recomienda el cambio del tablero de transferencia automática, así como un mantenimiento preventivo completo del Grupo Generador.

Informe elaborado por:

Ing. Gabriel Zárate

SIEMI S.R.L.
Servicio Integral de Ingeniería

Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. de Mantenimiento
SENACSA

Rubén Barrios
Jefe Div. Electromecánica y Refrig.
SENACSA

SIEMI

ANEXO

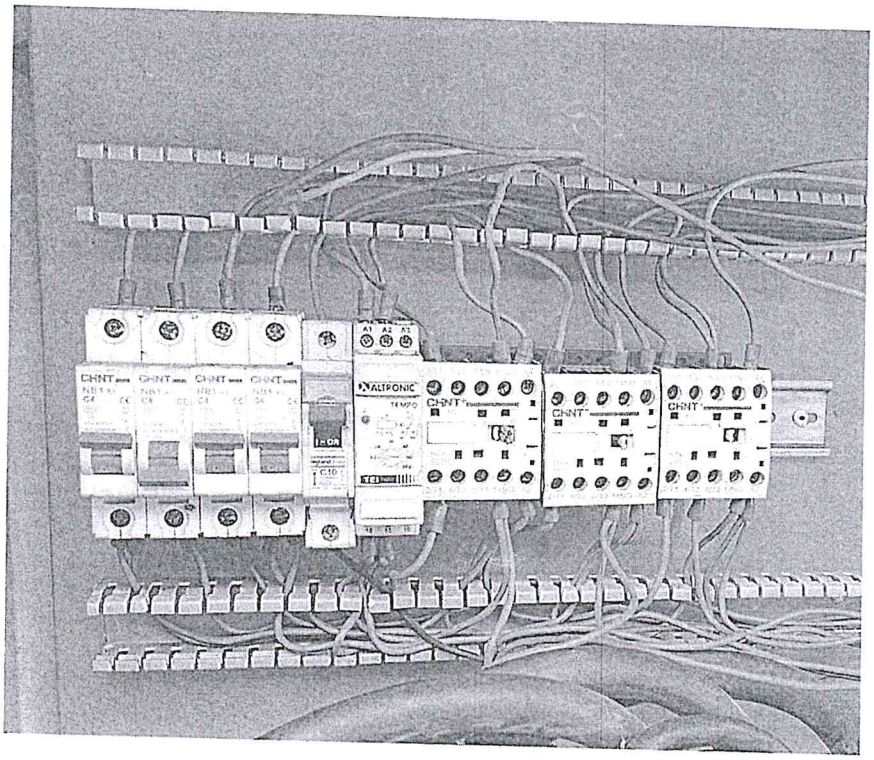

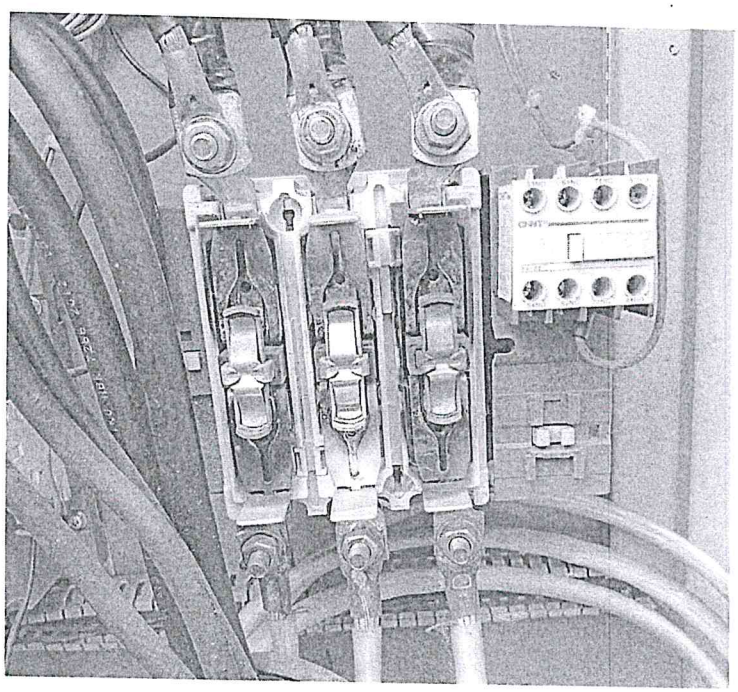

Rubén Barrios
Jefe Div. Electromecánica y Refrig.
SENACSA

SIEMI S.R.L. - Amancio González Nº 129 c/ Avda. Fernando de la Mora – Asunción, Paraguay
Tel.: 021 301 225/ 6 - Fax: 021 301 295 - E-mail: siemisrl@siemi.com.py – www.siemi.com.py

Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. de Mantenimiento
SENACSA