MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (S4)

HOSPITAL NACIONAL

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 02/2014

"Adquisición de Equipamientos Industriales"

ACLARACIONES

Por éste medio, se procede a dar respuesta a las consultas formuladas por los oferentes, las que se detallan a continuación:

Consulta No. 1

Ítem 1 – Bomba de Agua de 30 HP.-

¿10 bar de presión de trabajo, es la presión máxima que debe ser capaz de soportar o es la presión a la cual debe entregar 30.000 litros/hora?.-

Respuesta: 10 BAR se refiere a la presión por la cual debe entregar 30.000 litros/hora.-

Consulta No. 2.-

Ítem 2 - Bomba de agua sumergible de 16 HP.-

1 - ¿Cuál es la altura dinámica o la altura manométrica total??

Respuesta: La altura dinámica de la bomba es de 120 metros. –

Consulta No. 3.-

Ítem 3 – Bomba sumergible de 25 HP

¿Cuál es la altura dinámica o la altura manométrica total?

Respuesta: La altura dinámica de la bomba es de 120 metros.

Consulta No. 4.-

Ítem 4 – Bomba sumergible de ¾ HP.

¿Cuál es la altura dinámica o la altura manométrica total?

Sub Unidad Operativa de Contrataciones
Hospital Nacional

Respuesta: Se cancela la adquisición del ítem considerando que la potencia solicitada no es la adecuada y no se utiliza en la Institución.-

Consulta No. 5.-

Ítem 5 – Bomba de efluentes

¿Cuánto es la presión que debe entregar la bomba?

Respuesta: Se modifican las especificaciones quedando como sigue. Conforme Adenda corresponde al ítem No. 4.-

Datos Técnicos

- Sumergible, para residuos de efluentes.
- Fabricado en acero inoxidable, carcasa e impulsor.
- Máximo 19.000 litros/ horas a 10 metros de profundidad.
- Tensión 380 VAC/ 50 HZ.
- Potencia 2,2 KW.-

Consulta No. 6.-

Ítem 4 – Bomba de agua sumergible ¾ HP.

¿Su caudal y presión aproximada?

Respuesta: *Se elimina el requerimiento del ítem.-*

Consulta No. 7

Item 5 – Bomba de efluentes

Respuesta: SE modifican las especificaciones quedando como sigue. Conforme Adenda corresponde al ítem No. 4.-

Datos Técnicos

- Sumergible, para residuos de efluentes.
- Fabricado en acero inoxidable, carcasa e impulsor.
- Máximo 19.000 litros/ horas a 10 metros de profundidad.
- Tensión 380 VAC/ 50 HZ.
- Potencia 2,2 KW.-

BRENDA DEL ADILLO
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S4
Hospital Nacional

SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (S4)

HOSPITAL NACIONAL

Consulta No. 8

Ítem 2 – Bomba de agua sumergible de 16 HP

¿Consultamos si se podría presupuestaria con diámetro de 6"?

Respuesta: Se modifica el rango de 4 a 6"

Consulta No. 9

Ítem 3 – Bomba de agua sumergible de 25 HP.

Solicitan un diámetro de la bomba de 4", consultamos si se podría presupuestar con diámetro de 6".-

Respuesta: Se modifica el rango de 4 a 6"

Consulta No. 10

Ítem 6 – Calandra Secadora

1. *Solicitamos modificar el parámetro de producción en kilogramos de ropa seca por hora a velocidad de planchado, que es lo adecuado para las planchadoras y calandras.*
2. *Modificar los parámetros de Cilindro Principal de (diámetro x largo útil). El sistema de rodillo central y rodillos auxiliares son muy antiguos y ya no se usan hace bastante tiempo. Los sistemas modernos tienen el rodillo central y la presión de planchado la hacen contra bandas de planchado (no contra rodillos auxiliares).-*
3. *Modificar las dimensiones del diámetro del rodillo, ya que no coincidirían con la producción real solicitada o pretendida por la Institución.*
4. *El sistema de calefacción deberá ser a VAPOR o ELÉCTRICA?*
5. *Los parámetros eléctricos deberán ser del tipo TRIFÁSICO en caso de que la calefacción sea eléctrica?*
6. *El cargador deberá ser automático (muy costosa) o podrá ser manual? O ambos?*
7. *Modificar los parámetros de rodillo de presión forradas con telas especiales absorbente, este sistema ya no se usa hace más de 15 años.*
8. *Favor aclarar el Sistema de Seguridad y corte automático de gas por falla? Este sistema solamente traen los equipos con calefacción a gas.*
9. *Modificar el parámetro de regulación de temperatura de planchado de 0º a 120ºC, dispositivo de seguridad de mano. Una planchadora no puede tener parámetros*

BRENDA DEL CARMEN ... Sub Unidad Operativa ... Hospital Nacional ... S.P. y B.S.

desde 0º a esa temperatura el rodillo está frío, también la planchadora máxima de 120º sería insuficiente, debería alcanzar al menos 180º para una planchado óptimo.-

Respuesta:

1- Velocidad de planchado: 1-18metros/min. (Máximo). Con dobladora (OPCIONAL)
2- Se eliminan las especificaciones técnicas referentes a rodillos centrales y rodillos auxiliares. Se modifican a: Cantidad de Rodillo 1(uno), Rodillo de presión contra bandas de planchado (rodillos con un tensado permanente de las bandas de planchado).-
3- Se modifican las dimensiones del cilindro principal a mínimo 500 mm máximo 3200 mm.-
4- El sistema de calefacción deberá ser ELÉCTRICA.-
5- Los parámetros eléctricos deberán ser del tipo TRIFÁSICO.-
6- El cargador deberá ser automático o manual.-
7- Se eliminan los parámetros referentes a: "Rodillo de presión forradas con telas especiales absorbentes".-
8- Se eliminan los parámetros referentes a. "Sistema de Seguridad y corte automático de gas por falla".-
9- Se modifica el parámetro de regulación de temperatura de 40º a 180º.-
10- Conforme Adenda corresponde al ítem 5.-

Consulta No. 11

Ítem 24 – Lavadora Industrial

1- *No se observa que el equipo cuenta con la función de CENTRIFUGADO, el equipo deberá contar con dicha función?*
2- *Las descripciones no indican que sea una Lavadora con BARRERA SANITARIA, sin embargo habla sobre: Dispositivo de seguridad en puertas de cargas y descargas. El equipo deberá contar con barrera sanitaria?*
3- *Se solicita que el equipo tenga una capacidad de 90 kilogramos de ropa seca, sin embargo se aclara El que el tambor debe ser de 763 litros; si contamos que una máquina carga 1 kilogramo de ropa a cada 10 litros, este tambor solo tiene capacidad de 76 kilogramos de ropa. Favor aclarar ésta situación.-*
4- *Solicitamos que se elimine los parámetros de DIÁMETRO X PROFUNDIDAD del cesto, debido a que cada fabricante tiene medidas diferentes acorde a sus propios parámetros lo importante es el VOLUMEN del cesto y que tenga la capacidad de lavar la cantidad de ropa establecida por la Convocante. Caso contrario sería muy limitante con total falta de criterio técnico.-*
5- *Solicitamos a la Convocante ampliar el parámetro de peso, ya que no se compadece con el volumen de ropas a lavar (90 kilogramos).-*

6- *Favor aclarar o modificar el parámetro de sistema de auto rebalde y visor del nivel de agua, ya que el proceso de carga y control de agua son a través de presostatos, sólo las LAVADORAS MUY ANTIGUAS tienen un visor para el control a OJO del operador.-*

Respuestas:

1- La lavadora debe poseer la función de CENTRIFUGADO, en el rango de 700 a 900 RPM
2- El equipo ofertado deberá contar con BARRERA SANITARIA.-
3- Considerando que el equipo solicitado es de 85 hasta 100 kilos, el Volumen mínimo del cesto deberá ser de 850 litros.-
4- Se eliminan dichas especificaciones, considerando que cada fabricante tiene medidas diferentes, lo importante es el Volumen del CESTO.
5- SE modifica el peso máximo de la lavadora, a 2000 kilogramos.-
6- Se modifican las especificaciones a: "Control de nivel de agua a través de presostato y visual).-
7- Conforme Adenda corresponde al ítem 23

Consulta No. 12

Ítem 34 – Secador Rotativo

1. *Solicitamos que se elimine los parámetros de DIÁMETRO X PROFUNDIDAD del cesto, debido a que cada fabricante tiene medidas diferentes acorde a sus propios parámetros, lo importante es el VOLUMEN del cesto y que tenga la capacidad de SECAR la cantidad de ropa establecida por la Convocante. Caso contrario será muy limitante con total falta de criterio técnico.-*
2. *De qué material debe ser el cesto de la secadora?*
3. *Favor aclarar el parámetro de Producción Horaria aproximada de 99 kilogramos por ropa?. Esto depende de la capacidad de secado en kilogramos (30 Kilos solicitados) depende del tipo de ropas, cantidad de humedad residual, etc. Es decir, existen varios factores para poder llegar al parámetro solicitado. Atendiendo a la Capacidad de 30 kilos solicitado se deberá realizar 3 procesos de 20 minutos para llegar a la producción solicitada, creemos que esto es un error, favor si lo pueden reconsiderar.-*
4. *Favor aclarar el parámetro de Encendido automático del quemador. El secador deber ser a gas o eléctrico?-.*
5. *Recomendamos ampliar la Regulación de tiempo de secado de 0 a 120 min.-*
6. *Favor modificar los parámetros de temperatura de secado (0º a 90º) a 40º a 90ºC en la salida de aire del secado y 40ºC a 200ºC en la entrada de aire.-*

Respuestas:

BRENDA DELC[illegible]PILLO
Sub Unidad Operativa de C[illegible]
Hospital Nacional

1. Se elimina dicho parámetro.-
2. El cesto debe ser de acero inoxidable.-
3. La capacidad de producción por hora se refiere a la cantidad de kilogramos que debe secar el equipo en una hora.-
4. El secador debe ser eléctrico.-
5. Se modifica la Regulación de tiempo de secado de 0 a 120 min.-
6. Se modifican los parámetros de temperatura de secado.-
7. Conforme Adenda No. 4 corresponde al ítem 33.-

Consulta 13

Solicitamos tengan a bien proveer fotos, imágenes de los productos correspondientes a los ítems 7-8-9-10-11-12-13 de la licitación de referencia, para mayor exactitud de presupuestar productos a entera satisfacción de la institución.-

Respuesta:

A modo referencial se remiten imágenes de los ítems licitados los que se aproximan a lo solicitado, pudiendo diferir en algunos puntos. Sin embargo, se aclara que la oferta debe cumplir con todo lo solicitado en el PBC.

Conforme Adenda publicada, se modifican los números de ítems.

ITEM 6 – CARRO PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS

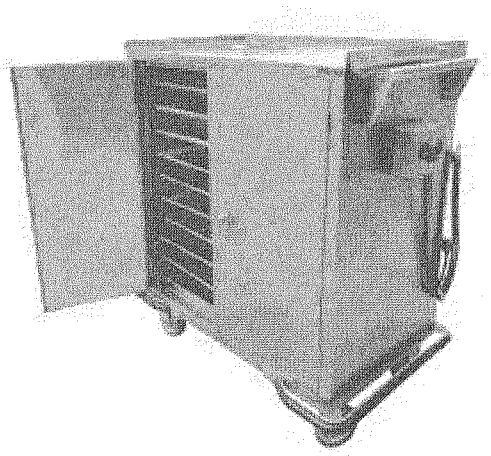

SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (S4)

HOSPITAL NACIONAL

ITEM 7 – CARRO PARA TRANSPORTE DE CARGA, EQUIPOS, INSUMOS, ETC.

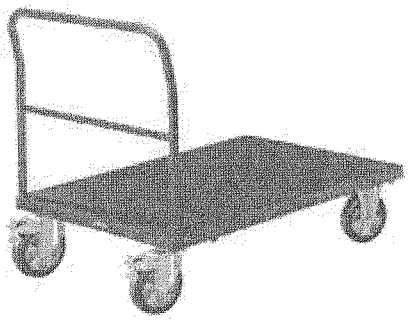

ITEM 8 – CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIALES, INSTRUMENTALES E INSUMOS Y ROPAS

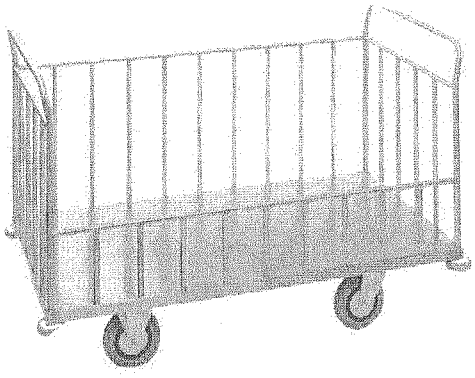

ITEM 9 – CARRO PARA INSUMOS QUIMICOS Y FARMACÉUTICOS.

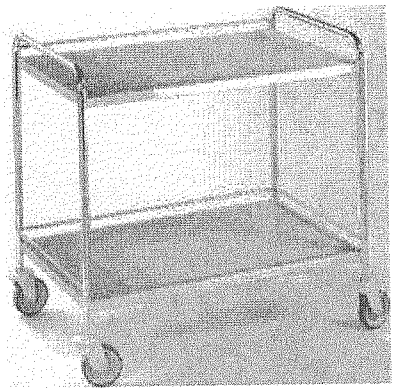

SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (S4)

HOSPITAL NACIONAL

ITEM 10 – CARRO PARA ROPA LIMPIA.-

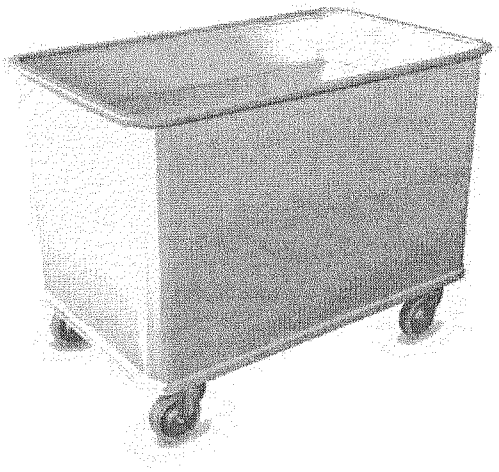

ITEM 12 - CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIALES, INSUMOS Y ROPAS QUIRURGICAS.-

Consulta No. 14.-

Se solicita que la Carta de Autorización del Fabricante/Representante/Distribuidor deba ser inscripta en el Registro Público de Comercio, Sección Representaciones para la firma del Contrato.-

Solicitamos a la Convocante eliminar el requisito de la INSCRIPCION EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO, la Carta de Autorización respectiva.-

Respuesta: Se elimina el requerimiento que la Carta de Autorización del Fabricante/Representante/Distribuidor deba estar inscripta en el Registro Público de Comercio. Se modifica conforme a lo estipulado en la Adenda.-

Consulta No. 15

Plazos de Entrega

Solicitamos a la convocante ampliar el plazo de entregas mínimo a 90 días para el plazo de entrega y 15 días adicionales para los trabajos de instalación y puesta en marcha de los equipos. Principalmente porque los equipos son fabricados únicamente bajo pedido y no existen en stock.

Respuesta

Se modifican los plazos de entrega conforme Adenda.-

Consulta No. 16

Sección IV

Condiciones Especiales del Contrato

Cláusula 14.5 Intereses.-

Sobre éste punto en particular solicitamos a la Convocante que sea de cómo mínimo 1% (uno por ciento) mensual por el periodo de atraso.

Respuesta:

Considerando el concepto de equidad, se modifica el porcentaje de Interés quedando a 0.1% mensual.-

Consulta No. 17

Cláusula CGC 26.1

Multas

Solicitamos a la Convocante que sea de cómo máximo 0,5% por cada siete días calendario de atraso.-

Respuesta: Se mantiene el porcentaje de multa, conforme modificación del Interés en el punto anterior.-

SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (S4)

HOSPITAL NACIONAL

Consulta 18

Favor confirmar si para los ítems 14, 15 y 16 los oferentes deberán presentar también:

Constancia emitida por la Dirección de Establecimientos de Salud, Afines y Tecnología Sanitaria, los cuales deberán estar vigente:

Certificado de Registro y Habilitación como Importador de los dispositivos médicos dentro del territorio nacional.

Constancia de contar con Habilitación de Servicio Técnico de la Dirección de Control de Profesiones y Establecimientos de Salud del MSPBS.-

Respuesta: Si, considerando que corresponde a dispositivos médicos, el oferente deberá presentar dichas documentaciones. Conforme Adenda No. 4 corresponde a los ítems 13, 14 y 15.-

Consulta 19

En la Sección III – Plazo de Entrega

1 - En su mayoría el PBC solicita que el plazo de entrega sea de 30 días desde la recepción de la Orden de Compra.

Solicitamos que este plazo sea de 90 días desde la recepción de la orden de compra. Este pedido obedece a que la mayoría de los Equipos solicitados no se producen en el País, y por lo cual la compra debe realizarse por importación de otros países y esta operativa generalmente se realiza en el plazo solicitado.

2 - Además solicitamos que se establezca un día y hora para la visita al predio con el acompañamiento de Personal de la Institución para observar el lugar exacto donde serán instalados los Equipos ya que muchos de ellos son de gran tamaño y se tiene que tener en cuenta esto para su instalación.-

Respuesta:

1 – Se modifican el Plazo de Entrega conforme Adenda No. 5 publicada.-

2 – Las visitas pueden ser realizadas por los oferentes hasta un día hábil antes de la Apertura de Sobres, debiendo dirigirse al Departamento de Mantenimiento de 08:00 a 12:00 horas.-

SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (S4)

HOSPITAL NACIONAL

Consulta 20

Ítem 5 – Calandra Secadora

1- Solicitamos establecer una tolerancia de +/-40 mm al ancho de 3.200 mm solicitados por la Convocante, a fin de establecer parámetros más justos y fomentar la participación de más oferentes.
2- Solicitamos a la Convocante modificar los parámetros de potencia (10 a 15HP), no existe en el mercado ningún equipo que precise de motores tan potentes para una Calandra, en todo caso solicitamos que sea hasta 15 HP, a fin de posibilitar contar con oferta alguna que cumpla el requisito en cuanto a potencia de motores se refiere.
3- Presión 5 a 10 BAR, a qué se refiere ésta potencia?

Respuesta

1- Se modifican las especificaciones técnicas, estableciéndose un parámetro de +/-40 mm al ancho del lavarropas solicitado.
2- Se modifican los parámetros de potencia, quedando hasta 15 HP.
3- La presión se refiere

Consulta 21

Ítem 20 Lavadora Industrial

1- Entrada de agua fría de 1 ¼ ", solicitamos a la Convocante si se podría ofrecer 2 entradas de agua de 1", considerando que se pueden utilizar reductores a las entradas de agua de 2" con que cuenta lavandería.-
2- Descarga de 120 mm, solicitamos a la Convocante ofertar equipos con 200 mm en la descarga, ya que esto permite drenar más rápido y volver a cargar nuevamente reduciendo los tiempos de espera.

Respuesta

1- Si, se puede ofertar con 2 entradas de agua de 1"
2- Si, se puede ofertar equipos con descarga de hasta 200 mm.-

SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (S4)

HOSPITAL NACIONAL

Consulta 22

1- Solicitamos a la Convocante ampliar el plazo de entrega a un mínimo de 120 días para el plazo de entrega y 15 días adicionales para los trabajos de instalación y puesta en marcha de los equipos. Principalmente debido a que estos equipos son fabricados únicamente bajo pedido y no existen en stock.-

Respuesta

1- Se amplía el plazo de entrega de hasta un máximo de 120 días para el plazo de entrega de los ítems correspondientes a Calandra, Lavarropas y Secarropas considerando la envergadura de la instalación.-

Itauguá, 13 de Noviembre de 2014.

BRENDA DELGADILLO VESTER, Directora

Sub Unidad Operativa de Contrataciones (S4)