

<div data-bbox="181 113 341 184">ANDE</div> <div data-bbox="181 197 341 231"></div>	<div data-bbox="477 100 1117 252"> ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DRH - SO N° 024 - 01 </div>	<div data-bbox="1286 142 1380 214"> HOJA 3 de 5 </div>
<div data-bbox="201 268 1393 357"> CONJUNTO DE PUESTA A TIERRA TEMPORARIO PARA LINEAS DE BAJA TENSION </div>		

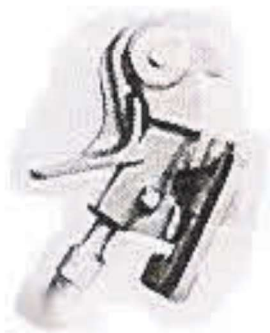



Fig.1 Grampa para conductor tipo PICO DE PATO



Fig. 2 Grampa de tierra

<div data-bbox="287 1892 483 1925">Preparado por:</div>	<div data-bbox="725 1892 912 1925">Aprobado por:</div>	<div data-bbox="1052 1892 1416 1925">Revisión: Fecha 09/04/2024</div>
---	--	---

<div data-bbox="183 113 341 184">ANDE</div> <div data-bbox="183 199 341 231"></div>	<div data-bbox="477 102 1117 252"> ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DRH - SO N° 024 - 01 </div>	<div data-bbox="1284 144 1380 212"> HOJA 4 de 5 </div>
<div data-bbox="203 270 1398 354"> CONJUNTO DE PUESTA A TIERRA TEMPORARIO PARA LINEAS DE BAJA TENSION </div>		

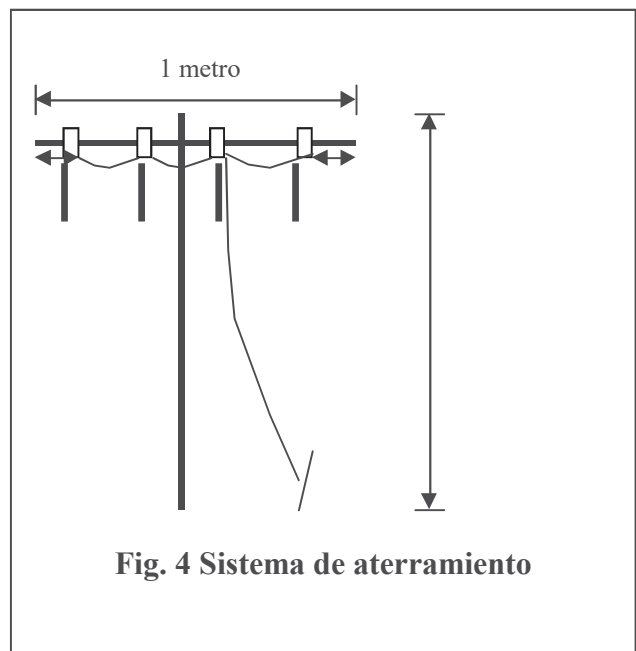

<div data-bbox="285 1892 483 1925">Preparado por:</div>	<div data-bbox="724 1892 914 1925">Aprobado por:</div>	<div data-bbox="1050 1892 1417 1925">Revisión: Fecha 09/04/2024</div>
---	--	---

<div>ANDE</div> <div></div>	<div>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</div> <div>DRH - SO</div> <div>N° 024 - 01</div>	<div>HOJA</div> <div>5 de 5</div>
<div>CONJUNTO DE PUESTA A TIERRA TEMPORARIO PARA LINEAS</div> <div>DE BAJA TENSION</div>		

FIGURA 6

ANDE

Preparado por:	Aprobado por:	Revisión: Fecha 09/04/2024
----------------	---------------	----------------------------