




# Municipalidad de Horqueta

## Administración Jorge Centurión

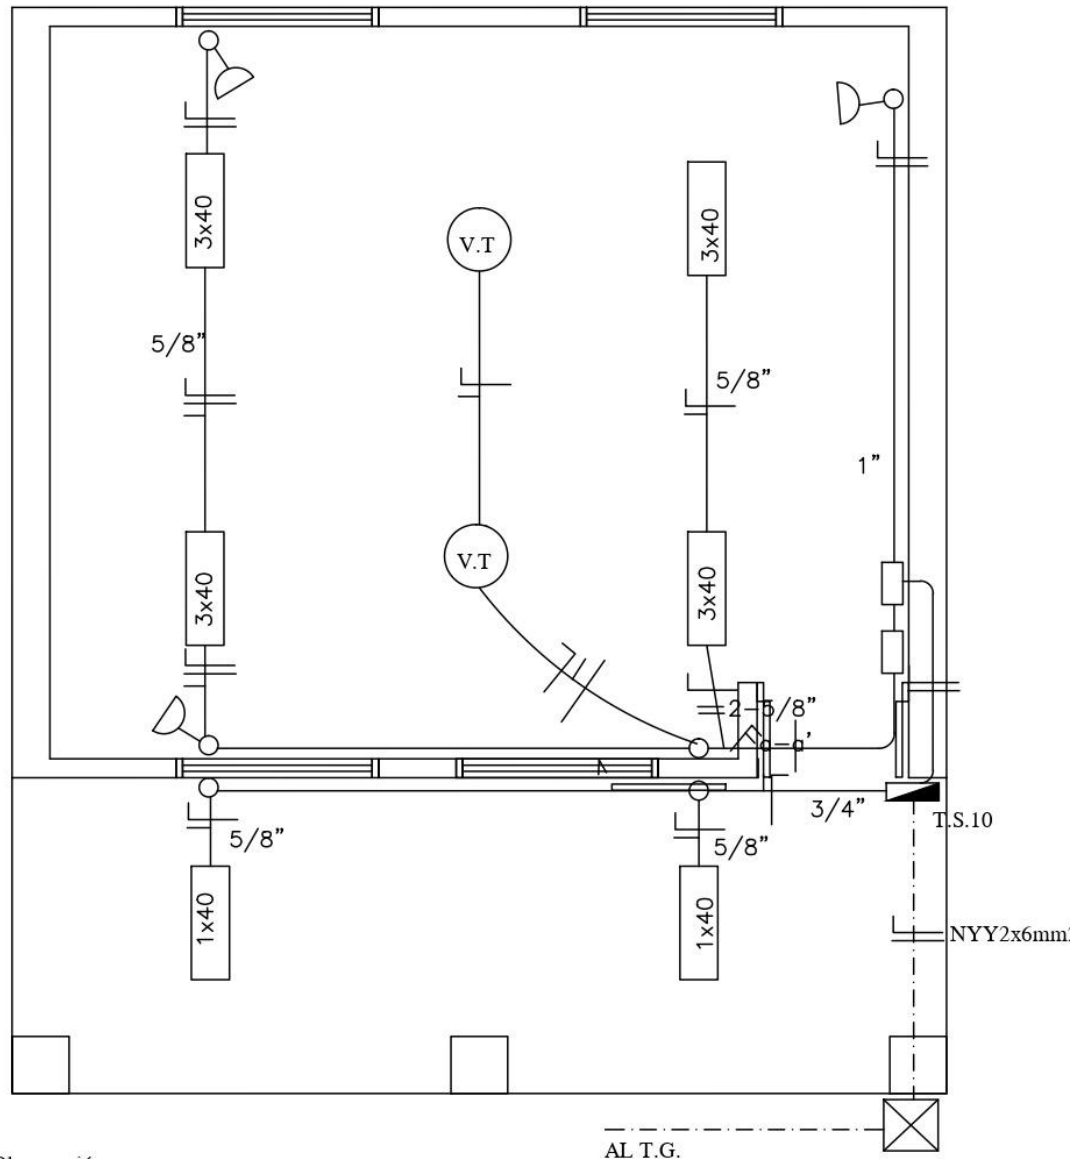

**Observación:**

- \*Los artefactos fluorescente son de 3x40W.
- \*Los artefactos fluorescentes deben ir colgados.
- \*Los conductores no acotados son de 2mm<sup>2</sup>.
- \*Los fluorescentes deben tener capacitores.
- \*Los TC son tableros de comando de luces y tomas.
- \*Los TCV son tableros de comando de ventiladores.

CLAUDELINA JARA SALINAS  
Arquitecta Paisajista  
R.P.M.O.P.C. N°: 2.626

Escuela Básica N° 2.581 Niño Mártires de Acosta Ñu

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO: 1 AULA TIPO 5.80 X 6.80 TECHO TEJAS  
CON MASTIL PARA BANDERA

PLANTA INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
SIN/ESC.