

MESA DE ENTRADA SIAM

CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR PROFUNDO PARA USO COMUNITARIO

Nro Expediente	609/2024	Nro Finca	
		Nro Padrón	
Nro Cta Cte Ctral		Nro Matrícula	
Fecha Inicio	7/6/24 11:13 a.m.	Fecha Fin	-----
Estado	ANÁLISIS TÉCNICO		-----

Proponente

Cédula/RUC	80009725-4	Fecha nacimiento/constitución	24/05/2023
Tipo de persona	Juridica		
Sexo	Masculino	Nacionalidad	Paraguaya
Nombre	GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CANINDEYU	Teléfono	+595 (46) 242-311
Apellido		Email	gubernacion@canindeyu.gov.py
Dirección	SALTO DEL GUAIRA		

Representante legal

Cédula/RUC	3435301	Nombre	NELSON JAVIER
Sexo	Masculino	Apellido	MARTINEZ PORTILLO

Solicitante

Cédula/RUC	6221292	Fecha nacimiento/constitución	19/03/1996
Tipo de persona	Fisica		
Sexo	Femenino	Nacionalidad	Paraguaya
Nombre	MARIELA BELEN	Teléfono	0984695356
Apellido	GONZALEZ ALVAREZ	Email	gisellifabianag@gmail.com
Dirección	BARRIO CIUDAD NUEVA		

CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR PROFUNDO PARA USO COMUNITARIO


Establecimiento

Lugar Juventud Unidos

Latitud -24.14348

Longitud -55.993507

null	Distrito	null
CANINDEYU	CURUGUATY	ASENTAMIENTO MARACANA 1

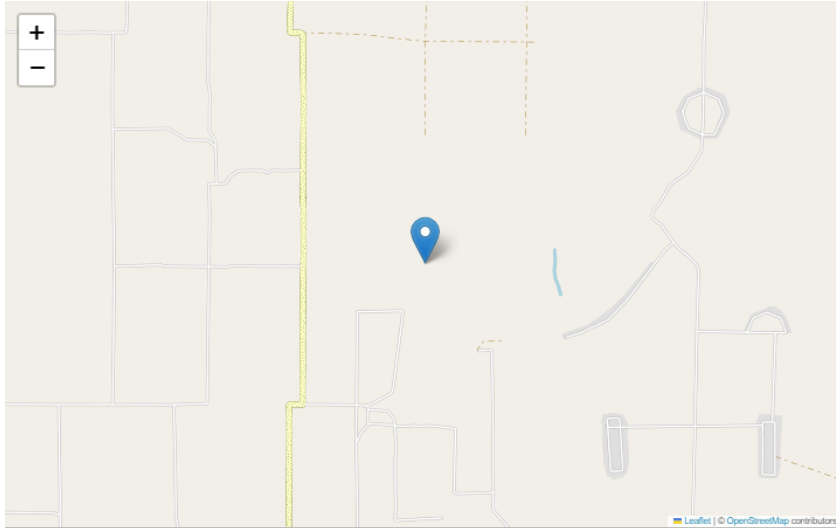

Documentos

Actividades

Datos Ambientales

VARIABLE AMBIENTAL	VALOR	UM
PROFUNDIAD ENTUBADA	120	m (metro)

**CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR PROFUNDO PARA USO
COMUNITARIO**

VARIABLE AMBIENTAL	VALOR	UM
CAUCES HÍDRICOS	RÍO JEJUI GUAZÚ	
ACUÍFERO EN EL QUE SE ENCUENTRA	GUARANI	
FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	SUBTERRÁNEO (ACUÍFEROS)	
TIPO DE FUENTE	SUBTERRÁNEA	
USO DESTINADO AL AGUA	DOMÉSTICO	
TIPO DE CAPTACIÓN DE LA FUENTE	POZO TUBULAR PROFUNDO	
TIPO DE OBRA	CONDUCCIÓN DE AGUA	
TIPO DE ENTUBADO	PVC	
PRESENCIA DE CAUCES HIDRICOS		
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES - LIQUIDOS		
POZO TUBULAR PROFUNDO	SI	
SISTEMA DE DRENAJE SUPERFICIAL DEL TERRENO	NO	
PUNTO DE TOMA DE AGUA	Zona: 21J X: 602335.9446919602 Y: 7329337.278016053	
CAUDAL DE EXTRACCIÓN		m3/año (Metros cúbicos por año)
CAUDAL EXTRAÍDO		m3/s (metros cúbicos por segundo)
CAUDAL DE USO l/h		l/h (litros por hora)
CAUDAL DE BOMBEO DEL POZO	3500	m3/h (metros cúbicos por hora)
CAUDAL EXTRAIBLE		m3/h (metros cúbicos por hora)

MESA DE ENTRADA SIAM

CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR PROFUNDO PARA USO COMUNITARIO

Nro Expediente	610/2024	Nro Finca	
		Nro Padrón	
Nro Cta Cte Ctral		Nro Matrícula	
Fecha Inicio	7/6/24 12:45 p.m.	Fecha Fin	-----
Estado	ANÁLISIS TÉCNICO		-----

Proponente

Cédula/RUC	80009725-4	Fecha nacimiento/constitución	24/05/2023
Tipo de persona	Juridica		
Sexo	Masculino	Nacionalidad	Paraguaya
Nombre	GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CANINDEYU	Teléfono	+595 (46) 242-311
Apellido		Email	gubernacion@canindeyu.gov.py
Dirección	SALTO DEL GUAIRA		

Representante legal

Cédula/RUC	3435301	Nombre	NELSON JAVIER
Sexo	Masculino	Apellido	MARTINEZ PORTILLO

Solicitante


Cédula/RUC	6221292	Fecha nacimiento/constitución	19/03/1996
Tipo de persona	Fisica		
Sexo	Femenino	Nacionalidad	Paraguaya
Nombre	MARIELA BELEN	Teléfono	0984695356
Apellido	GONZALEZ ALVAREZ	Email	gisellifabianag@gmail.com
Dirección	BARRIO CIUDAD NUEVA		

CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR PROFUNDO PARA USO COMUNITARIO

Establecimiento

Lugar Nueva Alianza
Latitud -24.219951
Longitud -55.607765

null	Distrito	null
CANINDEYU	VILLA YGATIMÍ	ASENT. NUEVA ALIANZA

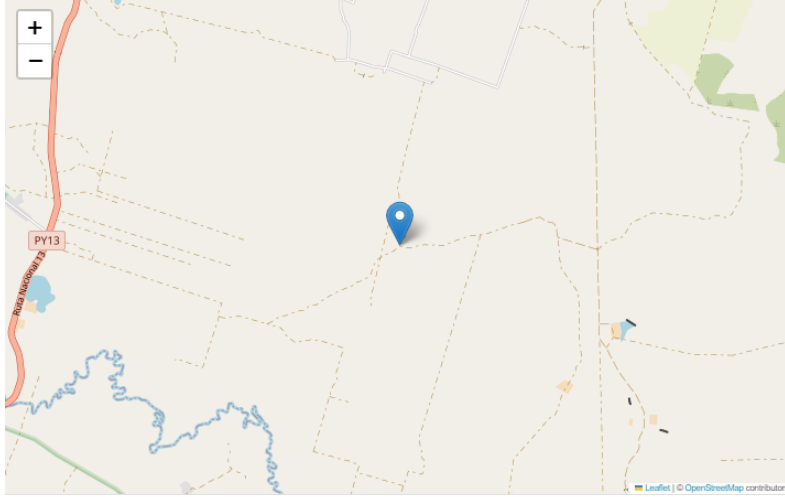

Documentos

Actividades

Datos Ambientales

VARIABLE AMBIENTAL	VALOR	UM
--------------------	-------	----

**CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR PROFUNDO PARA USO
COMUNITARIO**

VARIABLE AMBIENTAL	VALOR	UM
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES - LIQUIDOS		
PRESENCIA DE CAUCES HIDRICOS		
POZO TUBULAR PROFUNDO	SI	
SISTEMA DE DRENAJE SUPERFICIAL DEL TERRENO	NO	
PUNTO DE TOMA DE AGUA	Zona: 21J X: 641373.2958220226 Y: 7320716.743736733	
CAUDAL DE EXTRACCIÓN		m3/año (Metros cúbicos por año)
CAUDAL EXTRAÍDO		m3/s (metros cúbicos por segundo)
CAUDAL DE USO l/h		l/h (litros por hora)
CAUDAL DE BOMBEO DEL POZO	3500	m3/h (metros cúbicos por hora)
CAUDAL EXTRAIBLE		m3/h (metros cúbicos por hora)
PROFUNDIAD ENTUBADA	120	m (metro)
CAUCES HÍDRICOS	RÍO JEJUI GUAZÚ	
ACUÍFERO EN EL QUE SE ENCUENTRA	GUARANI	
FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	SUBTERRÁNEO (ACUÍFEROS)	
TIPO DE FUENTE	SUBTERRÁNEA	
USO DESTINADO AL AGUA	DOMÉSTICO	
TIPO DE CAPTACIÓN DE LA FUENTE	POZO TUBULAR PROFUNDO	
TIPO DE OBRA	CONDUCCIÓN DE AGUA	
TIPO DE ENTUBADO	PVC	

MESA DE ENTRADA SIAM

CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR PROFUNDO PARA USO COMUNITARIO

Nro Expediente	611/2024	Nro Finca	
		Nro Padrón	
Nro Cta Cte Ctral		Nro Matrícula	
Fecha Inicio	7/6/24 12:48 p.m.	Fecha Fin	-----
Estado	ANÁLISIS TÉCNICO		-----

Proponente

Cédula/RUC	80009725-4	Fecha nacimiento/constitución	24/05/2023
Tipo de persona	Juridica		
Sexo	Masculino	Nacionalidad	Paraguaya
Nombre	GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CANINDEYU	Teléfono	+595 (46) 242-311
Apellido		Email	gubernacion@canindeyu.gov.py
Dirección	SALTO DEL GUAIRA		

Representante legal

Cédula/RUC	3435301	Nombre	NELSON JAVIER
Sexo	Masculino	Apellido	MARTINEZ PORTILLO

Solicitante


Cédula/RUC	6221292	Fecha nacimiento/constitución	19/03/1996
Tipo de persona	Fisica		
Sexo	Femenino	Nacionalidad	Paraguaya
Nombre	MARIELA BELEN	Teléfono	0984695356
Apellido	GONZALEZ ALVAREZ	Email	gisellifabianag@gmail.com
Dirección	BARRIO CIUDAD NUEVA		

CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR PROFUNDO PARA USO COMUNITARIO

Establecimiento

Lugar Yvy Pyta II
Latitud -24.353814
Longitud -55.396621

null	Distrito	null
CANINDEYU	VILLA YGATIMÍ	YVY PYTA 2

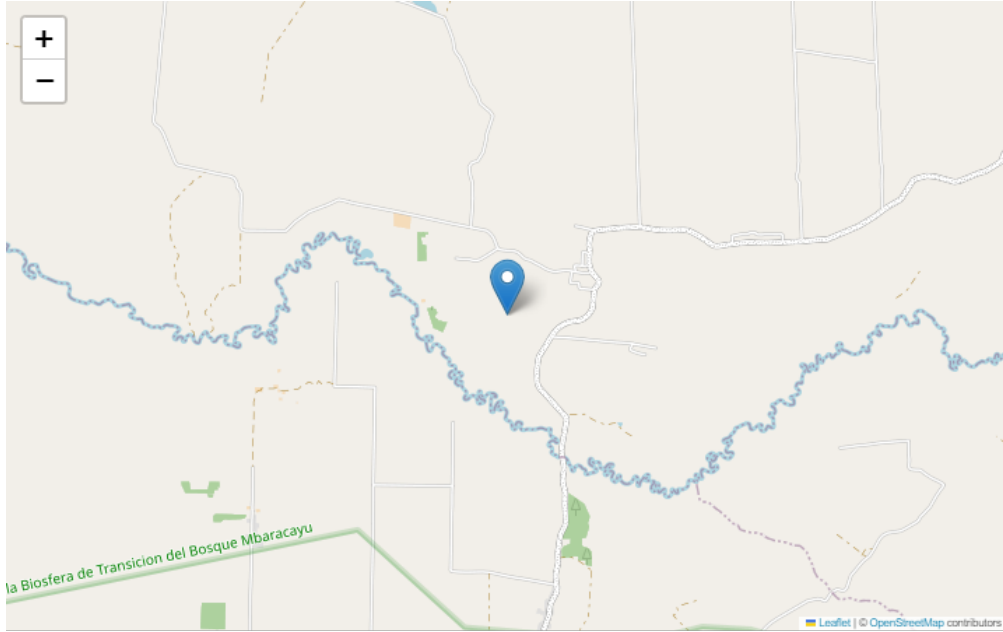

Documentos

Actividades

Datos Ambientales

VARIABLE AMBIENTAL	VALOR	UM
POZO TUBULAR PROFUNDO	SI	

**CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR PROFUNDO PARA USO
COMUNITARIO**

VARIABLE AMBIENTAL	VALOR	UM
SISTEMA DE DRENAJE SUPERFICIAL DEL TERRENO	NO	
PUNTO DE TOMA DE AGUA	Zona: 21 J X: 662646.5420340073 Y: 7305661.796515005	
CAUDAL DE EXTRACCIÓN		m3/año (Metros cúbicos por año)
CAUDAL EXTRAÍDO		m3/s (metros cúbicos por segundo)
CAUDAL DE USO l/h		l/h (litros por hora)
CAUDAL DE BOMBEO DEL POZO	3499	m3/h (metros cúbicos por hora)
PRESENCIA DE CAUCES HIDRICOS		
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES - LIQUIDOS		
CAUDAL EXTRAIBLE		m3/h (metros cúbicos por hora)
PROFUNDIAD ENTUBADA	120	m (metro)
CAUCES HÍDRICOS	RÍO JEJUI GUAZÚ	
ACUÍFERO EN EL QUE SE ENCUENTRA	GUARANI	
FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	SUBTERRÁNEO (ACUÍFEROS)	
TIPO DE FUENTE	SUBTERRÁNEA	
USO DESTINADO AL AGUA	DOMÉSTICO	
TIPO DE CAPTACIÓN DE LA FUENTE	POZO TUBULAR PROFUNDO	
TIPO DE OBRA	CONDUCCIÓN DE AGUA	
TIPO DE ENTUBADO	PVC	

MESA DE ENTRADA SIAM

CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR PROFUNDO PARA USO COMUNITARIO

Nro Expediente	612/2024	Nro Finca	
		Nro Padrón	
Nro Cta Cte Ctral		Nro Matrícula	
Fecha Inicio	7/6/24 3:34 p.m.	Fecha Fin	-----
Estado	ANÁLISIS TÉCNICO		-----

Proponente

Cédula/RUC	80009725-4	Fecha nacimiento/constitución	24/05/2023
Tipo de persona	Juridica		
Sexo	Masculino	Nacionalidad	Paraguaya
Nombre	GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CANINDEYU	Teléfono	+595 (46) 242-311
Apellido		Email	gubernacion@canindeyu.gov.py
Dirección	SALTO DEL GUAIRA		

Representante legal

Cédula/RUC	3435301	Nombre	NELSON JAVIER
Sexo	Masculino	Apellido	MARTINEZ PORTILLO

Solicitante

Cédula/RUC	6221292	Fecha nacimiento/constitución	19/03/1996
Tipo de persona	Fisica		
Sexo	Femenino	Nacionalidad	Paraguaya
Nombre	MARIELA BELEN	Teléfono	0984695356
Apellido	GONZALEZ ALVAREZ	Email	gisellifabianag@gmail.com
Dirección	BARRIO CIUDAD NUEVA		

CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR PROFUNDO PARA USO COMUNITARIO


Establecimiento

Lugar

Latitud -24.437001

Longitud -55.367209

null	Distrito	null
CANINDEYU	CURUGUATY	AGUA'E

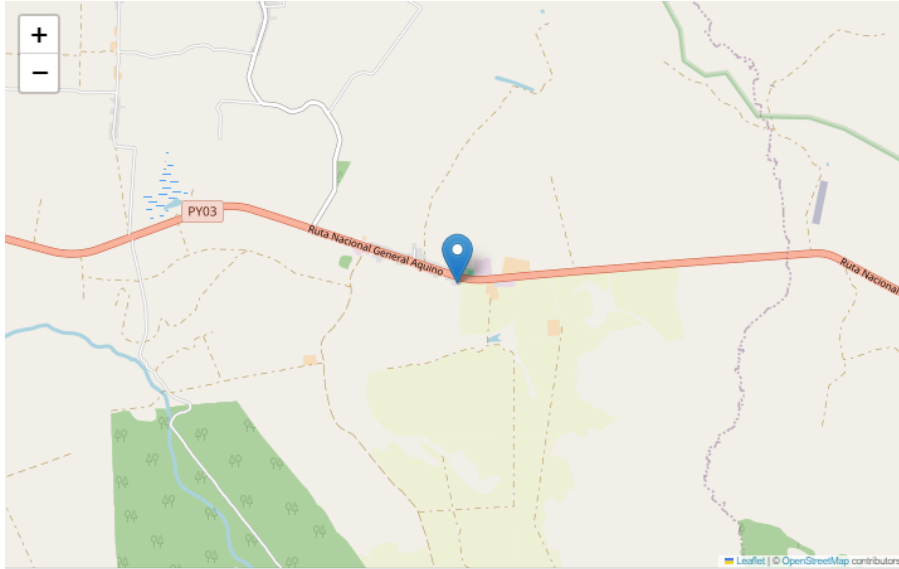

Documentos

Actividades

Datos Ambientales

VARIABLE AMBIENTAL	VALOR	UM
POZO TUBULAR PROFUNDO	SI	

CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR PROFUNDO PARA USO
COMUNITARIO

VARIABLE AMBIENTAL	VALOR	UM
PRESENCIA DE CAUCES HIDRICOS		
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES - LIQUIDOS		
SISTEMA DE DRENAJE SUPERFICIAL DEL TERRENO	NO	
PUNTO DE TOMA DE AGUA	Zona: 21J X: 665522.1536593474 Y: 7296414.117599357	
CAUDAL DE EXTRACCIÓN		m3/año (Metros cúbicos por año)
CAUDAL EXTRAÍDO		m3/s (metros cúbicos por segundo)
CAUDAL DE USO l/h		l/h (litros por hora)
CAUDAL DE BOMBEO DEL POZO	3499	m3/h (metros cúbicos por hora)
CAUDAL EXTRAIBLE		m3/h (metros cúbicos por hora)
PROFUNDIAD ENTUBADA	120	m (metro)
CAUCES HÍDRICOS	RÍO JEJUI GUAZÚ	
ACUÍFERO EN EL QUE SE ENCUENTRA	GUARANI	
FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	SUBTERRÁNEO (ACUÍFEROS)	
TIPO DE FUENTE	SUBTERRÁNEA	
USO DESTINADO AL AGUA	DOMÉSTICO	
TIPO DE CAPTACIÓN DE LA FUENTE	POZO TUBULAR PROFUNDO	
TIPO DE OBRA	CONDUCCIÓN DE AGUA	
TIPO DE ENTUBADO	PVC	

MESA DE ENTRADA SIAM

CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR PROFUNDO PARA USO COMUNITARIO

Nro Expediente	613/2024	Nro Finca	
		Nro Padrón	
Nro Cta Cte Ctral		Nro Matrícula	
Fecha Inicio	7/6/24 4:59 p.m.	Fecha Fin	-----
Estado	ANÁLISIS TÉCNICO		-----

Proponente

Cédula/RUC	80009725-4	Fecha nacimiento/constitución	24/05/2023
Tipo de persona	Juridica		
Sexo	Masculino	Nacionalidad	Paraguaya
Nombre	GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CANINDEYU	Teléfono	+595 (46) 242-311
Apellido		Email	gubernacion@canindeyu.gov.py
Dirección	SALTO DEL GUAIRA		

Representante legal

Cédula/RUC	3435301	Nombre	NELSON JAVIER
Sexo	Masculino	Apellido	MARTINEZ PORTILLO

Solicitante

Cédula/RUC	6221292	Fecha nacimiento/constitución	19/03/1996
Tipo de persona	Fisica		
Sexo	Femenino	Nacionalidad	Paraguaya
Nombre	MARIELA BELEN	Teléfono	0984695356
Apellido	GONZALEZ ALVAREZ	Email	gisellifabianag@gmail.com
Dirección	BARRIO CIUDAD NUEVA		

CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR PROFUNDO PARA USO COMUNITARIO


Establecimiento

Lugar Villa Ygatimi - Barrio San Blas

Latitud -24.117612

Longitud -55.645206

null	Distrito	null
CANINDEYU	VILLA YGATIMÍ	ASENT. SAGRADA FAMILIA

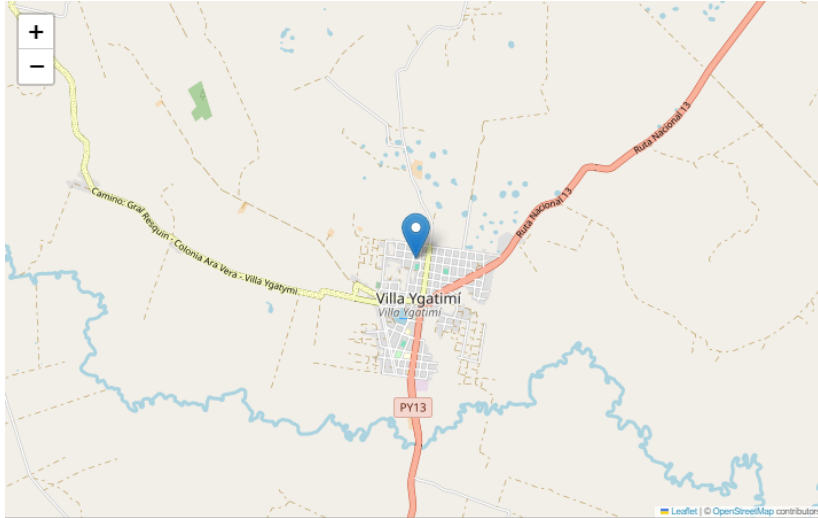

Documentos

Actividades

Datos Ambientales

VARIABLE AMBIENTAL	VALOR	UM
PRESENCIA DE CAUCES HIDRICOS		

CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR PROFUNDO PARA USO
COMUNITARIO

VARIABLE AMBIENTAL	VALOR	UM
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES - LIQUIDOS		
SISTEMA DE DRENAJE SUPERFICIAL DEL TERRENO	NO	
PUNTO DE TOMA DE AGUA	Zona: 21J X: 637680.6362992673 Y: 7332086.867385557	
CAUDAL DE EXTRACCIÓN		m3/año (Metros cúbicos por año)
CAUDAL EXTRAÍDO		m3/s (metros cúbicos por segundo)
CAUDAL DE USO l/h		l/h (litros por hora)
CAUDAL DE BOMBEO DEL POZO	3499	m3/h (metros cúbicos por hora)
CAUDAL EXTRAIBLE		m3/h (metros cúbicos por hora)
PROFUNDIAD ENTUBADA		m (metro)
CAUCES HÍDRICOS	RÍO JEJUI-MI	
ACUÍFERO EN EL QUE SE ENCUENTRA	GUARANI	
FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	SUBTERRÁNEO (ACUÍFEROS)	
TIPO DE FUENTE	SUBTERRÁNEA	
USO DESTINADO AL AGUA	DOMÉSTICO	
TIPO DE CAPTACIÓN DE LA FUENTE	POZO TUBULAR PROFUNDO	
TIPO DE OBRA	CONDUCCIÓN DE AGUA	
TIPO DE ENTUBADO	PVC	
POZO TUBULAR PROFUNDO	SI	

MESA DE ENTRADA SIAM

CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR PROFUNDO PARA USO COMUNITARIO

Nro Expediente	614/2024	Nro Finca	
		Nro Padrón	
Nro Cta Cte Ctral		Nro Matrícula	
Fecha Inicio	7/6/24 5:01 p.m.	Fecha Fin	-----
Estado	ANÁLISIS TÉCNICO		-----

Proponente

Cédula/RUC	80009725-4	Fecha nacimiento/constitución	24/05/2023
Tipo de persona	Juridica		
Sexo	Masculino	Nacionalidad	Paraguaya
Nombre	GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CANINDEYU	Teléfono	+595 (46) 242-311
Apellido		Email	gubernacion@canindeyu.gov.py
Dirección	SALTO DEL GUAIRA		

Representante legal

Cédula/RUC	3435301	Nombre	NELSON JAVIER
Sexo	Masculino	Apellido	MARTINEZ PORTILLO

Solicitante

Cédula/RUC	6221292	Fecha nacimiento/constitución	19/03/1996
Tipo de persona	Fisica		
Sexo	Femenino	Nacionalidad	Paraguaya
Nombre	MARIELA BELEN	Teléfono	0984695356
Apellido	GONZALEZ ALVAREZ	Email	gisellifabianag@gmail.com
Dirección	BARRIO CIUDAD NUEVA		

CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR PROFUNDO PARA USO COMUNITARIO


Establecimiento

Lugar

Latitud -24.6522114

Longitud -54.539308

null	Distrito	null
CANINDEYU	NUEVA ESPERANZA	COLONIA MARANGATU

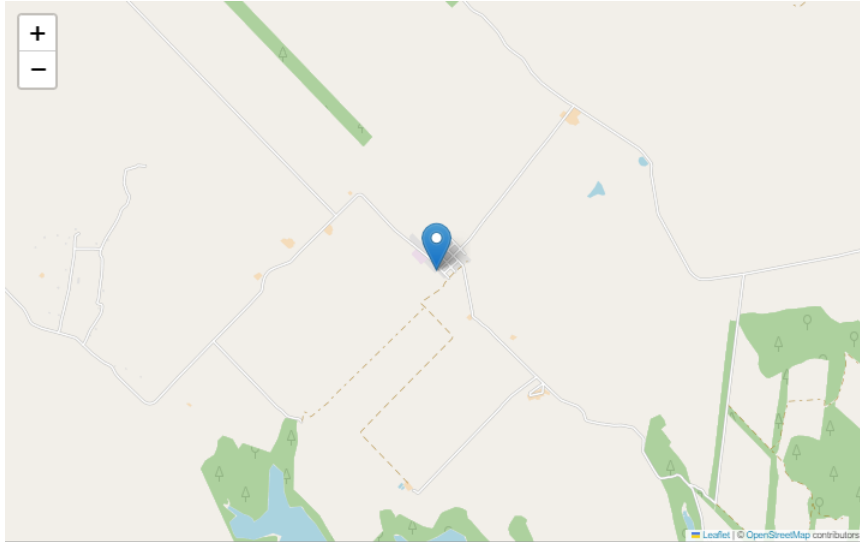

Documentos

Actividades

Datos Ambientales

VARIABLE AMBIENTAL	VALOR	UM
PUNTO DE TOMA DE AGUA	Zona: 21J X: 749052.3849655014 Y: 7271329.85130484	

**CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR PROFUNDO PARA USO
COMUNITARIO**

VARIABLE AMBIENTAL	VALOR	UM
CAUDAL DE EXTRACCIÓN		m ³ /año (Metros cúbicos por año)
CAUDAL EXTRAÍDO		m ³ /s (metros cúbicos por segundo)
CAUDAL DE USO l/h		l/h (litros por hora)
PRESENCIA DE CAUCES HIDRICOS		
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES - LIQUIDOS		
ACUÍFERO EN EL QUE SE ENCUENTRA	GUARANI	
FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	SUBTERRÁNEO (ACUÍFEROS)	
TIPO DE FUENTE	SUBTERRÁNEA	
USO DESTINADO AL AGUA	DOMÉSTICO	
TIPO DE CAPTACIÓN DE LA FUENTE	POZO TUBULAR PROFUNDO	
TIPO DE OBRA	CONDUCCIÓN DE AGUA	
TIPO DE ENTUBADO	PVC	
POZO TUBULAR PROFUNDO	SI	
SISTEMA DE DRENAJE SUPERFICIAL DEL TERRENO	NO	
CAUDAL DE BOMBEO DEL POZO	3500	m ³ /h (metros cúbicos por hora)
CAUDAL EXTRAIBLE		m ³ /h (metros cúbicos por hora)
PROFUNDIAD ENTUBADA	120	m (metro)
CAUCES HÍDRICOS	RÍO PARANA	

MESA DE ENTRADA SIAM

CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR PROFUNDO PARA USO COMUNITARIO

Nro Expediente	615/2024	Nro Finca	
		Nro Padrón	
Nro Cta Cte Ctral		Nro Matrícula	
Fecha Inicio	7/6/24 5:07 p.m.	Fecha Fin	-----
Estado	ANÁLISIS TÉCNICO		-----

Proponente

Cédula/RUC	80009725-4	Fecha nacimiento/constitución	24/05/2023
Tipo de persona	Juridica		
Sexo	Masculino	Nacionalidad	Paraguaya
Nombre	GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CANINDEYU	Teléfono	+595 (46) 242-311
Apellido		Email	gubernacion@canindeyu.gov.py
Dirección	SALTO DEL GUAIRA		

Representante legal

Cédula/RUC	3435301	Nombre	NELSON JAVIER
Sexo	Masculino	Apellido	MARTINEZ PORTILLO

Solicitante

Cédula/RUC	6221292	Fecha nacimiento/constitución	19/03/1996
Tipo de persona	Fisica		
Sexo	Femenino	Nacionalidad	Paraguaya
Nombre	MARIELA BELEN	Teléfono	0984695356
Apellido	GONZALEZ ALVAREZ	Email	gisellifabianag@gmail.com
Dirección	BARRIO CIUDAD NUEVA		

CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR PROFUNDO PARA USO COMUNITARIO


Establecimiento

Lugar Curuguay - Calle 1500 yvypyta

Latitud -24.374284

Longitud -55.428112

null	Distrito	null
------	----------	------

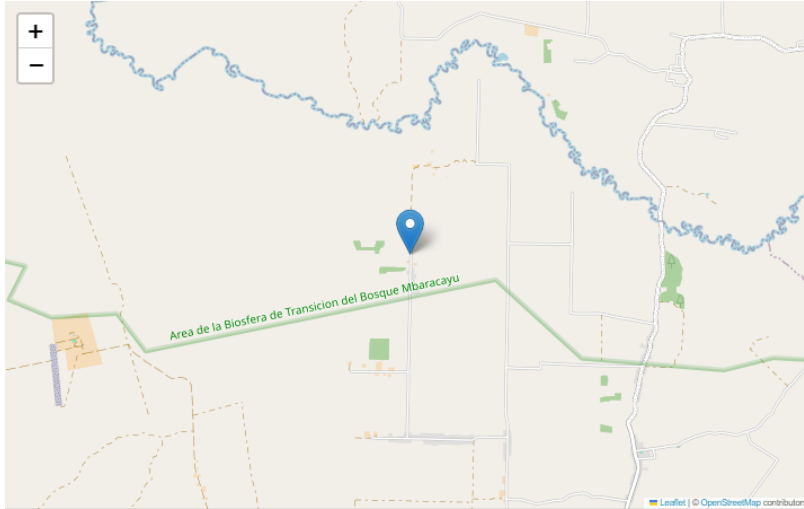

Documentos

Actividades

Datos Ambientales

VARIABLE AMBIENTAL	VALOR	UM
TIPO DE OBRA	CONDUCCIÓN DE AGUA	

CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR PROFUNDO PARA USO
COMUNITARIO

VARIABLE AMBIENTAL	VALOR	UM
TIPO DE ENTUBADO	PVC	
PRESENCIA DE CAUCES HIDRICOS		
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES - LIQUIDOS		
POZO TUBULAR PROFUNDO	SI	
SISTEMA DE DRENAJE SUPERFICIAL DEL TERRENO	NO	
PUNTO DE TOMA DE AGUA	Zona: 21J X: 659425.897856814 Y: 7303431.324907245	
CAUDAL DE EXTRACCIÓN		m3/año (Metros cúbicos por año)
CAUDAL EXTRAÍDO		m3/s (metros cúbicos por segundo)
CAUDAL DE USO l/h		l/h (litros por hora)
CAUDAL DE BOMBEO DEL POZO	3499	m3/h (metros cúbicos por hora)
CAUDAL EXTRAIBLE		m3/h (metros cúbicos por hora)
PROFUNDIAD ENTUBADA	118	m (metro)
CAUCES HÍDRICOS	RÍO JEJUI GUAZÚ	
ACUÍFERO EN EL QUE SE ENCUENTRA	GUARANI	
FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	SUBTERRÁNEO (ACUÍFEROS)	
TIPO DE FUENTE	SUBTERRÁNEA	
USO DESTINADO AL AGUA	DOMÉSTICO	
TIPO DE CAPTACIÓN DE LA FUENTE	POZO TUBULAR PROFUNDO	

MESA DE ENTRADA SIAM

CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR PROFUNDO PARA USO COMUNITARIO

Nro Expediente	616/2024	Nro Finca	
		Nro Padrón	
Nro Cta Cte Ctral		Nro Matrícula	
Fecha Inicio	7/6/24 5:10 p.m.	Fecha Fin	-----
Estado	ANÁLISIS TÉCNICO		-----

Proponente

Cédula/RUC	80009725-4	Fecha nacimiento/constitución	24/05/2023
Tipo de persona	Juridica		
Sexo	Masculino	Nacionalidad	Paraguaya
Nombre	GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CANINDEYU	Teléfono	+595 (46) 242-311
Apellido		Email	gubernacion@canindeyu.gov.py
Dirección	SALTO DEL GUAIRA		

Representante legal

Cédula/RUC	3435301	Nombre	NELSON JAVIER
Sexo	Masculino	Apellido	MARTINEZ PORTILLO

Solicitante

Cédula/RUC	6221292	Fecha nacimiento/constitución	19/03/1996
Tipo de persona	Fisica		
Sexo	Femenino	Nacionalidad	Paraguaya
Nombre	MARIELA BELEN	Teléfono	0984695356
Apellido	GONZALEZ ALVAREZ	Email	gisellifabianag@gmail.com
Dirección	BARRIO CIUDAD NUEVA		

CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR PROFUNDO PARA USO COMUNITARIO


Establecimiento

Lugar

Latitud -24.21786

Longitud -55.300309

null	Distrito	null
CANINDEYU	VILLA YGATIMÍ	BRITEZ KUE

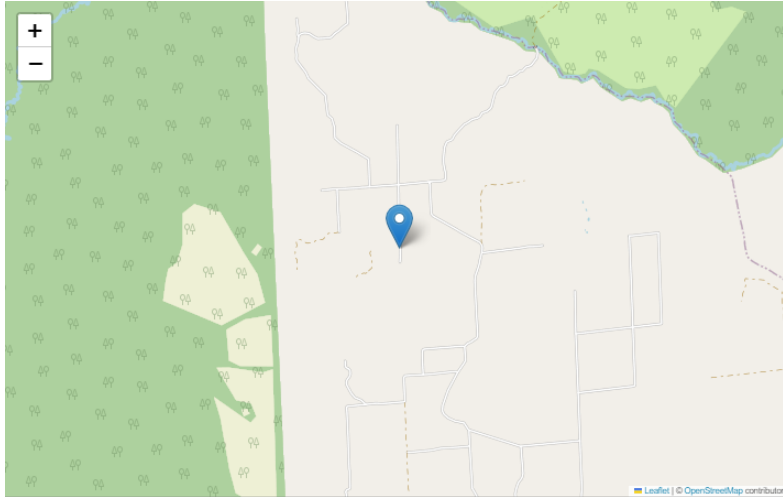

Documentos

Actividades

Datos Ambientales

VARIABLE AMBIENTAL	VALOR	UM
PRESENCIA DE CAUCES HIDRICOS		

**CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR PROFUNDO PARA USO
COMUNITARIO**

VARIABLE AMBIENTAL	VALOR	UM
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES - LIQUIDOS		
POZO TUBULAR PROFUNDO	SI	
SISTEMA DE DRENAJE SUPERFICIAL DEL TERRENO	NO	
PUNTO DE TOMA DE AGUA	Zona: 21J X: 672602.0329012158 Y: 7320602.589702429	
CAUDAL DE EXTRACCIÓN		m3/año (Metros cúbicos por año)
CAUDAL EXTRAÍDO		m3/s (metros cúbicos por segundo)
CAUDAL DE USO l/h		l/h (litros por hora)
CAUDAL DE BOMBEO DEL POZO	3500	m3/h (metros cúbicos por hora)
CAUDAL EXTRAIBLE		m3/h (metros cúbicos por hora)
PROFUNDIAD ENTUBADA	99	m (metro)
CAUCES HÍDRICOS	RÍO JEJUI-MI	
ACUÍFERO EN EL QUE SE ENCUENTRA	GUARANI	
FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	SUBTERRÁNEO (ACUÍFEROS)	
TIPO DE FUENTE	SUBTERRÁNEA	
USO DESTINADO AL AGUA	DOMÉSTICO	
TIPO DE CAPTACIÓN DE LA FUENTE	POZO TUBULAR PROFUNDO	
TIPO DE OBRA	CONDUCCIÓN DE AGUA	
TIPO DE ENTUBADO	PVC	