

DETALLE-2




≠ 6.4 × 130 × 265
2D-1/8"
(115)





L.51×51×4.8×130
(114)

DETALLE-3

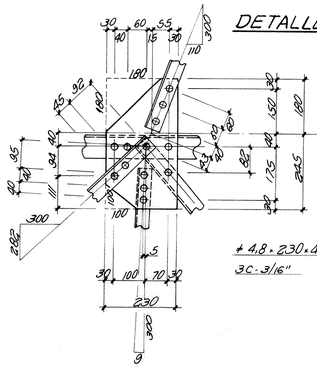


≠ 4.8 × 230 × 425
3C-3/16"







≠ 4.8 × 148 × 252
2C-3/16"
(121)





≠ 4.8 × 151 × 249
2C-3/16"
(122)




≠ 4.8 × 120 × 125
2B-1/8"
(123)

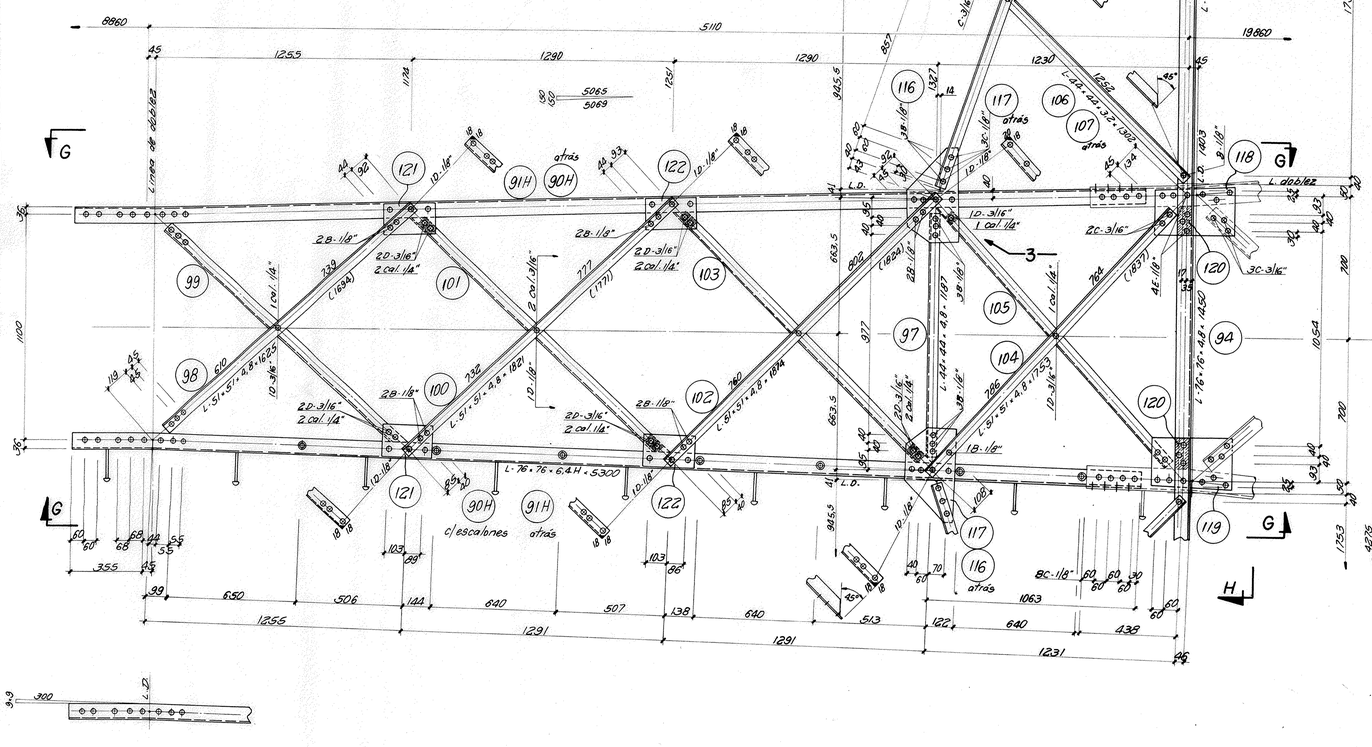

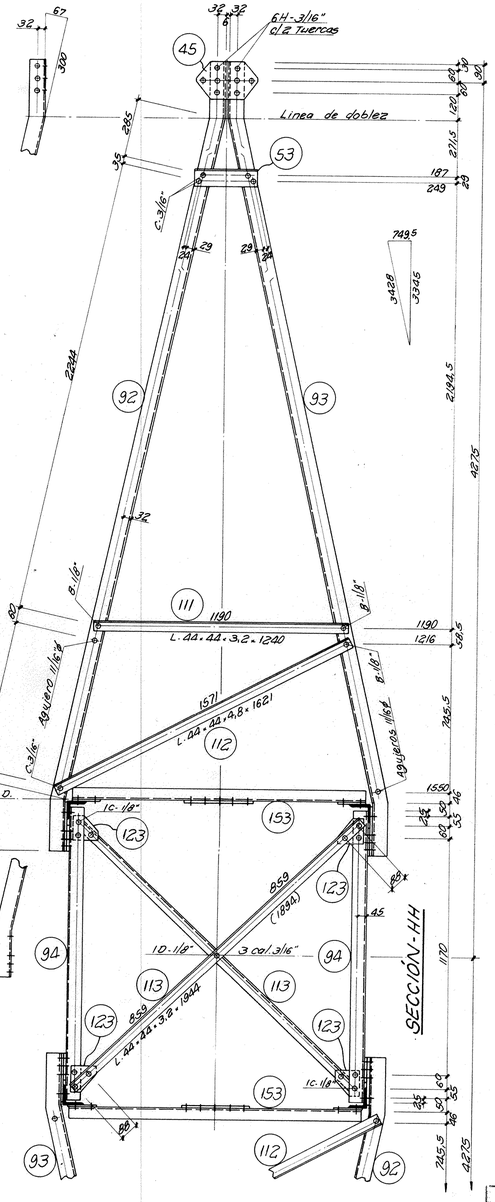


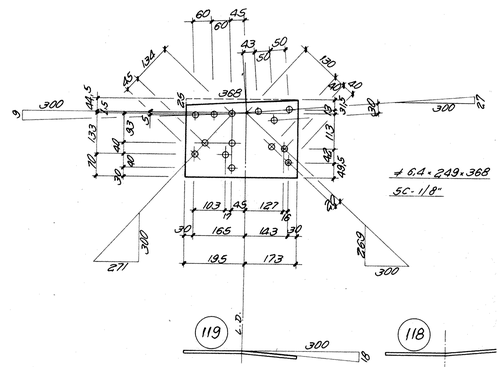

≠ 6.4 × 249 × 368
5C-1/8"
(119)
(118)



(120) ≠ 6.4 × 67 × 140

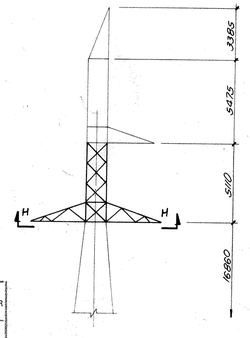

SECCIÓN-HH

SIMBOLOGIA DE LOS BULONES

- ⊕ = BULONES ∅ 5/8" - AGUJEROS ∅ 11/16" - K = 25
- ◎ = AGUJEROS ∅ 11/16" P/ ESCALONES ABULONADOS
- K cuando no se indica

BULONES LARGOS	
A	30
B	35
C	40
D	45
E	50
F	55
H	65
TORQUE	
5/8" ∅	11 kg. m

NOTAS:

1. TODAS LAS DIMENSIONES ESTAN EM MILIMETRO, EXCEPTO INDICACIÓN CONTRARIA.
2. TODAS LAS DIAGONALES NO INDICADAS SON L. 44 × 44 × 3,2

REFERENCIAS:

1. T-24736 (ESPECIFICACIONES Y NOTAS GENERALES)
   (PARTE SUPERIOR COMÚN-TRAMO II - VISTAS 66-1)

ANDE CHILECTRA
PROYECTO SISTEMAS NORTE Y SUR
OFICINA DE SUPERVISION
APROBADO
FECHA 11/10/82

Marcas: 45-53-90÷124

80L 4066

SBE - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ELETRIFICAÇÃO S/A
BELO HORIZONTE

ANDE - ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
ASSUNCIÓN - PARAGUAY
LT. 220 kV - CORONEL OVIEDO - HORQUETA

TORRE TIPO 22C

PARTE SUPERIOR COMÚN - TRAMO II
CARA TRANSVERSAL

PROJ:	~	ESCALAS:	1:15 - 1:10
DES:	~		
COR:	JUNIO	13-05-82	T- 24735
CONF:	~		
VISTO		07.06.82	

MODIFICAÇÕES | DATA | VISTO