





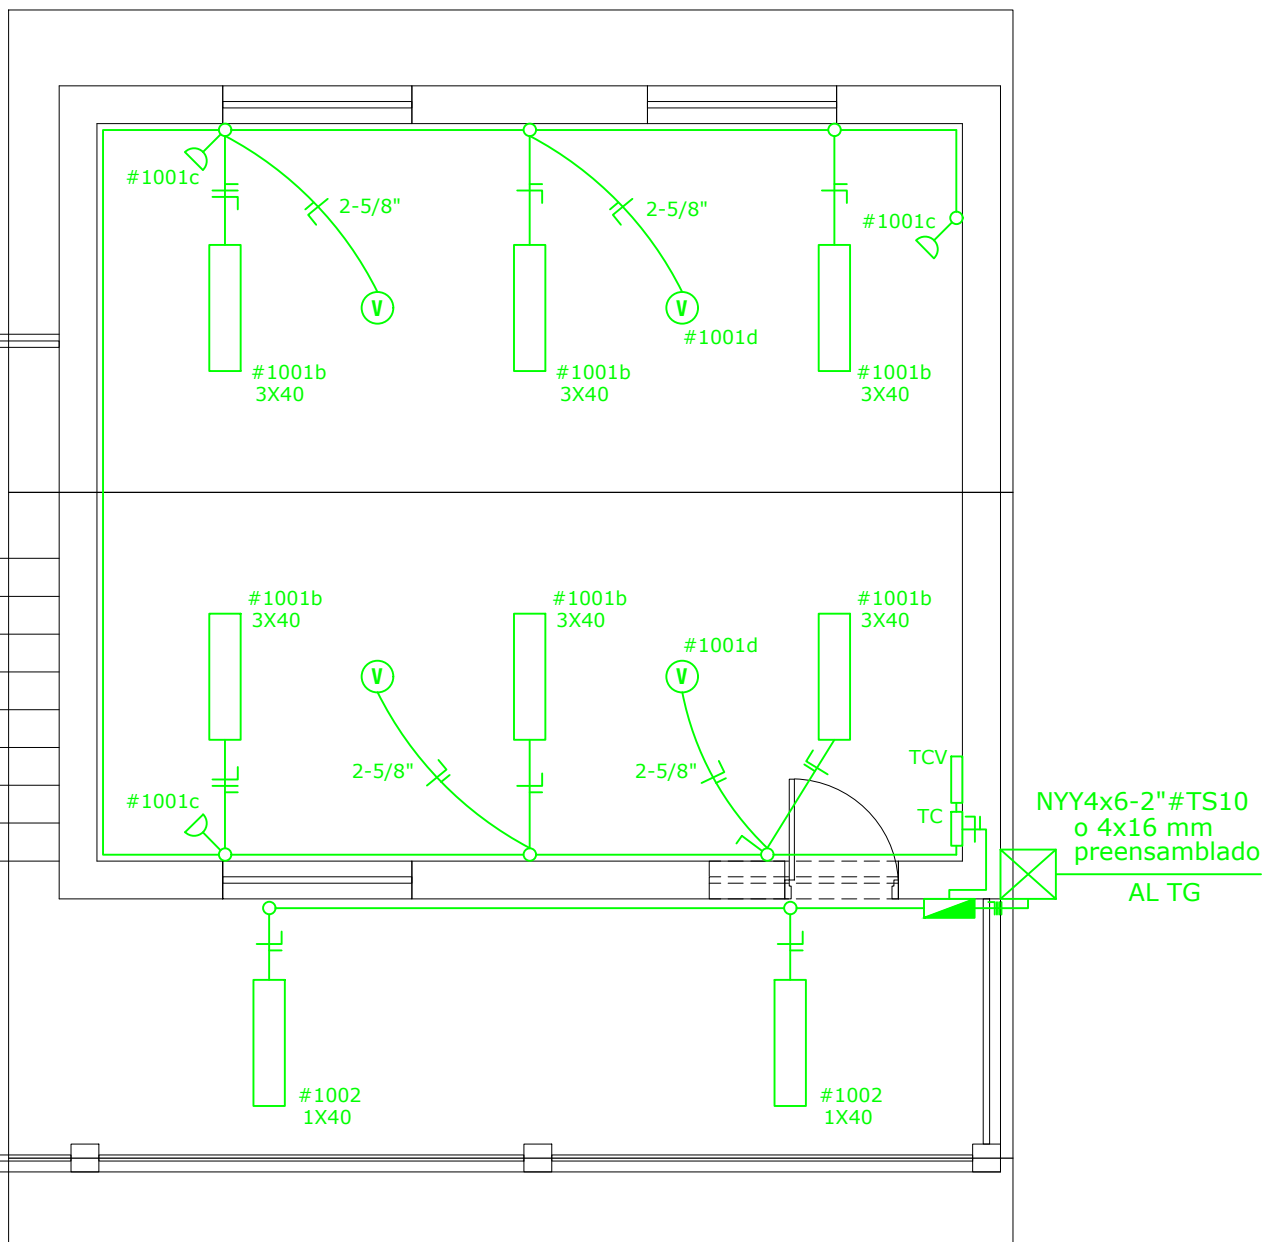


# REFERENCIAS

-  Tubos Led (3x40w/1x40w)
-  Ventiladores de Techo motor pesado
-  Toma de baja altura
-  (TC) Tablero comando
-  (TCV) Tablero comando ventiladores
-  Tablero seccional



## Observaciones :

Los conductores no acotados son de 4 mm<sup>2</sup>.

Los TC son tableros de comando de luces y tomas.

Luces y ventiladores colgados con soportes rígidos.



## DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALIDAD DE LUQUE

OBRAS DE MEJORAMIENTO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS



**ESC. BÁSICA N° 3785 AMISTAD**

PLANTA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

LAMINA 6

**OBRA:** REPARACIÓN DE UN AULA EN P.A.

**UBICACIÓN:** MAKATÍ

Arq. Adrián Gonzalez  
Dirección de Obras Publicas Municipales  
Municipalidad De Luque