

HOSPITAL DISTRITAL DE ITA
Sub Unidad Operativa de Contrataciones N° 38

Formulario N° 3 - RES. S.G. N° 034/23

ANÁLISIS DE PRECIO REFERENCIAL

Itá, 11 de Agosto de 2.025

Conforme a la Resolución DNCP N° 454/2024 de fecha 15/02/2024, se procede a elaborar la estimación de precio referencial a ser aplicado para la "ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICO Y ACONDICIONADORES DE AIRE PARA EL HOSPITAL DISTRITAL DE ITA", para el Hospital Distrital de Itá, de acuerdo a los siguientes puntos:

ITEMS	DESCRIPCION DEL BIEN	METODO 2- RES. 454/2024				METODO 4- RES. 454/2024	PRECIO REFERENCIAL
		PRECIO PUBLICADO POR PAGINAS WEB				COTIZACIONES GESTIONADAS	
		TUPI S.A.	BRISTOL	NISSEI	MEGARED	MARIBEL MARIA BELEN ZARACHO	
1	Refrigerador tipo comercial (Tipo Visicooler)			4.305.000	4.203.000	4.300.000	4.269.333 ✓
2	Acondicionador de Aire de 12.000 BTU tipo Split de pared frío/calor	2.336.000	2.279.000	2.490.000		2.600.000	2.426.250 ✓
3	Acondicionador de Aire de 18.000 BTU tipo Split de pared frío/calor	3.670.000	3.769.000	3.918.790		3.912.000	3.817.448 ✓
4	Acondicionador de Aire de 60.000 BTU tipo Split PISO/TECHO - frío/calor - Condensador horizontal	13.217.000	13.309.000	15.984.000		14.793.000	14.325.750

1-Resumen del Análisis de precio Referenciales

Conforme al expediente de requerimiento y la normativa vigente, se verifican y se exponen los datos obtenidos y se sugiere: Precio Promedio de los:

Método 2 Precios Publicados precios por cámaras, organizaciones, instituciones, organismo del público o privado, nacional o internacional, que pueden ser verificados en revistas, páginas web, catálogos u otros documentos, respecto de bienes, servicios u obras similares o idénticos a lo solicitado.

Ítem: 1, 2, 3, 4.

Método 4 Precios de potenciales oferentes requeridas a través de cualquier mecanismo que permita contar con la evidencia de la solicitud y su respuesta, tales como correo electrónico, nota u otro mecanismo comprobatorio idóneo, de los datos requeridos, se procede a realizar el análisis del Precio, quedando el resultado del Precio Referencial de la siguiente manera:

Ítem: 1, 2, 3, 4.

FUNDAMENTACION DE PRECIO FIJADO

Conforme se expone en el desarrollo de los métodos utilizados fue posible la obtención del Precio Referencial con base al precio promedio de las cotizaciones obtenidas de históricos de adjudicaciones realizadas en el Portal de Contrataciones Públicas, y de las páginas de donde son publicados precios y fotografías del ítem a ser adquirido, Precio de posibles oferentes, realizando la combinación de los métodos en la elaboración del precio referencial.

Se utiliza el precio promedio obtenida de los siguientes métodos:

Método 2 : En los ítems 1,2,3,4. Precios Publicados precios por cámaras, organizaciones, instituciones, organismo del sector público o privado, nacional o internacional, que pueden ser verificados en revistas, páginas web, catálogos u otros documentos, respecto de bienes, servicios u obras similares o idénticos a lo solicitado. TUPI S.A., BRISTOL, NISSEI.MEGARED.

Método 4 : En los ítems 1,2,3,4 .Precios de potenciales oferentes requeridas a través de cualquier mecanismo que permita contar con la evidencia de la solicitud y su respuesta, tales como correo electrónico, nota u otro mecanismo comprobatorio idóneo. MARIBEL Ramos Generales de María Belén Zaracho Moran



Li. Jorge E. Dolán
Jefe de S.U.O C
Hospital Distrital Ita

HOSPITAL DISTRITAL DE ITA
Sub Unidad Operativa de Contrataciones N° 38

3 - DESARROLLO DE ANALISIS

METODO 2 (Resolución DNC PN° 454/24) Precios Publicados precios por cámaras, organizaciones, instituciones, organismo del público o privado, nacional o internacional, que pueden ser verificados en revistas, páginas web, catálogos u otros documentos, respecto de bienes, servicios u obras similares o idénticos a lo solicitado.

Empresas: **TUPI S.A., BRISTOL, NISSEI, MEGARED.**

Ítem: 01

Comprá Visicooler Midea MDR...
nissel.com/py/visicooler-midea-mdr2432fg-con-cenefa-380l-blanco?arstid=AfmBDoqdsi8Dc3mhHnG2YXzQw3aQeT3Wdkz2f0F8H7aI7n6p...
Para recibir las próximas actualizaciones de Google Chrome, necesitarás Windows 10 o una versión posterior. Esta computadora usa Windows 7. Más información X

nissel Buscar en toda la tienda... Buscar

Categorías Ofertas del día Promociones

Inicio / Visicooler Midea MDR2432FG con Cenefa 380L - Blanco

Visicooler Midea MDR2432FG Con Cenefa 380L - Blanco

MIDEA
SKU: BRI-0512MDR2432FG

Gs. 4.305.000
En stock

Comprá en cuotas sin intereses

Hasta 18 cuotas
Basa INTERFISA Bancop FIC Banco Río

Hasta 12 cuotas
Banco de la Plata Banco de los Andes Banco de la Nación Banco de la Ciudad

Ver bases y Condiciones y otras promos bancarias

El envío más rápido del Paraguay

- Control de temperatura: Manual
- Capacidad: 380 litros - 194 Botellas (550 ml)
- Estantes: 4
- Temperatura: 0°C A 10°C
- Puerta: Doble capa de vidrio templado

Cantidad

MEGARED - VISICOOLER MIDEA...
megared.com.py/producto/523/visicooler-midea-380l-ccenefa

Para recibir las proximas actualizaciones de Google Chrome, necesitarás Windows 10 o una versión posterior. Esta computadora usa Windows 7. Más información X

Avda España 1410 C/ San Rafael, Complejo La Torre - Asunción 021 605 958 0986 101 431 Inicio Nuestras Sucursales Contacto Iniciar Sesión Registrarse

megared Categorías Buscar

Celulares y Accesorios Televisores y Audio Lavado y Secado Camas y Colchones Heladeras y Congeladores Cocinas y Hornos Jardín/Herramientas Muebles Pequeños Electrodomésticos Tecnología/Informática

Inicio > HELADERAS Y CONGELADORES > HELADERAS > VISICOOLER MIDEA 380L C/CENEFA

VISICOOLER MIDEA 380L C/CENEFA

Disponibilidad: 1 unidades en stock!

Temperatura de 1 a 10°
4 Estanteria c/ Cenefa
Parrilla interior de metal
Luz Led
2 Tapas de vidrio en la puerta
Rueda en la parte Trasera
Frío Húmedo
Control de temperatura manual.

Ancho: 59,5 Cm
Profundidad: 61,0 Mm
Altura: 2,5 Mm
Código Artículo: 5139
Marca: MIDEA

¡Precio exclusivo comprando en la web!
Gs. 4.203.000

Información
Precio Contado:
Gs. 4.203.000

Planes de Pago:
Contado

Cantidad:
1

Añadir

1641
15/04/2025



Lic. [Firma]
Jefe de S.U.O C
Hospital Distrital Ita

HOSPITAL DISTRITAL DE ITA
Sub Unidad Operativa de Contrataciones N° 38

Ítem: 02

Top Mind

COD: 64867 más de 10 unidades

AIRE ACONDICIONADO JAM SPLIT 12.000 BTU/C JF-12CHRNI R410A ECO + KIT DE INS

Oferta especial de SEMANA SANTA!

Precio **CONTADO** Unidades
Gs. 2.336.000 1

¿Preferís comprar en CUOTAS?
Selecciona como querés pagar Unidades
15x Gs. 250.000 1

Comprar Contado | Solicitar crédito

COMPRÁ ONLINE a precio **CONTADO** y pagá hasta en **10** CUOTAS SIN INTERESES UNIVERSITARIA

Información sobre este producto

BRISTOL

Los mejores precios del país!

Aire Acondicionado Split Carrier 12000 BTU Ecológico

Art: 5100095
PYG 2.279.000

Aire acondicionado Split Carrier 12000 BTU ecológico: eficiente, bajo consumo energético y rendimiento óptimo para climatizar tu espacio con comodidad. Compra online en Bristol al mejor precio!

Carrier

Cant: 1 | AGREGAR AL CARRITO

18 x Gs. 209.000 | FINANCIAR | CONSULTAR

Envíos | Garantía de productos | Medios de pago | Características | Capacidad: 12000

nissei

Buscar en todos los productos... Buscar

Categorías | Ofertas del día | Promociones

Aire Acondicionado Split Speed SAT12B50H-XA6 12.000 BTU 220v + Kit De Instalación

SPEED
SKU: YAT-SAT12B50H-XA6.03

Gs. 2.490.000 ~~Gs. 2.790.000~~

En stock

Comprá en cuotas sin intereses

Hasta 18 cuotas

Banco Baha | INTERESA | Bancop | BNC | Banco Río

Hasta 12 cuotas

Banco | Banco | Banco | Banco | Banco | Banco

Ver Bases y Condiciones y otros productos similares




El envío más rápido del Paraguay

- Capacidad: 12000 BTU
- Temperatura: Frio/caliente
- Funcionamiento: Silencioso y eficiente
- Gas: R410A (ecológico)
- Frecuencia: 50 Hz
- Incluye: Soporte

Lic. Jorge St. Dellán
Jefe de SUOC
Hospital Distrital Ita

HOSPITAL DISTRITAL DE ITA
Sub Unidad Operativa de Contrataciones N° 38

Ítem: 03

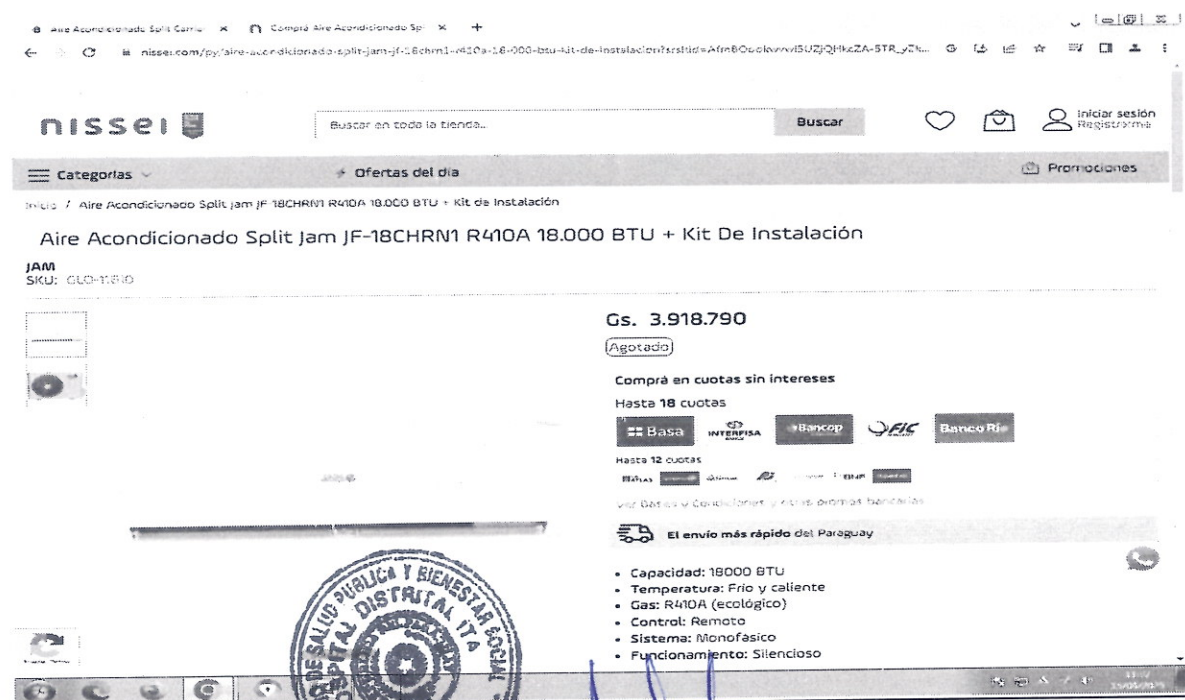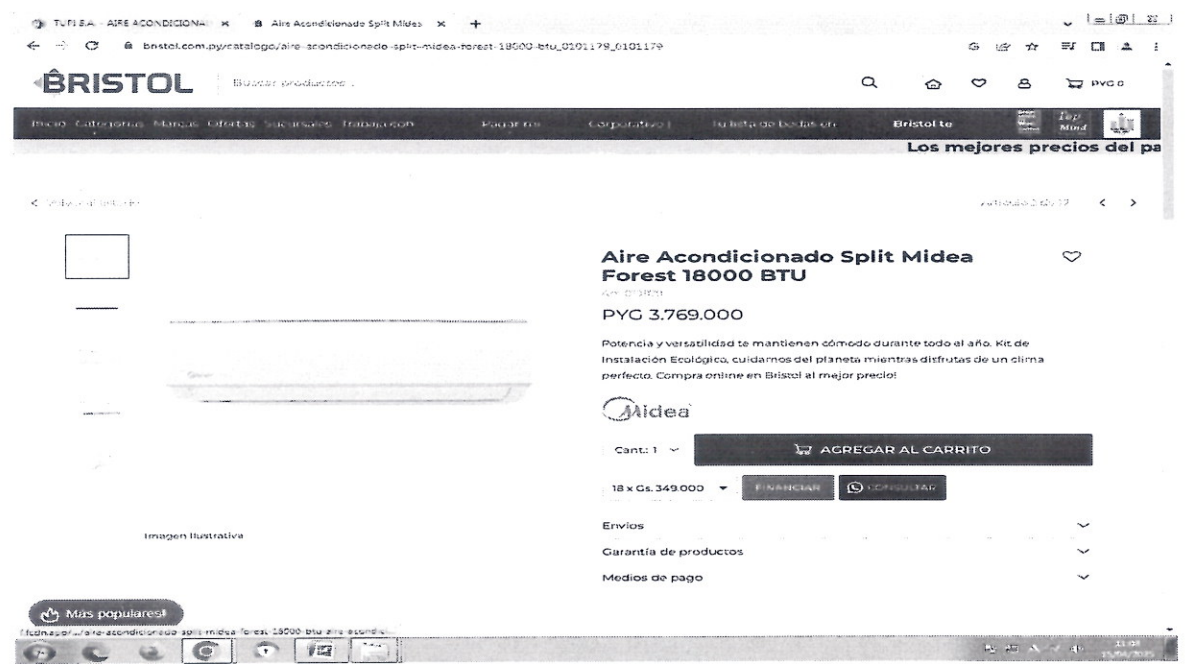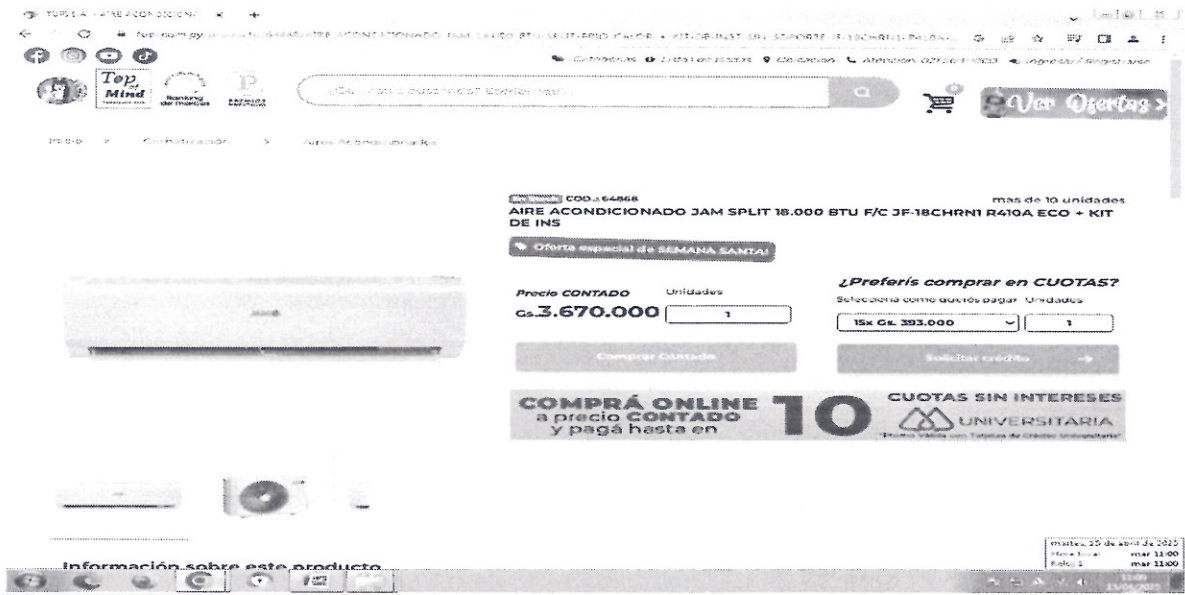

Diego Valdán
Jefe de S.U.O.C
Hospital Distrital Ita

HOSPITAL DISTRITAL DE ITA
Sub Unidad Operativa de Contrataciones N° 38

Ítem: 04

Lic. Jorge D. Dolán
Jefe de S.U.O.C
Hospital Distrital Ita

HOSPITAL DISTRITAL DE ITA
Sub Unidad Operativa de Contrataciones N° 38

COTIZACIONES – METODO 4 (Resolución DNCP N° 454/24) Precios de potenciales oferentes requeridas a través de cualquier mecanismo que permita contar con la evidencia de la solicitud y su respuesta, tales correo electrónico, nota u otro mecanismo comprobatorio idóneo, de los datos requeridos

Empresa: **MARIBEL Ramos Generales de María Belén Zaracho**



RAMOS GENERALES
De MARIA BELEN ZARACHO MORAN
RUC: 443303-8

Dirección: Nanawa n° 1003 c/ Gral. Caballero – Ciudad de Itá - Py

**PRESUPUESTO DE ELECTRODOMESTICO Y ACONDICIONADORES DE AIRE PARA EL
HOSPITAL DISTRITAL DE ITA – MSPyBS**

Fecha: 07/08/2.025

Nombre o Razón Social: Hospital Distrital de Itá – MSPyBS

Items	Descripción del Bien	EE.TT.	Presentación	U.M.	Precio Unitario c/ IVA Incl.
1	Refrigerador tipo comercial	Tipo Viscooler de 1 puerta .Capacidad mínimo de 380 litros. • Temperatura de 1 a 10° • 4 Estantería c/ Cenefa • Parrilla interior de metal • Luz Led • 2 Tapas de vidrio en la puerta • Rueda en la parte Trasera • Frio Húmedo • Control de temperatura manual. • Medidas : Ancho como mínimo: 59,5 Cm • Profundidad como mínimo: 61,0 Mm • Altura como mínimo: 2, 5 Mm	Unidad	Unidad	4.300.000
2	Acondicionador de Aire de 12.000 BTU tipo Split de pared frío/calor	Provisión e Instalación de equipo de aire acondicionado tipo split de 12000 BTU, monofásico con compresor y evaporador de pared de 220 V 50 ciclos; de bajo nivel sonoro, tamaño reducido, buena estética, de eficiencia energética tanto en modo refrigeración como en calefacción. Debe contar con Control a distancia y garantía de 1 (un) año. Gas ecológico R410A, teniendo en cuenta las normativas de la SEAM. Kit de instalación: incluye caños de cobre como mínimo de 4 metros, cinta terminal, aislante térmico (rubatex) y ménsulas para UE y UC,	Unidad	Unidad	2.600.000
3	Acondicionador de Aire de 18.000 BTU tipo Split de pared frío/calor	Provisión e Instalación de equipo de aire acondicionado tipo split de 18000 BTU, monofásico con compresor y evaporador de pared de 220 V 50 ciclos; de bajo nivel sonoro, tamaño reducido, buena estética, de eficiencia energética tanto en modo refrigeración como en calefacción. Debe disponer de un sistema purificador de aire con filtro. Debe contar con Control a distancia y garantía de 1 (un) año. Gas ecológico R410A, teniendo en cuenta las normativas de la SEAM. Kit de instalación: incluye caños de cobre como mínimo de 4 metros, cinta terminal, aislante térmico (rubatex) y ménsulas para UE y UC	Unidad	Unidad	3.912.000
4	Acondicionador de Aire de 60.000 BTU tipo Split PISO/TECHO - frío/calor - Condensador horizontal	Provisión e Instalación de equipo de aire acondicionado tipo split de 60000 BTU, trifásico con compresor y evaporador de pared de 380 V 50 ciclos; de bajo nivel sonoro, tamaño reducido, buena estética, de eficiencia energética tanto en modo refrigeración como en calefacción. Debe disponer de un sistema purificador de aire con filtro. Debe contar con Control a distancia y garantía de 1 (un) año. Gas ecológico R410A, teniendo en cuenta las normativas de la SEAM. Kit de instalación: incluye caños de cobre como mínimo de 4 metros, cinta terminal, aislante térmico (rubatex) y ménsulas para UE y UC	Unidad	Unidad	14.793.000

MARIBEL
RAMOS GENERALES
RUC: 4 334 403-8
MARIA-BELEN ZARACHO MORAN
PROPIETARIA
MARIBEL Ramos Generales



Lic. Jorge St. Doklán
Jefe de S.U.O.C
Hospital Distrital Itá

HOSPITAL DISTRITAL DE ITA
Sub Unidad Operativa de Contrataciones N° 38

HOSPITAL DISTRITAL DE ITÁ
Sub Unidad Operativa de Contrataciones N° 38

Itá, 05 de Agosto de 2.025.

Señora:
MARIBEL Ramos Generales
María Belén Zaracho Moran
Dirección: Nanawa N° 1003 casi Gral. B. Caballero
Itá - Paraguay
Presente

Tengo el agrado de dirime a Usted, en el marco la Ley N° 7.021/2022 de Contrataciones Públicas que establece el Sistema Nacional de Contratación Pública y determina los principios y normas para regular los procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos de los de consultoría que se realicen en la Entidades Públicas y Municipalidades del territorio nacional, teniendo en cuenta su Art.42 Estimación de Costo y la Resolución DNCP N° 454/24 por la cual se regula la estimación de precios referenciales y su publicidad en los procedimientos de contratación en el marco de la Ley N° 7021/22

En dicho contexto, se solicita cotización de precios referenciales para la Adquisición de Electrodoméstico y Acondicionadores de Aire para el Hospital Distrital de Itá, se anexa a la presente las especificaciones técnicas de lo solicitado.

ITEMS	DESCRIPCION DEL BIEN	EE.TT.
1	Refrigerador tipo comercial (Tipo Visicooler)	Anexo a la nota
2	Acondicionador de Aire de 12.000 BTU tipo Split de pared frío/calor	Anexo a la nota
3	Acondicionador de Aire de 18.000 BTU tipo Split de pared frío/calor	Anexo a la nota
4	Acondicionador de Aire de 60.000 BTU tipo Split PISO/TECHO - frío/calor - Condensador horizontal	Anexo a la nota

Dicha respuesta debe ser remitida a la Sub Unidad Operativa de Contrataciones N° 38 Hospital Distrital de Itá o al correo: suoc.ita@hotmail.com, en un plazo no mayor a 3 días corridos de la recepción del requerimiento

Aguardando una respuesta favorable a lo peticionado, me despido de usted con el mayor respeto que se merece



Jorge M. Doldán
Jefe de S.U.O.C
Hospital Distrital Itá
Lic. Jorge M. Doldán
Jefe de Sub U.O.C. N° 38
Hospital Distrital de Itá

Maribel Ramos Generales
**MARIBEL
RAMOS GENERALES**
RUC 4 334 403-0
05 AGO 2025

Los precios expuestos en los procesos licitatorios son referenciales, es decir al solo efecto de determinar un presupuesto (una presunción de lo que podría costar el bien) sin embargo son los competidores (oferente) quienes finalmente determinan el precio en función a sus propios costos, mercado, competitividad y margen de utilidades no así la convocante. También es necesario mencionar que los precios de mercado son dinámicos, por lo tanto, pueden variar constantemente en función a las condiciones no solo del país sino también de la región.



Lic. Jorge Manuel Doldán C., Jefe
Sub Unidad Operativa de Contrataciones N°38
Hospital Distrital de Itá - MSPyBS

Hospital Distrital de Itá
Sub Unidad Operativa de Contrataciones N°38

DICTAMEN SUOC N° 06/25

Pag.1/1

VISTO: La Nota de la Sección de Servicio Generales , de fecha de 25 Febrero de 2.025 y 21 de marzo de 2.025, acompañado con el Informe de Requerimientos Institucionales para la provisión electrodomésticos y aires acondicionados para el Hospital Distrital de Itá, elaborado por la Sección de Servicios Generales por el cual remite la solicitud y eleva las especificaciones técnicas, para el llamado denominado “ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICO Y ACONDICIONADORES DE AIRE PARA EL HOSPITAL DISTRITAL DE ITA.” de conformidad a los lineamientos establecidos en la Resolución S.G. N° 077/2.025 y la Resolución DNCP N° 454/2.024, para la prosecución de los trámites.

ANTECEDENTES:

- 1 La Nota de la Sección de Servicios Generales del Hospital Distrital de Itá, de fecha 25 de Febrero de 2.025 y 21 de marzo de 2.025.
- 2 Análisis de Precios, realizada por la Sub UOC N° 38 del Hospital Distrital de Itá, de fecha 11 de agosto del 2.025.

MARCO LEGAL

1. Ley N° 7021/2022 “ De Suministros y Contrataciones Públicas”
2. Ley N° 7408/2025 “Que Aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025”
3. DECRETO N° 3248/2025 “Por el Cual se Reglamenta la Ley N° 7408/2024”
4. DECRETO N° 2264/2025 “Por el Cual se Reglamenta la Ley N° 7021/2022 “De Suministros y Contrataciones Públicas”
5. RESOLUCION DNCP N° 454/2024 “Por la Cual se Regula la Estimación de Precios y su Publicidad en los Procedimientos en los Procesos de Contratación en el Marco de la Ley N° 7021/2022.
6. Resolución S.G. N° 077/2025 del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) “Por la Cual se Aprueba los Lineamientos para la Elaboración y Presentación del Programa Anual de Contrataciones (PAC), y la Programación de la Ejecución del Presupuesto Correspondiente al presente Ejercicio Fiscal”; y

CONSIDERANDO: Que, el Análisis de Precio Referencial, correspondiente a la planificación para el llamado denominado “ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICO Y ACONDICIONADORES DE AIRE PARA EL HOSPITAL DISTRITAL DE ITA.”, fue realizado por la Sub UOC N° 38, en fecha 11 de Agosto del 2.025.

Que, lo expresado precedentemente, y para la obtención del precio referencial y atendiendo los Principios de “Economía, Eficacia y Eficiencia” y al Criterio de Razonabilidad, se expone para la fundamentación basada y descrita en el Anexo de la Resolución DNCP N° 454/24, lo expresado precedentemente, y para la obtención del precio, se procede a realizar el estudio de los precios, se hace mención que se ha remitido por nota ,la solicitud de cotización a la Empresa Maribel Ramos Generales de María Belén Zaracho Moran ; de las cuales a la fecha de la elaboración del estudio de los precios referenciales se ha recepcionado lo solicitado ,así también, se procedió a verificar Precios Publicados por cámaras, organizaciones, instituciones, organismo del sector público o privado, nacional o internacional, que pueden ser verificados, tomándose precios con especificaciones técnicas similares, comparables y que la convocante podrá fundamentar el mecanismo adoptado para la obtención de la misma, y los precios han sido obtenidas de las empresas TUPY S.A, BRISTOL S.R.L., NISSEI, MEGARED , por medio de publicaciones de catálogos en página web, el resultado del Precio Referencial queda de la siguiente manera:

Ítem: 1 -2 -3 -4 . Se utiliza el precio promedio obtenidas a través de los:


Método 2 Precios Publicados por cámaras, organizaciones, instituciones, organismo del sector público o privado, nacional o internacional, que pueden ser verificados en revistas, páginas web, catálogos u otros documentos, respecto de bienes, servicios u obras similares o idénticos a lo solicitado.

Método 4 Precios de potenciales oferentes requeridas a través de cualquier mecanismo que permita contar con la evidencia de la solicitud y su respuesta, tales como correo electrónico, nota u otro mecanismo comprobatorio idóneo.

CONCLUSIÓN:

En base a la verificación documental la Sub Unidad Operativa de Contrataciones N° 38 Hospital Distrital de Itá, en estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 7021/2022 “De Suministros y Contrataciones Públicas”, emite este Dictamen sobre la Metodología utilizada para la obtención de los precios referenciales conforme al Art. 2 de la Resolución DNCP 454/24, atendiendo a los Principios de Economía y Eficiencia y el Criterio de Razonabilidad.

Se emite el presente Dictamen a los 12 días del mes de Agosto del año 2.025.



Lic. Jorge M. Doldán
Jefe de S.U.O.C
Hospital Distrital Itá
Lic. Jorge Manuel Doldán C., Jefe
Sub Unidad Operativa de Contrataciones N°38
Hospital Distrital de Itá – MSPyBS