

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
Licitación Pública Nacional PAC N°44/2025 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, BASAMENTO Y TORRE SUR Y LA SEDE DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM" ID 463248

Lote 1 - PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - BASAMENTO Y TORRE SUR- Grupo 1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, BASAMENTO Y TORRE SUR / Contrato Abierto: Monto Mínimo: 700.000.000 y Monto Máximo: 1.400.000.000										BRITAM S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	% de variación con respecto al precio referencial unitario	
1	72102305-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Limpieza, reapriete y verificación del tablero eléctrico y de los componentes del Panel de Control del chiller.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	750.000	750.000	750.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
2	72102305-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Verificación de gas refrigerante y aceite; control de presión y pérdidas en el compresor y circuito refrigerante del CHILLER.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	300.000	300.000	300.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
3	72102305-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Limpieza y verificación de la estructura del equipo del compresor y del circuito refrigerante del CHILLER.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	319.000	319.000	319.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
4	72102305-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Verificación de consumo eléctrico, registro de horas de uso del compresor y del circuito refrigerante del CHILLER.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	341.500	341.500	341.500	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
5	72102305-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Verificación y registro de temperatura de agua, entrada y salida del evaporador del CHILLER.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	144.000	144.000	144.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
6	72102305-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Verificación de la aislación térmica del evaporador del CHILLER.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	128.000	128.000	128.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
7	72102305-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Limpieza de tubos del evaporador y del condensador del CHILLER (incluye confección de Juntas, limpieza de tapas y pintura de espejos y tapas)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	850.000	850.000	850.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
8	72102305-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Limpieza de la batea de una TORRE DE ENFRIAMIENTO.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	204.391	204.391	204.391	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
9	72102305-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Limpieza, reapriete y verificación del tablero eléctrico del Panel de Control de las TORRES DE ENFRIAMIENTO UBICADO EN EL SEGUNDO PISO BASAMENTO TORRE SUR.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	300.000	300.000	300.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
10	72102305-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Limpieza, reapriete y verificación del tablero eléctrico del Panel de Control de las TORRES DE ENFRIAMIENTO UBICADO EN LA AZOTEA DE LA TORRE SUR.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	300.000	300.000	300.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
11	72102305-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Limpieza de filtro hidráulico de la BOMBA DE AGUA.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	75.000	75.000	75.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
12	72102305-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Limpieza, reapriete, medición y verificación del tablero eléctrico del Panel de Control de Bomba de agua del piso 11, ubicado en el subsuelo 2 sala de climatización	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	300.000	300.000	300.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
13	72102305-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Verificación de Existencias de pérdidas de agua en las aislaciones térmicas de BOMBA DE AGUA en la sala de climatización ubicado en el subsuelo 2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44.575	44.575	44.575	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
14	72102305-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Verificación del funcionamiento de Válvulas y el estado de las cañerías de BOMBA DE AGUA ubicado en la sala de climatización ubicada en el subsuelo 2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	117.288	117.288	117.288	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
15	72102305-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Limpieza de filtro de aire y rejillas de distribución (el detalle del servicio se encuentra establecido en el PBC)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	53.838	53.838	53.838	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
16	72102305-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Revisión y limpieza interna de sistema de drenaje de una UMA.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	14.588	14.588	14.588	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
17	72102305-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Limpieza de filtro de aire y rejillas de distribución (el detalle del servicio se encuentra establecido en el PBC)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	53.838	53.838	53.838	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
18	72102305-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Revisión y limpieza interna de sistema de drenaje de un fancil.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	6.825	6.825	6.825	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
19	72102305-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Limpieza, reapriete y verificación del tablero eléctrico de control de los equipos de climatización (cotizar por piso)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	300.000	300.000	300.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
20	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de llave selectora para control de equipo fancil.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	247.675	247.675	247.675	procedencia: China nro_certificado_origen_nacional: No aplica	0,00%	
21	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de llave selectora de dos posiciones	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	100.000	100.000	100.000	procedencia: China nro_certificado_origen_nacional: No aplica	0,00%	
22	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de placa principal de chiller (conforme a requisitos del fabricante)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	24.000.000	24.000.000	24.000.000	procedencia: Francia nro_certificado_origen_nacional: No aplica	0,00%	
23	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de placa control de la válvula de expansión de chiller (conforme a requisitos del fabricante)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	14.000.000	14.000.000	14.000.000	procedencia: Francia nro_certificado_origen_nacional: No aplica	0,00%	
24	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de placa protección del compresor de chiller (conforme a requisitos del fabricante)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	16.000.000	16.000.000	16.000.000	procedencia: Francia nro_certificado_origen_nacional: No aplica	0,00%	
25	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de módulo de display de chiller (conforme a requisitos del fabricante) CON SOFTWARE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	40.000.000	40.000.000	40.000.000	procedencia: Francia nro_certificado_origen_nacional: No aplica	0,00%	
26	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de módulo de display de chiller (conforme a requisitos del fabricante) SIN SOFTWARE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	9.000.000	9.000.000	9.000.000	procedencia: Francia nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
27	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de capacitor de arranque para fancil.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	127.500	127.500	127.500	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
28	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de sensor de temperatura NTC del chiller (conforme a requisitos del fabricante)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.191.675	2.191.675	2.191.675	procedencia: Francia nro_certificado_origen_nacional: No aplica	0,00%	
29	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de sensor de temperatura NTC del controlador de temperatura	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	397.925	397.925	397.925	procedencia: Francia nro_certificado_origen_nacional: No aplica	0,00%	
30	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de juego de rulemanos para motor de bomba primaria 30 HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.802.817	1.802.817	1.802.817	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Licitación Pública Nacional PAC N°44/2025 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, BASAMENTO Y TORRE SUR Y LA SEDE DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM" ID 463248

Lote 3 - PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - BASAMENTO Y TORRE SUR: Grupo 1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, BASAMENTO Y TORRE SUR / Contrato Abierto: Monto Mínimo: 700.000.000 y Monto Máximo: 1.400.000.000							BRITAM S.A.			
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	% de verificación con respecto al precio referencial unitario
31	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de juego de rulemanes para bomba de torre de enfriamiento 50 HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
32	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de juego de rulemanes para bomba de torre de enfriamiento 40 HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.800.000	1.800.000	1.800.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
33	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de juego de rulemanes para bomba secundaria 60 HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.738.933	2.738.933	2.738.933	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
34	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de sello mecánico para bomba de torre 50 HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	15.000.000	15.000.000	15.000.000	procedencia: Canada nro_certificado_origen_nacional: No aplica	0,00%
35	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de sello mecánico para bomba de torre 40 HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	14.444.467	14.444.467	14.444.467	procedencia: Canada nro_certificado_origen_nacional: No aplica	0,00%
36	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de sello mecánico para bomba primaria de 30 HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	10.333.333	10.333.333	10.333.333	procedencia: Canada nro_certificado_origen_nacional: No aplica	0,00%
37	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de sello mecánico para bomba secundaria de 60 HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	19.611.133	19.611.133	19.611.133	procedencia: Canada nro_certificado_origen_nacional: No aplica	0,00%
38	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de contactor para UMA de 3 HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	280.000	280.000	280.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
39	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de relé térmico para UMA de 3 HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	365.000	365.000	365.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
40	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de motor ventilador para fancoll.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.538.909	1.538.909	1.538.909	procedencia: China nro_certificado_origen_nacional: No aplica	0,00%
41	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de turbina para fancoll.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	679.167	679.167	679.167	procedencia: China nro_certificado_origen_nacional: No aplica	0,00%
42	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de contactor para bomba primaria 30 HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	917.800	917.800	917.800	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
43	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de filtro para UMA.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	348.075	348.075	348.075	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
44	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de Filtro para fancoll.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	142.500	142.500	142.500	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
45	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de gas refrigerante. (Cotizar por 1 kilogramo)	unidad de medida: Kilogramos presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	142.609	142.609	142.609	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
46	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de aceite para compresor. (Cotizar por 1 litro)	unidad de medida: Litros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	980.000	980.000	980.000	procedencia: China nro_certificado_origen_nacional: No aplica	0,00%
47	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de motor ventilador para torre de enfriamiento de 10HP eje vertical	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	7.000.000	7.000.000	7.000.000	procedencia: Canada nro_certificado_origen_nacional: No aplica	0,00%
48	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de motor para bomba de torre de enfriamiento de 50HP, eje vertical	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	40.000.000	40.000.000	40.000.000	procedencia: Canada nro_certificado_origen_nacional: No aplica	0,00%
49	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de motor para bomba de torre de enfriamiento de 40HP, eje vertical	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	29.208.350	29.208.350	29.208.350	procedencia: Canada nro_certificado_origen_nacional: No aplica	0,00%
50	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de motor ventilador para UMA.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	procedencia: China nro_certificado_origen_nacional: No aplica	0,00%
51	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de motobomba primaria 30HP eje vertical	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	95.000.000	95.000.000	95.000.000	procedencia: Canada nro_certificado_origen_nacional: No aplica	0,00%
52	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de motobomba secundaria de 60HP eje vertical	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	149.833.350	149.833.350	149.833.350	procedencia: Canada nro_certificado_origen_nacional: No aplica	0,00%
53	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de correa para ventilador para torre de enfriamiento.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	425.000	425.000	425.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
54	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de capacitor para UMA.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	112.500	112.500	112.500	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
55	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de filtro cartucho pesado para Chiller.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	670.834	670.834	670.834	procedencia: China nro_certificado_origen_nacional: No aplica	0,00%
56	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de boya eléctrica para torre de enfriamiento, con tres cables para dos posibles posiciones de trabajo.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80.000	80.000	80.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
57	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de juego de rulemanes de motor eléctrico de torre de enfriamiento de 10 HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	716.675	716.675	716.675	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
58	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de válvula de expansión del Chiller.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	33.541.667	33.541.667	33.541.667	procedencia: Francia nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
59	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de pintura para cañerías de condensación. (Cotizar por 1 litro)	unidad de medida: Litros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	73.211	73.211	73.211	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
60	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de pintura Anti-óxido para torques de la torre de enfriamiento. (Cotizar por 1 litro)	unidad de medida: Litros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	62.222	62.222	62.222	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
Licitación Pública Nacional PAC N°44/2025 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, BASAMENTO Y TORRE SUR Y LA SEDE DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM" ID 463248

Lote 1 - PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - BASAMENTO Y TORRE SUR: Grupo 1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, BASAMENTO Y TORRE SUR / Contrato Abierto: Monto Mínimo: 700.000.000 y Monto Máximo: 1.400.000.000							BRITAM S.A.			
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	% de variación con respecto al precio referencial unitario
61	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de pintura de terminación final para soportes de la torre de enfriamiento. (Cotizar por 1 litro)	unidad de medida: Litros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	62.222	62.222	62.222	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
62	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de soporte de hierro para la torre de enfriamiento cotizar por un metro	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	240.000	240.000	240.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
63	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de Luz Piloto LED para tablero de control.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	42.242	42.242	42.242	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
64	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de variador para bomba de agua de 60 HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	17.958.350	17.958.350	17.958.350	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
65	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de aislación para cañería de agua de los pisos. (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	180.000	180.000	180.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
66	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de aislación de cañería de la montante. (cotizar por 1 metro).	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	536.150	536.150	536.150	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
67	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de unión sencilla. Termofusión de 3/4"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	41.825	41.825	41.825	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
68	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de unión doble termofusión de 3/4"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.000	50.000	50.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
69	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de accesorios eléctricos guarda motor para motor de 50 HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
70	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de accesorios eléctricos guarda motor para motor de 10 HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	600.000	600.000	600.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
71	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de purgador automático.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.483.350	2.483.350	2.483.350	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
72	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de FLOWSWITCH.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.241.675	1.241.675	1.241.675	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
73	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de llave termomagnéticas de 1x10 amperios curva C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	65.000	65.000	65.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
74	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de llave termomagnéticas de 1x16 amperios curva C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	72.000	72.000	72.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
75	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de llave termomagnéticas de 3x16 amperios curva C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	140.000	140.000	140.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
76	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de llave termomagnéticas de 3x10 amperios curva C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	130.000	130.000	130.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
77	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de llave termomagnéticas de 3x40 amperios curva C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	185.000	185.000	185.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
78	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de llave termomagnéticas de 3x50 amperios curva C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	250.000	250.000	250.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
79	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de llave termomagnéticas de 3x63 amperios curva C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	310.000	310.000	310.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
80	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de llave termomagnéticas de 3x80 amperios curva C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	510.000	510.000	510.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
81	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de llave termomagnéticas de 3x100 amperios curva C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	750.000	750.000	750.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
82	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de contactor 3x 40 amperios para tablero de control de equipo de piso	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	750.000	750.000	750.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
83	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de contactor 3x50 amperios para tablero de control de equipo de piso	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	800.000	800.000	800.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
84	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de contactor 3x 65 amperios para tablero de control de equipo de piso	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
85	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de contactor 3x 80 amperios para tablero de control de equipo de piso	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.100.000	1.100.000	1.100.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
86	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de contactor 3x 95 amperios para tablero de control de equipo de piso	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.200.000	1.200.000	1.200.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
87	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de contactor 3x 110 amperios para tablero de control de equipo de piso	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
88	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de rompe gotas para torre de enfriamiento (cada torre cuenta con 4 paneles) (cotizar por 1 panel)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3.361.150	3.361.150	3.361.150	procedencia: China nro_certificado_origen_nacional: No aplica	0,00%
89	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de llave de paso de 1/2 vuelta - 2 pulgadas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	250.000	250.000	250.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
90	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de llave de paso de 1/2 vuelta 2 1/2 pulgadas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	400.000	400.000	400.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
Licitación Pública Nacional PAC N°44/2025 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, BASAMENTO Y TORRE SUR Y LA SEDE DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM" ID 463248

Lote 1 - PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - BASAMENTO Y TORRE SUR: Grupo 1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, BASAMENTO Y TORRE SUR / Contrato Abierto: Monto Mínimo: 700.000.000 y Monto Máximo: 1.400.000.000							BRITAM S.A.				
Item	Código Catálogo	Descripción	Alícuotas	Cantidad	Monto	Precio Unitario Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	% de variación con respecto al precio referencial unitario	
91.	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de llave de paso de 1/2 vuelta 3 pulgadas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	610.000	610.000	610.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
92	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de llave de paso para sistema de condensación de agua fría.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	276.667	276.667	276.667	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
93	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de cañería de termofusión 1/2" con soporte incluido. (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	100.000	100.000	100.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
94	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de cañería de termofusión 3/4" con soporte incluido. (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	120.000	120.000	120.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
95	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de cañería de termofusión 1" con soporte incluido. (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	140.000	140.000	140.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
96	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de cañería de termofusión 1 1/2" con soporte incluido. (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	160.000	160.000	160.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
97	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de cañería de termofusión 2" con soporte incluido. (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	185.000	185.000	185.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
98	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de cañería de termofusión 2 1/2" con soporte incluido. (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	220.000	220.000	220.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
99	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de cañería de termofusión 3" con soporte incluido. (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	250.000	250.000	250.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
100	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de cañería de termofusión 3 1/2" con soporte incluido. (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	300.000	300.000	300.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
101	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de cañería de termofusión 4" con soporte incluido. (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	370.000	370.000	370.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
102	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de cañería metálica para agua fría de 3 pulgadas. (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	450.000	450.000	450.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
103	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de soporte metálico para cañería principal de agua fría. Incluye todos los materiales de fijación y soporte.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	150.000	150.000	150.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
104	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de cañería metálica para agua fría de 6 pulgadas con aislación térmica. (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	850.000	850.000	850.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
105	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de cañería metálica para agua fría de 8 pulgadas con aislación térmica. (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.200.000	1.200.000	1.200.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
106	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de cañería metálica para agua fría de 5 pulgadas con aislación térmica. (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	720.000	720.000	720.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
107	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de flotador mecánico para agua de torre de enfriamiento.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	120.000	120.000	120.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
108	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de arrancador suave para bomba primaria 30 HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	5.600.000	5.600.000	5.600.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
109	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de arrancador suave para motobomba de torre de enfriamiento.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	6.465.317	6.465.317	6.465.317	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
110	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de correas para UMA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	136.150	136.150	136.150	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
111	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de rejillas de alimentación.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	250.000	250.000	250.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
112	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de rejillas de retorno.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	350.000	350.000	350.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
113	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de ducto flexible. (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	127.084	127.084	127.084	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
114	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de caja de distribución de aire para Fancoil una salida	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	500.000	500.000	500.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
115	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de caja de distribución de aire para Fancoil dos salidas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	750.000	750.000	750.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
116	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de caja de distribución de aire para UMA una salida	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
117	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de bandeja suplementaria para equipo Fancoil	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	850.000	850.000	850.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
118	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de bandeja suplementaria para equipo UMA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.200.000	1.200.000	1.200.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
119	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de cañerías de Interconexión entre las torres de enfriamiento 2" (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	825.000	825.000	825.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
120	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de interruptor de nivel de aceite.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	12.104.175	12.104.175	12.104.175	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Licitación Pública Nacional PAC N°44/2025 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, BASAMENTO Y TORRE SUR Y LA SEDE DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM" ID 463248

Lote 1 - PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - BASAMENTO Y TORRE SUR: Grupo 1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, BASAMENTO Y TORRE SUR / Contrato Abierto: Monto Mínimo: 700.000.000 y Monto Máximo: 1.400.000.000										BRITAM S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	% de verificación con respecto al precio referencial unitario	
121	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de cañerías de condensación de la torre de enfriamiento 8". (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	910.297	910.297	910.297	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
122	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de cable de cobre de 70 mm2 aislación XLPE. (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	120.000	120.000	120.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
123	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de cable de cobre de 50 mm2 aislación XLPE. (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	100.000	100.000	100.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
124	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de cable de cobre de 95 mm2 aislación XLPE. (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	150.000	150.000	150.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
125	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de Cable de cobre de 120 mm2 aislación XLPE. (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	180.000	180.000	180.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
126	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de cable de cobre de 35 mm2 aislación XLPE. (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	75.000	75.000	75.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
127	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de cable de cobre de 25 mm2 aislación XLPE. (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	65.000	65.000	65.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
128	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de cable de cobre de 16 mm2 aislación XLPE. (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.000	50.000	50.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
129	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de aislación de cañerías para fancolls. (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	40.000	40.000	40.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
130	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de aislación de cañerías para UMA. (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	55.000	55.000	55.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
131	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de compresor de chiller.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	375.000.000	375.000.000	375.000.000	procedencia: Francia nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
132	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de cable de cobre de 150 mm2 aislación XLPE. (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	300.000	300.000	300.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
133	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de varilla roscada de 3/8" con tuerca y arandela	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	55.000	55.000	55.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
134	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de válvula tipo mariposa de 8"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3.600.000	3.600.000	3.600.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
135	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de válvula tipo mariposa de 10"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	4.700.000	4.700.000	4.700.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
136	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de válvula tipo mariposa de 12"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	5.600.000	5.600.000	5.600.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
137	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de fusible tipo NH de 100 amperios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	92.000	92.000	92.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
138	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de fusible tipo NH de 125 amperios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	102.000	102.000	102.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
139	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de relé de 24 voltios de 14 pines	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	270.000	270.000	270.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
140	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de relé de 220 voltios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	190.000	190.000	190.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
141	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de sensor de alta presión, presostato	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	900.000	900.000	900.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
142	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de solenoides de aceite	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	10.900.000	10.900.000	10.900.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
143	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de llave selectora de tres posiciones para tablero	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	150.000	150.000	150.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
144	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de filtro de aceite para Chiller	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	4.650.000	4.650.000	4.650.000	procedencia: China nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
145	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de controlador de temperatura digital para torres de enfriamiento	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
146	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de polea para motor ventilador de torre de enfriamiento	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	500.000	500.000	500.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
147	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de gabinete metálico (tablero) para torres de enfriamiento	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	7.000.000	7.000.000	7.000.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
148	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de cable tipo taller 3x2 mm2	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	12.000	12.000	12.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
149	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de cable tipo taller 3x1 mm2	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	10.000	10.000	10.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
150	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de cable tipo taller 3x4 mm2	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000	25.000	25.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Licitación Pública Nacional PAC N°44/2025 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, BASAMENTO Y TORRE SUR Y LA SEDE DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM" ID 463248

Lote 1 - PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - BASAMENTO Y TORRE SUR: Grupo 1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, BASAMENTO Y TORRE SUR / Contrato Abierto: Monto Mínimo: 700.000.000 y Monto Máximo: 1.400.000.000							BRITAM S.A.			
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario Referencial	Precio Unitario (IVA Includido)	Precio Total	Características	% de variación con respecto al precio referencial unitario
151	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión cañería PVC 1/2" para drenaje (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	6.000	6.000	6.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
152	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión cañería PVC 3/4" para drenaje (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	8.000	8.000	8.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
153	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión cañería PVC 1" para drenaje (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	12.000	12.000	12.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
154	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión cañería PVC 1 1/2" para drenaje (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	15.000	15.000	15.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
155	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión cañería PVC 2" para drenaje (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20.000	20.000	20.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
156	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión cañería PVC 2 1/2" para drenaje (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.000	35.000	35.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
157	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de llave termomagnética para chiller 3x630A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	4.312.500	4.312.500	4.312.500	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
158	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de seccionador bajo carga para chiller 3x630A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	5.250.000	5.250.000	5.250.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
159	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de Manómetro de acero inoxidable de 4", 1/2" rosca, rango 160 psi o equivalente en unidad de medida de presión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	650.000	650.000	650.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
160	80111613-9999	Mano de obra para cambio de llave selectora para control de equipo fancoil.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	67.100	67.100	67.100	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
161	80111613-9999	Mano de obra para cambio de llave selectora de dos posiciones	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.000	50.000	50.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
162	80111613-9999	Mano de obra para cambio de placa principal de chiller (conforme a requisitos del fabricante)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
163	80111613-9999	Mano de obra para cambio de placa control de la válvula de expansión de chiller (conforme a requisitos del fabricante)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	800.000	800.000	800.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
164	80111613-9999	Mano de obra para cambio de placa protección del compresor de chiller (conforme a requisitos del fabricante)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	800.000	800.000	800.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
165	80111613-9999	Mano de obra para cambio de módulo de display de chiller (conforme a requisitos del fabricante)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.600.000	1.600.000	1.600.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
166	80111613-9999	Mano de obra para cambio de módulo de display de chiller (conforme a requisitos del fabricante)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	800.000	800.000	800.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
167	80111613-9999	Mano de obra para cambio de capacitor de arranque para fancoil.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45.425	45.425	45.425	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
168	80111613-9999	Mano de obra para cambio de sensor de temperatura NTC del chiller (conforme a requisitos del fabricante)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	450.000	450.000	450.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
169	80111613-9999	Mano de obra para cambio de sensor de temperatura NTC del controlador de temperatura	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	218.350	218.350	218.350	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
170	80111613-9999	Mano de obra para cambio de juego de rulemanes para motor de bomba primaria 30 HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	590.317	590.317	590.317	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
171	80111613-9999	Mano de obra para cambio de juego de rulemanes para bomba de torre de enfriamiento 50 HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	588.933	588.933	588.933	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
172	80111613-9999	Mano de obra para cambio de juego de rulemanes para bomba de torre de enfriamiento 40 HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	588.933	588.933	588.933	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
173	80111613-9999	Mano de obra para cambio de juego de rulemanes para bomba secundaria 60 HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	588.933	588.933	588.933	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
174	80111613-9999	Mano de obra para cambio de sello mecánico para bomba de torre 50 HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.177.800	1.177.800	1.177.800	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
175	80111613-9999	Mano de obra para cambio de sello mecánico para bomba de torre 40 HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.177.800	1.177.800	1.177.800	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
176	80111613-9999	Mano de obra para cambio de sello mecánico para bomba primaria de 30 HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.088.933	1.088.933	1.088.933	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
177	80111613-9999	Mano de obra para cambio de sello mecánico para bomba secundaria 60 HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.233.333	1.233.333	1.233.333	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
178	80111613-9999	Mano de obra para cambio de contactor para UMA de 3 HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	136.150	136.150	136.150	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
179	80111613-9999	Mano de obra para cambio de relé térmico para UMA de 3 HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	135.600	135.600	135.600	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
180	80111613-9999	Mano de obra para cambio de motor ventilador para fancoil.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	418.075	418.075	418.075	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
Licitación Pública Nacional PAC N°44/2025 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, BASAMENTO Y TORRE SUR Y LA SEDE DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM" ID 463248

Lote 1 - PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - BASAMENTO Y TORRE SUR: Grupo 1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, BASAMENTO Y TORRE SUR / Contrato Abierto: Monto Mínimo: 700.000.000 y Monto Máximo: 1.400.000.000										BRITAM S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	% de variación con respecto al precio referencial unitario	
181	80111613-9999	Mano de obra para cambio de turbina para fancoll.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	250.000	250.000	250.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
182	80111613-9999	Mano de obra para cambio de contactor para bomba primaria 30 HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	250.000	250.000	250.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
183	80111613-9999	Mano de obra para cambio de filtro para UMA.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	84.067	84.067	84.067	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
184	80111613-9999	Mano de obra para cambio de filtro para fancoll.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	84.067	84.067	84.067	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
185	80111613-9999	Mano de obra para carga de gas refrigerante.	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	918.075	918.075	918.075	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
186	80111613-9999	Mano de obra para cambio de aceite para compresor.	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	917.800	917.800	917.800	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
187	80111613-9999	Mano de obra para cambio de motor ventilador para torre de enfriamiento de 10 HP eje vertical.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.779.175	1.779.175	1.779.175	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
188	80111613-9999	Mano de obra para Rebobinado de motor ventilador para torre de enfriamiento de 10 HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3.170.850	3.170.850	3.170.850	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
189	80111613-9999	Mano de obra para cambio de motor para bomba de torre de enfriamiento de 50HP eje vertical (Incluye adaptación del eje del motor a la bomba existente)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3.000.000	3.000.000	3.000.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
190	80111613-9999	Mano de obra para cambio de motor para bomba de torre de enfriamiento de 40HP eje vertical (Incluye adaptación del eje del motor a la bomba existente)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	4.170.850	4.170.850	4.170.850	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
191	80111613-9999	Mano de obra para Rebobinado de motor para bomba de torre de enfriamiento de 10 HP eje vertical	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	6.000.000	6.000.000	6.000.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
192	80111613-9999	Mano de obra para Rebobinado de motor para bomba de torre de enfriamiento de 40 HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	5.500.000	5.500.000	5.500.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
193	80111613-9999	Mano de obra para cambio de motor ventilador para UMA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	600.000	600.000	600.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
194	80111613-9999	Mano de obra para rebobinado de motor ventilador para UMA, balanceo de eje de las turbinas, cambio de los soportes del eje	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.800.000	2.800.000	2.800.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
195	80111613-9999	Mano de obra para rebobinado de motor ventilador para fancoll, balanceo de eje de las turbinas, cambio de los soportes del eje	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.800.000	1.800.000	1.800.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
196	80111613-9999	Mano de obra para cambio para motobomba primaria de 30 HP eje vertical	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	4.341.675	4.341.675	4.341.675	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
197	80111613-9999	Mano de obra para rebobinado de motobomba primaria de 30 HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
198	80111613-9999	Mano de obra para cambio para bomba secundaria. De 60 HP eje vertical	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	6.683.350	6.683.350	6.683.350	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
199	80111613-9999	Mano de obra para rebobinado de motor de la bomba secundaria de 60 HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	7.600.000	7.600.000	7.600.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
200	80111613-9999	Mano de obra para cambio de correa para ventilador de torre de enfriamiento.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	175.000	175.000	175.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
201	80111613-9999	Mano de obra para cambio de capacitor para UMA.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000	25.000	25.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
202	80111613-9999	Mano de obra para cambio de filtro cartucho pesado para Chiller.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	340.317	340.317	340.317	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
203	80111613-9999	Mano de obra para cambio de boya eléctrica para torre de enfriamiento.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45.000	45.000	45.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
204	80111613-9999	Mano de obra para cambio de juego de rulemanes de motor eléctrico de torre de enfriamiento. De 10 HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	467.100	467.100	467.100	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
205	80111613-9999	Mano de obra para cambio de válvula de expansión del Chiller.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.680.575	1.680.575	1.680.575	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
206	80111613-9999	Mano de obra para pintura para cañerías de condensación. (Cotizar por 1 metro cuadrado)	unidad de medida: Unidad Metros cuadrados presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	73.000	73.000	73.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
207	80111613-9999	Mano de obra para pintura Anti-óxido para soportes de la torre de enfriamiento (cotizar por 1 metro cuadrado).	unidad de medida: Unidad Metros cuadrados presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	120.000	120.000	120.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
208	80111613-9999	Mano de obra de pintura de terminación final para soportes de la torre de enfriamiento. (Cotizar por 1 metro cuadrado)	unidad de medida: Unidad Metros cuadrados presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	120.000	120.000	120.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
209	80111613-9999	Mano de obra para cambio de soporte de hierro para la torre de enfriamiento cotizar por metro	unidad de medida: Unidad Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	60.000	60.000	60.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
210	80111613-9999	Mano de obra para cambio de luz piloto LED para tablero de control.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	41.825	41.825	41.825	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
Licitación Pública Nacional PAC N°44/2025 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, BASAMENTO Y TORRE SUR Y LA SEDE DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM" ID 463248

Lote 1 - PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - BASAMENTO Y TORRE SUR: Grupo 1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, BASAMENTO Y TORRE SUR / Contrato Abierto: Monto Mínimo: 700.000.000 y Monto Máximo: 1.400.000.000							BRITAM S.A.			
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Alícuotas	Cantidad	Monto	Precio Unitario Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	% de variación con respecto al precio referencial unitario
211	80111613-9999	Mano de obra para cambio de variador para bomba de agua de 60 HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.451.409	1.451.409	1.451.409	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
212	80111613-9999	Mano de obra para cambio de aislación para cañería de agua de los pisos. (coltar por 1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	247.500	247.500	247.500	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
213	80111613-9999	Mano de obra para aislación de cañería de la montante. (coltar por 1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	43.075	43.075	43.075	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
214	80111613-9999	Mano de obra para cambio de unión sencilla termofusión de 3/4"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	84.067	84.067	84.067	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
215	80111613-9999	Mano de obra para cambio de unión doble termofusión de 3/4"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	84.067	84.067	84.067	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
216	80111613-9999	Mano de obra para cambio de guarda motor para motobomba para motor de 50 hp	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	585.600	585.600	585.600	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
217	80111613-9999	Mano de obra para cambio de guarda motor para motobomba para motor de 10 HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	500.000	500.000	500.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
218	80111613-9999	Mano de obra para cambio de purgador automático.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	795.850	795.850	795.850	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
219	80111613-9999	Mano de obra para cambio de FLOWSWITCH.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	200.000	200.000	200.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
220	80111613-9999	Mano de obra para cambio de llave termomagnética de 1x10 amperios curva C	unidad de medida: Unidades presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	15.000	15.000	15.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
221	80111613-9999	Mano de obra para cambio de llave termomagnética de 1x16 amperios curva C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	15.000	15.000	15.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
222	80111613-9999	Mano de obra para cambio de llave termomagnética de 3x16 amperios curva C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20.000	20.000	20.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
223	80111613-9999	Mano de obra para cambio de llave termomagnética de 3x10 amperios curva C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20.000	20.000	20.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
224	80111613-9999	Mano de obra para cambio de llave termomagnética de 3x40 amperios curva C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000	25.000	25.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
225	80111613-9999	Mano de obra para cambio de llave termomagnética de 3x50 amperios curva C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	30.000	30.000	30.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
226	80111613-9999	Mano de obra para cambio de llave termomagnética de 3x63 amperios curva C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.000	35.000	35.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
227	80111613-9999	Mano de obra para cambio de llave termomagnética de 3x80 amperios curva C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.000	50.000	50.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
228	80111613-9999	Mano de obra para cambio de llave termomagnética de 3x100 amperios curva C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	65.000	65.000	65.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
229	80111613-9999	Mano de obra para cambio de contactor 3x 40 amperios para tablero de control de equipo de piso.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.000	50.000	50.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
230	80111613-9999	Mano de obra para cambio de contactor 3x50 amperios para tablero de control de equipo de piso.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.000	50.000	50.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
231	80111613-9999	Mano de obra para cambio de contactor 3x 65 amperios para tablero de control de equipo de piso.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.000	50.000	50.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
232	80111613-9999	Mano de obra para cambio de contactor 3x 80 amperios para tablero de control de equipo de piso.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	70.000	70.000	70.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
233	80111613-9999	Mano de obra para cambio de contactor 3x 95 amperios para tablero de control de equipo de piso.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	100.000	100.000	100.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
234	80111613-9999	Mano de obra para cambio de contactor 3x 110 amperios para tablero de control de equipo de piso.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	100.000	100.000	100.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
235	80111613-9999	Mano de obra para cambio de rompe gotas para torre de enfriamiento (cada torre cuenta con 4 paneles) (coltar por 1 panel)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	418.075	418.075	418.075	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
236	80111613-9999	Mano de obra para cambio de llave de paso de 1/2 vuelta -2 pulgadas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	150.000	150.000	150.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
237	80111613-9999	Mano de obra para cambio de llave de paso de 1/2 vuelta - 2 1/2 pulgadas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	150.000	150.000	150.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
238	80111613-9999	Mano de obra para cambio de llave de paso de 1/2 vuelta - 3 pulgadas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	170.000	170.000	170.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
239	80111613-9999	Mano de obra para cambio de llave de paso para sistema de condensación de agua fría.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	37.800	37.800	37.800	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
240	80111613-9999	Mano de obra para colocación de cañería de termofusión 1/2" con soporte incluido. (coltar por 1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000	25.000	25.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Licitación Pública Nacional PAC N°44/2025 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, BASAMENTO Y TORRE SUR Y LA SEDE DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM" ID 463248

Lote 1 - PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - BASAMENTO Y TORRE SUR: Grupo 1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, BASAMENTO Y TORRE SUR / Contrato Abierto: Monto Mínimo: 700,000,000 y Monto Máximo: 1,400,000,000							BRITAM S.A.			
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	% de variación con respecto al precio referencial unitario
241	80111613-9999	Mano de obra para colocación de cañería de termofusión 3/4" con soporte incluido, (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	30.000	30.000	30.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
242	80111613-9999	Mano de obra para colocación de cañería de termofusión 1" con soporte incluido, (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	40.000	40.000	40.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
243	80111613-9999	Mano de obra para colocación de cañería de termofusión 1 1/2" con soporte incluido, (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	60.000	60.000	60.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
244	80111613-9999	Mano de obra para colocación de cañería de termofusión 2" con soporte incluido, (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	70.000	70.000	70.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
245	80111613-9999	Mano de obra para colocación de cañería de termofusión 2 1/2" con soporte incluido, (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80.000	80.000	80.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
246	80111613-9999	Mano de obra para colocación de cañería de termofusión 3" con soporte incluido, (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	90.000	90.000	90.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
247	80111613-9999	Mano de obra para colocación de cañería de termofusión 3 1/2" con soporte incluido, (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	100.000	100.000	100.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
248	80111613-9999	Mano de obra para colocación de cañería de termofusión 4" con soporte incluido, (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	120.000	120.000	120.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
249	80111613-9999	Mano de obra para montaje de cañería metálica para agua fría de 3 pulgadas.	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	85.000	85.000	85.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
250	80111613-9999	Mano de obra para montaje de soporte metálico para cañería principal de agua fría.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.000	50.000	50.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
251	80111613-9999	Mano de obra para montaje de cañería metálica para agua fría de 6 pulgadas con aislación térmica. (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	120.000	120.000	120.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
252	80111613-9999	Mano de obra para montaje de cañería metálica para agua fría de 8 pulgadas con aislación térmica. (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	200.000	200.000	200.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
253	80111613-9999	Mano de obra para montaje de cañería metálica para agua fría de 5 pulgadas con aislación térmica. (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	110.000	110.000	110.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
254	80111613-9999	Mano de obra para cambio de flotador mecánico para agua de torre de enfriamiento.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.000	50.000	50.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
255	80111613-9999	Mano de obra para cambio de arrancador suave para bomba primaria.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	600.000	600.000	600.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
256	80111613-9999	Mano de obra para cambio de arrancador suave para motobomba de torre de enfriamiento.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	636.150	636.150	636.150	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
257	80111613-9999	Mano de obra para cambio de correas para UMA.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	200.000	200.000	200.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
258	80111613-9999	Mano de obra para desmontar y montar equipos fancoll.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	300.000	300.000	300.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
259	80111613-9999	Mano de obra para desmontar y montar equipo de la UMA.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	418.075	418.075	418.075	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
260	80111613-9999	Mano de obra para cambio de rejillas de alimentación.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	100.000	100.000	100.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
261	80111613-9999	Mano de obra para cambio de rejillas de retorno.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	120.000	120.000	120.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
262	80111613-9999	Mano de obra para cambio de ducto flexible.	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000	25.000	25.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
263	80111613-9999	Mano de obra montaje de caja de distribución de aire para fancoll de una salida.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	200.000	200.000	200.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
264	80111613-9999	Mano de obra montaje de caja de distribución de aire para fancoll de dos salidas.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	300.000	300.000	300.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
265	80111613-9999	Mano de obra montaje de caja de distribución de aire para UMA de una salida.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	400.000	400.000	400.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
266	80111613-9999	Mano de obra para montaje de bandeja suplementaria para equipo fancoll (incluye los materiales para su correcta fijación).	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	200.000	200.000	200.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
267	80111613-9999	Mano de obra para montaje de bandeja suplementaria para equipo UMA (Incluye los materiales para su correcta fijación).	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	400.000	400.000	400.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
268	80111613-9999	Mano de obra para cambio de cañería de interconexión entre las torres de enfriamiento 2 (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	166.107	166.107	166.107	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
269	80111613-9999	Mano de obra para limpieza química de los tubos condensadores del CHILLER (cotizar por 1 chiller)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	12.500.000	12.500.000	12.500.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
270	80111613-9999	Mano de obra para cambio de interruptor de nivel de aceite.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.681.984	1.681.984	1.681.984	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
Licitación Pública Nacional PAC N°44/2025 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, BASAMENTO Y TORRE SUR Y LA SEDE DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM" ID 463248


Lote 1 - PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - BASAMENTO Y TORRE SUR: Grupo 1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, BASAMENTO Y TORRE SUR / Contrato Abierto: Monto Mínimo: 700.000.000 y Monto Máximo: 1.400.000.000							BRITAM S.A.			
Item	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	% de variación con respecto al precio referencial unitario
271	80111613-9999	Mano de obra para cambio de cañerías de condensación de la torre de enfriamiento 8" (colocar por 1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	527,084	527,084	527,084	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
272	80111613-9999	Mano de obra para limpieza profunda de serpentinas y cañería Interna de fancoll.	unidad de medida: Unidades presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	250,000	250,000	250,000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
273	80111613-9999	Mano de obra de limpieza profunda de serpentinas y cañería Interna de UMA.	unidad de medida: Unidades presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	350,000	350,000	350,000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
274	80111613-9999	Mano de obra para montaje de cable de cobre de 70mm2 aislación XLPE.	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50,000	50,000	50,000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
275	80111613-9999	Mano de obra para montaje de cable de cobre de 50mm2 aislación XLPE.	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45,000	45,000	45,000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
276	80111613-9999	Mano de obra para montaje de cable de cobre de 95 mm2 aislación XLPE	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	65,000	65,000	65,000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
277	80111613-9999	Mano de obra para montaje de cable de cobre de 120 mm2 aislación XLPE	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	75,000	75,000	75,000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
278	80111613-9999	Mano de obra para cambio de cable de 35 mm2 aislación XLPE (colocar por un metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	30,000	30,000	30,000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
279	80111613-9999	Mano de obra para montaje de cable de cobre de 25mm2 aislación XLPE	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	30,000	30,000	30,000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
280	80111613-9999	Mano de obra para montaje de cable de cobre de 16 mm2 aislación XLPE.	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25,000	25,000	25,000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
281	80111613-9999	Mano de obra para aislación de cañerías para fancoll.	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20,000	20,000	20,000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
282	80111613-9999	Mano de obra para aislación de cañerías para UMA.	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25,000	25,000	25,000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
283	80111613-9999	Mano de obra para medición de la resistencia de aislación de motor eléctrico.	unidad de medida: Unidades presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.025,000	1.025,000	1.025,000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
284	80111613-9999	Mano de obra para medición de las vibraciones mecánicas de la motobomba (4 puntos de medición)	unidad de medida: Unidades presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.500,000	1.500,000	1.500,000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
285	80111613-9999	Mano de obra para cambio de compresor de chiller.	unidad de medida: Unidades presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.000,000	50.000,000	50.000,000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
286	80111613-9999	Mano de obra para montaje de cable de cobre de 150 mm2 aislación XLPE.	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	90,000	90,000	90,000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
287	80111613-9999	Mano de obra para mantenimiento de la válvula de 8" tipo mariposa (el detalle del servicio se encuentra establecido en el PBC)	unidad de medida: Unidades presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	650,000	650,000	650,000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
288	80111613-9999	Mano de obra para mantenimiento de la válvula de 10" tipo mariposa (el detalle del servicio se encuentra establecido en el PBC)	unidad de medida: Unidades presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	820,000	820,000	820,000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
289	80111613-9999	Mano de obra para mantenimiento de la válvula de 12" tipo mariposa (el detalle del servicio se encuentra establecido en el PBC)	unidad de medida: Unidades presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	960,000	960,000	960,000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
290	80111613-9999	Mano de obra para cambio de varilla roscada de 3/8" con tuerca y arandela	unidad de medida: Unidades presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25,000	25,000	25,000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
291	80111613-9999	Mano de obra para cambio de válvula tipo mariposa de 8"	unidad de medida: Unidades presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	350,000	350,000	350,000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
292	80111613-9999	Mano de obra para cambio de válvula tipo mariposa de 10"	unidad de medida: Unidades presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	360,000	360,000	360,000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
293	80111613-9999	Mano de obra para cambio de válvula tipo mariposa de 12"	unidad de medida: Unidades presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	380,000	380,000	380,000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
294	80111613-9999	Mano de obra para cambio de fusible tipo NH de 100 amperios	unidad de medida: Unidades presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25,000	25,000	25,000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
295	80111613-9999	Mano de obra para cambio de fusible tipo NH de 125 amperios	unidad de medida: Unidades presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25,000	25,000	25,000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
296	80111613-9999	Mano de obra para cambio de relé de 24 voltios	unidad de medida: Unidades presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50,000	50,000	50,000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
297	80111613-9999	Mano de obra para cambio de relé de 220 voltios	unidad de medida: Unidades presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	60,000	60,000	60,000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
298	80111613-9999	Mano de obra para cambio de sensor de alta presión presostato.	unidad de medida: Unidades presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	90,000	90,000	90,000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
299	80111613-9999	Mano de obra para cambio de solenoide de aceite	unidad de medida: Unidades presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.750,000	2.750,000	2.750,000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
300	80111613-9999	Mano de obra para montaje de llave selectora de tres posiciones para tablero	unidad de medida: Unidades presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50,000	50,000	50,000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Licitación Pública Nacional PAC N°44/2025 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, BASAMENTO Y TORRE SUR Y LA SEDE DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM" ID 463248

Lote 1 - PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - BASAMENTO Y TORRE SUR: Grupo 1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, BASAMENTO Y TORRE SUR / Contrato Abierto: Monto Mínimo: 700.000.000 y Monto Máximo: 1.400.000.000							BRITAM S.A.			
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	% de variación con respecto al precio referencial unitario
301	80111613-9999	Mano de obra para cambio de filtro de aceite para Chiller	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	850,000	850,000	850,000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
302	80111613-9999	Mano de obra para cambio de controlador de temperatura digital para torres de enfriamiento	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	200,000	200,000	200,000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
303	80111613-9999	Mano de obra para cambio de polea para motor ventilador de torre de enfriamiento	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	250,000	250,000	250,000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
304	80111613-9999	Mano de obra para medición de las vibraciones mecánicas de ventilador de torre de enfriamiento	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.500,000	2.500,000	2.500,000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
305	80111613-9999	Mano de obra para cambio de gabinete metálico para torres de enfriamiento	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.500,000	2.500,000	2.500,000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
306	80111613-9999	Mano de obra para actualización de software controlador de chiller	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	8.000,000	8.000,000	8.000,000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
307	80111613-9999	Mano de obra para toma de muestra y análisis de viscosidad del aceite del compresor del CHILLER.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	500,000	500,000	500,000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
308	80111613-9999	Mano de obra para toma de muestra y análisis del nivel de acidez del aceite del compresor del CHILLER.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	500,000	500,000	500,000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
309	80111613-9999	Mano de obra para montaje de cable tipo taller 3x2 mm2	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	6,000	6,000	6,000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
310	80111613-9999	Mano de obra para montaje de cable tipo taller 3x1 mm2	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	4,000	4,000	4,000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
311	80111613-9999	Mano de obra para montaje de cable tipo taller 3x4 mm2	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	10,000	10,000	10,000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
312	80111613-9999	Mano de obra para cambio de cañería PVC 1/2" para drenaje	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2,000	2,000	2,000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
313	80111613-9999	Mano de obra para cambio de cañería PVC 3/4" para drenaje	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2,000	2,000	2,000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
314	80111613-9999	Mano de obra para cambio de cañería PVC 1" para drenaje	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3,000	3,000	3,000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
315	80111613-9999	Mano de obra para cambio de cañería PVC 1 1/2" para drenaje	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	4,000	4,000	4,000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
316	80111613-9999	Mano de obra para cambio de cañería PVC 2" para drenaje	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	5,000	5,000	5,000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
317	80111613-9999	Mano de obra para cambio de cañería PVC 2 1/2" para drenaje	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	8,000	8,000	8,000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
318	80111613-9999	Mano de obra para cambio de llave termomagnética para chiller 3x630A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	793,350	793,350	793,350	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
319	80111613-9999	Mano de obra para seccionador bajo carga para chiller 3x630A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	750,000	750,000	750,000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
320	80111613-9999	Mano de obra para cambio de Manómetro de acero inoxidable de 4", 1/2" rosca, rango 160 psi o equivalente en unidad de medida de presión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	250,000	250,000	250,000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
Total por Grupo:								1.217.796.925		
Total por lote:								1.217.796.925		

Geon. Alejandra Valino
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

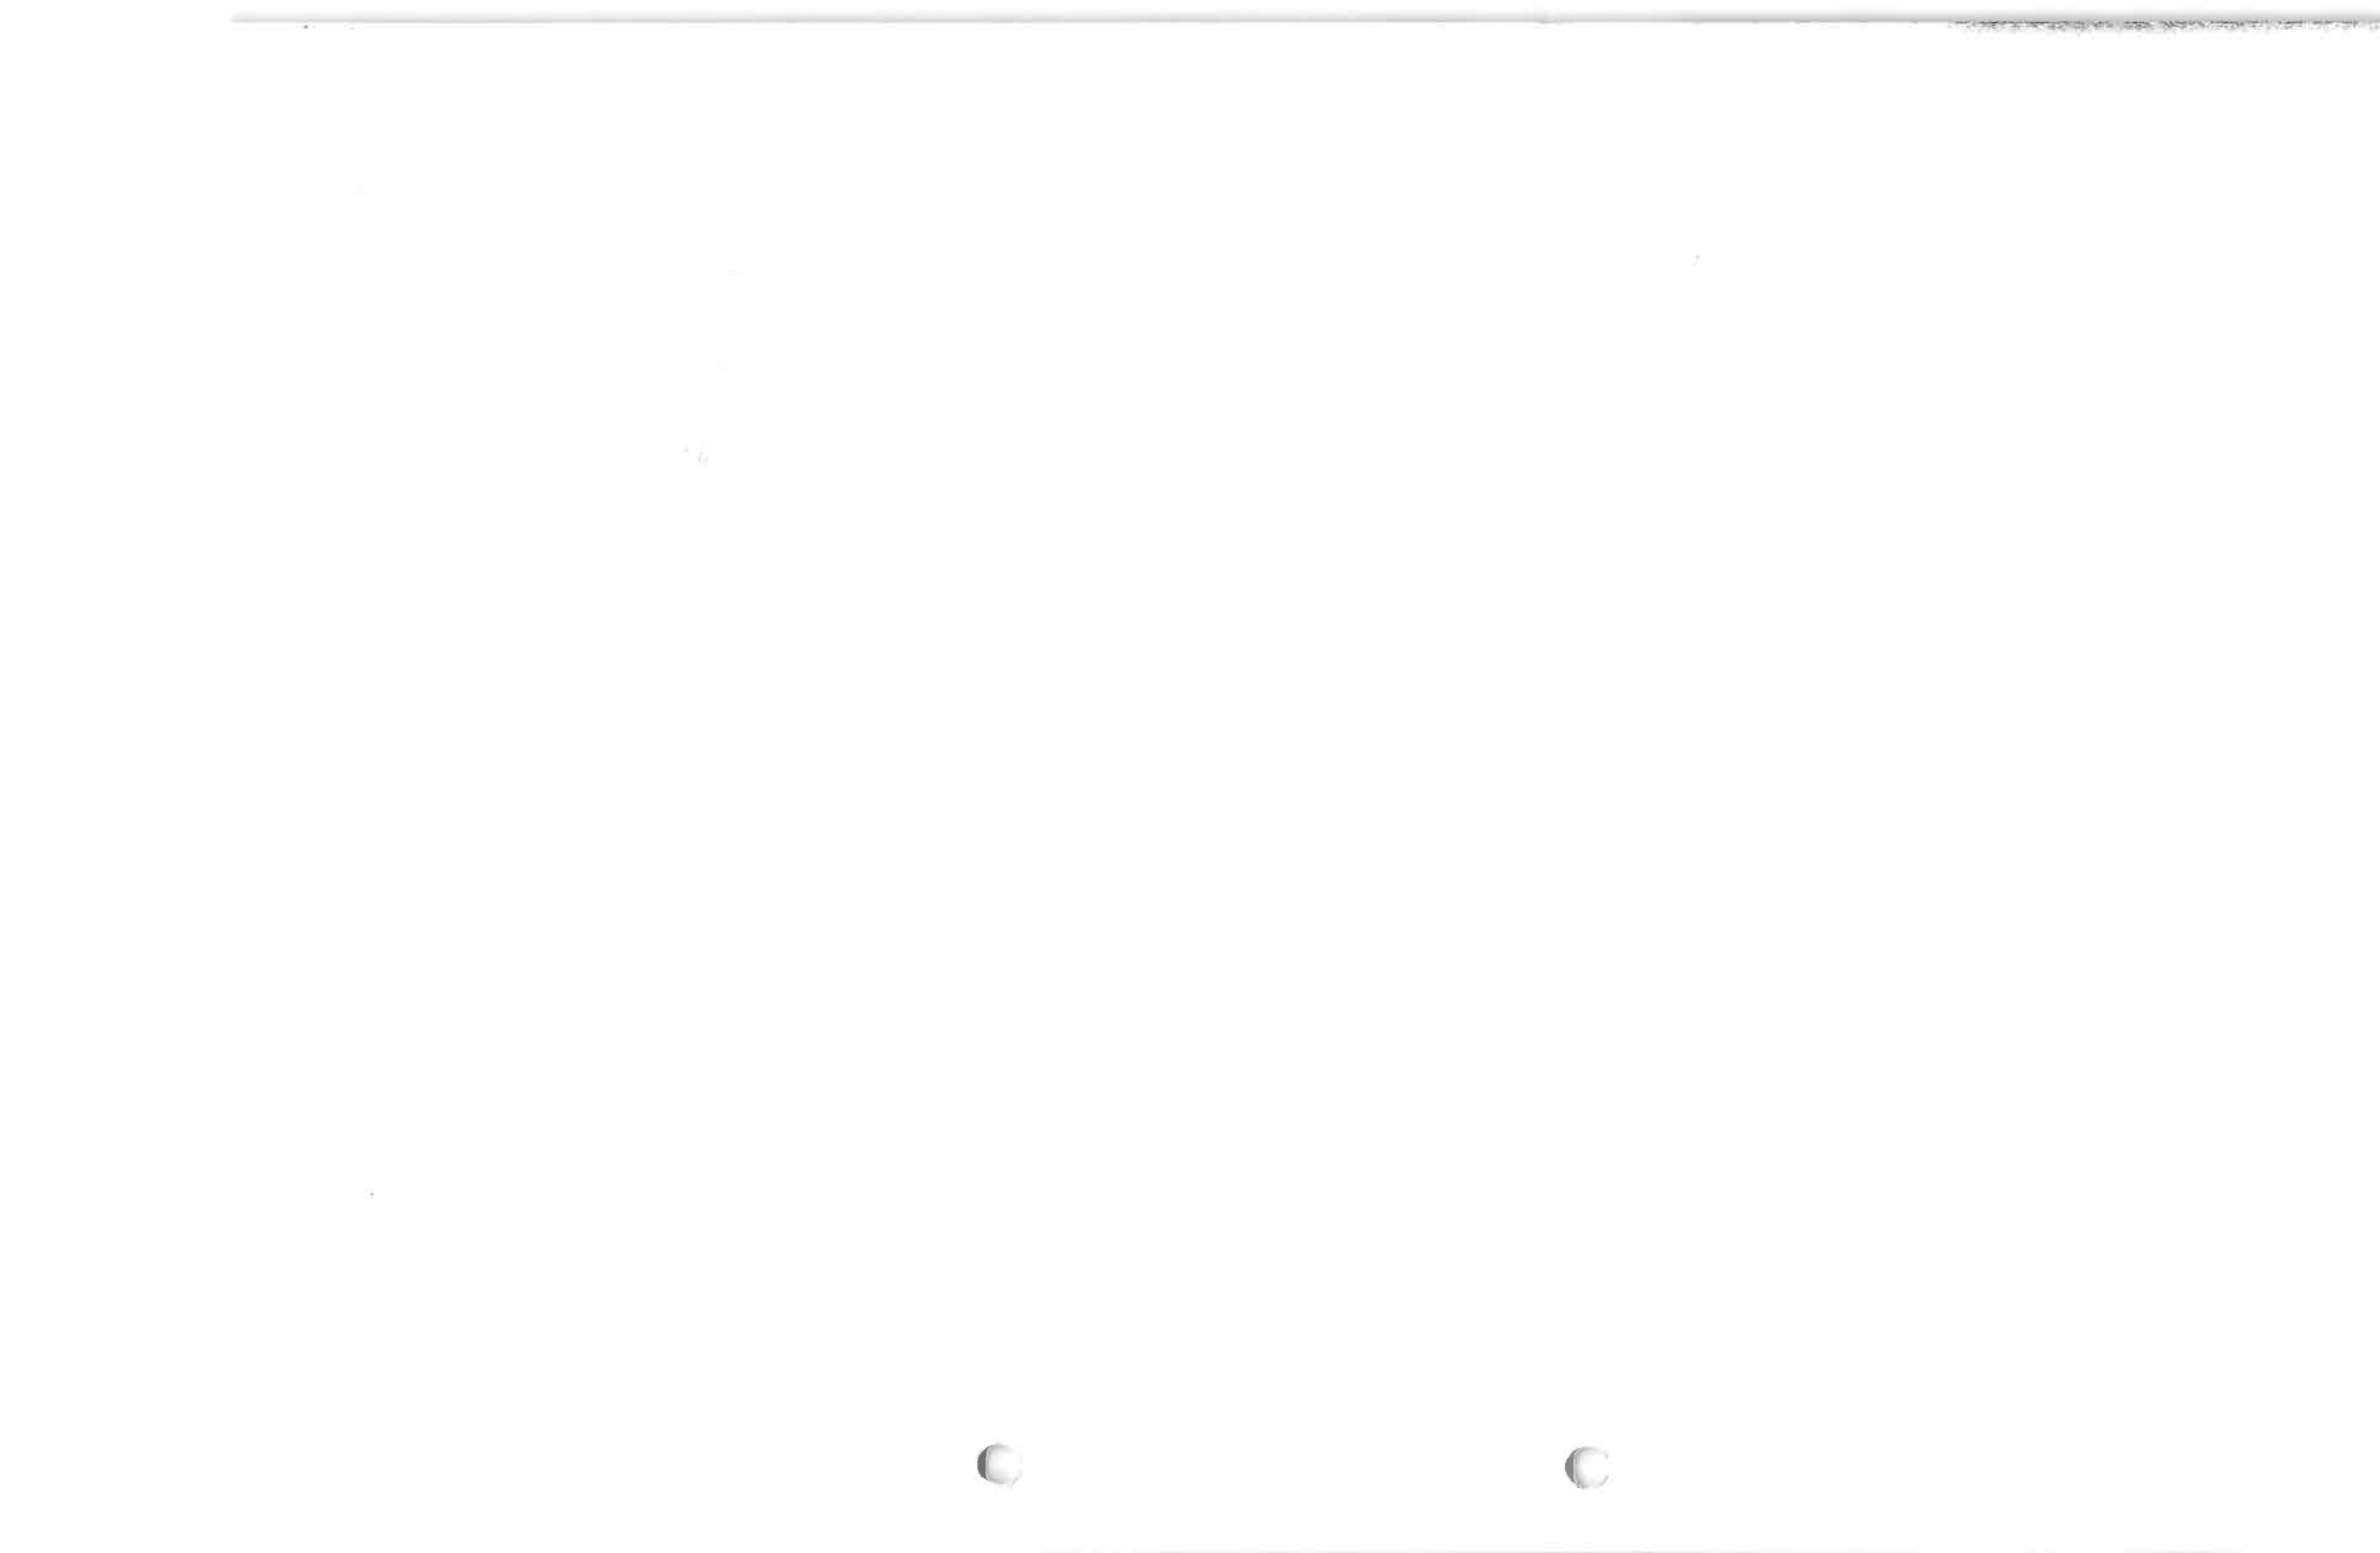

25

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Licitación Pública Nacional PAC N°44/2025 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, BASAMENTO Y TORRE SUR Y LA SEDE DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM" ID 463248

Licitación Pública Nacional PAC N°44/2025 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, BASAMENTO Y TORRE SUR Y LA SEDE DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES / Contrato Abierto: Monto Mínimo: 300.000.000 y Monto Máximo: 600.000.000							BRITAM S.A.			
Item	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	% de variación con respecto al precio referencial unitario
1	72102305-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Limpieza del tablero eléctrico y verificación de sus componentes del Panel de control. (cotizar por 1 evento que incluye 1 equipo)	unidad de medida: Unidad Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	421.506	421.506	421.506	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
2	72102305-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Verificación de gas refrigerante, control de presión del componente del Chiller. (cotizar por 1 evento que incluye 1 equipo)	unidad de medida: Unidad Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	325.000	325.000	325.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
3	72102305-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Verificación de humedad del circuito del compresor del Chiller. (cotizar por 1 evento que incluye 1 equipo)	unidad de medida: Unidad Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	300.000	300.000	300.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
4	72102305-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Limpieza y ajuste a la estructura del equipo compresor del Chiller. (cotizar por 1 evento que incluye 1 equipo)	unidad de medida: Unidad Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	268.338	268.338	268.338	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
5	72102305-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Verificación de consumo eléctrico, registro de horas de uso del compresor del Chiller. (cotizar por 1 evento que incluye 1 equipo)	unidad de medida: Unidad Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	243.175	243.175	243.175	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
6	72102305-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Verificación y regulación de presión (máxima y mínima) del compresor del Chiller. (cotizar por 1 evento que incluye 1 equipo)	unidad de medida: Unidad Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	325.000	325.000	325.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
7	72102305-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Verificación y registro de temperatura de agua, entrada y salida del Evaporador del Chiller. (cotizar por 1 equipo que incluye 1 equipo)	unidad de medida: Unidad Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	122.919	122.919	122.919	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
8	72102305-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Verificación de la aislación térmica del Evaporador del Chiller. (cotizar por 1 evento que incluye 1 equipo)	unidad de medida: Unidad Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	284.175	284.175	284.175	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
9	72102305-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Limpieza de la serpentina del condensador del Chiller. (cotizar por 1 evento que incluye 1 equipo)	unidad de medida: Unidad Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	850.000	850.000	850.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
10	72102305-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Medición de consumo eléctrico, verificación de la presión de succión, impulsión. (el detalle del servicio se encuentra establecido en el PBC)	unidad de medida: Unidad Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	348.338	348.338	348.338	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
11	72102305-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Verificación y ajustes del sello mecánico de la bomba de agua primaria. (cotizar por 1 evento que incluye 1 equipo)	unidad de medida: Unidad Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	184.175	184.175	184.175	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
12	72102305-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Medición del consumo eléctrico, verificación de la presión de succión, impulsión. (el detalle del servicio se encuentra establecido en el PBC)	unidad de medida: Unidad Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	184.175	184.175	184.175	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
13	72102305-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Verificación de Existencias de Perdidas en las Aislaciones de agua secundaria. (cotizar por 1 evento que incluye 1 equipo)	unidad de medida: Unidad Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	150.000	150.000	150.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
14	72102305-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Verificación y ajustes del sello mecánico de la bomba de agua secundaria. (cotizar por 1 evento que incluye 1 equipo)	unidad de medida: Unidad Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	150.000	150.000	150.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
15	72102305-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Limpieza de filtro de aire de Unidades Manejadoras. (cotizar por 1 evento que incluye 1 equipo)	unidad de medida: Unidad Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	67.500	67.500	67.500	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
16	72102305-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Control de serpentinas y de termostatos de UMA. (cotizar por 1 evento que incluye 1 equipo)	unidad de medida: Unidad Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	29.871	29.871	29.871	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
17	72102305-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Control y medición eléctrica de motor ventilador de UMA. (cotizar por 1 evento que incluye 1 equipo)	unidad de medida: Unidad Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	22.084	22.084	22.084	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
18	72102305-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Limpieza de bandeja de agua colectora de condensación de UMA. (cotizar por 1 evento que incluye 1 equipo)	unidad de medida: Unidad Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	56.121	56.121	56.121	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
19	72102305-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Revisión de sistema de drenaje y limpieza de cañerías de UMA. (cotizar por 1 evento que incluye 1 equipo)	unidad de medida: Unidad Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	68.075	68.075	68.075	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
20	72102305-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Limpieza de filtro de aire del fancoil (cotizar por 1 evento que incluye 1 equipo)	unidad de medida: Unidad Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	68.075	68.075	68.075	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
21	72102305-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Control de serpentinas y de termostatos del fancoil (cotizar por 1 evento que incluye 1 equipo)	unidad de medida: Unidad Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	68.075	68.075	68.075	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
22	72102305-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Control y medición eléctrica de motor ventilador del fancoil (cotizar por 1 evento que incluye 1 equipo)	unidad de medida: Unidad Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	68.075	68.075	68.075	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
23	72102305-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Limpieza de bandeja de agua colectora de condensación del fancoil (cotizar por 1 evento que incluye 1 equipo)	unidad de medida: Unidad Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	68.075	68.075	68.075	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
24	72102305-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Revisión de sistema de drenaje y limpieza de cañerías del fancoil (cotizar por 1 evento que incluye 1 equipo)	unidad de medida: Unidad Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	68.075	68.075	68.075	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
25	72102305-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Verificación de buja de extractor. (cotizar por 1 evento que incluye 1 equipo)	unidad de medida: Unidad Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	68.075	68.075	68.075	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
26	72102305-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Limpieza de carcasa de extractor. (cotizar por 1 evento que incluye 1 equipo)	unidad de medida: Unidad Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	68.075	68.075	68.075	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
27	72102305-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Verificación de rulemanes de extractor. (cotizar por 1 evento que incluye 1 equipo)	unidad de medida: Unidad Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	68.075	68.075	68.075	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
28	72102305-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Limpieza de motor y paleta de extractor. (cotizar por 1 evento que incluye 1 equipo)	unidad de medida: Unidad Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	68.075	68.075	68.075	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
29	72102305-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Limpieza de los termostatos y relé del sistema Inteligente del chiller. (cotizar por 1 evento que incluye 1 equipo)	unidad de medida: Unidad Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.397.925	1.397.925	1.397.925	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
30	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de llave selectora para control equipos fancoil.	unidad de medida: Unidad Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	283.075	283.075	283.075	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Licitación Pública Nacional PAC N°44/2025 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, BASAMENTO Y TORRE SUR Y LA SEDE DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM" ID 463248

Lote 2 - DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES: Grupo 1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, BASAMENTO Y TORRE SUR Y LA SEDE DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES / Contrato Abierto: Monto Mínimo: 300,000,000 y Monto Máximo: 600,000,000							BRITAM S.A.			
Item	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	% de variación con respecto al precio referencial unitario
31	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de botonera de control de fancoil	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	247.500	247.500	247.500	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
32	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de placa principal de chiller (conforme a requisitos del fabricante)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	16.000.000	16.000.000	16.000.000	procedencia: China nro_certificado_origen_nacional: No aplica	0,00%
33	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de placa control de la válvula de expansión de chiller (conforme a requisitos del fabricante)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	10.000.000	10.000.000	10.000.000	procedencia: China nro_certificado_origen_nacional: No aplica	0,00%
34	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de placa de control de ventilador de chiller (conforme a requisitos del fabricante)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	8.000.000	8.000.000	8.000.000	procedencia: China nro_certificado_origen_nacional: No aplica	0,00%
35	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de placa protección del compresor de chiller (conforme a requisitos del fabricante)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	6.000.000	6.000.000	6.000.000	procedencia: China nro_certificado_origen_nacional: No aplica	0,00%
36	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de módulo de display de chiller (conforme a requisitos del fabricante)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	8.200.000	8.200.000	8.200.000	procedencia: China nro_certificado_origen_nacional: No aplica	0,00%
37	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de sensor de temperatura NTC del chiller (conforme a requisitos del fabricante)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.191.675	2.191.675	2.191.675	procedencia: China nro_certificado_origen_nacional: No aplica	0,00%
38	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de sensor de temperatura NTC del controlador de temperatura	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	397.925	397.925	397.925	procedencia: China nro_certificado_origen_nacional: No aplica	0,00%
39	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de juego de rulemanes para motor de bomba primaria 5HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	700.000	700.000	700.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
40	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de juego de rulemanes para bomba de 20 HP.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.688.933	1.688.933	1.688.933	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
41	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de sello mecánico para bombas primarias 5HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.500.000	2.500.000	2.500.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
42	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de sello mecánico para bombas secundarias de 20 HP.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	7.500.000	7.500.000	7.500.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
43	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de contactor para UMA.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	260.000	260.000	260.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
44	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de relé térmico para UMA.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	955.000	955.000	955.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
45	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de motor ventilador para fancoil	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.551.409	1.551.409	1.551.409	procedencia: China nro_certificado_origen_nacional: No aplica	0,00%
46	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de turbina para fancoil.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	650.000	650.000	650.000	procedencia: China nro_certificado_origen_nacional: No aplica	0,00%
47	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de contactor para bomba primaria.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	292.500	292.500	292.500	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
48	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de filtro para UMA.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	348.075	348.075	348.075	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
49	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de filtro para Fancoil	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	130.000	130.000	130.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
50	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de gas refrigerante. (Cotizar por 1 kilogramo)	unidad de medida: Kilogramos presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	142.609	142.609	142.609	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
51	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de aceite para compresor. (Cotizar por 1 litro)	unidad de medida: Litros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	980.000	980.000	980.000	procedencia: China nro_certificado_origen_nacional: No aplica	0,00%
52	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de capacitor para UMA.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	130.000	130.000	130.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
53	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de filtro cartucho de gas para CHILLER.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	650.000	650.000	650.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
54	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de rulemanes del ventilador del condensador.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	413.750	413.750	413.750	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
55	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de filtro de aire para Fancoil	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	263.750	263.750	263.750	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
56	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de válvulas de expansión del CHILLER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	30.250.000	30.250.000	30.250.000	procedencia: China nro_certificado_origen_nacional: No aplica	0,00%
57	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de pintura para cañerías de condensación. (Cotizar por 1 litro)	unidad de medida: Litros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	62.222	62.222	62.222	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
58	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de luz piloto LED para tablero de control	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	42.242	42.242	42.242	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
59	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de variador para bomba de agua de 20 HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	15.625.000	15.625.000	15.625.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
60	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de Cable de cobre de 70 mm2 aislación XLPE. (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	120.000	120.000	120.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Licitación Pública Nacional PAC N°44/2025 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, BASAMENTO Y TORRE SUR Y LA SEDE DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM" ID 463248

Lote 2 - DIRECCION DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - Grupo 1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, BASAMENTO Y TORRE SUR Y LA SEDE DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES / Contrato Abierto: Monto Mínimo: 300.000.000 y Monto Máximo: 600.000.000							BRITAM S.A.			
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	% de variación con respecto al precio referencial unitario
61	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de cable de cobre de 50 mm ² aislación XLPE. (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	100.000	100.000	100.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
62	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de cable de cobre de 95 mm ² aislación XLPE. (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	150.000	150.000	150.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
63	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de cable de cobre de 120 mm ² aislación XLPE. (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	180.000	180.000	180.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
64	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de cable de cobre de 150 mm ² aislación XLPE. (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	300.000	300.000	300.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
65	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de válvula mariposa para cañería de condensación.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3.000.000	3.000.000	3.000.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
66	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de válvula mariposa para cañería de agua fría	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3.000.000	3.000.000	3.000.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
67	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de cable de cobre de 35 mm ² aislación XLPE. (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	75.000	75.000	75.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
68	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de cable de cobre de 25 mm ² aislación XLPE. (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	65.000	65.000	65.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
69	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de cable de cobre de 16 mm ² aislación XLPE. (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.000	50.000	50.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
70	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de aislación de cañerías para fancoil. (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	40.000	40.000	40.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
71	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de aislación de cañerías para UMA. (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	55.000	55.000	55.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
72	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de compresor de chiller	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	22.000.000	22.000.000	22.000.000	procedencia: China nro_certificado_origen_nacional: No aplica	0,00%
73	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de Codo para Termofusión de UMA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	165.000	165.000	165.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
74	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de Codo para Termofusión de fancoil.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	110.000	110.000	110.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
75	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de llave de paso de 1/2 vuelta - 2 pulgadas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	250.000	250.000	250.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
76	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de llave de paso de 1/2 vuelta 2 1/2 pulgadas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	400.000	400.000	400.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
77	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de llave de paso de 1/2 vuelta 3 pulgadas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	610.000	610.000	610.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
78	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de cañería de termofusión 1/2" con soporte incluido. (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	100.000	100.000	100.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
79	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de cañería de termofusión 3/4" con soporte incluido. (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	120.000	120.000	120.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
80	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de cañería de termofusión 1" con soporte incluido. (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	140.000	140.000	140.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
81	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de cañería de termofusión 1 1/2" con soporte incluido. (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	160.000	160.000	160.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
82	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de cañería de termofusión 2" con soporte incluido. (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	185.000	185.000	185.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
83	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de cañería de termofusión 2 1/2" con soporte incluido. (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	220.000	220.000	220.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
84	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de cañería de termofusión 3" con soporte incluido. (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	250.000	250.000	250.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
85	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de cañería de termofusión 3 1/2" con soporte incluido. (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	300.000	300.000	300.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
86	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de cañería de termofusión 4" con soporte incluido. (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	370.000	370.000	370.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
87	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión cañería PVC 1/2" para drenaje (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	6.000	6.000	6.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
88	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión cañería PVC 3/4" para drenaje (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	8.000	8.000	8.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
89	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión cañería PVC 1" para drenaje (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	12.000	12.000	12.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
90	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión cañería PVC 1 1/2" para drenaje (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	15.000	15.000	15.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Licitación Pública Nacional PAC N°44/2025 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, BASAMENTO Y TORRE SUR Y LA SEDE DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM" ID 463248

Lote 2 - DIRECCION DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES- Grupo 1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, BASAMENTO Y TORRE SUR Y LA SEDE DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES / Contrato Abierto- Monto Mínimo: 300.000.000 y Monto Máximo: 600.000.000							BRITAM S.A.			
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	% de variación con respecto al precio referencial unitario
91	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión cañería PVC 2" para drenaje (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20.000	20.000	20.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
92	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión cañería PVC 2 1/2" para drenaje (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.000	35.000	35.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
93	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de rejillas de alimentación.	unidad de medida: Unidad Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	250.000	250.000	250.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
94	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de rejillas de retorno.	unidad de medida: Unidad Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	350.000	350.000	350.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
95	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de caja de distribución de aire para fancoil una salida	unidad de medida: Unidad Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	500.000	500.000	500.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
96	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de caja de distribución de aire para fancoil dos salidas	unidad de medida: Unidad Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	750.000	750.000	750.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
97	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de caja de distribución de aire para UMA una salida	unidad de medida: Unidad Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
98	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de bandeja suplementaria para equipo fancoil	unidad de medida: Unidad Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	850.000	850.000	850.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
99	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de bandeja suplementaria para equipo UMA	unidad de medida: Unidad Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.200.000	1.200.000	1.200.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
100	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de cable tipo taller 3x4 mm2	unidad de medida: Metros Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000	25.000	25.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
101	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de junta klinger para brida de chiller	unidad de medida: Unidad Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
102	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de motobomba de agua secundaria de 20 hp	unidad de medida: Unidad Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45.000.000	45.000.000	45.000.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
103	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de motobomba de agua de 5 hp para Chiller	unidad de medida: Unidad Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	9.000.000	9.000.000	9.000.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
104	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de Termostato RCF-230 CD	unidad de medida: Unidad Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.600.000	1.600.000	1.600.000	procedencia: China nro_certificado_origen_nacional: No aplica	0,00%
105	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de fusible tipo NH de 100 amperios	unidad de medida: Unidad Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	92.000	92.000	92.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
106	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de fusible tipo NH de 125 amperios	unidad de medida: Unidad Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	102.000	102.000	102.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
107	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de relé de 24 voltios de 14 pines	unidad de medida: Unidad Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	270.000	270.000	270.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
108	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de relé de 220 voltios	unidad de medida: Unidad Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	190.000	190.000	190.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
109	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de sensor de alta presión, presostato	unidad de medida: Unidad Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	600.000	600.000	600.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
110	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de motor ventilador para UMA	unidad de medida: Unidad Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.500.000	2.500.000	2.500.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
111	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de Manómetro de acero inoxidable de 4", 1/2" rosca, rango 160 psi o equivalente en unidad de medida de presión	unidad de medida: Unidad Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	650.000	650.000	650.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
112	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de aislación para cañería de agua de los pisos. (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	180.000	180.000	180.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
113	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de llave de paso para sistema de condensación de agua fría.	unidad de medida: Unidad Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	276.667	276.667	276.667	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
114	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de cañería metálica para agua fría de 3 pulgadas. (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	450.000	450.000	450.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
115	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de soporte metálico para cañería principal de agua fría. Incluye todos los materiales de fijación y soporte.	unidad de medida: Unidad Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	150.000	150.000	150.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
116	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de cañería metálica para agua fría de 6 pulgadas con aislación térmica. (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	850.000	850.000	850.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
117	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de cañería metálica para agua fría de 8 pulgadas con aislación térmica. (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.200.000	1.200.000	1.200.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
118	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de cañería metálica para agua fría de 5 pulgadas con aislación térmica. (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	720.000	720.000	720.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
119	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de arrancador suave para bomba primaria de 5 HP.	unidad de medida: Unidad Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.600.000	2.600.000	2.600.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
120	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de arrancador suave para bomba secundaria de 20 HP.	unidad de medida: Unidad Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	5.750.000	5.750.000	5.750.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Licitación Pública Nacional PAC N°44/2025 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, BASAMENTO Y TORRE SUR Y LA SEDE DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM" ID 463248

Lote 2 - DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES- Grupo 1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, BASAMENTO Y TORRE SUR Y LA SEDE DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES / Contrato Abierto: Monto Mínimo: 300.000.000 y Monto Máximo: 600.000.000										BRITAM S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario Referencial	Precio Unitario (IVA Incluida)	Precio Total	Características	% de variación con respecto al precio referencial unitario	
121	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de correas para UMA.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	135.600	135.600	135.600	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
122	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de ducto flexible, (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	126.667	126.667	126.667	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
123	80111613-9999	Mano de obra para cambio de llave selectora para control equipo fancoll.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	166.967	166.967	166.967	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
124	80111613-9999	Mano de obra para cambio de botonera de control de fancoll	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	85.000	85.000	85.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
125	80111613-9999	Mano de obra para cambio de placa principal de chiller (conforme a requisitos del fabricante)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
126	80111613-9999	Mano de obra para cambio de placa control de la válvula de expansión de chiller (conforme a requisitos del fabricante)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	800.000	800.000	800.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
127	80111613-9999	Mano de obra para cambio de placa de control de ventilador de chiller (conforme a requisitos del fabricante)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	800.000	800.000	800.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
128	80111613-9999	Mano de obra para cambio de placa protección del compresor de chiller (conforme a requisitos del fabricante)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	500.000	500.000	500.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
129	80111613-9999	Mano de obra para cambio de módulo de display de chiller (conforme a requisitos del fabricante)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	800.000	800.000	800.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
130	80111613-9999	Mano de obra para cambio de sensor de temperatura NTC del chiller (conforme a requisitos del fabricante)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	429.175	429.175	429.175	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
131	80111613-9999	Mano de obra para cambio de sensor de temperatura NTC del controlador de temperatura	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	175.000	175.000	175.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
132	80111613-9999	Mano de obra para cambio de juego de rulemanes para motor de bomba primaria SHP (el detalle del servicio se encuentra establecido en el PBC)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	500.000	500.000	500.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
133	80111613-9999	Mano de obra para cambio de juego de rulemanes para bomba de 20 HP (el detalle del servicio se encuentra establecido en el PBC)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	700.000	700.000	700.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
134	80111613-9999	Mano de obra para cambio de sello mecánico para bombas primarias SHP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	700.000	700.000	700.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
135	80111613-9999	Mano de obra para cambio de sello mecánico para bombas secundarias de 20 HP,	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.088.933	1.088.933	1.088.933	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
136	80111613-9999	Mano de obra para cambio de contactor para UMA.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	192.800	192.800	192.800	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
137	80111613-9999	Mano de obra para cambio de relé térmico para UMA.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	192.800	192.800	192.800	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
138	80111613-9999	Mano de obra para cambio de motor ventilador para fancoll	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	418.075	418.075	418.075	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
139	80111613-9999	Mano de obra para cambio de turbina para fancoll	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	325.000	325.000	325.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
140	80111613-9999	Mano de obra para cambio de contactor para bomba primaria.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	192.800	192.800	192.800	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
141	80111613-9999	Mano de obra para cambio de filtro para UMA.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	84.067	84.067	84.067	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
142	80111613-9999	Mano de obra para cambio de filtro de fancoll.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	84.067	84.067	84.067	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
143	80111613-9999	Mano de obra para cambio de gas refrigerante	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	586.150	586.150	586.150	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
144	80111613-9999	Mano de obra para cambio de aceite para compresor.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	917.800	917.800	917.800	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
145	80111613-9999	Mano de obra para rebobinado de motor ventilador para UMA, balanceo de eje de las turbinas, cambio de los soportes del eje	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.800.000	2.800.000	2.800.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
146	80111613-9999	Mano de obra para rebobinado de motor ventilador para fancoll, balanceo de eje de las turbinas, cambio de los soportes del eje	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.800.000	1.800.000	1.800.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
147	80111613-9999	Mano de obra para cambio de capacitor para UMA.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	190.000	190.000	190.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
148	80111613-9999	Mano de obra para cambio de filtro cartucho de gas para CHILLER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	250.000	250.000	250.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
149	80111613-9999	Mano de obra para cambio de rulemanes del ventilador del condensador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	250.000	250.000	250.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	
150	80111613-9999	Mano de obra para cambio de filtro de aire para fancoll	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	136.150	136.150	136.150	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%	

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Licitación Pública Nacional PAC N°44/2025 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, BASAMENTO Y TORRE SUR Y LA SEDE DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM" ID 463248

Lote 2 - DIRECCION DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES: Grupo 1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, BASAMENTO Y TORRE SUR Y LA SEDE DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES / Contrato Abierto: Monto Mínimo: 300.000.000 y Monto Máximo: 600.000.000							BRITAM S.A.			
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario Referencial	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Características	% de variación con respecto al precio referencial unitario
151	80111613-9999	Mano de Obra para cambio de válvulas de expansión del CHILLER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.500.000	2.500.000	2.500.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
152	80111613-9999	Mano de Obra - Mano de obra para pintura para cañerías de condensación. (Cotizar por 1 metro cuadrado)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	120.000	120.000	120.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
153	80111613-9999	Mano de obra para cambio de luz piloto LED para tablero de control.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	41.825	41.825	41.825	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
154	80111613-9999	Mano de obra para cambio de variador para bomba de agua de 20 HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	836.150	836.150	836.150	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
155	80111613-9999	Mano de obra para limpieza profunda de serpentinas y cañerías interna para fancoil.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	350.000	350.000	350.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
156	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	350.000	350.000	350.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
157	80111613-9999	Mano de obra para montaje de cable de cobre de 70mm2 aislación XLPE.	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.000	50.000	50.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
158	80111613-9999	Mano de obra para montaje de cable de cobre de 50mm2 aislación XLPE	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45.000	45.000	45.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
159	80111613-9999	Mano de obra para montaje de cable de cobre de 95 mm2 aislación XLPE	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	65.000	65.000	65.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
160	80111613-9999	Mano de obra para montaje de cable de cobre de 120 mm2 aislación XLPE.	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	75.000	75.000	75.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
161	80111613-9999	Mano de obra para montaje de cable de cobre de 150 mm2 aislación XLPE.	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	90.000	90.000	90.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
162	80111613-9999	Mano de obra para cambio de válvula mariposa para cañería de condensación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	300.000	300.000	300.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
163	80111613-9999	Mano de obra para cambio de válvula mariposa para cañería de agua fría.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	300.000	300.000	300.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
164	80111613-9999	Mano de obra para montaje de cable de cobre de 35mm2 aislación XLPE	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	30.000	30.000	30.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
165	80111613-9999	Mano de obra para montaje de cable de cobre de 25mm2 aislación XLPE	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	30.000	30.000	30.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
166	80111613-9999	Mano de obra para montaje de cable de cobre de 16 mm2 aislación XLPE	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000	25.000	25.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
167	80111613-9999	Mano de obra para aislación de cañerías para fancoil.	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20.000	20.000	20.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
168	80111613-9999	Mano de obra para aislación de cañerías para UMA.	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000	25.000	25.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
169	80111613-9999	Mano de obra para medición de la resistencia de aislamiento del motor eléctrico.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.025.000	1.025.000	1.025.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
170	80111613-9999	Mano de obra para medición de las vibraciones mecánicas de la motobomba (4 puntos de medición)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
171	80111613-9999	Mano de obra para cambio de compresor de chiller.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	6.000.000	6.000.000	6.000.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
172	80111613-9999	Mano de obra para cambio de Termofusión de UMA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	82.000	82.000	82.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
173	80111613-9999	Mano de obra para cambio de Termofusión de fancoil.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	82.000	82.000	82.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
174	80111613-9999	Mano de obra para actualización de software controlador de chiller.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
175	80111613-9999	Mano de obra para cambio de llave de paso de 1/2 vuelta - 2 pulgadas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	150.000	150.000	150.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
176	80111613-9999	Mano de obra para cambio de llave de paso de 1/2 vuelta. - 2 1/2 pulgadas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	150.000	150.000	150.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
177	80111613-9999	Mano de obra para cambio de llave de paso de 1/2 vuelta. - 3 pulgadas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	170.000	170.000	170.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
178	80111613-9999	Mano de obra para colocación de cañería de termofusión 1/2" con soporte incluido. (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000	25.000	25.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
179	80111613-9999	Mano de obra para colocación de cañería de termofusión 3/4" con soporte incluido. (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	30.000	30.000	30.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
180	80111613-9999	Mano de obra para colocación de cañería de termofusión 1" con soporte incluido. (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	40.000	40.000	40.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
Licitación Pública Nacional PAC N°44/2025 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, BASAMENTO Y TORRE SUR Y LA SEDE DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM" ID 463248

Lote 2 - DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES: Grupo 1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, BASAMENTO Y TORRE SUR Y LA SEDE DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES / Contrato Abierto: Monto Mínimo: 300.000.000 y Monto Máximo: 600.000.000							BRITAM S.A.			
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Alícuotas	Cantidad	Monto	Precio Unitario Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	% de variación con respecto al precio referencial unitario
181	80111613-9999	Mano de obra para colocación de cañería de termofusión 1 1/2" con soporte incluido, (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	60.000	60.000	60.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
182	80111613-9999	Mano de obra para colocación de cañería de termofusión 2" con soporte incluido, (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	70.000	70.000	70.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
183	80111613-9999	Mano de obra para colocación de cañería de termofusión 2 1/2" con soporte incluido, (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80.000	80.000	80.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
184	80111613-9999	Mano de obra para colocación de cañería de termofusión 3" con soporte incluido, (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	90.000	90.000	90.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
185	80111613-9999	Mano de obra para colocación de cañería de termofusión 3 1/2" con soporte incluido, (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	100.000	100.000	100.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
186	80111613-9999	Mano de obra para colocación de cañería de termofusión 4" con soporte incluido, (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	120.000	120.000	120.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
187	80111613-9999	Mano de obra para cambio de cañería PVC 1/2" para drenaje	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.000	2.000	2.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
188	80111613-9999	Mano de obra para cambio de cañería PVC 3/4" para drenaje	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.000	2.000	2.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
189	80111613-9999	Mano de obra para cambio de cañería PVC 1" para drenaje	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3.000	3.000	3.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
190	80111613-9999	Mano de obra para cambio de cañería PVC 1 1/2" para drenaje	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	4.000	4.000	4.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
191	80111613-9999	Mano de obra para cambio de cañería PVC 2" para drenaje	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	5.000	5.000	5.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
192	80111613-9999	Mano de obra para cambio de cañería PVC 2 1/2" para drenaje	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	8.000	8.000	8.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
193	80111613-9999	Mano de obra para cambio de rejillas de alimentación.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	100.000	100.000	100.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
194	80111613-9999	Mano de obra para cambio de rejillas de retorno.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	120.000	120.000	120.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
195	80111613-9999	Mano de obra montaje de caja de distribución de aire para fancoil de una salida.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	200.000	200.000	200.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
196	80111613-9999	Mano de obra montaje de caja de distribución de aire para fancoil de dos salidas.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	300.000	300.000	300.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
197	80111613-9999	Mano de obra montaje de caja de distribución de aire para UMA de una salida.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	400.000	400.000	400.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
198	80111613-9999	Mano de obra para montaje de bandeja suplementaria para equipo fancoil (Incluye los materiales para su correcta fijación).	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	200.000	200.000	200.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
199	80111613-9999	Mano de obra para montaje de bandeja suplementaria para equipo UMA (Incluye los materiales para su correcta fijación).	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	400.000	400.000	400.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
200	80111613-9999	Mano de obra para toma de muestra y análisis de viscosidad del aceite del compresor del CHILLER.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	500.000	500.000	500.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
201	80111613-9999	Mano de obra para toma de muestra y análisis del nivel de aceite del aceite del compresor del CHILLER.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	500.000	500.000	500.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
202	80111613-9999	Mano de obra para montaje de cable tipo taller 3x4 mm2	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	10.000	10.000	10.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
203	80111613-9999	Mano de obra para cambio de junta klinger para brida de chiller	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	500.000	500.000	500.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
204	80111613-9999	Mano de obra para cambio de motobomba de agua secundaria de 20 hp	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	4.000.000	4.000.000	4.000.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
205	80111613-9999	Mano de obra para cambio de motobomba de agua de 5 hp para Chiller	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
206	80111613-9999	Mano de obra para cambio de Termostato RCF-230 CD	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	250.000	250.000	250.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
207	80111613-9999	Mano de obra para cambio de fusible tipo NH de 100 amperios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000	25.000	25.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
208	80111613-9999	Mano de obra para cambio de fusible tipo NH de 125 amperios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000	25.000	25.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
209	80111613-9999	Mano de obra para cambio de relé de 24 voltios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.000	50.000	50.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
210	80111613-9999	Mano de obra para cambio de relé de 220 voltios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	60.000	60.000	60.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Licitación Pública Nacional PAC N°44/2025 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, BASAMENTO Y TORRE SUR Y LA SEDE DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM" ID 463248

Lote 2 - DIRECCION DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES: Grupo 1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, BASAMENTO Y TORRE SUR Y LA SEDE DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES / Contrato Abierto: Monto Mínimo: 300,000,000 y Monto Máximo: 600,000,000							BRITAM S.A.			
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	% de variación con respecto al precio referencial unitario
211	80111613-9999	Mano de obra para cambio de sensor de alta presión presostato.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	60.000	60.000	60.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
212	80111613-9999	Mano de obra para cambio de motor ventilador para UMA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	600.000	600.000	600.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
213	80111613-9999	Mano de obra para cambio de Manómetro de acero inoxidable de 4", 1/2" rosca, rango 160 psi o equivalente en unidad de medida de presión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	250.000	250.000	250.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
214	80111613-9999	Mano de obra para rebobinado de Bomba de agua de 20 hp	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	4.660.000	4.660.000	4.660.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
215	80111613-9999	Mano de obra para rebobinado de Bomba de agua de 5 hp	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
216	80111613-9999	Mano de obra para cambio de aislación para cañería de agua de los pisos. (cotizar por 1 metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45.000	45.000	45.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
217	80111613-9999	Mano de obra para cambio de placa protección del compresor de chiller (conforme a requisitos del fabricante)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	500.000	500.000	500.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
218	80111613-9999	Mano de obra para montaje de cañería metálica para agua fría de 3 pulgadas.	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	85.000	85.000	85.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
219	80111613-9999	Mano de obra para montaje de soporte metálico para cañería principal de agua fría.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.000	50.000	50.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
220	80111613-9999	Mano de obra para montaje de cañería metálica para agua fría de 6 pulgadas con aislación térmica.	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	120.000	120.000	120.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
221	80111613-9999	Mano de obra para montaje de cañería metálica para agua fría de 8 pulgadas con aislación térmica.	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	200.000	200.000	200.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
222	80111613-9999	Mano de obra para montaje de cañería metálica para agua fría de 5 pulgadas con aislación térmica.	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	110.000	110.000	110.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
223	80111613-9999	Mano de obra para cambio de arrancador suave para bomba primaria de 5 HP.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	560.000	560.000	560.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
224	80111613-9999	Mano de obra para cambio de arrancador suave para bomba secundaria de 20 HP.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	650.000	650.000	650.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
225	80111613-9999	Mano de obra para cambio de correas para UMA.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	135.600	135.600	135.600	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
226	80111613-9999	Mano de obra para desmontar y montar equipos fancoll.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	300.000	300.000	300.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
227	80111613-9999	Mano de obra para desmontar y montar equipo UMA.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	417.800	417.800	417.800	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
228	80111613-9999	Mano de obra para cambio de ducto flexible.	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000	25.000	25.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: No cuenta	0,00%
289.969.810							Total por Grupo:	289.969.810		
							Total por lote:	289.969.810		
							Total General Calculado:	1.507.766.735		

Econ. Alejandra Valino
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA