Salto del Guaira, 10 de Febrero 2022.

INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene una breve descripción acerca de la problemática que abarcas los distintos puntos de la Ciudad de Salto del Guaira. Por la falta de agua en los barrios citados fue necesario realizar el llamado por Vía de la Excepción a lo que se refiere sistemas de pozos y mejoramiento en la red de distribución.

OBJETIVO

El objetivo de este presente llamado es de realizar las perforaciones y mejoramiento previo a los estudios preliminares en los barrios:

- KM6- Campo Verde
- KM5 – Fracción social. (Barrio Nuevo)
- KM2 – Rayito de sol.
- Siboney (Barrio Nuevo)
- Urba 1 – Crescer

El recurso del llamado por vía de la excepción, fue necesaria en los barrios mencionados por causa de que los sistemas de pozos no abastecen a todos los usuarios algunos sistemas de pozos ya existentes sufrieron alteraciones en sus Caudales de Captación de agua por la cual el litraje promedio obtenido no genera la presión constante necesaria para abastecer los distintos puntos de distribución. Algunos de los barrios mencionados son loteamientos nuevos (barrios nuevos) lo cual no cuentan con ningún tipo de Sistema de distribución de agua potable.

ANEXO.

- **KM6- CAMPO VERDE:** Sufrió alteraciones en el caudal de agua (litros/hora) obtenido y un aumento en la cantidad de usuarios.

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
Arq. Roddy E. Duette P.
Reg. Prof. Nº 3278
Fiscalización

- **KM5 – FRACCIÓN SOCIAL. (BARRIO NUEVO): No cuenta con ningún sistema de distribución de agua potable.**

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
Arq. Noddy S. Duette P.
Reg. Prof. Nº 3278
Fiscalización

- **KM2 – RAYITO DE SOL:** Sufrió alteraciones en el caudal de agua (litros/hora) obtenido y un aumento en la cantidad de usuarios.

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
Arq. Roddy S. Duette P.
Reg. Prof. N° 3278
Fiscalización

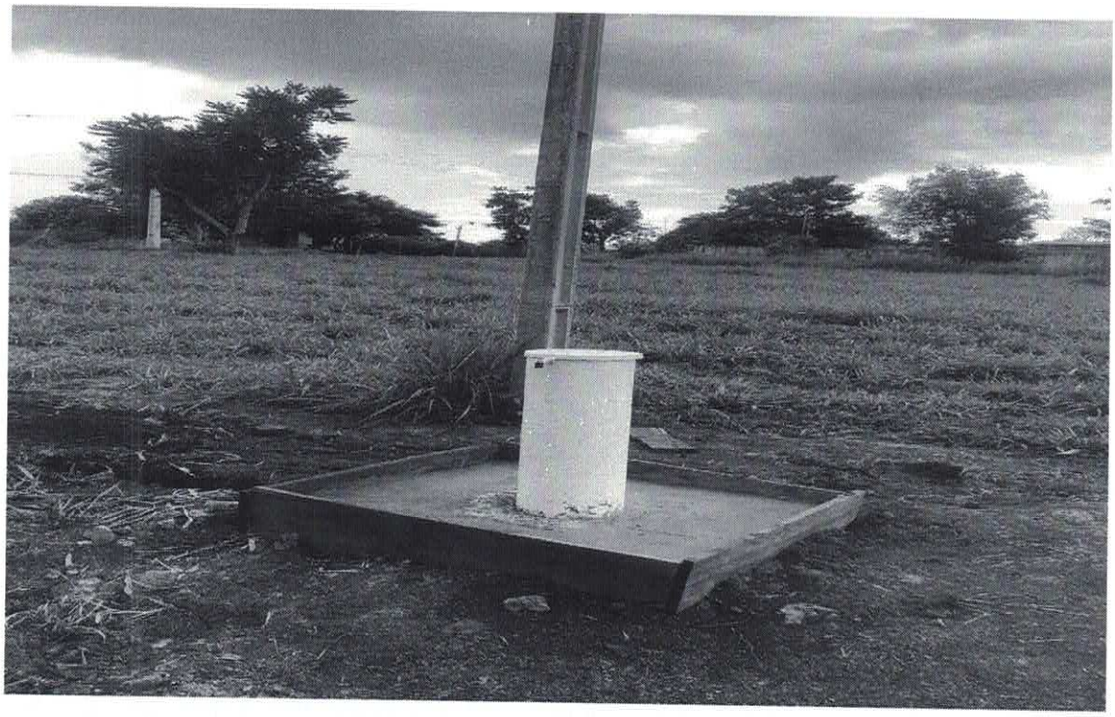

- **SIBONEY (BARRIO NUEVO): No cuenta con ningún sistema de distribución de agua potable.**

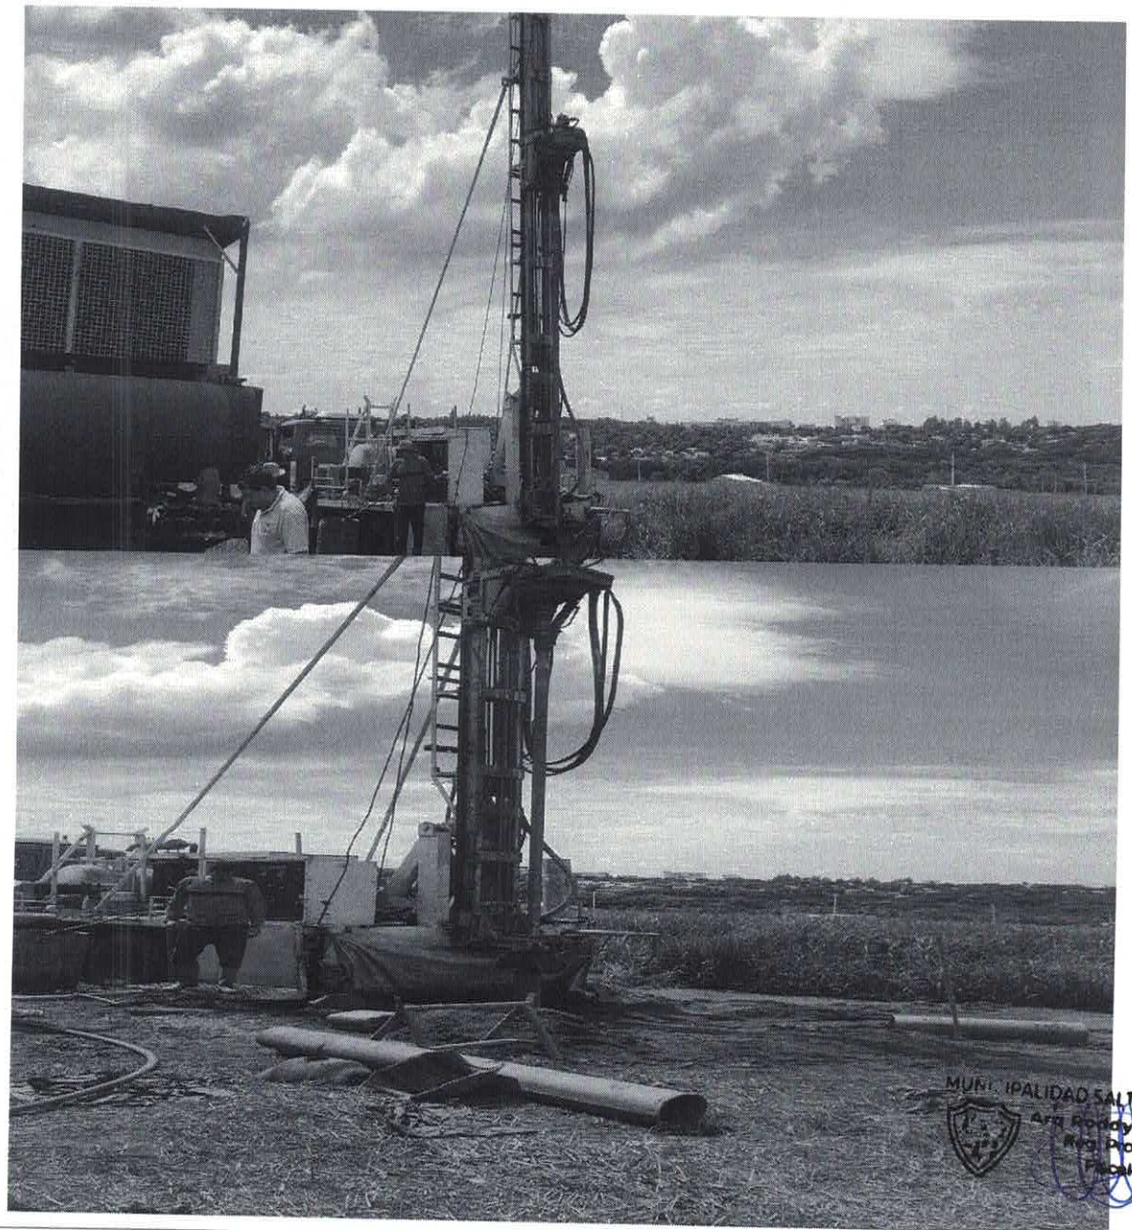

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
Arq. Rodolfo E. Duette P.
Reg. Prof. Nº 3278
Fiscalización

- **Urba 1 – Crescer: Mejoramiento en el sistema de distribución equipamiento de bombeo, a causa que el tanque actual cuenta con índice de salinidad.**

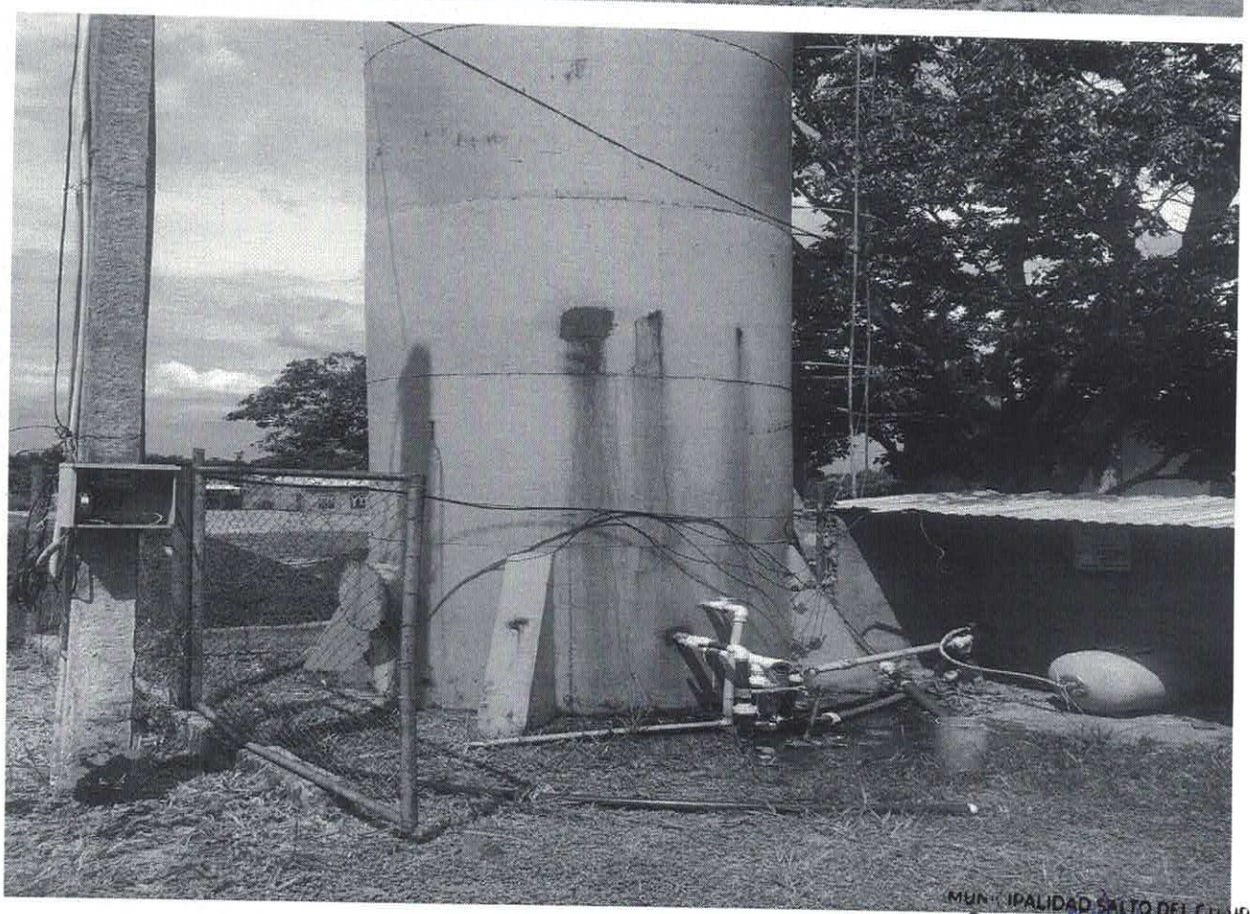

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
Ing. Rodey B. Duette P.
Reg. Prof. Nº 3278
Fiscalización