ACTA DE APERTURA

1. Datos del acta:

ID	417073				
NOMBRE DE LA LICITACIÓN	Adquisición de UPS (SBE)				
ENTIDAD CONVOCANTE	Banco Nacional de Fomento / Uoc Bnf				
FECHA DE APERTURA	15-Noviembre-2022	**HORA APERTURA**	10:15	**HORA FIN**	11:34
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	Licitación Pública Nacional				
LUGAR DE APERTURA	En las oficinas de la GDOC - Casa Matriz del BNF (Independencia Nacional y 25 de Mayo)				
PRESIDE EL ACTO POR PARTE DE LA CONVOCANTE	Ana Paiva, Funcionaria de la Sección Compras Mayores.				
FUNCIONARIOS QUE PARTICIPAN DEL ACTO	Lic. Carolina Auada de Gardel, Gerente de la Gerencia Departamental Operativa de Contrataciones; Lic. Mariela Alsina, Jefa de División de Contrataciones; Lic. Dánae Ma. Sosamiranda, Jefa de la Sección Compras Mayores; Abg. Cristian Fleytas Santacruz, en representación de la Gerencia de Área de Asuntos Legales; C.P. Natalia Alfonzo, en representación de la Gerencia de Área de Auditoria Interna y Lic.Guadalupe Maldonado en representación de la Gerencia Departamental de Administración.				

2. Ofertas no abiertas:

Seguidamente, se deja constancia que – en atención a lo establecido en el ART. 57 DEL DECRETO 2992/19 – ninguna oferta fue declara tardía, tampoco se han presentado solicitudes de retiro, modificación o sustitución de ofertas.

3. Apertura de las ofertas presentadas en la fecha y hora indicada en el PBC

En virtud a lo establecido en el SICP, se procede a la apertura de sobres, dejándose expresa constancia de las siguientes ofertas abiertas en el presente acto:

1	80015541-6	PARASUR SA	licitaciones@parasursa.com.py
2	80057605-5	GOLDEN PACK S.A.	goldenpacksapy@gmail.com
3	80095054-2	ACA TECHINCAL SUPPORT SA	acaupsventas@hotmail.es
4	80000727-1	PARASOFT S.R.L.	dpto.comercial@parasoft.com.py
5	80015538-6	NETLOGIC S.R.L.	ventas@netlogic.com.py

4. Verificación cuantitativa de los documentos presentados:

Lic. Ana Paiva
Sección Compras Mayores
Gerencia Dptal. Operativa de Contrataciones
Banco Nacional de Fomento

Lic. Mariela Alsina
Jefa División de Contrataciones
Gerencia Dptal. Operativa de Contrataciones
Banco Nacional de Fomento

Lic. Dánae Sosa Miranda
Jefa Sección Compras Mayores
Gerencia Dptal. Operativa de Contrataciones
Banco Nacional de Fomento

Carolina Auada de Gardel
Gerente
Gerencia Dptal. Operativa de Contrataciones
Banco Nacional de Fomento

Abg. Cristian C. Fleytas Santacruz
Div. Contratos - B.N.F.
Gerencia Departamental de Asesoría Jurídica

GUADALUPE MALDONADO MEDINA
División Soporte Administrativo
Gerencia Departamental de Administración
Banco Nacional de Fomento

Natalia N. Alfonzo Sotelo
Gerencia de Área de Auditoría Interna
Banco Nacional de Fomento

Carlos Rubén Portillo A.
Ejecutivo de Cuentas

GOLDEN PACK S.A.
RUC: 80057605-5

PARASUR S.A.

ACA TECHNICAL SUPPORT
RUC: 80095054-2

Una vez detalladas las ofertas presentadas en tiempo, se procede a la verificación del contenido de las mismas. Resulta importante destacar que, de conformidad a lo establecido en el Art. 24° de la Ley N° 2051/03 y el ART. 57 DEL DECRETO 2992/19, la verificación realizada en este acto es de carácter preliminar y meramente cuantitativa, correspondiendo al Comité de Evaluación de Ofertas realizar el análisis respecto al contenido de los mismos y su cumplimiento respecto a lo requerido en las bases de la contratación. La verificación cuantitativa de los documentos presentados es detallada a continuación:

Oferentes	Formulario de Oferta debidamente Firmado	Documento que acredita la identidad y la representación del firmante de la oferta	Declaración Jurada del Artículo 40	Garantía de Mantenimiento de Oferta
PARASUR SA	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 6.410.404.639 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** La Consolidada S.A. **Monto total asegurado Gs.:** 360.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 11/11/2022 a 31/03/2023, 140 días
GOLDEN PACK S.A.	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 176.950.000 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** ASEPASA Seguros **Monto total asegurado Gs.:** 16.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 10/11/2022 a 10/04/2023, 152 días
ACA TECHINCAL SUPPORT SA	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 2.591.999.995 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** Alfa S.A **Monto total asegurado Gs.:** 300.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 11/11/2022 a 31/03/2023, 140 días
PARASOFT S.R.L.	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 4.624.517.980 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** Sancor Seguros **Monto total asegurado Gs.:** 390.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 11/11/2022 a 10/04/2023, 151 días
NETLOGIC S.R.L.	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 5.406.999.973 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** La Consolidada S.A. **Monto total asegurado Gs.:** 310.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 27/10/2022 a 15/04/2023, 170 días

TECHNICAL SUPPORT S.A.
RUC: 80095054-2

Abg. Cristian C. Fleytas Santacruz
Div. Contratos - B.N.F.
Gerencia Departamental de Asesoría Jurídica

Lic. Ana Paiva
Sección Compras Mayores
Gerencia Dptal. Operativa de Contrataciones
Banco Nacional de Fomento

Lic. Marela Alsina
Jefa División de Contrataciones
Gerencia Dptal. Operativa de Contrataciones
Banco Nacional de Fomento

Lic. Danae Sosa Miranda
Jefa Sección Compras Mayores
Gerencia Dptal. Operativa de Contrataciones
Banco Nacional de Fomento

Carolina Auada de Gardel
Gerente
Gerencia Dptal. Operativa de Contrataciones
Banco Nacional de Fomento

ALUPE MALDONADO MEDINA
sión Soporte Administrativo
ncia Departamental de Administración
Banco Nacional de Fomento

Natalia N. Alonzo Sotelo
Gerencia de Área de Auditoría Interna
Banco Nacional de Fomento

Carlos Rubén Portillo A.
Ejecutivo de Cuentas

GOLDEN PACK S.A.
RUC: 80057605-5

PARASUR S.A.

Oferentes	Páginas foliadas	Constancia del SIPE N°	Muestras
PARASUR SA	96	1723363	NO
GOLDEN PACK S.A.	41	1724082	NO
ACA TECHINCAL SUPPORT SA	186	1723887	NO
PARASOFT S.R.L.	107	1723850	NO
NETLOGIC S.R.L.	59	1724071	NO

Participantes por parte de los Oferentes:

- Por la firma Netlogic S.R.L., el Sr. Carlos Rubén Portillo.
- Por la firma Parasur S.A., el Sr. Gerardo González.
- Por la firma ACA TECHNICAL SUPPORT S.A., la Sra. Susana Jara.
- Por la firma PARASOFT S.R.L., el Sr. Marcos Cuenca.
- Por la firma Golden Pack S.A., el Sr. Nicolás Servín.

Participante por parte de Tercero:

- El Sr. Jorge Cálcena.

Observación por parte de la Convocante:

- Se deja expresa constancia que la firma ACA TECHNICAL SUPPORT S.A. presenta una oferta original sin copia.

Observaciones de los Oferentes:

- El representante de la firma PARASOFT S.R.L., deja constancia de sus observaciones, conforme al documento anexo al presente acta (Folio 2), firmado por el mismo en el presente acto.
- El representante de la firma PARASUR S.A., deja constancia de sus observaciones, conforme al documento anexo al presente acta (Folio 3), firmado por el mismo en el presente acto.
- El representante de la firma NETLOGIC S.R.L., deja constancia de sus observaciones, conforme a los documentos anexos al presente acta (Folios 4 y 5 con sus anexos 1 al 7), firmado por el mismo en el presente acto.
- El representante de la firma ACA TECHNICAL SUPPORT S.A., deja constancia de sus observaciones, conforme a los documentos anexos al presente acta (Folio 6), firmado por el mismo en el presente acto.

5. **Constancia de las observaciones realizadas por terceros asistentes al acto:**

- El Sr. Jorge Cálcena,deja constancia de sus observaciones, conforme al documento anexo al presente acta (Folio 1), firmado por el mismo en el presente acto.

Habiéndose procedido al cumplimiento de las directrices establecidas en la Ley N° 2051/03 y sus disposiciones reglamentarias

Lic. Ana Paiva
Sección Compras Mayores
Gerencia Dptal. Operativa de Contrataciones
Banco Nacional de Fomento

Lic. Daniela Alsina
Jefa División de Contrataciones
Gerencia Dptal. Operativa de Contrataciones
Banco Nacional de Fomento

Lic. Danae Sosa Miranda
Jefa Sección Compras Mayores
Gerencia Dptal. Operativa de Contrataciones
Banco Nacional de Fomento

Carolina Auada de Gardel
Gerente
Gerencia Dptal. Operativa de Contrataciones
Banco Nacional de Fomento

Abg. Cristian C. Fleytas Saniacr
Div. Contratos - B.N.F.
Gerencia Departamental de Asesoría Jur

UADALUPE MALDONADO MEDINA
División Soporte Administrativo
erencia Departamental de Administración
Banco Nacional de Fomento

Natalia N. Alfonzo Sotelo
Gerencia de Área de Auditoría Interna
Banco Nacional de Fomento

Carlos Rubén Portillo A.
Ejecutivo de Cuentas

GOLDEN PACK S.A.
RUC: 80057605-5

PARASUR S.A.

para la realización del presente acto, se da lectura al contenido de la presente Acta, con lo cual se da por terminado el Acto de Apertura de Sobres, siendo las 11:34 horas, firmando los presentes en prueba de conformidad de todo lo actuado y labrado en el presente instrumento.

Lic. Ana Paiva
Sección Compras Mayores
Gerencia Dptal. Operativa de Contrataciones
Banco Nacional de Fomento

Lic. Mariela Alsina
Jefa División de Contrataciones
Gerencia Dptal. Operativa de Contrataciones
Banco Nacional de Fomento

Lic. Dánae Sosa Miranda
Jefa Sección Compras Mayores
Gerencia Dptal. Operativa de Contrataciones
Banco Nacional de Fomento

Carolina Auada de Gardel
Gerente
Gerencia Dptal. Operativa de Contrataciones
Banco Nacional de Fomento

GUADALUPE MALDONADO MEDINA
División Soporte Administrativo
Gerencia Departamental de Administración
Banco Nacional de Fomento

Natalia N. Alonzo Sotelo
Gerencia de Area de Auditoría Interna
Banco Nacional de Fomento

Abg. Cristian C. Fleytas Santacruz
Div. Contratos - B.N.F.
Gerencia Departamental de Asesoría Jurídica

GOLDEN PACK S.A.
80057605-5

Carlos Rubén Portillo A.
Ejecutivo de Cuentas

PARASUR S.A.

PARAYOTISRL

TECHNICAL SUPPORT S.A.
RUC. 80033834-2

BNF TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

OBSERVACIONES

FOLIO Nº 1

• **EMPRESA:** CALTEC SRL Tercero

• **NOMBRE Y APELLIDO:** Jorge Caicona **FIRMA:**

(1) la empresa Golden PACK presenta una UPS de 3KVA con 4 tomas de salida IEC 320 C13 y 2 Tomas de salida IEC 320 C19

(2) la empresa Parasur no presenta catalogos de las UPS. ____ segun oferta el modelo que presenta no es el que sta en la Web ____

(3) ParaSoft. no presenta catalogos de las UPS segun pagina Web tendria 4 IEC 320 C13 y 2 IEC 320 C19

(4) ACA presenta una UPS que tiene 6 Toma IEC 320 C13 y ninguna IEC 320 C19.

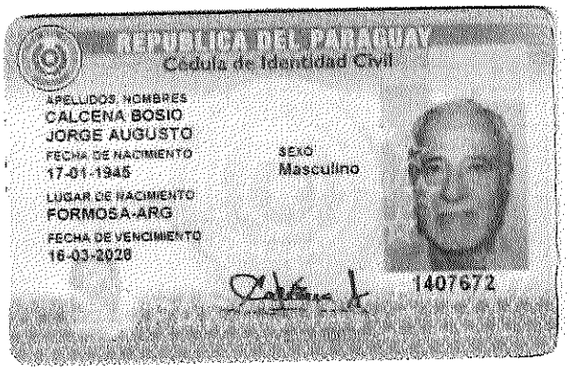

REPUBLICA DEL PARAGUAY
Cédula de Identidad Civil

APELLIDOS, NOMBRES
CALCENA BOSIO
JORGE AUGUSTO

FECHA DE NACIMIENTO
17-01-1945

SEXO
Masculino

LUGAR DE NACIMIENTO
FORMOSA-ARG

FECHA DE VENCIMIENTO
16-03-2028

1407672

4708794

ID: 201-00002787-003 UBICACION: PN-11-21-001-672

NACIONALIDAD: ARGENTINA

ESTADO CIVIL: CASADO FECHA DE EMISION: 16-03-2018

IDPRY1407672<<7<<<<<<<<<<<<<<<
4501170M2803168ARG<<<<<<<<<<<0
CALCENA<BOSIO<<JORGE<AUGUSTO<<

BNF TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

OBSERVACIONES

FOLIO Nº 1

• **EMPRESA:** PARASOFT SRL LEASE FOLIO 2

• **NOMBRE Y APELLIDO:** MARIO WERNA **FIRMA:**

* LA OFERTA PRESENTADA POR LA EMPRESA ACA TECHNOLOGIES S.A. PRESENTA COPIAS DE FACTURAS, ENTRE LAS CUALES NO PUEDEN CORROBORARSE QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS LOS EQUIPOS UPS SATISFACTORIAMENTE YA QUE NO CUENTAN CON NOTA DE REMISIÓN EN LA CUAL SE CERTIFIQUE E IDENTIFIQUE LA FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE, ESTAS PUEDEN SER VERIFICADAS DEL FOLIO 118 AL 186 DE SU OFERTA.

* ASI TAMBIEN NO SE OBSERVAN LAS CONSTANCIAS DE RECEPCION FINAL DONDE SE DEMUESTRE LA PROVISION E INSTALACION SOLICITADOS COMO MINIMO PARA LA EMPRESA ACA TECHNOLOGIES.

* RE COMENDAMOS AL COMITE DE EVALUACION VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ETT EN EL APARTADO DE CONEXION DE SALIDA DE LOS EQUIPOS PRESENTADOS POR LA FIRMA ACA TECHNOLOGIES, SEGUN CATALOGO PRESENTADO FOLIO Nº 41 NO CUENTA CON LAS CONEXIONES DE SALIDA SOLICITADAS COMO MINIMO.

• LA AUTORIZACION DEL FABRICANTE PRESENTADA POR LA FIRMA ACA TECHNOLOGIES CUENTA CON FECHA POSTERIOR A LA ETAPA COMPETITIVA.

BNF TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

OBSERVACIONES

FOLIO Nº 3

• **EMPRESA:** Parasur S.A

• **NOMBRE Y APELLIDO:** Gerardo González **FIRMA:** González V.

PARASUR S.A.

ACA TECHNICAL SUPPORT S.A.:
Obs: PARA UPS 3KVA (Item 1 al 7)

* Conexiones de Salida: 6x IEC 320 C13, 2x IEC320 C19.
2. IEC 320 C19 (No cumple segun imagen folio 41)

* Derivación de Mantenimiento: No posee segun datasheet presentado.

* Nivel de Ruido: Solicitan < 55db a 1 metro.
Segun datasheet presentado, el equipo cumple con < 50 db en 2 (dos) metros.

* Rango de frecuencia de entrada: Solicitan 50/60 HZ
Segun datasheet presentado posee frecuencia de 40/70 HZ
44/56 HZ
54/66 HZ.

* Rango de frecuencia de salida, No cumple según datasheet presentado.

* Folio 42: Autorización del Fabricante presentado con fecha 15/11 (Debe ser con fecha anterior a la apertura)

* Conexiones de salida: No cuenta con salidas 2x IEC 320 C19, segun datasheet presentado.

Observaciones para la firma Aca Technical Support en los Items (1 al 7) UPS 3KVA.

PARASUR S.A.

BNF TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

OBSERVACIONES

FOLIO Nº 4

• **EMPRESA:** NETLOGIC S.R.L.

• **NOMBRE Y APELLIDO:** Rubén Portillo **FIRMA:**

1. Parosoft: No presenta catalogos ni cumplimiento de los EE.TT (especificaciones técnicas).
Por lo tanto no se puede verificar ni el cumplimiento ni el equipo cotizado.

2 - No presenta certificado de Empleo Nacional.
No presenta certificado técnico..

2. Parasur:
- No presenta certificado de empleo Nacional.
- No presenta catalogo para poder comprobar el cumplimiento de los EE.TT.

3 - Golden Pack
- No Presenta certificado de Empleo Nacional.-
- No Presenta cumplimiento de EE.TT.
- Los catalogos no estan firmados ni sellados.
- No presenta Facturas o recepciones sobre el % solicitado en el PBC.
- No Presenta certificado técnico.

4 - ACA Technical..
- No presenta certificado de Empleo Nacional.
- El cumplimiento que presenta es copia del Pliego sin cumplimiento donde no detalla ni modelo Marca o Procedencia
- Presenta un catalogo elaborado sin forma de verificar su autenticidad.

BNF TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

OBSERVACIONES

FOLIO Nº 5

- **EMPRESA:** NETLOGIC S.R.L.

- **NOMBRE Y APELLIDO:** Rubén Portillo **FIRMA:**

ACA. Eléctrical: las facturas presentadas no corresponden a la Marca cotizada.

" "

Anexo 1

BANCO NACIONAL DE FOMENTO ID 417.073 AQUISICIÓN DE UPS.

OBSERVACIONES :

1- **LA FIRMA ACA TECHINCAL SUPPORT SA:**

Para el Lote UPS DE 3KVA PRESENTAN:

PRESENTA LA MARCA **JEIDAR** MODELO: **BH-V**

Dicho equipo y modelo no cumple el intervalo solicitado

´PBC . INTERVALO. Intervalo a 100% de Carga 160 - 275 V o superior

EL intervalo de carga del modelo del equipo cotizado es 180-300VAC no cumpliendo con el requerimiento del pbc.

El pbc SOLICITA: Frecuencia de entrada 40/70hz

La marca cotizada es de : 46Hz≤frecuencia

El PBC Solicita: Conexiones de salida (6) IEC 320 C13, (2) IEC 320 C19

La marca cotizada no cumple, la misma trae bornera de salida y o tomas universal mas tierra.

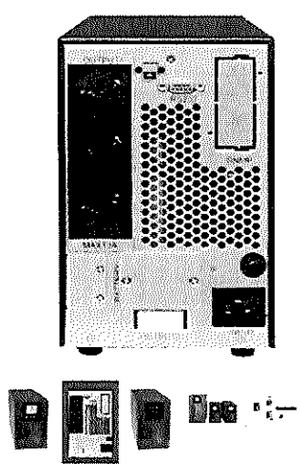

BH-V 3KVA/3KW HF Online 1/1 Phase UPS

Buy now

Estos incumplimiento se puede ver en el Link.
http://www.jeidar.net/page92?product_id=2536

Solicitamos a la convocante, la verificación del cumplimiento integral del mismo, como ser:

- Tiempo de Recarga
- Autonomía

Anexo 21

- Proteccion y Filtro contra picos de Voltaje : 300 Julios o superior

Si las misma no pueden ser verificable, deberá ser descalificado.

2. **LA FIRMA PARASUR:**

Para el Lote UPS DE 3KVA: PRESENTA LA MARCA: CANOVATE MODELO: CAN-UPSR4U-11-3KVA.

El PBC SOLICITA Conexiones de salida (6) IEC 320 C13, (2) IEC 320 C19

EL modelo cotizado según el manual del producto que se encuentra en la web no cumple con la cantidad puertos de salida (2) IEC 320 C19

Favor ver el grafico y la explicación de los puertos.

Solicitamos a la convocante, la verificación del cumplimiento integral del mismo, como ser:

- Tiempo de Recarga
- Autonomía
- Proteccion y Filtro contra picos de Voltaje : 300 Julios o superior

Si las misma no pueden ser verificable, deberá ser descalificado.

https://canovate.com/wp-content/uploads/2022/05/D2E-19-rack-mountable-ups-3-10-kva-963.pdf

3. LA FIRMA PARASOFT:

Para el Lote UPS DE 3KVA la firma PARASOFT PRESENTA: MARCA: MUST MODELO: H3K

Dicho equipo y modelo no cumple el intervalo solicitado en el PBC.

INTERVALO.

El PBC se solicita Conexiones de salida (6) IEC 320 C13, (2) IEC 320 C19

Según se visualiza en la web, el equipo cotizado Salidas con Borneras

El PBC SOLICITA:	Frecuencia de entrada 40/70hz

El producto ofertado trae, 50/60+HZ (default), ±10HZ (can be set)

TIEMPO DE RECARGA SOLICITADO: 4h.

EQUIPO COTIZADO: 8 h.

https://mustups2010.en.made-in-china.com/product/TFInAozXqxhm/China-Must-Online-UPS-1kVA-2kVA-3kVA-6kVA-10kVA-220V-AC-Output-Uninterrupted-Power-Supply.html

Frecuencia de entrada solicitado 40/70hz

Solicitamos a la convocante el análisis de estos puntos.

Adjuntamos catalogo del producto.

Solicitamos a la convocante, la verificación del cumplimiento integral del mismo, como ser:

- Tiempo de Recarga
- Autonomía
- Proteccion y Filtro contra picos de Voltaje : 300 Julios o superior

Si las misma no pueden ser verificable, deberá ser descalificado.

Anexo 3

-Para el Lote UPS DE 6KVA Presentan:

1- PARASOFT. –

MARCA: **MUST**
MODELO: **H6K**
Dicho equipo y modelo no cumple el intervalo solicitado en el PBC.

El PBC SOLICITA: Frecuencia de entrada 40/70hz

El producto ofertado trae, 50/60+HZ (default), ±10HZ (can be set)

El PBC se solicita Conexiones de salida (6) IEC 320 C13, (2) IEC 320 C19

Según se visualiza en la web, el equipo cotizado Salidas con Borneras

Solicitamos a la convocante, la verificación del cumplimiento integral del mismo, como ser:

- Tiempo de Recarga
- Autonomía
- Proteccion y Filtro contra picos de Voltaje : 300 Julios o superior

Si las misma no pueden ser verificable, deberá ser descalificado.

2- GOLDEN PACK S.A. -

MARCA: **Infosec**
MODELO: ups (UPS NO ES UN MODELO ES UNA DEFINICIÓN DEL PRODUCTO)
Dicho equipo y modelo no cumple el intervalo solicitado en el PBC.

El PBC SOLICITA: eficiencia 94%

El producto ofertado trae, 92 %

EL PBC SOLICITA: 6KVA/6KW o superior

El producto no cumple

TECHNICAL SPECIFICATIONS

	E3 PRO 5000 RT	E3 PRO 6000 RT	E3 PRO 10k RT
Technology	On Line Double Conversion		
Capacity	5000 VA/4500W	6000 VA/5400W	10k VA/9000W
Power Factor	0.9		

El PBC se solicita Conexiones de salida (6) IEC 320 C13, (2) IEC 320 C19

Según se visualiza en la web, el equipo cotizado Salidas con Borneras

Anexo 4

https://www.infosec-ups.com/es/mwdownloads/download/link/id/95/

Solicitamos a la convocante, la verificación del cumplimiento integral del mismo, como ser:

- Tiempo de Recarga
- Autonomía
- Proteccion y Filtro contra picos de Voltaje : 300 Julios o superior

Si las misma no pueden ser verificable, deberá ser descalificado.

2-PARASUR.

MARCA: **CANOVATE**
Modelo: **CAN-UPSR4U-11-6KVA**
Dicho equipo y modelo no cumple el intervalo solicitado en el PBC.
INTERVALO.

El PBC SOLICITA: Intervalo a 100% de Carga 160 - 275 V o superior.

EL intervalo de carga del modelo del equipo cotizado es 176-275 VAC no cumpliendo con el requerimiento del pbc.

El PBC se solicita Conexiones de salida (6) IEC 320 C13, (2) IEC 320 C19

Según se visualiza en la web, el equipo cotizado Salidas con Borneras

https://canovate.com/wp-content/uploads/2022/05/D3E-19-rack-mountable-ups-3-10-kva-5756.pdf

Anexo 5

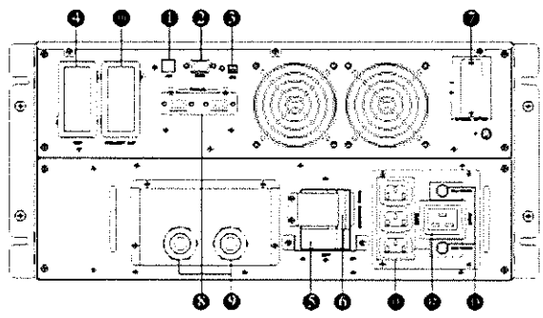

Fig 5. Rear View of Standard Model

❶	USB Port (option)
❷	RS-232 communication port. DB9 type.
❸	EPO Port
❹	Intelligent slot port. SNMP card for network monitoring, Intelligent card or non-pluggable dry contact card for user extending.
❺	Input circuit breaker
❻	Maintenance Bypass breaker
❼	External battery connector
❽	Parallel kit (option)
❾	Entries for hardwired power input and output cables
❿	Intelligent slot for Dry contacts
⓫	C13 Output receptacles
⓬	C19 Output receptacles
⓭	Output circuit breakers

-Para el Lote UPS DE 10KVA Presentan:

1-PARASOFT.

MARCA: **MUSK**
Modelo: **H10K**
Dicho equipo y modelo no cumple el intervalo solicitado en el PBC.
INTERVALO.

El PBC SOLICITA: Frecuencia de entrada 40/70hz

LA frecuencia del equipo cotizado es 50/60+HZ (default), ±10HZ (can be set) llega a 45/55hz y 54/66hz y no llega a 40/70 como se solicita.

El PBC se solicita Conexiones de salida (6) IEC 320 C13, (2) IEC 320 C19

Según se visualiza en la web, el equipo cotizado Salidas con Borneras

El PBC en Certificaciones solicita: CE, Marcado CE, EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2

No especifica en ninguna parte y solicitamos la presentación del mismo.

Anexo 6

Adjuntamos catalogo

Solicitamos a la convocante, la verificación del cumplimiento integral del mismo, como ser:

- Tiempo de Recarga
- Autonomía
- Proteccion y Filtro contra picos de Voltaje : 300 Julios o superior

Si las misma no pueden ser verificable, deberá ser descalificado.

2-GOLDEN PACK S.A..

MARCA: **Infosec**
Modelo: **ups (UPS NO ES UN MODELO ES UNA DESCRIPCIÓN GENERAL)**
Dicho equipo y modelo no cumple el intervalo solicitado en el PBC.

El PBC SOLICITA: tiempo de recarga h/4 horas maxima

El producto ofertado no cumple, teniendo un timpo de 9HS, ver pagina 48 del manual
https://www.infosec-ups.com/es/mwdownloads/download/link/id/93/

El PBC se solicita Conexiones de salida (6) IEC 320 C13, (2) IEC 320 C19

Según se visualiza en la web, el equipo cotizado Salidas con Borneras

2-2. Rear Panel View

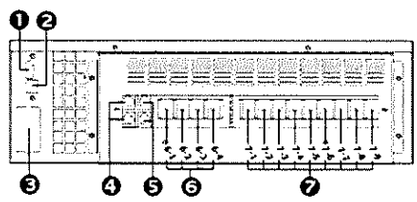

Diagram 1: Mod3 10K RT rear panel

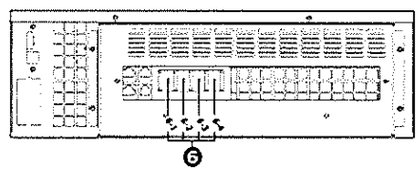

Diagram 2: Battery pack rear panel

1. EPO (Emergency Power Off) connector
2. USB communication port
3. Intelligent slot
4. Parallel port (for parallel function)
5. Current sharing port (for parallel function)
6. Battery terminal
7. Input/ Output terminal

El PBC en Certificaciones solicita: CE, Marcado CE, EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2

No especifica en ninguna parte y solicitamos la presentación del mismo.
CERTIFICACIONES NO SE PUEDE COMPROBAR.-

Anexo 7

3- LA FIRMA ACA TECHINCAL SUPPORT SA:

Para el Lote UPS DE 10KVA PRESENTAN:

PRESENTA LA MARCA **JEIDAR** MODELO: **BH-V**

Dicho equipo y modelo no cumple el intervalo solicitado

´PBC . INTERVALO. Intervalo a 100% de Carga 160 - 275 V o superior (MONOFASICO) 275-476 (TRIFASICO)

EL intervalo de carga del modelo del equipo cotizado es 110~300Vac - 110~176VAC/276~300VAC no cumpliendo con el requerimiento del pbc.

El pbc SOLICITA: Frecuencia de entrada 40/70hz

La marca cotizada es de : 44~56Hz or 54Hz~66Hz

El PBC Solicita: Conexiones de salida (6) IEC 320 C13, (2) IEC 320 C19

La marca cotizada no cumple, la misma trae bornera de salida y o tomas universal mas tierra.

Estos incumplimiento se puede ver en el Link.
http://www.jeidar.net/page92?product_id=2539

Solicitamos a la convocante, la verificación del cumplimiento integral del mismo, como ser:

- Tiempo de Recarga
- Autonomía
- Proteccion y Filtro contra picos de Voltaje : 300 Julios o superior

Si las misma no pueden ser verificable, deberá ser descalificado.

BNF TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

OBSERVACIONES

FOLIO Nº 6.

- **EMPRESA:** ACA Technical Support SA.

- **NOMBRE Y APELLIDO:** Susana Jara. **FIRMA:**

- La Empresa Parasoft S.R.L. no presenta Catalogo, ni Autorizacion del Fabricante, Tampoco presenta planilla de IPS y Contratos del personal tecnico.

- La Empresa Parasur SA no presenta Catalogo, y el Certificado de Autorizacion no se encuentra firmado por el fabricante.

- La Empresa Golden Pack SA no posee Constancia de Ruc actualizada.