Estimados Señores,

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD-ANDE
DIVISION DE ADQUISICIONES
Departamento de Licitaciones
Avda.España 1268-Assunción, Paraguay
FAX (595 21) 200513- Tel.217-2364
e-mail:dadli@ande.gov.py

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL ANDE Nº 1054/2014

SOLICITUD DE ACLARACIONES

1 – REACTANCIA EXTERNA PARA LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESIÓN

Ítem: 1 – Reactancia externa para lámpara de Na. De 150W

Especificaciones Técnicas ANDE Nº 07.61.06 – Rev.1

"4.3.6 – La reactancia debe poder ser fijada a la columna mediante un bulón, para lo cual debe contar con una asa perforada, como se indica en el deseño, figuras 1 y 2. Esta asa deberá estar unida a la envolvente mediante soldadura continua y debe soportar una fuerza igual a tres veces el peso de la reactancia sin deformarse."

Informamos que el balasto propuesto por nosotros posee una alza de fijación con 3 mm de espesor, según establecido en la Norma Brasileña NBR 13593.
En esa Norma NBR 13593 es mencionado que la reactancia debe soportar una fuerza igual a tres veces el peso de la reactancia sin deformarse.
Pero, la propuesta de nosotros es diferente del diseño y modelo solicitado por la ANDE, según Ítem 4.3.6, figura 2, de EETT ANDE nr. 07.61.06 – Rev. 1.
Así, presentamos abajo el sistema de fijación propuesto por Intral con informaciones em "mm".

Con eso, venimos solicitar la analice por parte de ANDE, en permitir a nosotros, ofertar ese sistema de fijación, según la norma NBR 13593, y que atiende a la exigencia de ANDE con respecto al soporte de fuerza igual a tres veces el peso de la reactancia, pero solo con la diferencia de la forma de fijación.

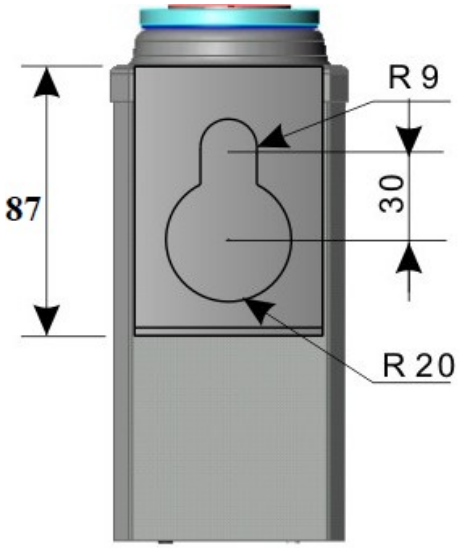

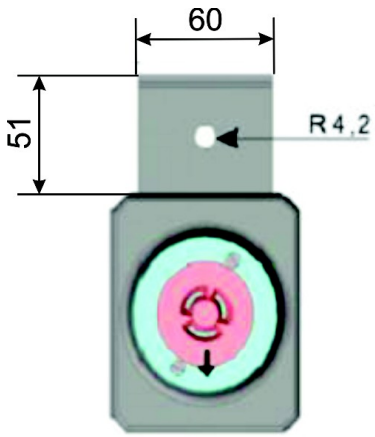

Las medidas están em milímetros

Sin mas por el momento, quedamos a la espera de su analice al respecto, y en la expectativa de una respuesta favorable a nuestra solicitud.