CONSULTAS LPI 1345_2017
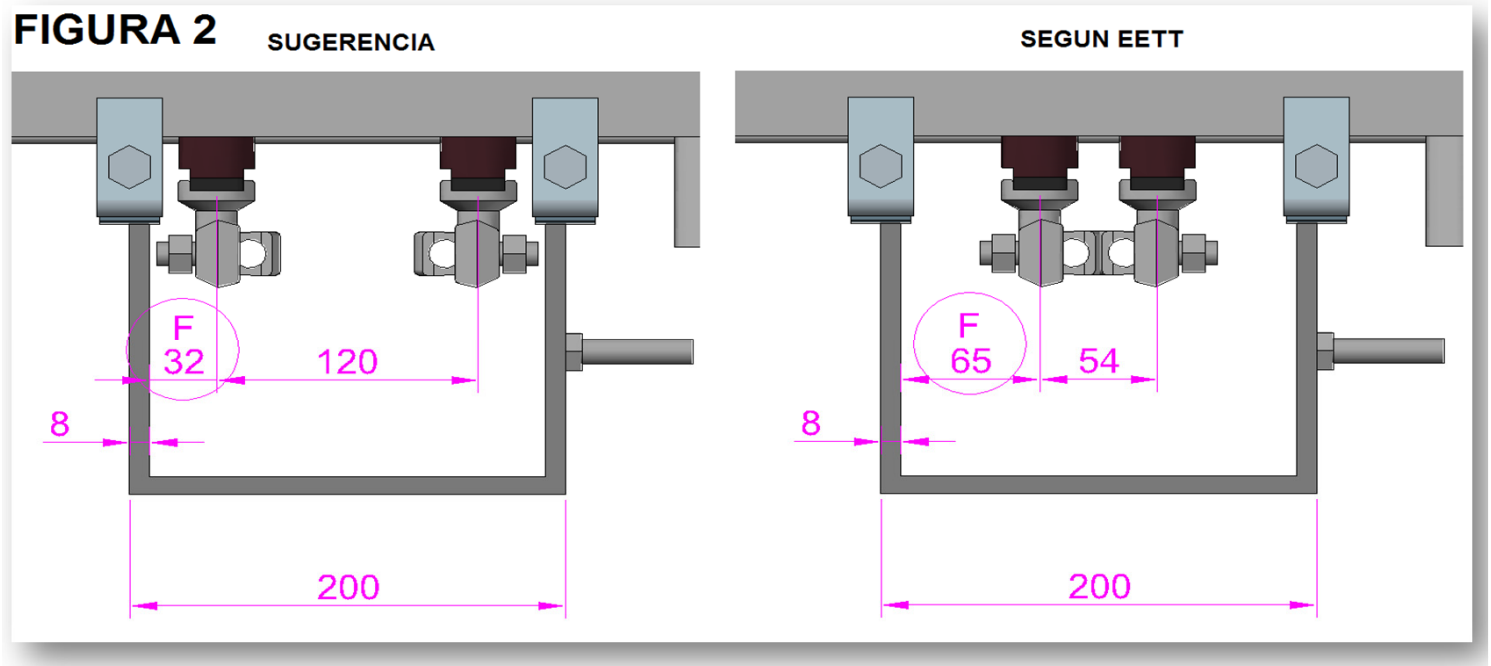
Item	Consulta
Pág 49 (Figura 2a) y Nota: 3 Pág. 48 (Tabla 11)	Según Figura 2a y Nota 3 de la página 49 se tiene 200 mm de ancho del soporte de poste y 8mm de espesor. Considerando también la tabla 11 de la página 48 se tiene la medida F = 65 mm (Mínima). Se observa en nuestra figura 2 adjunta, que para estas condiciones, se tiene un solape de los conectores BT y tan solo 54 mm de separacion entre centros de los mismos. Sugerimos reducir la medida F a 32 mm conforme a **Figura 2 adjunta.**