CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA

SERVICIOS GENERALES

Compromiso con la gente

MEMORANDUM N°17 /2021

A: **Lic. NELSON DAVALOS, Encargado**
Administración de Contratos

DE: **Lic. JANIZ L CENTURION A, Encargada**
Secc. Servicios Generales

REF: Informe

FECHA: 16/02/2021

PODER JUDICIAL · SERVICIOS GENERALES · Circunscripción Judicial de Caazapá

Lic. Janiz L. Centurión A.
Encargada - Servicios Generales
Circunscripción Judicial de Caazapá

Por el presente, tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su intermedio a donde corresponda, con el objeto de presentar el informe correspondiente de los servicios realizados por la firma **DOMO PY S.R.L** ., según contrato firmado con la Circunscripción Judicial de Caazapá, para los **""SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPA,"**

Por lo cual se manifiesta la conformidad con el servicio realizado detallado a continuación:

DESCRIPCION	OBS
• SERVICIO DE **MANTENIMIENTO PREVENTIVO** DE INTEGRACION ELECTRONICA -DOMOTICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPA.	• **FEBRERO /2021**

Sin otro particular, aprovecha para saludarle atentamente

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CAAZAPÁ
ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS
RECIBÍ CONFORME
Entrada Nº:..... Fecha: 16/02/2021 Hs:.....

Econ. Tania Dávalos Larroza
Asistente Administrativo
Circunscripción Judicial Caazapá

Firma

Escaneado con CamScanner

www.domopy.com
Comercial@domopy.com
Tel. +595.21.603979
Stmo. Sacramento Nº1047

INFORME DE MANTENIMIENTO

PODER JUDICIAL CIRCUNSCRIPCIÓN DE CAAZAPA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INTEGRACIÓN ELECTRÓNICA - DOMOTICA CONTRATO UOC Nº 46/2019

INTERVENCIÓN MES DE ENERO/2021.-

RELÉ DE CONTROL

Se verificó el correcto funcionamiento de todos los canales de los distintos relés distribuidos por el Palacio.

SENSORES DE BOMBAS DE AGUA

Verificación de los sensores de accionamiento de bombas de sumideros, elevación y pozo funcionando correctamente, tanto actuación como estado de alarma del termico.

Se cambio un sensor en el controlador de la bomba de combate a incendios, dejando funcionando correctamente.

MEDIDORES DE ENERGÍA

Se verificó el funcionamiento de los tres medidores de energía.

Registros Notables:

- 29/01/21 22:38 Corte electrico y baja tensión

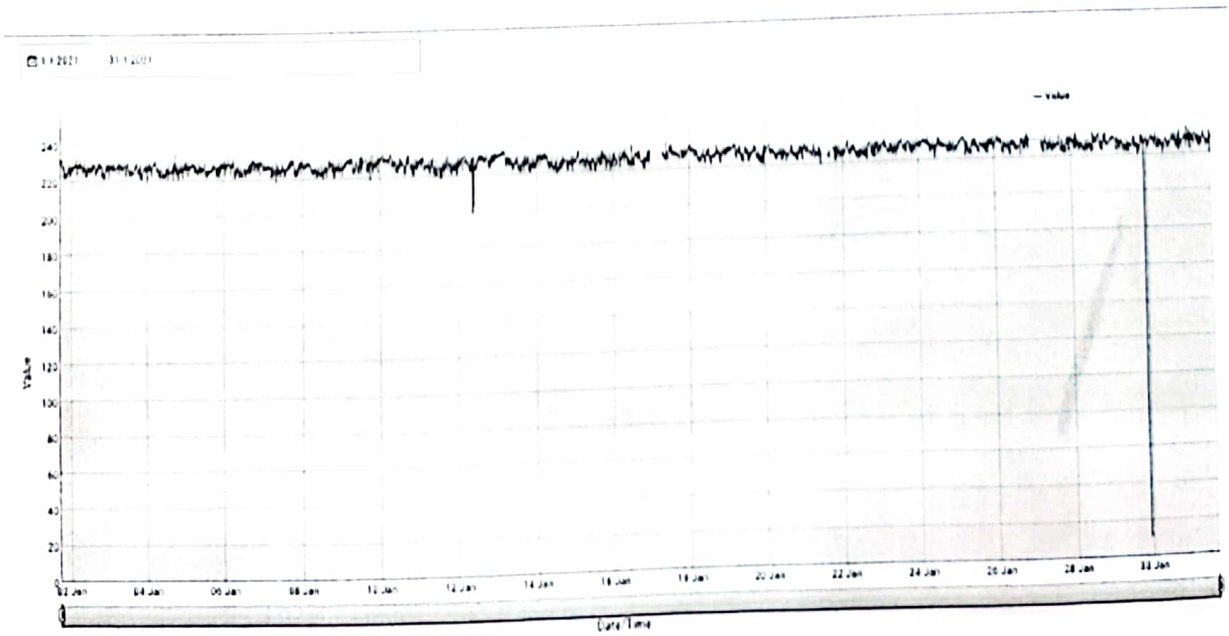

Escaneado con CamScanner

DomoPy
Instalaciones Domóticas e Inmóticas

www.domopy.com
Comercial@domopy.com
Tel. +595.21.603979
Stmo. Sacramento Nº1047

PC – MONITOR - TECLADO y MOUSE

Se verificó el correcto funcionamiento de la PC y sus accesorios.

SOFTWARE DE CONTROL

Se actualizó tanto el IRIDIUM CLIENT como el IRIDIUM SERVER a su ultima versión, se corrigio la visualización de las temperaturas de agua del chiller.

INFRAESTRUCTURA DE RED KNX

Se verificó el correcto funcionamiento de la fuente de alimentación y de la interfaz IP de los equipos KNX.

CONTROL DE LA CLIMATIZACIÓN

Se verificó la comunicación con los equipos de climatización.

OBSERVACIÓN

Ing. MSc. Paolo Scarpetta

PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CAAZAPÁ

Escaneado con CamScanner