CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

0000020

Folio Nº
RENDICIÓN CONTABLE

Nº 11/2024

Formulario de Administrador de Contrato

PAC Nº: 01/2024	ID Nº: 422.806
Descripción del llamado: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS ACONDICIONADORES DE AIRE- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES	
Contrato Nº: 024/2023	Proveedor: E.E.C
Convenio modificatorio de plazo:	----------
Convenio modificatorio de monto:	----------

ARQ. JUANA MARIA GONZALEZ NUÑEZ ----------, Administradora del Contrato Nº 024/2023 , certifica que la empresa contratada ha cumplido satisfactoriamente con la prestación de servicios requerida según Orden de Servicio Nº 16 , de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones y demás documentos integrantes del Contrato.

En cuanto al cumplimiento del plazo de entrega, se informa que se ha dado a do cumplimiento a lo establecido en la Cláusula Nº 7 – Plazo, Lugar y Condiciones de la provisión del Bien/Prestación del Servicio del Contrato.

Firma del Administrador/a del Contrato:

Fecha: 18/03/2024

Jefe de Sección (II)

El formulario de Administrador de Contrato deberá ser elaborado con relación al cumplimiento por parte del proveedor del plazo estipulado en el contrato, y emitido en un plazo no mayor a 48 (cuarenta y ocho) horas posteriores a la recepción definitiva de los bienes o servicios solicitados.

CONTROL Y RENDICIÓN CONTABLE

Escaneado con CamScanner

CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES
SECCIÓN DE OBRAS CIVILES

DUPLICADO

PLANILLA DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES REALIZADOS

SERVICIO: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
RESPONSABLE DEL CONTROL: TÉCNICO LADISLAO MARTINEZ

DEPENDENCIA	ORDEN DE SERVICIO Nº	TRABAJO REALIZADO	OBSERVACION	FIRMA RESPONSABLE DEL CONTROL
Mesa de Entrada. J. San Ignacio	Nº 13.	Soldadura de Caños de Cobre, recarga de gas R22.	Ninguna	Ladislao Martinez Galeano Técnico Administrativo - Obras Civiles
Sala de Audiencias J. Penal. J.I.	Nº 14	Montaje y puesta en marcha de A.A de 1800 BTU, llave TM 1x10 Amp.	Ninguna	Ladislao Martinez Galeano Técnico Administrativo - Obras Civiles
Secretaria J. Laboral. 3º Piso	Nº 15	Cambio Placa CPU. A.A. 24.000 BTU.	Ninguna.	Ladislao Martinez Galeano Técnico Administrativo - Obras Civiles
Oficina Médico Forense. 3º Piso	Nº 16	Cambio Placa CPU. 12.000 BTU.	Ninguna.	Ladislao Martinez Galeano Técnico Administrativo - Obras Civiles

FIRMA Y SELLO

Jefe de Sección

Folio Nº 0000019
RENDICIÓN CONTABLE

Escaneado con CamScanner

Folio Nº 0000018
RENDICION CONTABLE

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES

REPARACION DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT DE 12.000 BTU, OFICINA MÉDICOS FORENSES, TERCER PISO, PALACIO DE JUSTICIA DE SAN JUAN BAUTISTA.

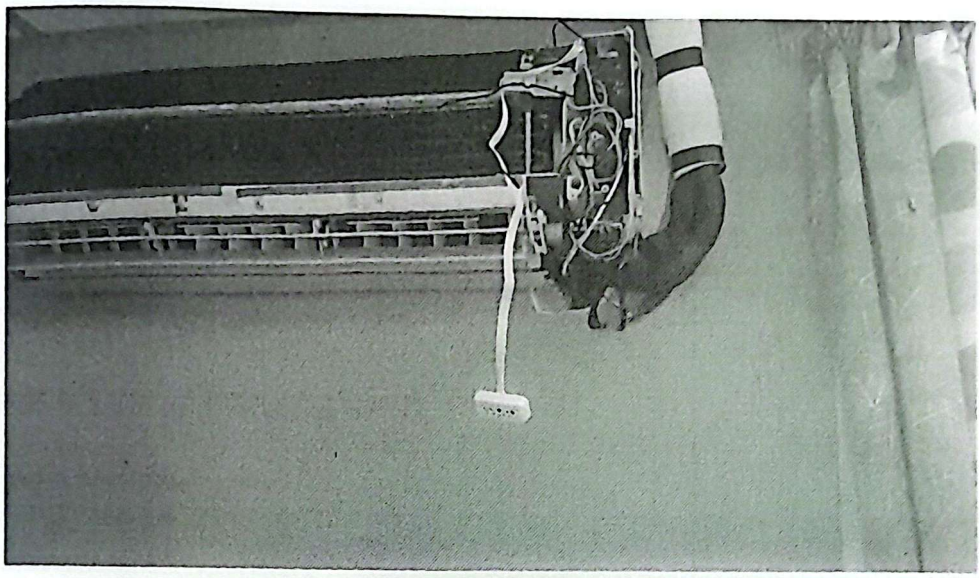

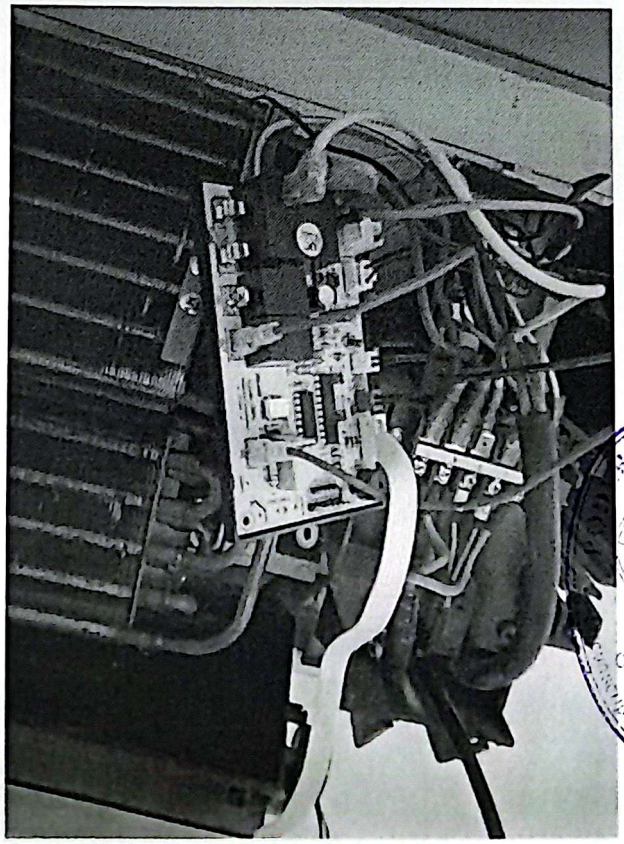

Arq. Jupita María González
Jefe de Sección (II)

Escaneado con CamScanner