Folio Nº 0000035
RENDICIÓN CONTABLE

ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SEÑORES: **HUGO LEOPOLDO RAMOS LLANO**

Nº 3

CONTRATO Nº: **024/2023** PAC Nº: **01** / **0** PRESUPUESTO Nº**03** O.INSPECCION Nº: 20/02/2024

Sírvase realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden:

DEPENDENCIA SOLICITANTE: **11 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: **MANTENIMIENTO CORRECTIVO**

BIEN/SERVICIO: **Equipo Split Ducto en Planta Baja**

SERIE/MOTOR Nº

MARCA: **(Desconcido)** MODELO: **(Desconcido)**

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº**0001904** OTROS:

***Los bienes/servicios deberán ser proveidos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-**

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Mantenimiento y limpieza de filtros de aire. ---.	1	33.750		33.750
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Mano de Obra ---.	1	77.792		77.792
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Mantenimiento y limpieza de serpentinas. ---.	1	60.000		60.000
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Mano de Obra ---.	1	110.303		110.303
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Mantenimiento y limpieza de bandejas de drenajes ---.	1	37.500		37.500
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Mano de Obra ---.	1	58.851		58.851
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Rebobinado y cambio de Rulemanes de la Turbina del Evaporador de A.A. de 60000 y 150000 BTU ---.	1	644.750		644.750
SUBTOTALES					0	1.022.946
TOTALES					0	1.639.521

CONTROLADO
Control y Seguimiento

SON GUARANIES: UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIUN

OBSERVACIONES: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA CIRCUNSCRIPCION DE MISIO REPARACION DEL ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, HALL CENTRAL, PLANTA BAJA. PALACIO DE JUSTICIA DE SAN JUAN BAUTISTA

LINEA A SER AFECTADA: 2 002 10 246 10 001

Firmas autorizantes:

Arq. Juana María González
Jefe de Sección (i)

Lic. Emma Valenzuela Vázquez
Administradora

Recibido por: **Fecha:** 29/02/2024

EJEMPLAR 1 : PROVEEDOR
EJEMPLAR 2 : LEGAJO
EJEMPLAR 3 : AMBITO RESPONSABLE

Impreso por: GONZALEZ NUÑEZ, JUANA MARIA

EJEMPLAR 2

Folio Nº 0000034
RENDICIÓN CONTABLE

ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**

**

SEÑORES: **HUGO LEOPOLDO RAMOS LLANO**

Nº 3

CONTRATO Nº: **024/2023** PAC Nº: **01** / **0** PRESUPUESTO Nº**03** O.INSPECCION Nº: 20/02/2024

Sírvase realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden:

DEPENDENCIA SOLICITANTE: **11 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: **MANTENIMIENTO CORRECTIVO**

BIEN/SERVICIO: **Equipo Split Ducto en Planta Baja**

SERIE/MOTOR Nº

MARCA: **(Desconcido)** MODELO: **(Desconcido)**

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº**0001904** OTROS:

***Los bienes/servicios deberán ser proveidos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-**

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
		TRANSPORTE			**0**	**1.022.946**
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Mano de obra de Rebobinado y cambio de Rulemanes de la Turbina del Evaporador de A.A. de 60000 y 150 ---.	1	253.500		253.500
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Correa para turbina del evaporador de 150000 BTU ---.	1	229.500		229.500
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Mano de obra Correa para turbina del evaporador de 150000 BTU ---.	1	133.575		133.575
SUBTOTALES					0	1.639.521
TOTALES					0	1.639.521

CONTROLADO
Control - Secretaría

SON GUARANIES: UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIUN

OBSERVACIONES: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA CIRCUNSCRIPCION DE MISIO REPARACION DEL ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, HALL CENTRAL, PLANTA BAJA. PALACIO DE JUSTICIA DE SAN JUAN BAUTISTA

LINEA A SER AFECTADA: 2 002 10 246 10 001

Firmas autorizantes: Arq. Juana María González
Jefe de Sección (II)

Lic. Emma Valenzuela Vázquez
Administradora

Recibido por: **Fecha:** 29/02/2024

EJEMPLAR 1 : PROVEEDOR
EJEMPLAR 2 : LEGAJO
EJEMPLAR 3 : AMBITO RESPONSABLE

Impreso por: GONZALEZ NUÑEZ, JUANA MARIA

EJEMPLAR 2

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Folio Nº 0000038
RENDICION CONTABLE

Compromiso con la gente

N° 02/2024

Formulario de Administrador de Contrato

PAC Nº: 01/2024	ID Nº: 422.806
Descripción del llamado: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS ACONDICIONADORES DE AIRE	
Contrato Nº: 024/2023	Proveedor: E.E.C.
Convenio modificatorio de plazo:	----------
Convenio modificatorio de monto:	----------

ARQ. JUANA MARIA GONZALEZ NUÑEZ, Administrador/a del Contrato N° 024/2023, certifica que la empresa contratada ha cumplido satisfactoriamente con la prestación de servicios requerida según Orden de Servicio N° 3, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones y demás documentos integrantes del Contrato.

En cuanto al cumplimiento del plazo de entrega, se informa que se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Cláusula N°7 – Plazo, Lugar y Condiciones de la provisión del Bien/Prestación del Servicio del Contrato.

Firma del Administrador/a del Contrato:

Fecha: 06/03/2024

PODER JUDICIAL
Circunscripción Judicial de Misiones
SECCIÓN OBRAS CIVILES

Arq. Juana María González
Jefe de Sección (II)

El formulario de Administrador de Contrato deberá ser elaborado con relación al cumplimiento por parte del proveedor del plazo estipulado en el contrato, y emitido en un plazo no mayor a 48 (cuarenta y ocho) horas posteriores a la recepción definitiva de los bienes o servicios solicitados.

CONTROLADO
Control y Seguimiento

Folio Nº 0000037
RENDICIÓN CONTABLE

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES

REPARACION DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CENTRALDE 120.000 BTU, HALL CENTRAL, PLANTA BAJA- PALACIO DE JUSTICIA DE SAN JUAN BAUTISTA.

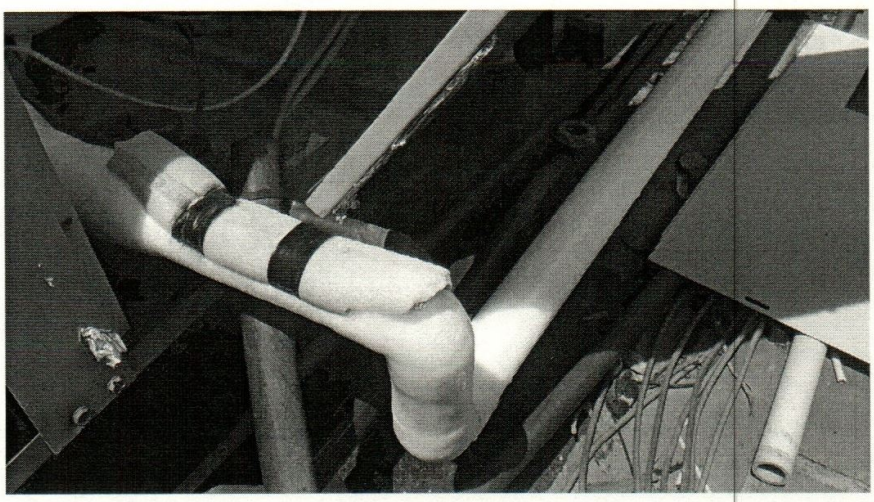

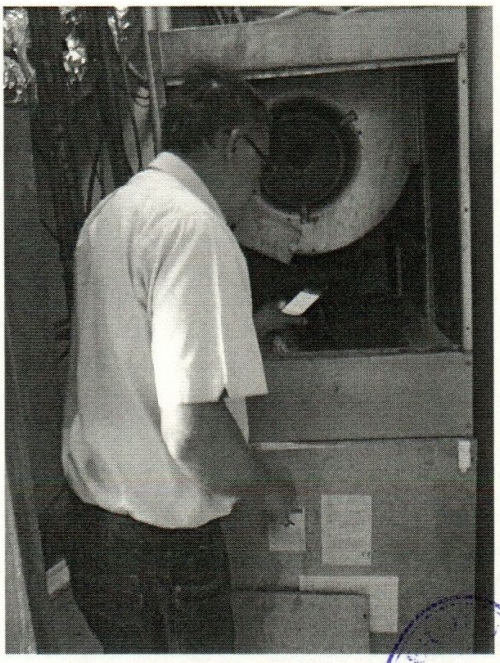

Arq. Juan María Gonzalez
Jefe de Sección (II)

PODER JUDICIAL
SECCION ORDENANZAS
Circunscripción Judicial de Misiones

CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES
SECCIÓN DE OBRAS CIVILES

PLANILLA DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES REALIZADOS

SERVICIO: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE				
RESPONSABLE DEL CONTROL: TÉCNICO LADISLAO MARTINEZ				
DEPENDENCIA	ORDEN DE SERVICIO Nº	TRABAJO REALIZADO	OBSERVACION	FIRMA RESPONSABLE DEL CONTROL
* Sala de Vistas	Nº 4	• Limpieza y mant. de filtros, serpentinas. • Rebobinado y cambio de rulemán, recarga de gas R22.	• Ninguna	
* Hall Público P.B.	Nº 3	• Mant. y limpieza de filtros y serpentinas bandejas de drenajes. Rebobinado de rulemanes, cambio de turbina de evaporador.	Ninguna.	
* Despacho. Dra. Clara Isasi	Nº 5	• Mant. y limpieza de serpentinas, recarga de gas R22.	Ninguno.	
* Despacho. Dr. Pedro Duarte Segundo Piso.	Nº 6	• Mant. y limpieza de serpentinas, recarga de gas R22. Sustitución de Capacitor.	* El equipo debe ser cambiado por uno nuevo o cambiar compresor el que funciona no).	

FIRMA Y SELLO
Ladislao Martinez Galeano
Técnico Administrativo - Obras Civiles

Arq. Juana María Gonzalez
Jefe de Sección (i)

Folio Nº 0000036
RENDICIÓN CONTABLE