ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELÉFONOS 222 713/16 – 211 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRÁFICA ANDE
TÉLEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (595-21) 212 371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 964/2014

ADQUISICION DE TRANSFORMADORES CONVENCIONALES DE DISTRIBUCION

COMUNICACIÓN ACLARATORIA Nº 4

Asunción, 23 de abril de 2014

Hemos recibido de varios Oferentes las preguntas transcritas a seguir, dándose las respuestas correspondientes a continuación:

CONSULTA 1: ANDE NO ACEPTA cubas o tanques del transformador construidas con dos o más espesores de chapas diferentes, menores a 2,65 mm de espesor indicado en la Especificación 04.14.14 Rev.4? La decisión que toma ANDE está conforme a lo establecido en la EE.TT 04.13.25 Rev. 3 y 04.14.14 Rev. 4, ítems 4.2, figura 1 y tablas 9 y 10 respectivamente ?

RESPUESTA 1: El espesor mínimo requerido para la cuba es de 2,65 mm, tal como indicado en las EE.TT que forman parte del Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 2: ANDE ACEPTA transformadores con cubas de aletas expandibles o cubas corrugadas o similares, construidas en chapas de dos o más diferentes tipos de espesores menores a 2,65mm, **conforme al Diseño 2.**

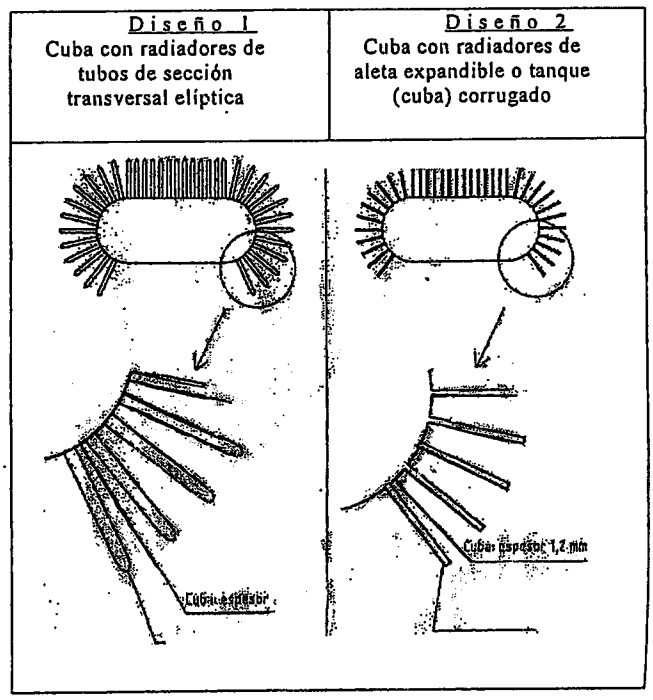

RESPUESTA 2: Serán aceptados los transformadores con cuba con radiadores de tubos de sección transversal elíptica, así como también aquellos con cuba con radiadores de aleta expandible, toda vez que los mismos cumplan con los ensayos de tipo, de rutina y de recepción estipulados en las Especificaciones Técnicas que forman parte del Pliego de Bases y Condiciones.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarles muy atentamente.

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD