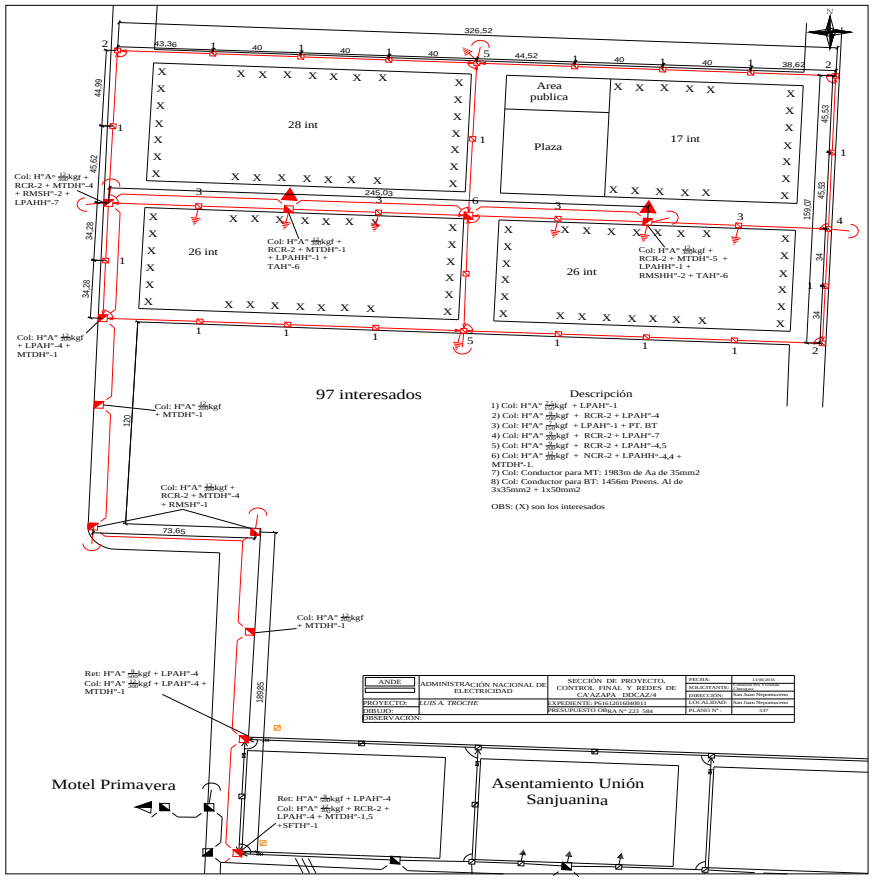

Descripción

1) Col: H°A° 7,5/30kgf + LPAH°-1
2) Col: H°A° 13/30kgf + RCR-2 + LPAH°-4
3) Col: H°A° 13/30kgf + LPAH°-1 + PT. BT
4) Col: H°A° 13/30kgf + RCR-2 + LPAH°-7
5) Col: H°A° 13/30kgf + RCR-2 + LPAH°-4,5
6) Col: H°A° 13/30kgf + NCR-2 + LPAHH°-4,4 + MTDH°-1.
7) Col: Conductor para MT: 1983m de Aa de 35mm2
8) Col: Conductor para BT: 1456m Preens. Al de 3x35mm2 + 1x50mm2

OBS: (X) son los interesados

ANDE	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD	SECCIÓN DE PROYECTO, CONTROL FINAL Y REDES DE CA/AZAPA DDCAZ/4	FECHA:	13/06/2016
			SOLICITANTE:	Comisión Vecinal Unión Sanjuanina
			DIRECCIÓN:	San Juan Neponuceno
PROYECTO:	*LUIS A. TROCHE*	EXPEDIENTE: P61612016040011	LOCALIDAD:	San Juan Neponuceno
DIBUJO:		PRESUPUESTO OBRA N° 223 584	PLANO N° :	537
OBSERVACIÓN:				