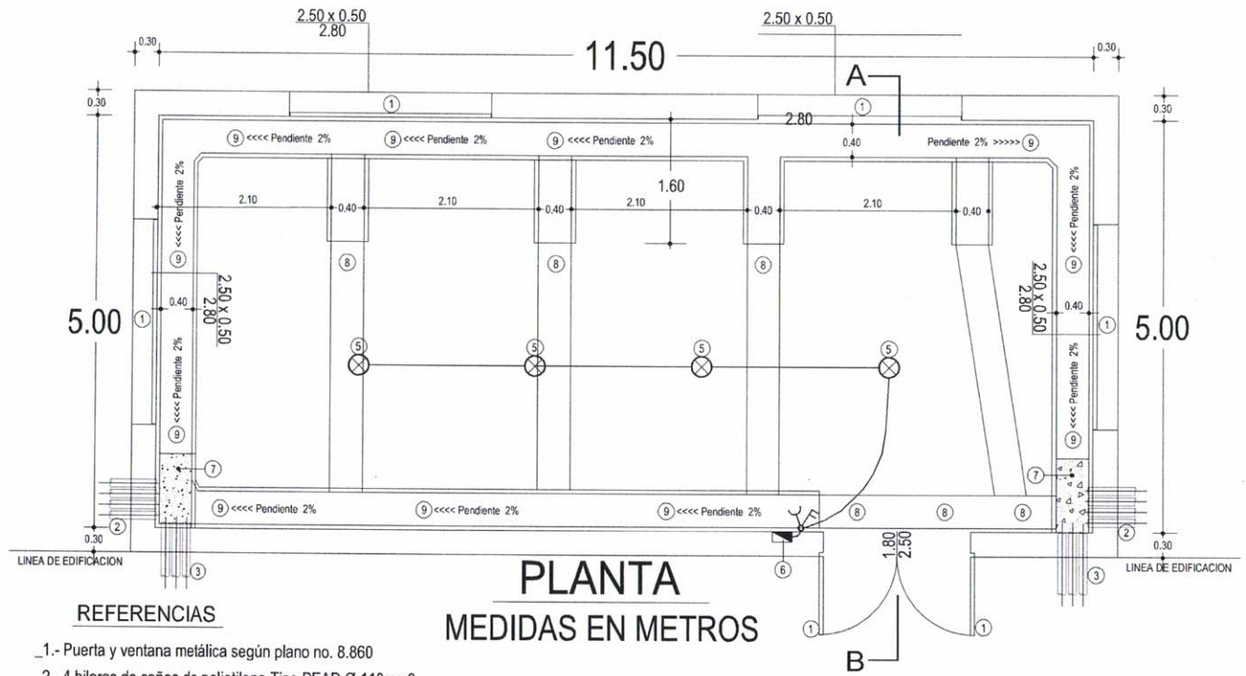


# PLANTA

## MEDIDAS EN METROS

### REFERENCIAS

_1.- Puerta y ventana metálica según plano no. 8.860
_2.- 4 hileras de caños de polietileno Tipo PEAD Ø 110mm2
_3.- 9 hileras de caños de polietileno Tipo PEAD Ø 110mm2
_4.- Tapa de canaleta, Acero Galvanizado, según ITD ANDE N° 30.10.30-REV.3
_5.- Instalación lumínica con artefacto tipo tortuguita p/ 150 W.
_6.- Tablero de luz y toma según esquema.
_7.- Fosa de drenaje natural.
_8.- Tramo de canaleta bajo piso, 40 x 25 cm. de sección.
_9.- Canaleta, ancho 40 cm., prof. mín. 40 cm., pend. 2%

LOCALIDAD: CIUDAD DEL ESTE.

CARGA ESTIMADA : 4000 kVA-(PD EXCLUSIVO).

SOLICITANTE : MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

# TERMINAL DE BUS CDE

## OBRA CIVIL.

Ciudad del Este Municipio — Div. Planificación y Proyectos

Ciudad del Este Municipio — Dirección de Área Urbana

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CIUDAD DEL ESTE | **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN DE LINEA TIPO ANDE DESDE LA SUBESTACIÓN MICROCENTRO CDE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS BUSES ELÉCTRICOS | **DIRECTOR:** FLAMINIO MEDINA<br>**DIVISION :** PLANIFICACION Y PROYECTOS<br>**JEFE :** ARQ. RICHARD FERNANDEZ | **DIBUJANTE:** ING. ARNALDO RAMIREZ<br>**FECHA:** SEPTIEMBRE 2022<br>**ESCALA:** S/C | DIBUJANTE<br>ING. ARNALDO RAMIREZ | JEFE DE PLANIFICACION<br>ARQ. RICHARD FERNANDEZ | DIR. AREA URBANA<br>FLAMINIO MEDINA | LAMINA° |