"ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS PARA LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO "- ID ° _____

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS PARA LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO** Electrobomba para desagote de Aguas Residuales de Fundición Gris, con cámara de refrigeración y alta resistencia a la abrasión: **Altura manométrica (m)** — **Caudal (l/s)** 40 → Entre 55 a 65 52 → Entre 45 a 55 60 → Entre 30 a 40 **- Punto de Trabajo:** 52 m. **- Potencia Aprox.:** 45 a 55 (Kw). **- Brida de Descarga:** 100 mm o 150 mm , PN16 **- Impulsor de Fundición con alto contenido de Cromo, alta resistencia al desgaste por abrasión, con diseño que permita el paso de sólidos, autolimpiante e inatascable.** **- Motor eléctrico trifásico:** 50Hz, 380VAC. **- Debe incluir:** Boyas con cable de 10m, conexión de descarga (conexión o caballete), 15 m de cadena de izaje y soporte superior de guías. **OBS: Se adjunta imágenes del caballete existente al cual se deberá poder acoplar la electrobomba ofertada. Si la electrobomba ofertada tiene una configuración de encastre diferente se deberá proveer con su respectivo adaptador al caballete existente.**	UNIDAD	2

Top. NESTOR P. ROA CASCO
Dirección de Alcantarillado Sanitario
ESSAP S.A.

IMAGEN ESQUEMATICA

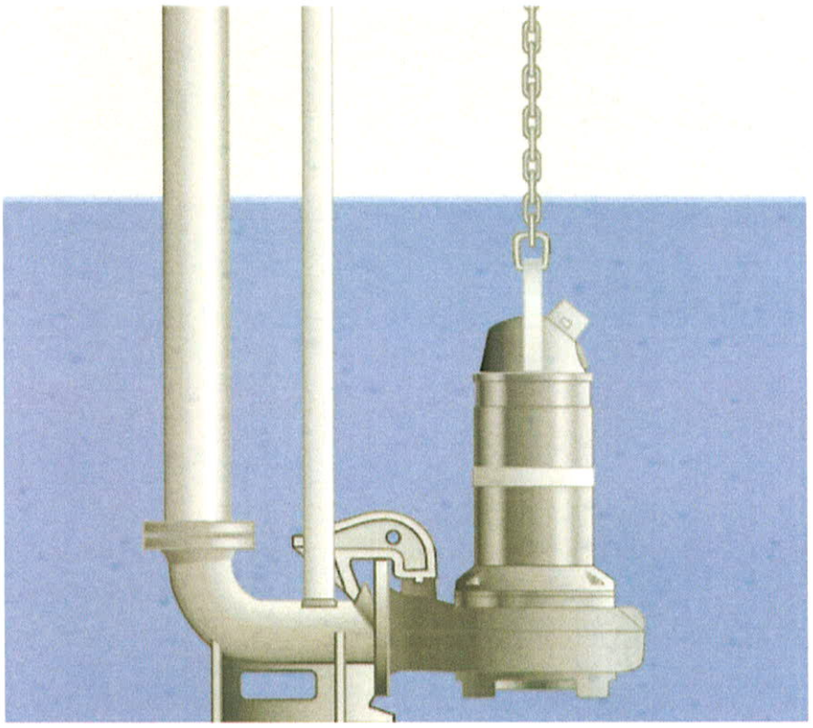

CABALLETE DE ENCASTRE EXISTENTE

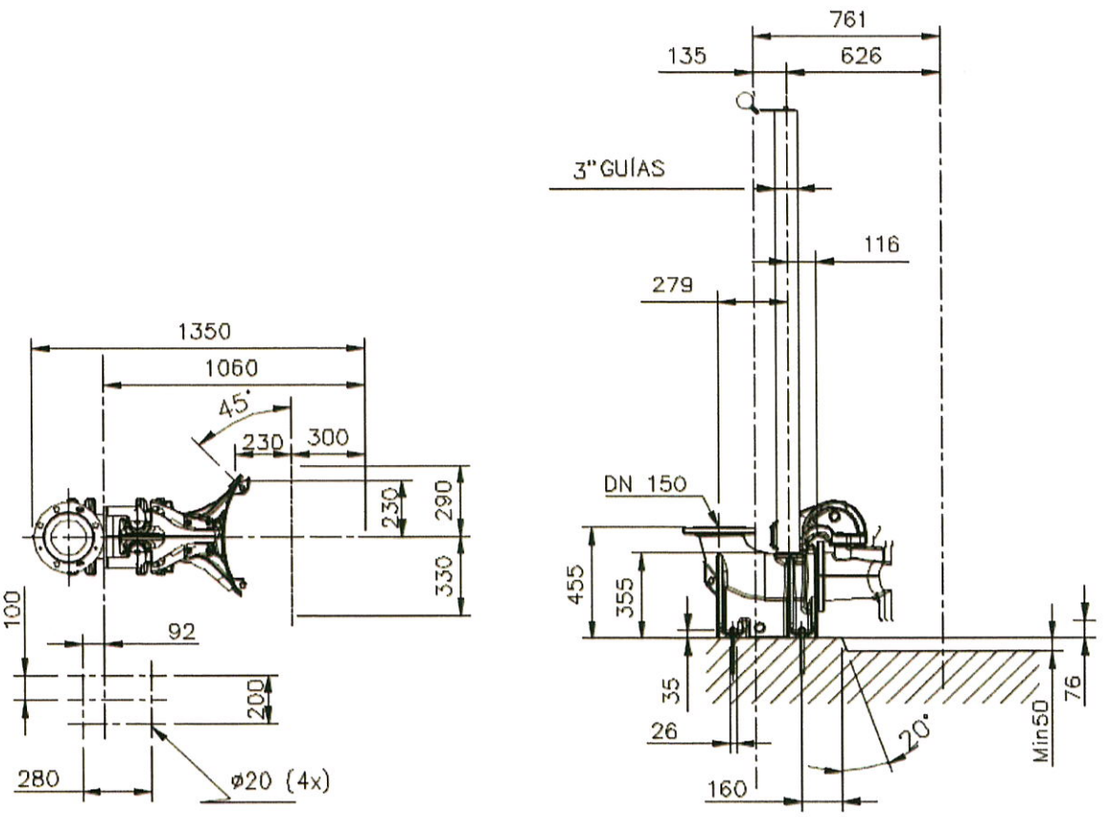

Top. NESTOR F. ROA CASCO
Dirección de Abastecimiento Sanitario
ESSAP S.A.