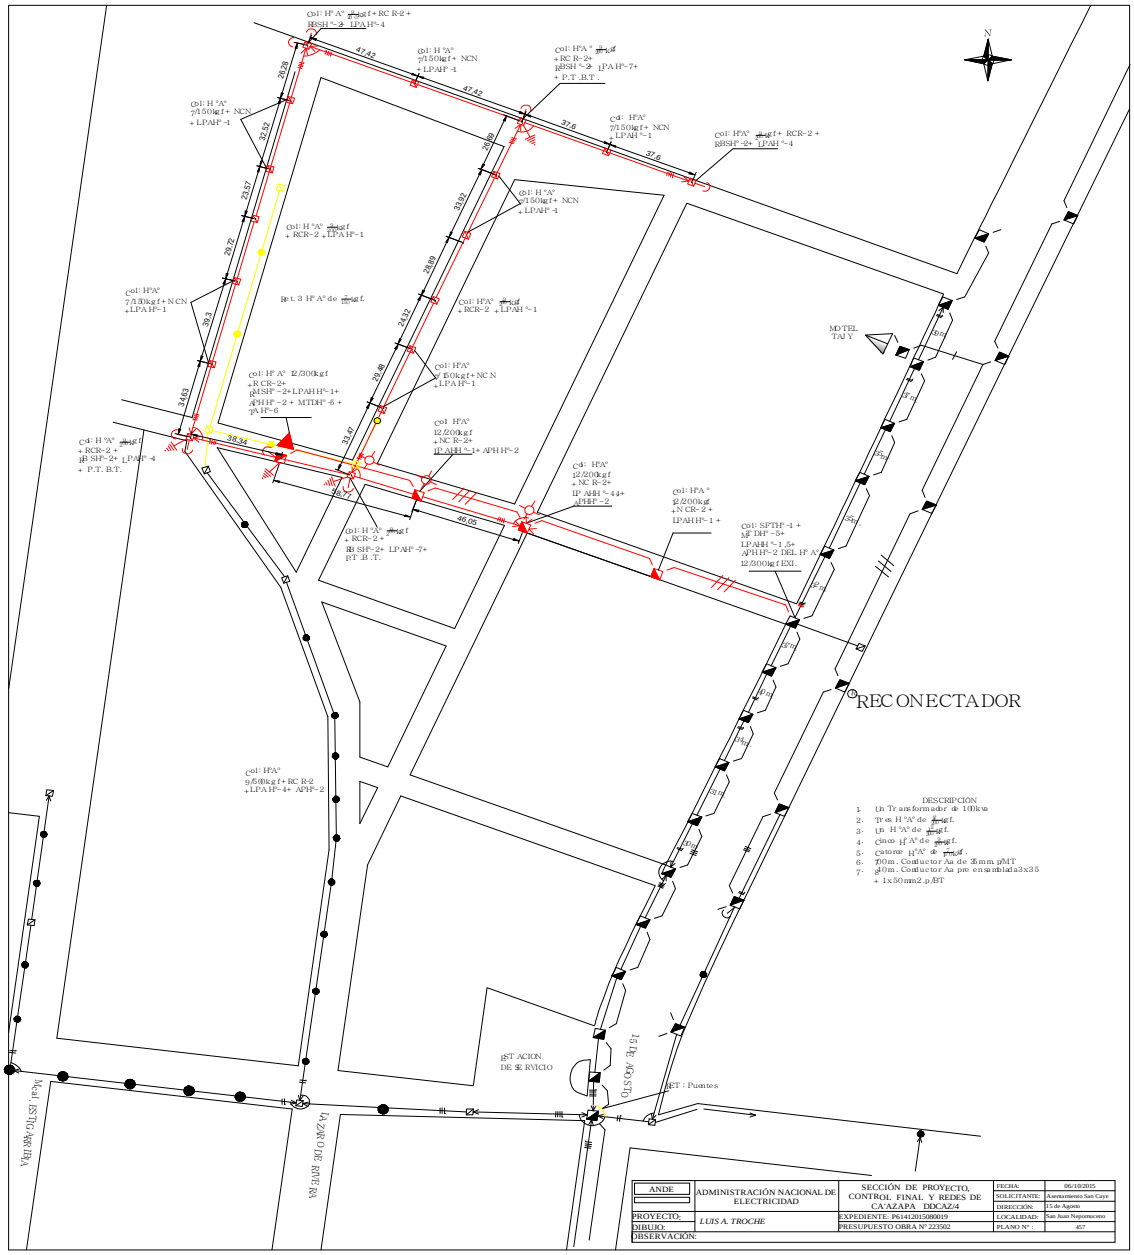
N
RECONECTADOR
MOTEL TAJY
ESTACION DE SERVICIO
Calle ESTIGARRIBIA
LA CAR OLINA DE RUTE RA
LA CAR OLINA DE RUTE RA
ET : Puentes
DESCRIPCION
1. Un Transformador de 100kva
2. Tres H°A° de 8/12m.
3. Un H°A° de 8/12m.
4. Cinco H°A° de 8/12m.
5. Catorce H°A° de 7/10m.
6. 700m. Conductor Aa de 35mm. pMT
7. 60m. Conductor Aa pre ensamblada 3x35 + 1x50mm2 p/BT
ANDE
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
SECCIÓN DE PROYECTO, CONTROL FINAL Y REDES DE CA/AZAPA DDCAZ/4
FECHA: 06/10/2015
SOLICITANTE: Ayuntamiento San Cayo
DIRECCIÓN: 15 de Agosto
LOCALIDAD: San Juan Nepomuceno
PROYECTO: LUIS A. TROCHE
EXPEDIENTE: P6141201508001 9
PRESUPUESTO OBRA Nº 223592
PLANO Nº : 407
DIBUJO:
OBSERVACIÓN: