COMISIÓN JUNTA DE SANEAMIENTO

AKA KARAYÁ KM3 - BELLA VISTA - ITAPUA

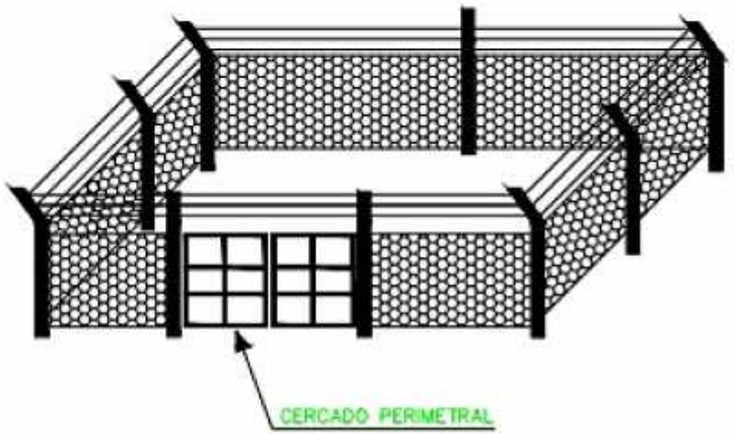

TANQUE TIPO COPA

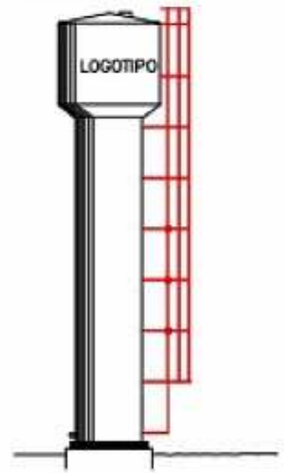

TRANSFORMADOR SOBRE POSTE
P.H°A°. 12/200 RCR I
TAH°. 1 - 25 kVA

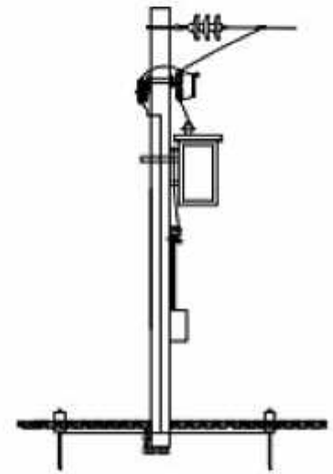

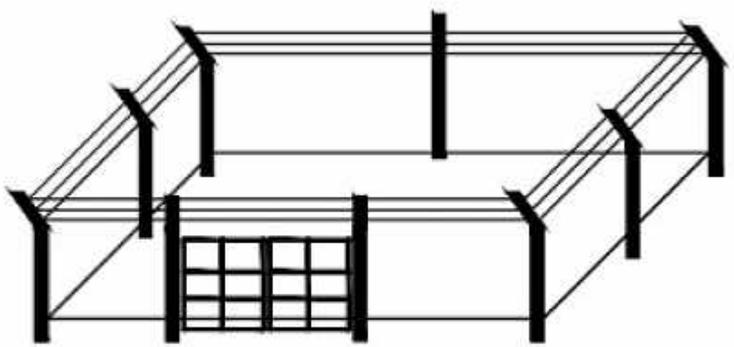

CABALLETE TIPO SENASA

CASETA DE TABLERO



El Esquema detalla los componentes necesarios para el completo sistema de Bombeo de Agua Potable, según las exigencias de los entes reguladores. Comprende: Cercado perimetral, el cual es recomendado para evitar el ingreso de personas y animales al predio. Un reservorio de capacidad determinada de acuerdo a los requerimientos de la población a ser beneficiada. Un Transformador necesario para el correcto funcionamiento de los equipos de Bombeo. Caseta de Tablero, para el resguardo del tablero de mando y protección de la bomba. Caballete tipo SENASA, la conexión adecuada para la optimización de la salida de agua del pozo al tanque de distribución principal.

	Fecha	Nombre
Dibujó	16/02/14	J.E.
Revisó	F.S.	
Aprobó		

Cliente: Junta de Saneamiento de Aka Karaya Km3

Obra: Equipamientos para la Junta de Saneamiento

N°Plano: 1

Hoja N°: 1/1

N°Plano Clave: 1

Rev. N°:

N°Obra: 1

Rev. N°: