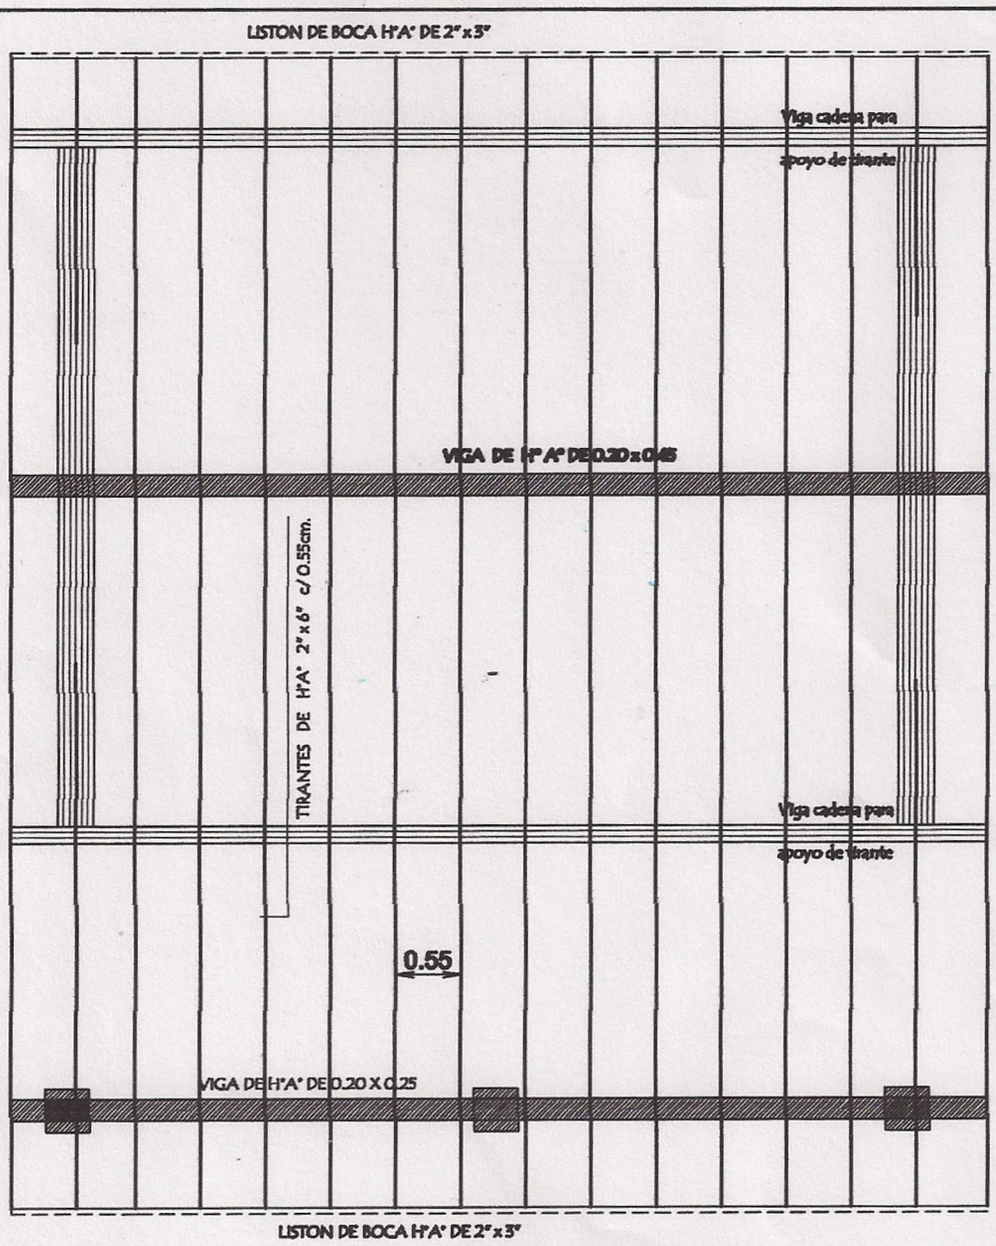

PLANTA DE TECHO

Obs.: Los aleros extremos del bloques serán de 0.40m. y los aleros longitudinales del bloque serán de 0.70 m. contados del lado de la galería apartir de la viga de apoyo del tirante y en el opuesto apartir del muro .-

GOBERNACION DE XV DEPARTAMENTO PRESIDENTE HAYES

PROYECTO FONACIDE

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

XV DPTO. PRESIDENTE HAYES GOBERNACION Secretaría de Obras Públicas

PROFESIONAL

Detalle (A)

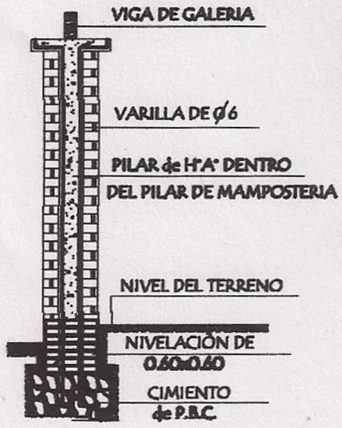

Detalle de Capitel

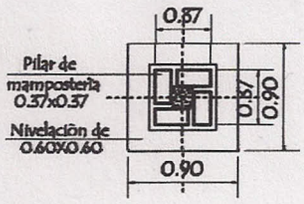

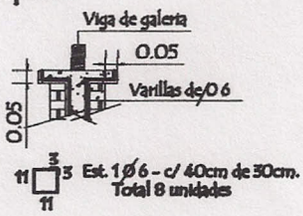

VIGA DE H°A° DE 0.20x0.25 APOYO DE TIRANTES EN GALERIA

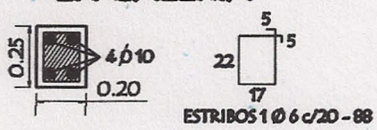

Dado de H° A° 0.20x0.60

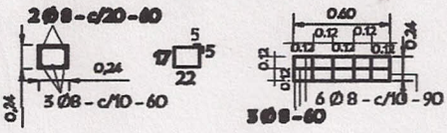

TIRANTE DE H°A° DE 2" x 6"

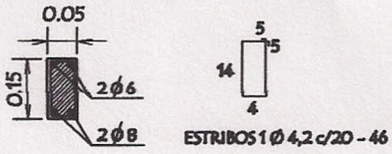

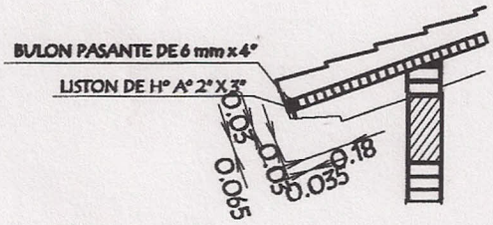

LOSA DE H° A° SOBRE PUERTA

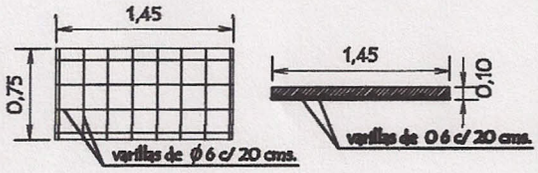

GOBERNACION DE XV DEPARTAMENTO PRESIDENTE HAYES

PROYECTO FONACIDE

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

PROFESIONAL

INSTALACION ELECTRICA
ESQUEMA DE TABLERO Y DETALLE DE CARGA

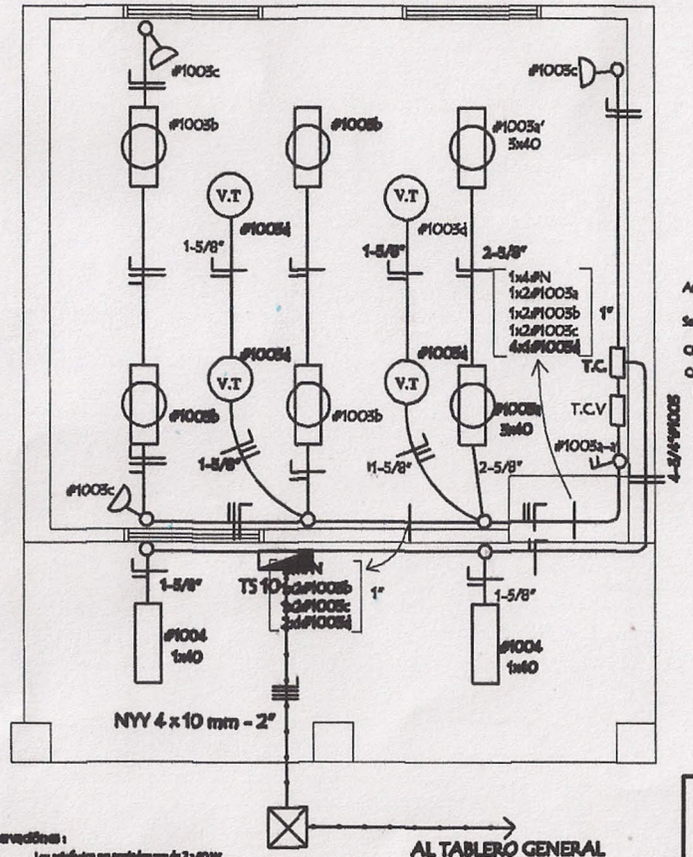

AL TABLERO GENERAL

Observaciones:

Los artefactos no excederán con de 2x40W.
Los conductores no excederán con de 2 mm2.
Los fluorescentes deben tener arranques.
Los TC son tableros de conexión de luces y tomas.
Los TCV son tableros de conexión de ventiladores.

INSTALACION ELECTRICA
UBICACION DE ARTEFACTOS Y ELECTRODUCTOS

ESQUEMA DEL TS10
AL TABLERO GENERAL

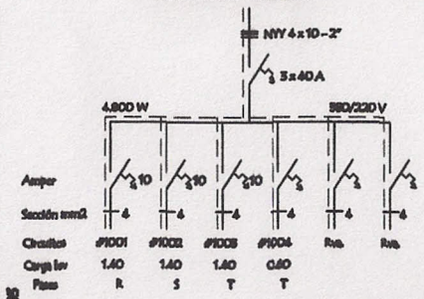

ESQUEMA DEL TC
AL TS 10

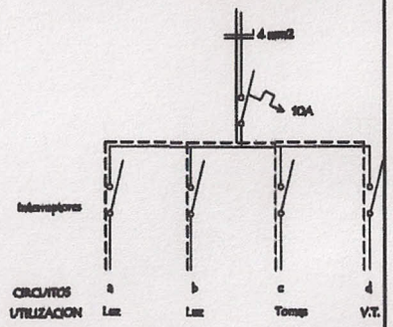

DETALLE DE CARGA DEL TS10

Circuito	Fluorescentes 3x40	Fluorescentes 2x40	Fluorescentes 1x40	Tomas Watts	V.T Watts	Fases R	Fases S	Fases T	
#1001	2x50	4x100		3x100	4x100	1.400			
#1002	2x50	4x100		3x100	4x100		1.400		
#1003	2x50	4x100		3x100	4x100			1.400	
#1004			6x100					600	
TOTAL						1.400	1.400	2.000	4.800 w

GOBERNACION DE XV DEPARTAMENTO PRESIDENTE HAYES

PROYECTO FONACIDE

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

PROFESIONAL