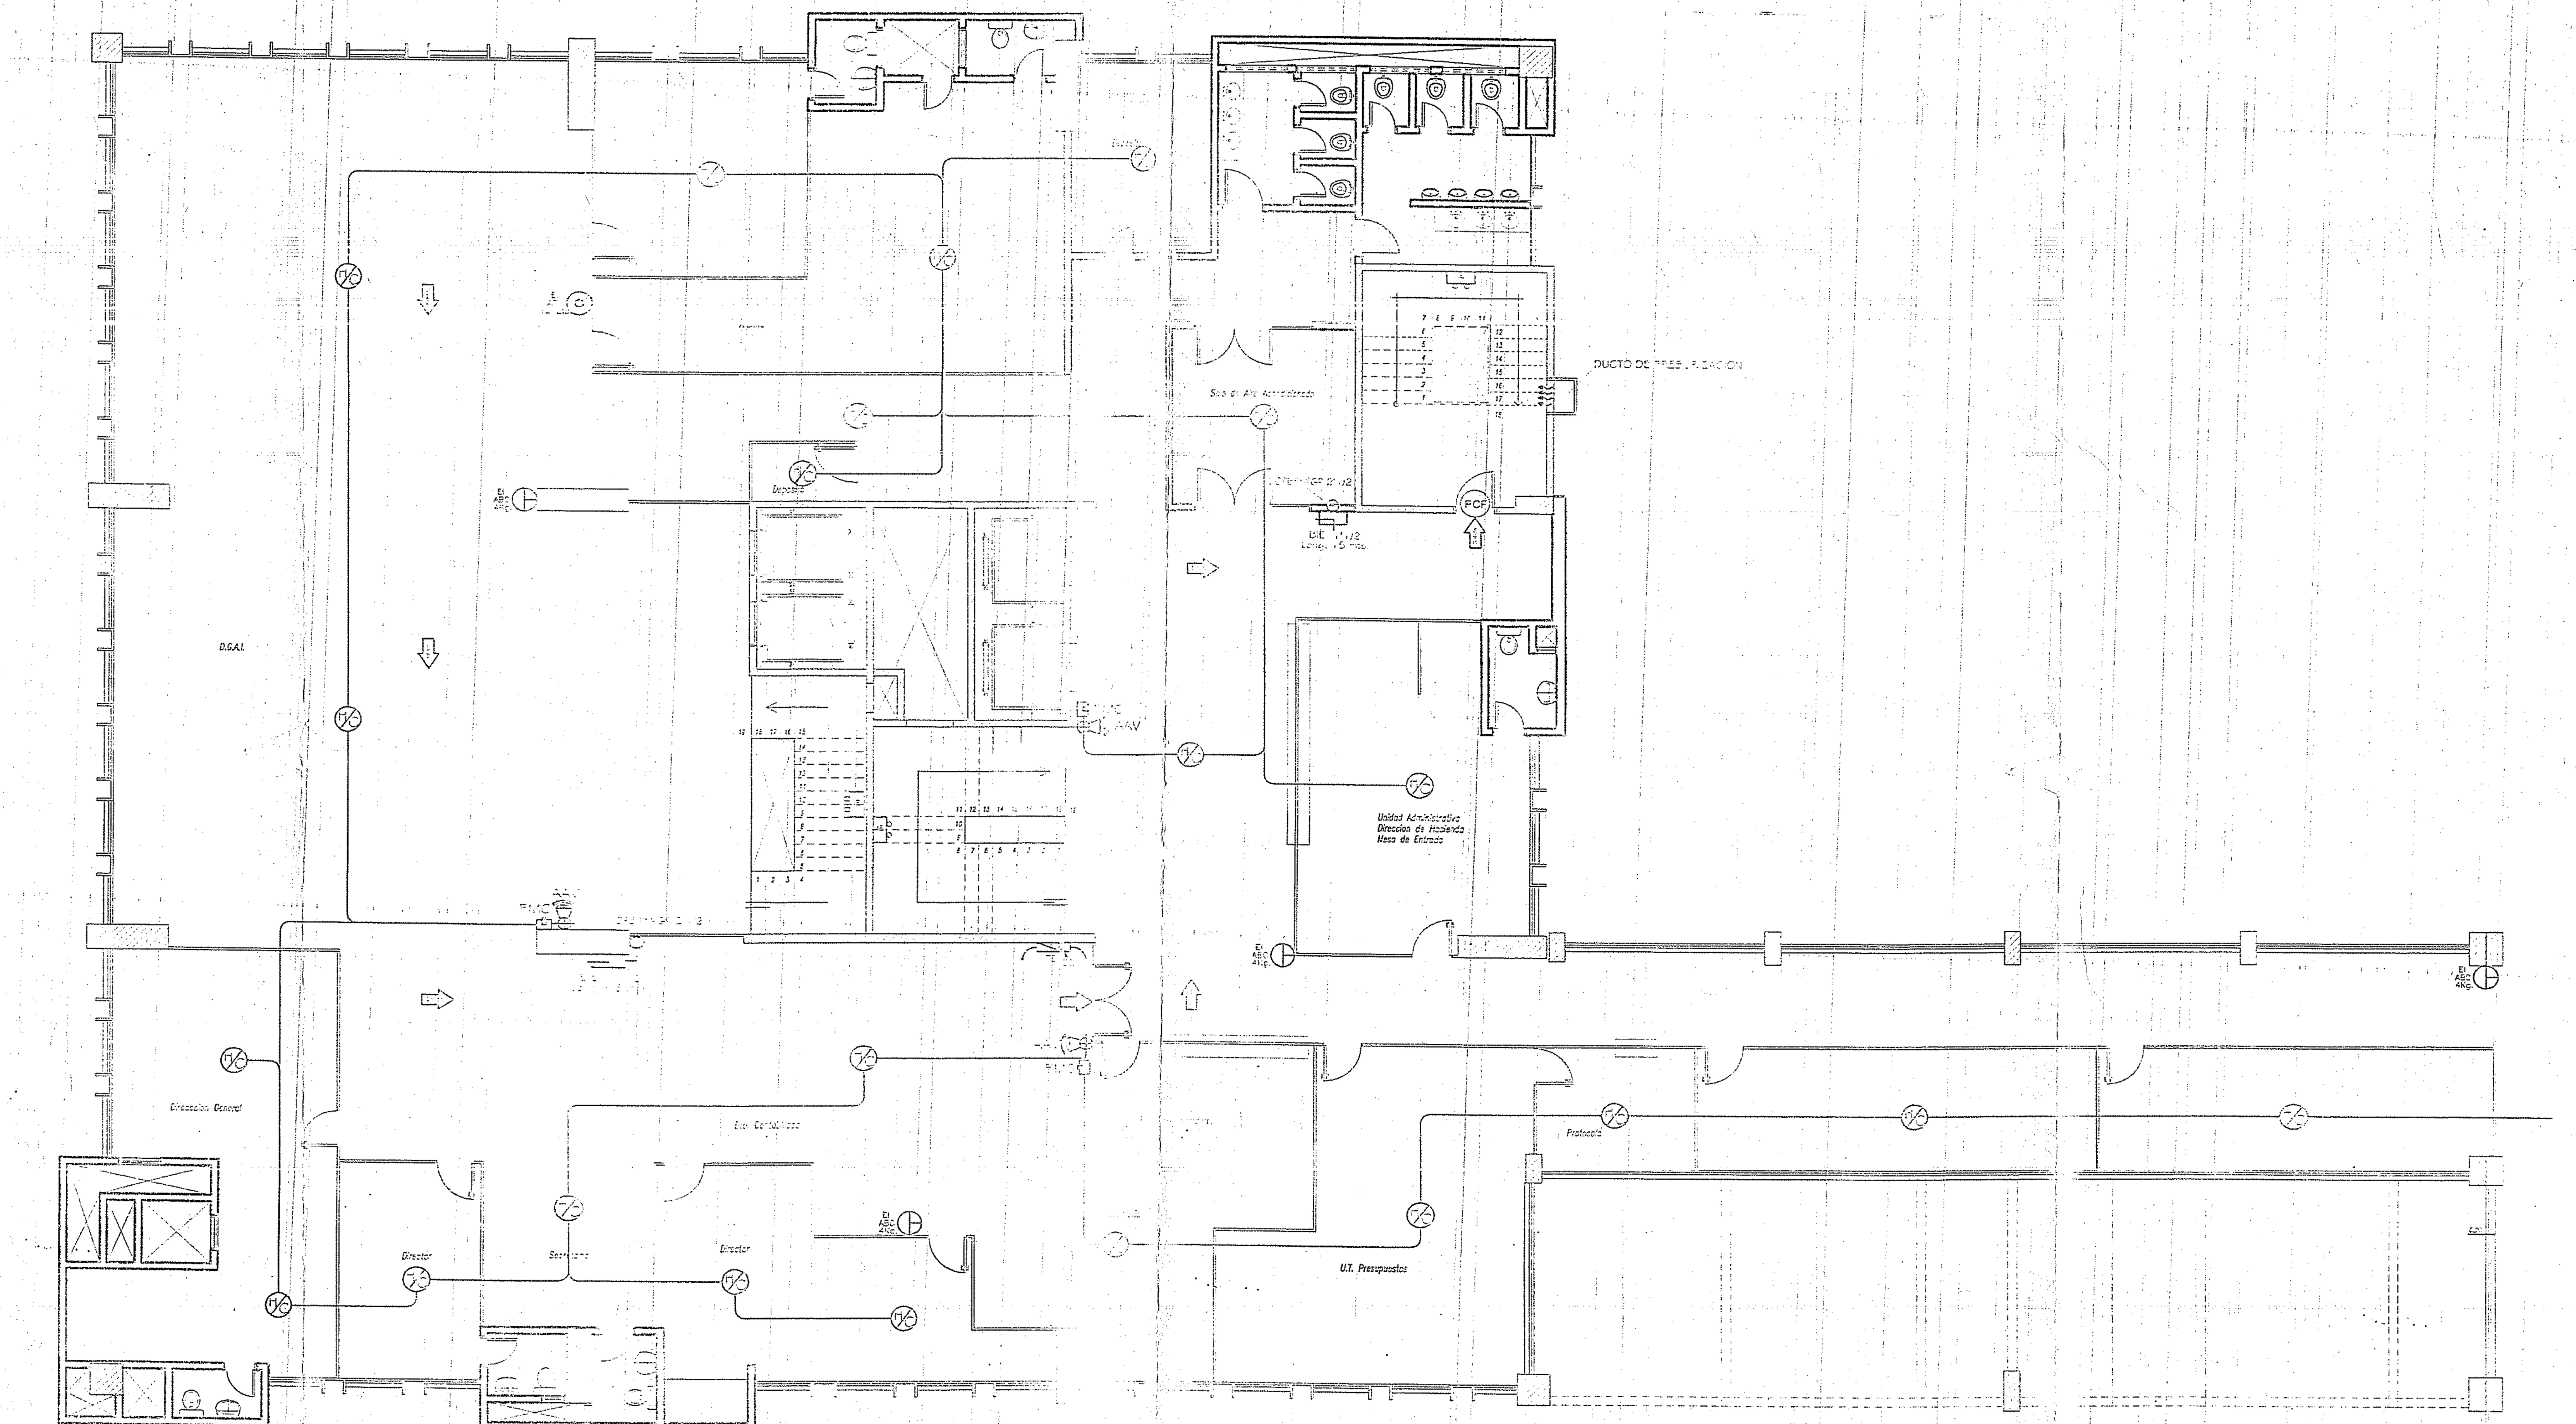

PLANTA 2DO. PISO

Esc ———— 1:100

REFERENCIAS
DISYUNTOR DIFERENCIAL
CARTEL DE SALIDA DE EMERGENCIA
DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO
DETECTOR DE HUMO-CALOR
AAV ALARMA AUDIO VISUAL
ILUMINACION DE EMERGENCIA AUTONOMA.
PMC PULSADOR MANUAL DE CONTROL.
PCC PANEL CENTRAL DE CONTROL.
EI ABC 4Kg. EXTINTOR DE INCENDIOS ABC 4 - 6 Kg.
BIE 1"1/2 Long. 15 mts. BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA
BIS BOCA DE INCENDIOS SIAMESA
CCM CARTEL CON MEMBRETE "RIESGO ELECTRICO"
AP 10 Lts. AGUA PRESURIZADA 10 LITROS.-
PCF PUERTA CORTA FUEGO.-

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

INTENDENTA
Sra. María Evangelista Troche de Gallegos

DIRECCION GENERAL DE OBRAS
Director: Arq. David Zayas.

Firma

PLANO DE PROYECTO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
PALACIO MUNICIPAL – BLOQUE A