DIMENSIONES

	A	B	H1
FACULTATIVA	345	155	160
MADURACION	225	275	80

NOTA: EL VALOR DE "H" DEPENDE DE LA UBICACIÓN DEL POZO Y COTA DEL TALUD

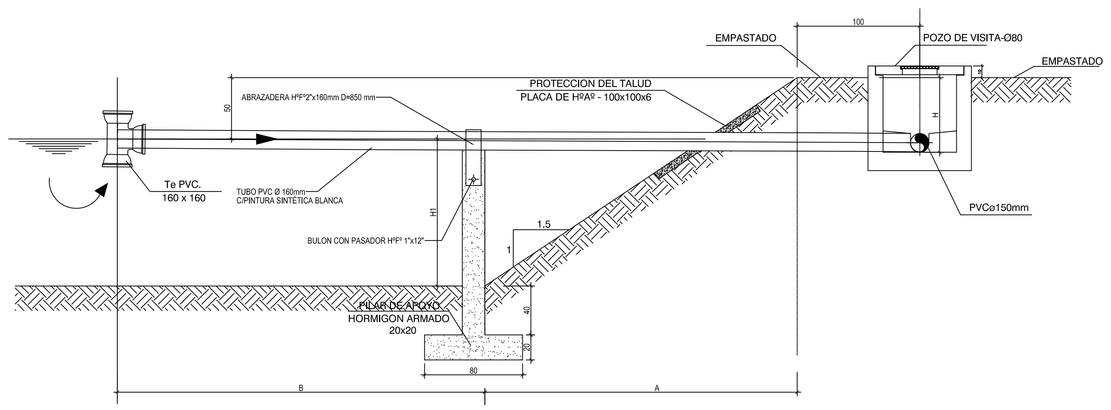

SALIDA P/ LAGUNA FACULTATIVA 1y2

SALIDA P/ LAGUNA MADURACION 1y2

Esc. 1:25

DIMENSIONES

	A	B	H1
FACULTATIVA	345	155	160
MADURACION	225	275	80

NOTA: EL VALOR DE "H" DEPENDE DE LA UBICACIÓN DEL POZO Y COTA DEL TALUD

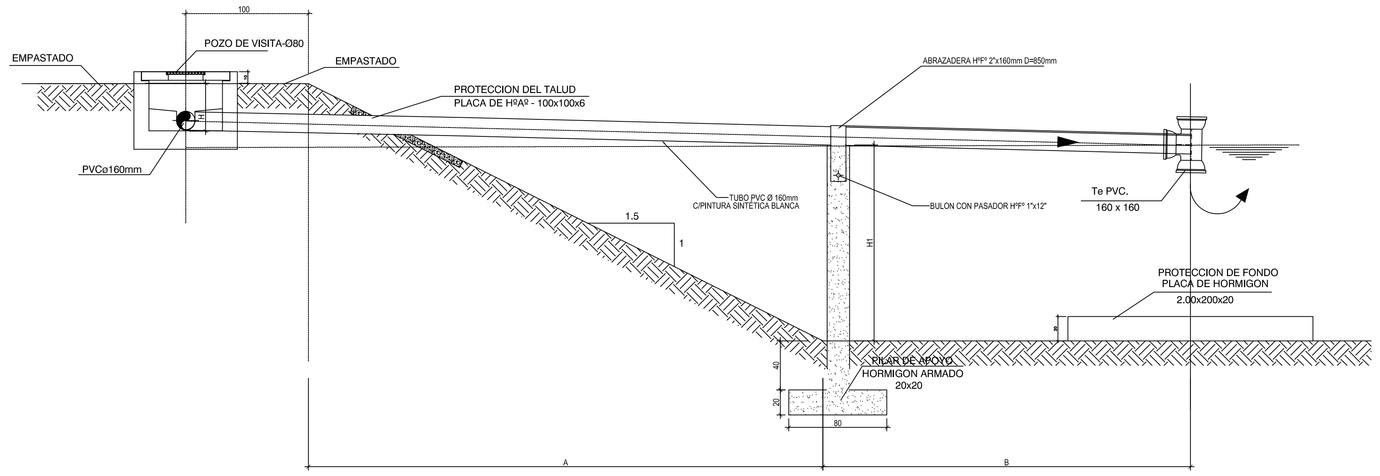

ENTRADA P/ LAGUNA FACULTATIVA 1y2

ENTRADA P/ LAGUNA MADURACION 1y2

Esc. 1:25

ENTRADA P/ LAGUNA MADURACIÓN 1 y 2 - 114x104-CD4-CD5

DETALLE CAJA DE DISTRIBUCION DE CAUDALES

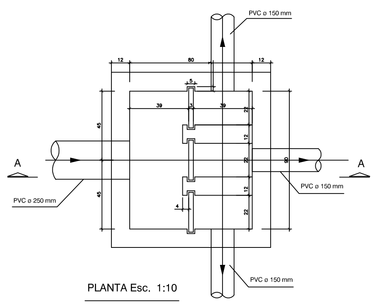

PLANTA Esc. 1:10

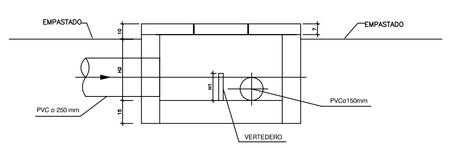

CORTE A-A Esc. 1:10

ENTRADA P/ LAGUNA FACULTATIVA 1 y 2 - 104x104-CD2

DETALLE CAJA DE DISTRIBUCION DE CAUDALES

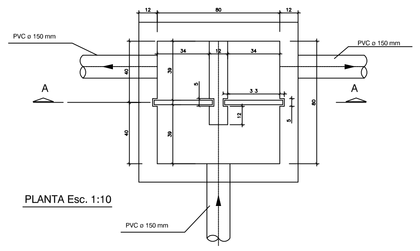

PLANTA Esc. 1:10

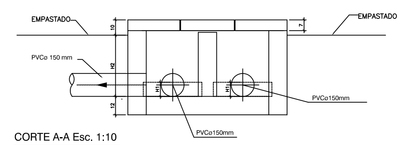

CORTE A-A Esc. 1:10

ENTRADA P/ LAGUNA FACULTATIVA 1 y 2 - 104x104-CD1

DETALLE CAJA DE DISTRIBUCION DE CAUDALES

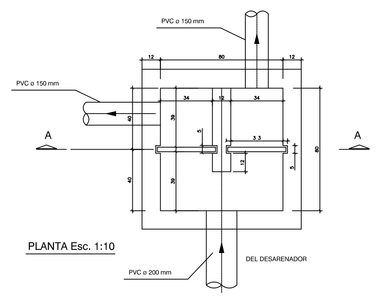

PLANTA Esc. 1:10

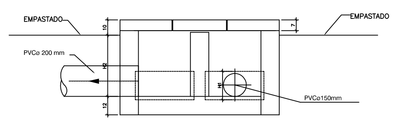

CORTE A-A Esc. 1:10

TAPA DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN - CD1-CD2-CD3-CD4

DETALLE: ARMADURAS



PLANTA Esc. 1:10



CORTE A-A Esc. 1:10

OBSERVACIONES

1.- Tensiones:

a-HORMIGON ARMADO
fck = 210 Kg/cm2.
fyk = 4200 Kg/cm2.

b-HORMIGON PARA PIEZAS NO ARMADAS
fck = 180 Kg/cm2.

2.- Verificar en obra todas las longitudes de los hierros antes de cortarlos.

3.- Usar vibrador para la correcta compactación del Hormigón.

4.- Regar abundantemente la estructura durante los primeros ocho dias despues de la carga.-

5.- Suspender el cargamento cuando estén previstas temperaturas inferiores a 5°.

6.- Recubrimiento mínimo de las armaduras para fundación: 4 cm., para el resto: 3 cm.

7.- Antes del cargamento, prever todas las canerias de las irttalaciones de acuerdo con los planos correspondientes.-

8.- Las canaletas deberán tener pendiente mínima de 0,005 fh/m, y deben ser quemada con cemento.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

CAPS CONSORCIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO OCSA

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL LPI N° 03/2009-FOCEM "Construcción de Sistemas de Alcantarillado Condominial en las Ciudades de Ñeembucú y Caazapá", CONTRATO N° 13/2009

Proyecto Construccion y Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Basico en Pequeñas Comunidades Indígenas del País. SENASA - FOCEM

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

Planta de tratamiento de desague cloacal

Detalles: Caja de Distribución

FECHA :	05/2011	ESCALA	Nº DE PLANO
DIBUJO	CAPS	INDICADAS	CD-E-S-01/01