Asunción, 09 de noviembre de 2012.-

Señor(es)

Presente

Me dirijo a usted(es), con el objeto de remitirle(s) la comunicación Suplementaria Nº 1 en la cual se transcribe el Addendum Nº 1, en el marco de la **Contratación Directa Nº 19/12 "ADQUISICIÓN DE VALLA METÁLICA"**, el mismo pasa a formar parte del Pliego de Bases y Condiciones.

ADDENDUM Nº 1

La Sub. Unidad Operativa de Contrataciones, amparada en lo que dispone el artículo 22º de la Ley 2051/03 y el artículo 40 del Decreto Nº 21909 que reglamenta la Ley 2051/03, en el marco de la **Contratación Directa Nº 19/12 "ADQUISICIÓN DE VALLA METÁLICA"**, procede a introducir las siguientes modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones:

- ✓ *En la página numero 7 de la CARTA DE INVITACIÓN; Anexo 2; Lista de Descripción, código, cantidades y Precios; Descripción:*
- ✓ *En la página numero 9 de la CARTA DE INVITACIÓN; Anexo 3; Especificaciones Técnicas; se modifica la siguiente parte, Descripción*

Donde dice:

DESCRIPCION
Vallado metálico de 3,00 m de largo por 1,30 m. de altura. Con caño galvanizado de 45 mm. De diámetro en sus bordes y con varillas de acero de 15 mm. De diámetro en su interior, unidos por medio de cordón de soldadura, según diseño adjunto. Irán sostenidas en la base inferior por medio de dos patas de 0,60 m. de longitud fabricadas en caño galvanizado de 45 mm. de diámetro, soldadas perpendicularmente a ambos extremos del módulo.

Debe decir:

DESCRIPCION
Vallado metálico de 3,00 m de largo por 1,30 m. de altura. Con caño galvanizado de 45 mm. De diámetro en sus bordes y con varillas de acero de 16 mm2 de sección y textura lisa. De diámetro en su interior, unidos por medio de cordón de soldadura, según diseño adjunto. Irán sostenidas en la base inferior por medio de dos patas de 0,60 m. de longitud fabricadas en caño galvanizado de 45 mm. de diámetro, soldadas perpendicularmente a ambos extremos del módulo.

- ✓ *En la página numero 10 de la CARTA DE INVITACIÓN; Anexo 3; Especificaciones Técnicas; se modifica la siguiente parte:*

Donde dice:

PROVISIÓN DE VALLADO METÁLICO:

Se refiere a la provisión de módulos de vallado metálico de 3,00 m de largo por 1,30 m de altura.

Será construido con caño galvanizado de 45 mm de diámetro en sus bordes y con varillas de acero de 15mm de diámetro en su interior, unidos por medio de cordón de soldadura, según diseño adjunto.

Irán sostenidas en la base inferior por medio de dos patas de 0.60 m de longitud fabricadas en caño galvanizado de 45 mm de diámetro, soldadas perpendicularmente a ambos extremos del módulo.

Debe decir:

PROVISIÓN DE VALLADO METÁLICO:

Se refiere a la provisión de módulos de vallado metálico de 3,00 m de largo por 1,30 m de altura.

Será construido con caño galvanizado de 45 mm de diámetro en sus bordes y con varillas de acero de 16mm2 de diámetro en su interior, unidos por medio de cordón de soldadura, según diseño adjunto.

Irán sostenidas en la base inferior por medio de dos patas de 0.60 m de longitud fabricadas en caño galvanizado de 45 mm de diámetro, soldadas perpendicularmente a ambos extremos del módulo.

Las vallas metálicas deberán estar confeccionadas de tal manera que los soportes de los extremos contengan 2 (dos) pestañas perforadas para pasadores, en el caso de que quieran ser utilizadas en forma unida unas con otras.

El pasador será de bulón de ½ x 4" en forma de "L" de manera a permitir que esta no sobrepase el agujero.

La perforación de la pestaña será de ¼", fabricado con planchuela de ¼".

Todas las varillas utilizadas serán de acero de 16 mm2 de sección y de textura lisa.

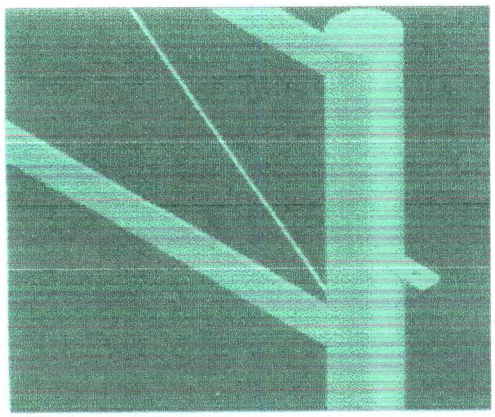

El presente documento pasa a formar parte del pliego de bases y condiciones.

.....

Lic. Vidal Torres

Director

Sub UOC Cabildo