Vista de planta

Muelle Sur 20/07/22
12 metros fondo de río
9 metros Nivel del agua hasta plataforma

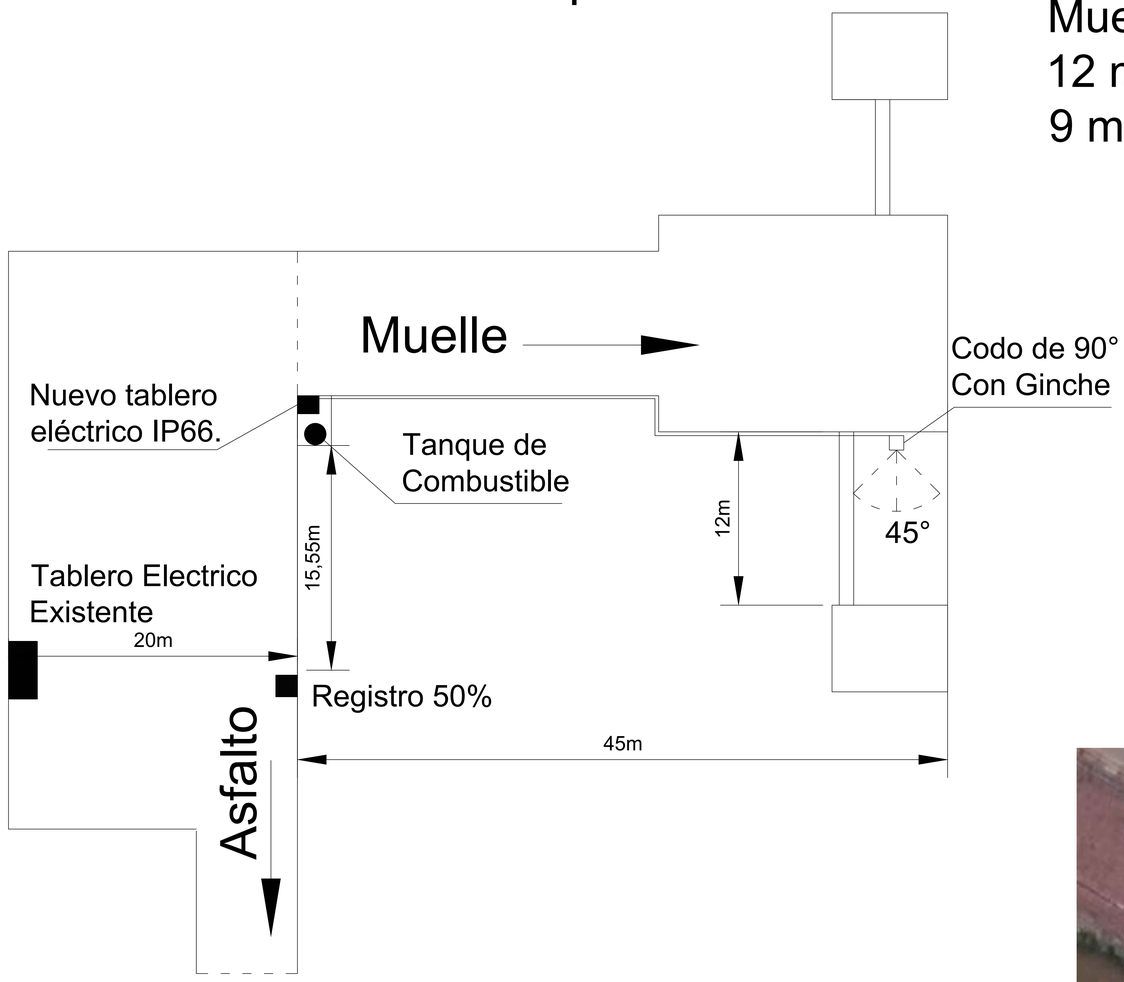

Vista transversal

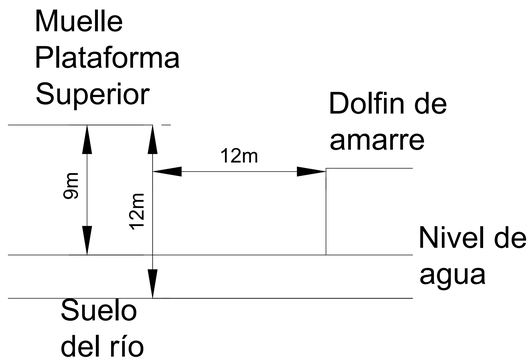

Imagen Satelital Muelle Sur

Notas: La línea de combustible desde el tanque hasta la barcaza deberá ser de acero al carbono ASTM A53.

El electroducto desde el tablero eléctrico existente hasta el tablero de la bomba será de acero galvanizado.

Se deberá construir un registro opuesto al tablero eléctrico existente con tapa de hormigón.

Proyecto Costrucción de Balsa	
UBICACION: Planta PETROPAR, Villa Elisa	
PROPIETARIO: PETROPAR	
PROYECTISTA:	
CTA. CTE. CTRAL. Nº:	
FECHA: 23/09/2022	
FIRMA PROPIETARIO FIRMA ELECTRICISTA	