CONSULTAS

Referencia: Adquisición de un transformador ID-280.220

1) **Pregunta**: Favor aclarar si el lugar donde se entregará e instalará el transformador y el puesto de distribución es en el Edificio Ayfra Piso 13 Pdte. Franco c/ Ayolas?

   Respuesta: La entrega e instalación del transformador será en la dirección 34 Curuguateños y 22 de Setiembre – San Isidro de Curuguaty – Dpto. de Canindeyú

2) **Pregunta**: En el punto 20 inc. d Experiencia: "Dos años de Experiencia comprobada en el ramo (Generadores maquina motriz, maquinas generadoras de energía eléctrica, motores eléctricos, convertidores rotativos con motor o generador conjunto, transformadores estáticos, convertidores estáticos, bobinas de autoinducción, pilas eléctricas, acumuladores eléctricos y otras máquinas y aparatos de producción eléctrica. Equipos destinados a la generación, transmisión y distribución de energía".
   Solicitamos rever en este punto debido que el mismo es bastante inseguro, puesto que muchos de los componentes o equipos que se establecen en dicho punto absolutamente nada tienen que ver con experiencia similar al de fabricación o provisión de Transformadores y/o Puesto de Distribución, desvirtuando el alcance de lo que es la experiencia especifica en el ramo y que da margen a la improvisación.

   Respuesta: Se mantiene lo establecido en la carta de invitación, en el punto 20 inc. d Experiencia: "Dos años de Experiencia comprobada en el ramo"

MINISTERIO DE LA MUJER
Dir. de Administración y Finanzas
Unidad Operativa de Contrataciones

3) **Pregunta**: Plazo de entrega: solicitamos ampliar el plazo de entrega a 40 días puesto que es plazo razonable y común en que se realiza este tipo de provisión y trabajos, ya que como se establece en las especificaciones técnicas el Contratista será el encargado de realizar todos los trámites ante la ANDE lo cual tiene un plazo establecido por ellos mismos (20 a 25 días mínimo).- Fundamos nuestro pedido en el Art. 4 de la Ley 2051/03 **PRINCIPIOS GENERALES** específicamente en el inc. **b Igualdad y Libre Competencia**, que es el principio que rige en las Contrataciones Públicas que garantizan a los proveedores y contratista la posibilidad de participar sin restricción y en igualdad de oportunidades en los procedimientos de contratación pública.

Respuesta: Los tramites en la ANDE ya fueron iniciadas y están en avance. Hay tramites finales que la empresa adjudicada debe realizar con acompañamiento de la ANDE, para la verificación de los equipos desde el inicio de los trabajos, hasta la instalación y puesta en marcha.

4) **Pregunta**: Existe Proyecto de Ande o consulta previa?

Respuesta: Se cuenta con el Proyecto aprobado por la ANDE

5) **Pregunta**: Se puede realizar una visita técnica del lugar en el sitio donde se realizaran los trabajos? Favor indicar un contacto para el efecto.

Respuesta: Si, se puede realizar la visita técnica. Favor comunicarse con el Centro Regional de Mujeres – Curuguaty; al Teléfono 0482-10.515 – Con la Señora Aurelia González.

6) **Pregunta**: Existen algún trazado o dibujo o recorrido de la Media tensión? Favor aclarar si es público o interno

Respuesta: Sí existe un proyecto y se adjunta a la presente.

Asunción, 25 de Agosto del 2014.

Graciela Santacruz, Directora
Unidad Operativa de Contrataciones

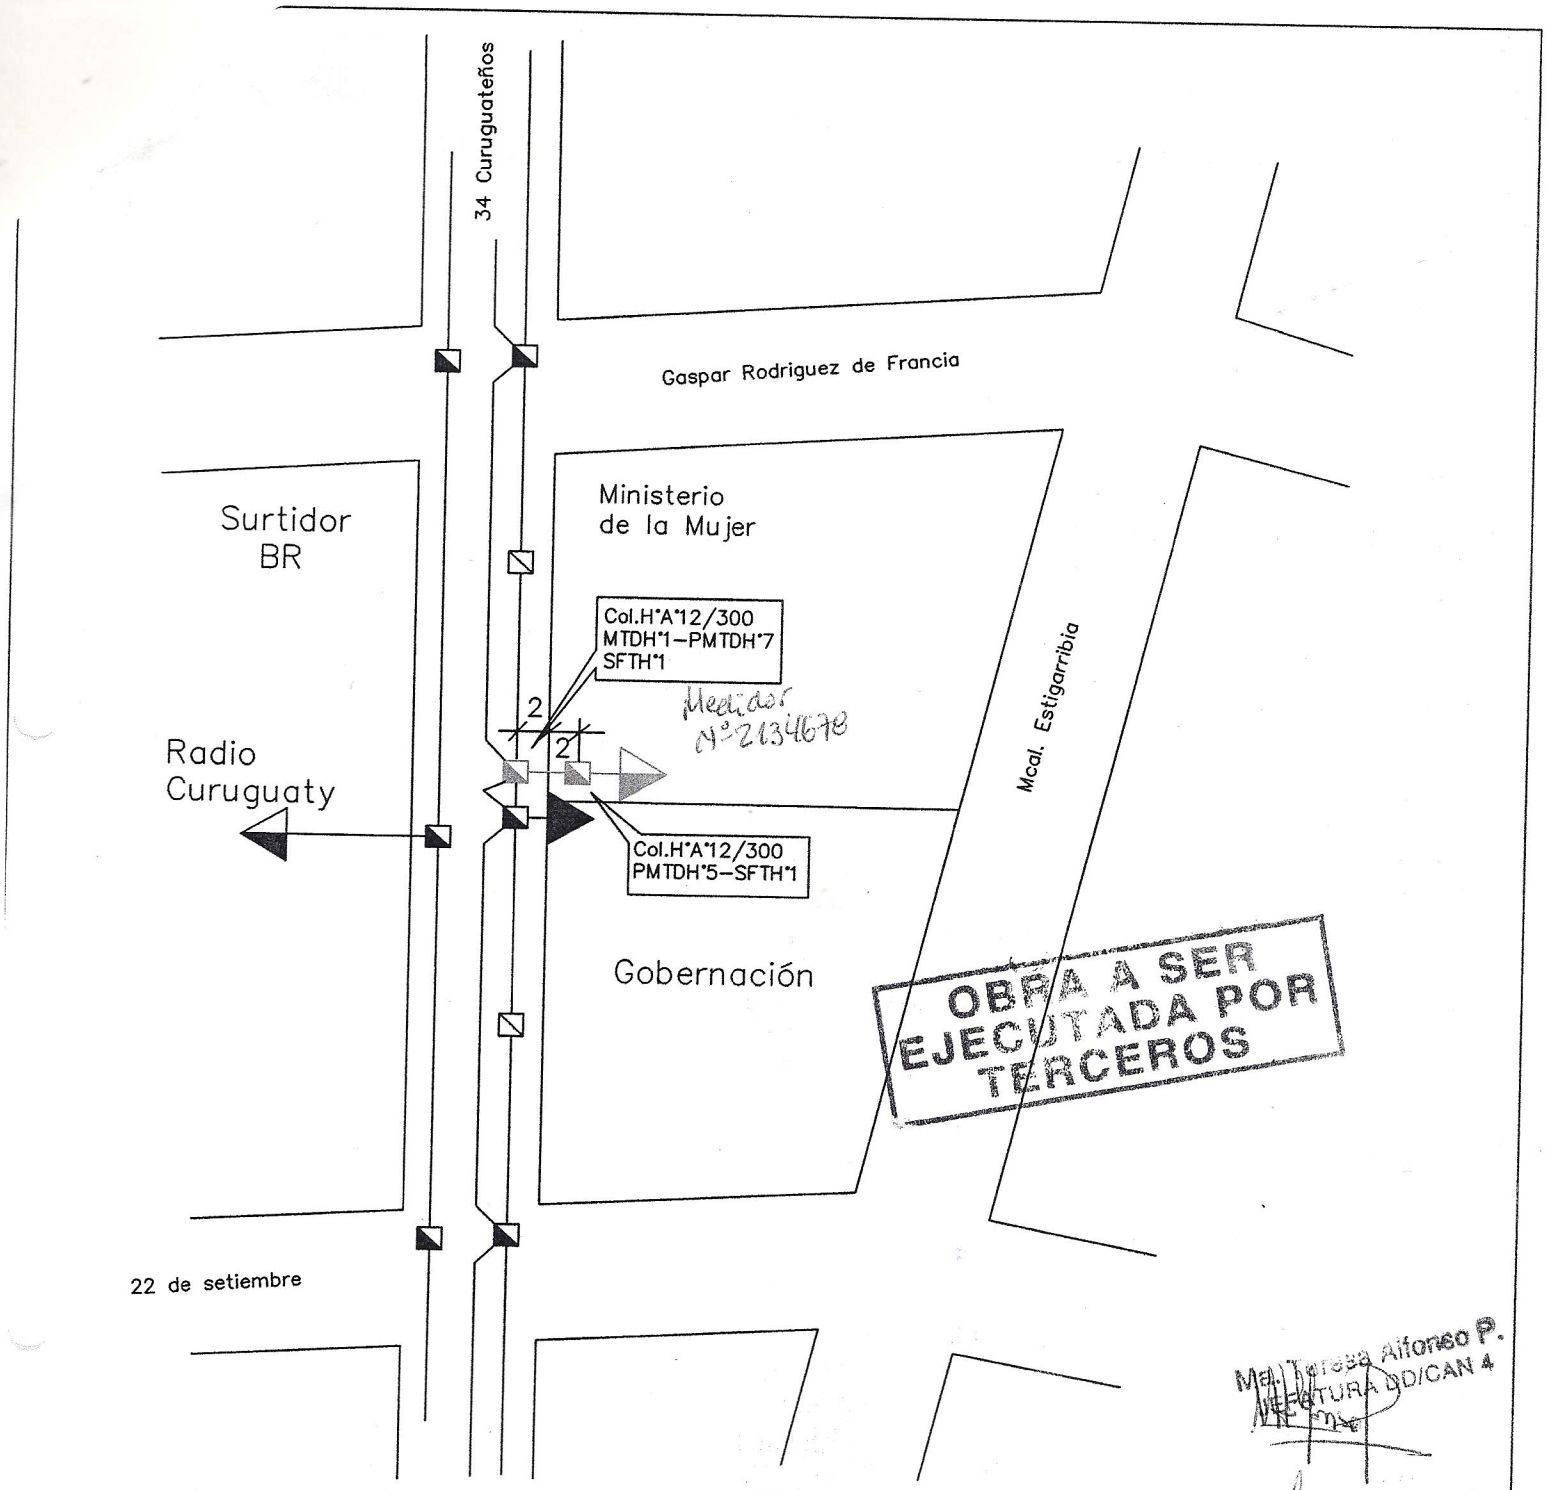

Mcal. Teresa Alfonso P.
INTERVENTORA DD/CAN 4

Acometida y Puesto de Entrega en M.T.

A colocar 4 m de Acometida 3x35 mm² Aa.

Expdte. N° P61012014050008

ROBERTO FERREIRA
DD/CAN4
CURUGUATY

21 JUL. 2014

ANDE CURUGUATY	Acometida y Puesto de Entrega en M.T. Zona: Curuguaty – Centro	Julio/2014 Datos: Roberto Ferreira Proyecto: Roberto Ferreira Aprobado por:
PRESUPUESTO N°:		PLANO N°: 53.685