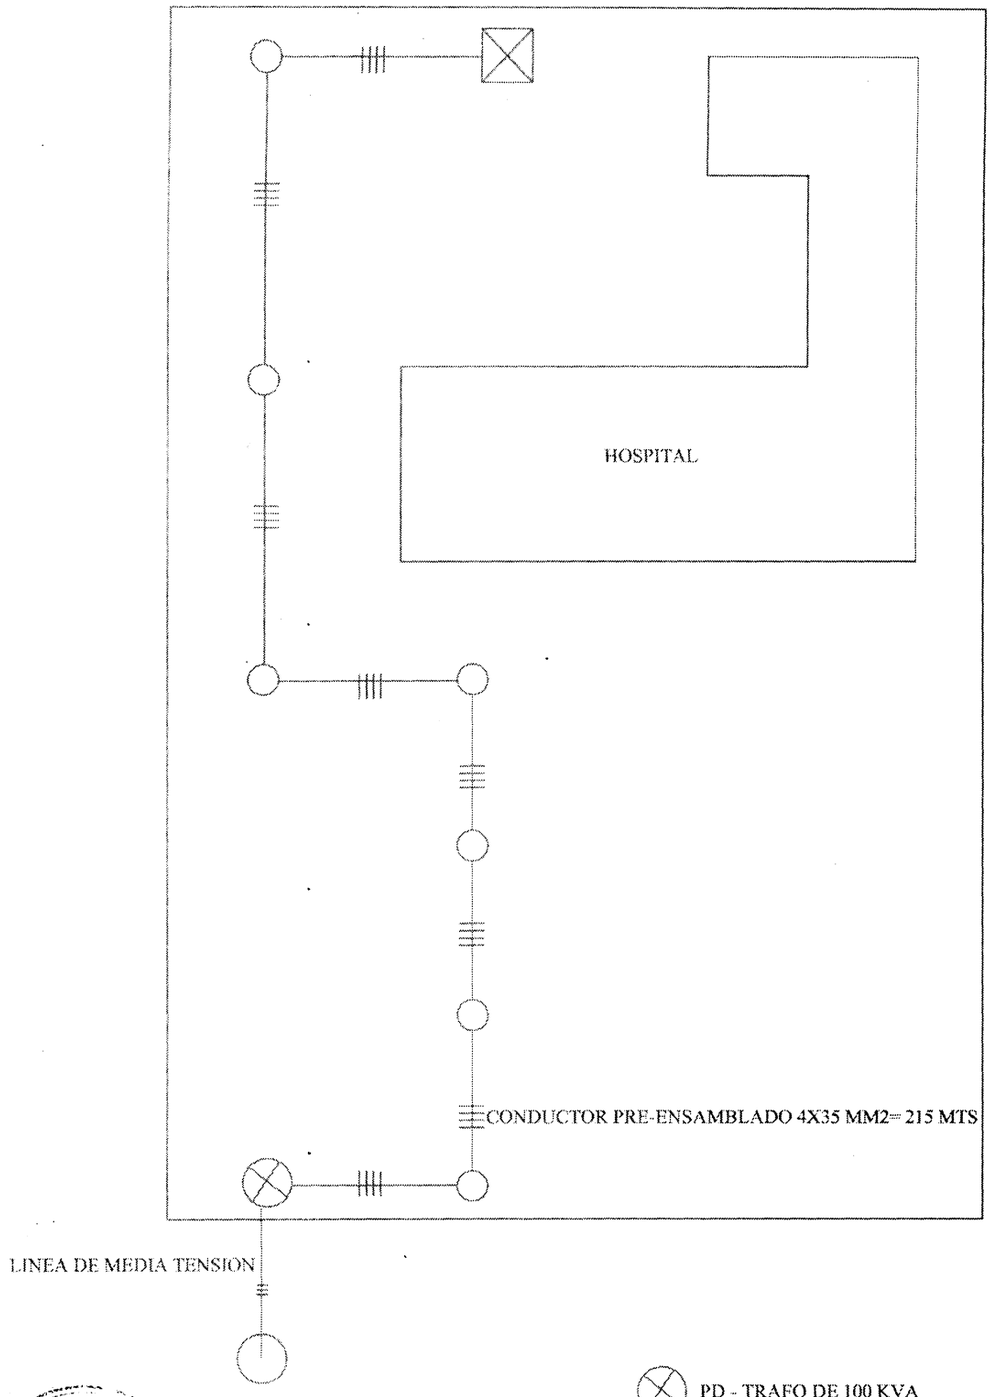


PD - TRAFO DE 100 KVA

ENTRADA LINEA PRINCIPAL A TABLERO PRINCIPAL

COLUMNAS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | | TENDIDO DE LINEA TRIFASICA BAJA TENSION-PIRIBEBUY | | |
| | | Plano: | Escala: | Lamina Nº |
| DIRECCION GENERAL DE RECURSOS FISICOS | Director General : Ing. Angel Rubén Marín | ARQUITECTURA | | |
| DIRECCION TECNICA | Dirección Técnica Arq. Leticia Herreros C. | Proyecto y Digitalización: DEPARTAMENTO DE DISEÑOS Y PROYECTOS | | |