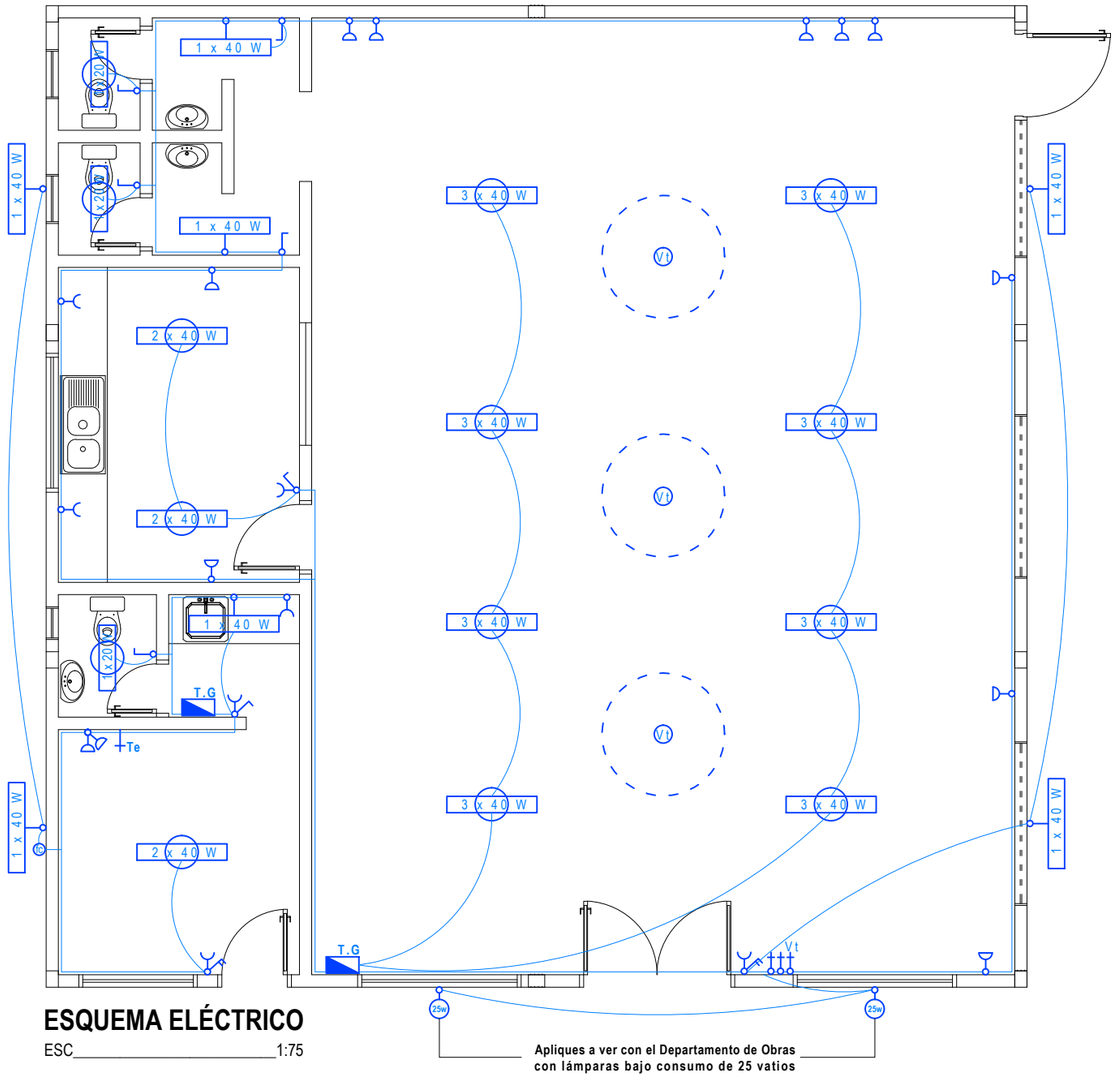

ESQUEMA ELÉCTRICO

ESC_____1:75

Apliques a ver con el Departamento de Obras con lámparas bajo consumo de 25 vatios

REFERENCIAS ELÉCTRICAS	
3 x 40 W	EQUIP. FLUORESCENTE SUSPENDIDO DE 3 TUBOS DE 40 VATIOS
	TOMA CORRIENTE BAJO
1 x 40 W	EQUIP. FLUORESCENTE ADOSADO DE 3 TUBOS DE 40 VATIOS
	LLAVE DE UN PUNTO
	CONEXIÓN PARA TELÉFONO

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
ITAPÚA –PARAGUAY

Municipalidad de Cambyretá

Obra: Ante Proyecto Salón de Usos Múltiples (S.U.M)

BARRIO JARDÍN DEL SUR

UBICACIÓN: CALLE SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

LÁMINA N°

06

Arq. Berta R. Martínez B.
Directora del Departamento de Obras

Francisco J. Pereira Rieve
Intendente Municipal