MARCA: MOTORARG

TABLERO EXCITATRIS DE ARRANQUE DE 2 HP

MONOFÁSICO 2 HP

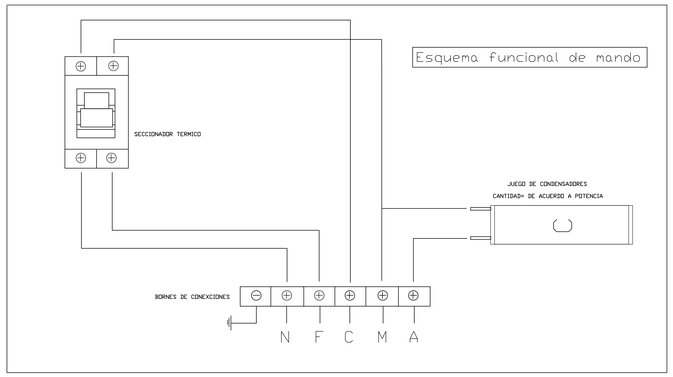

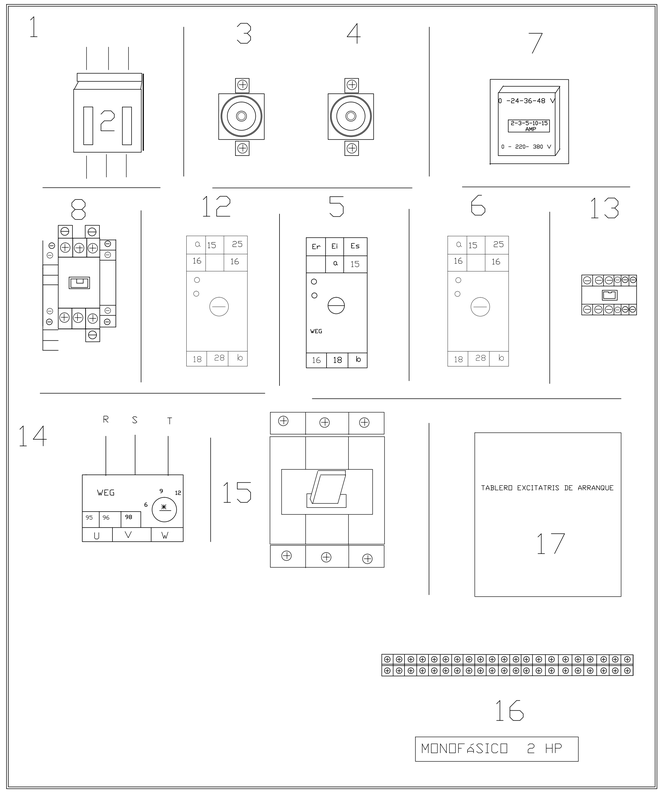

1	SECCIONADOR BAJO CARGA
2	FUSIBLES CON RETARDO A CORTOCIRCUITO – TIPO NHOO
3	FUSIBLE DEL TIPO DIAZED – PROTECCION DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS
4	FUSIBLES DEL TIPO DIAZED – PROTECCION CIRCUITO DE MANDO
5	RELE DE GUARDANIVEL – PROTECCION DE NIVEL DE NAPA
6	RELE TEMPORIZADOR – RETARDO DE ARRANQUE DE AUTOMATIZACIÓN
7	TRANSFORMADOR DE BAJA TENSIÓN DE CIRCUITO DE AUTOMATIZACION
8	CONTACTOR PRINCIPAL DE CARGA – CIRCUITO DE FUERZA
9	CONTACTOR AXILIAR DE ARRANQUE – ANULACION DE CONDENSADOR DE ARRANQUE
12	RELE TEMPORIZADOR DE ARRANQUE – ANULACION DE CONDENSADOR DE ARRANQUE
13	CONTACTOR Y/O RELE DE BAJA TENSION – PARA MANDO / MANUAL – AUTOMATICO
14	RELE DE PROTECCION TÉRMICA – CIRCUITO DE MANDO
15	TM 10 AMP. – DISPOSITIVO DE ANULACION GUARANIVEL
16	BORNES DE CONEXIONES – FUERZA – CARGA – GUARDANIVEL – DOSADOR – MANDOS.
17	DISPOSITIVO DE CONDENSADORES – ARRANQUE Y MARCHA

MONOFÁSICO 2 HP

SECCIONADOR BAJO CARGA

PARADA ARRANQUE

MARCA: SAER

TABLERO EXCITATRIS DE ARRANQUE DE 2 HP

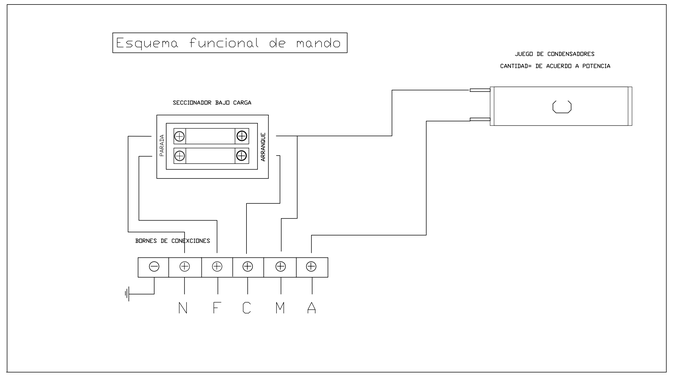

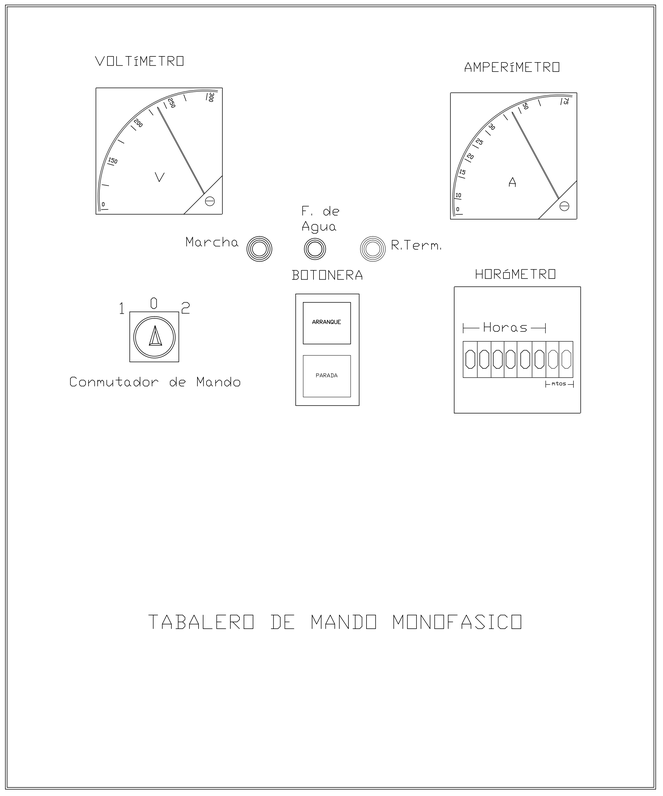

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

S E N A S A

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

REGISTRO PARA VALVULAS ZONALES

PAYSRI

Prestamo N° 2222/OC -PR

LAMINA N°.: 1/1

ESCALA

FECHA:

NOMBRE DE ARCHIVO: Registros Zonales.dwg