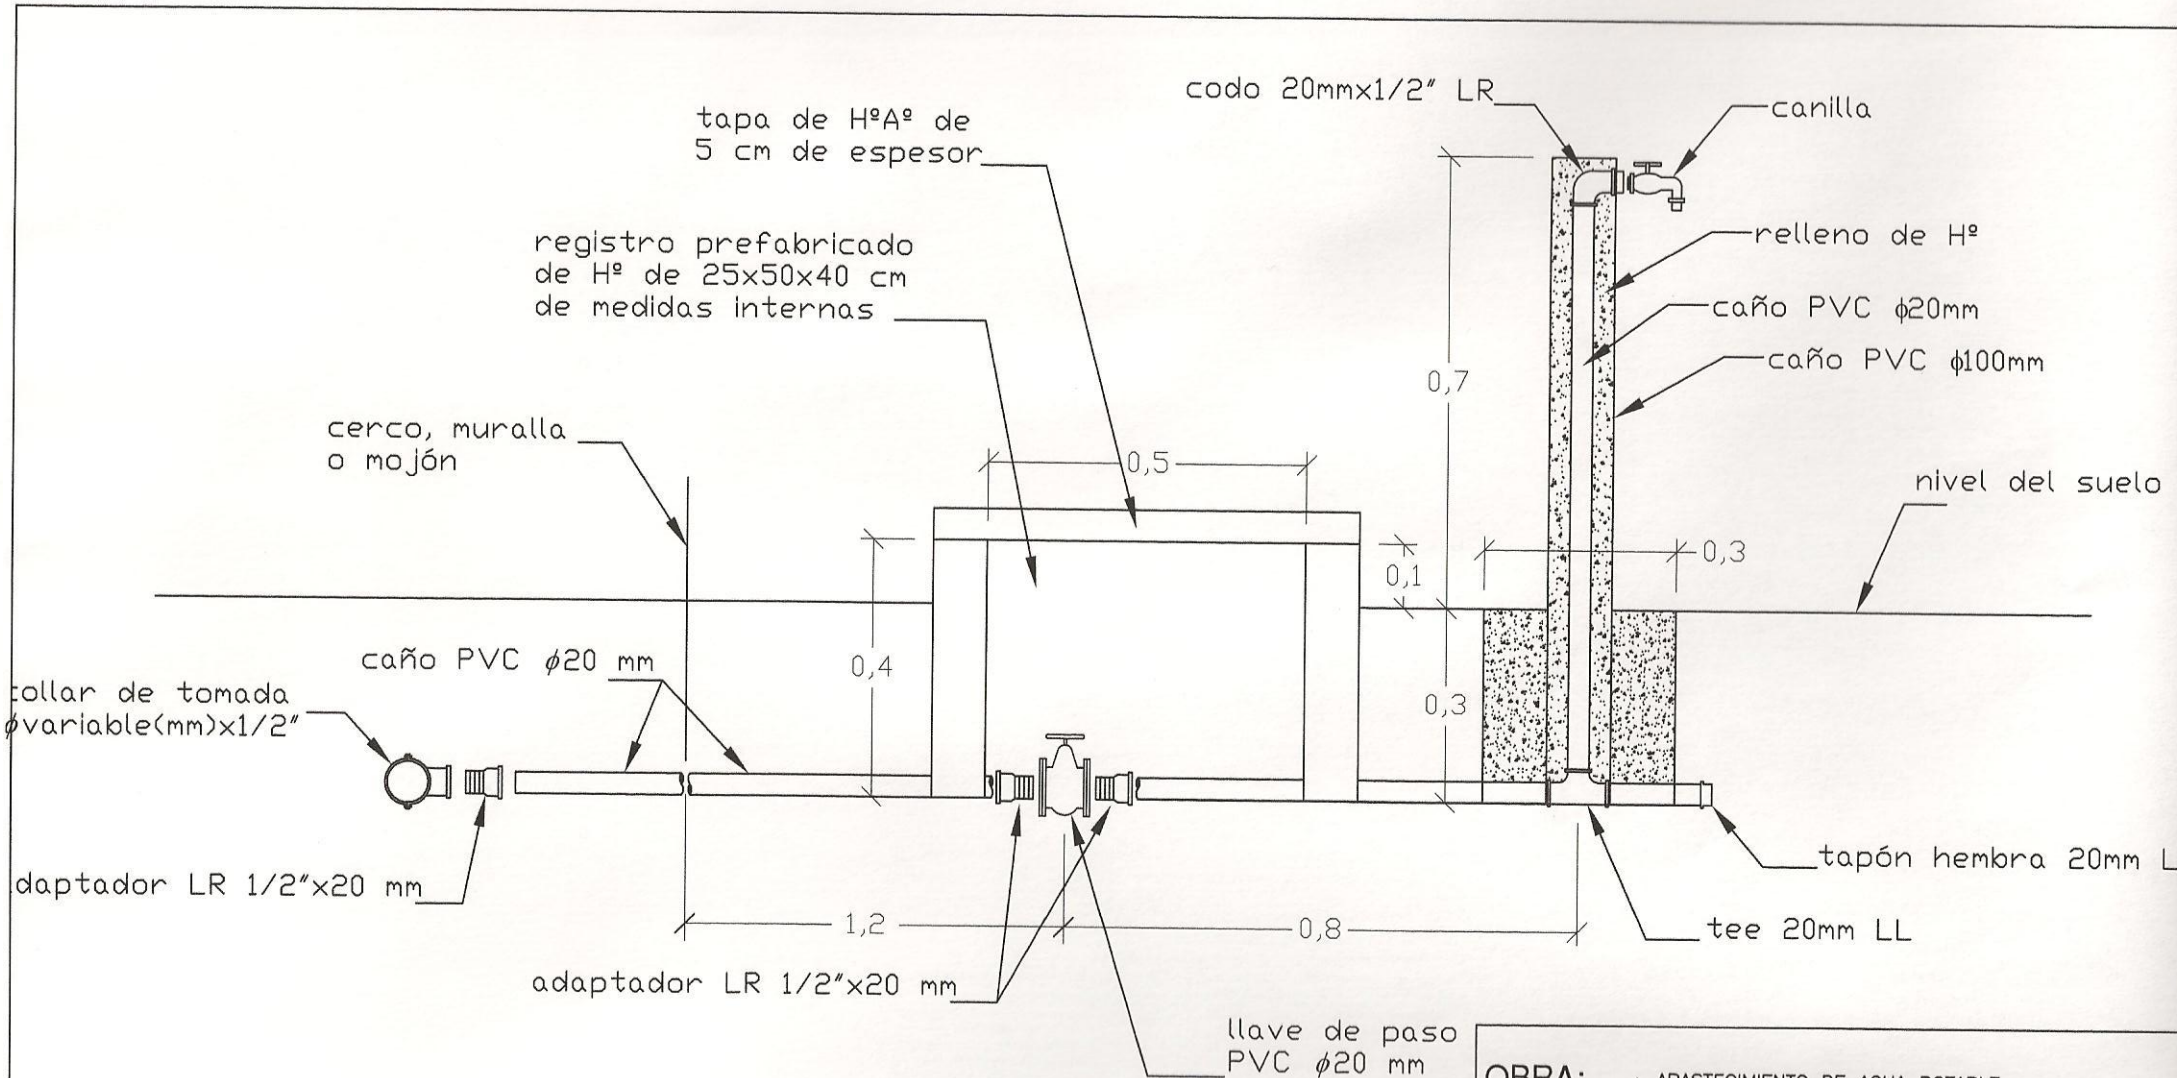

OBRA:	: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
UBICACION	: PUERTO INDIO – DISTRITO DE MBARACAYU
INTENDENTE	: EDIR EDUAR LERMEN
ELABORACIÓN:	Arq. Ana Nidia Ortiz
AÑO	: 2.011

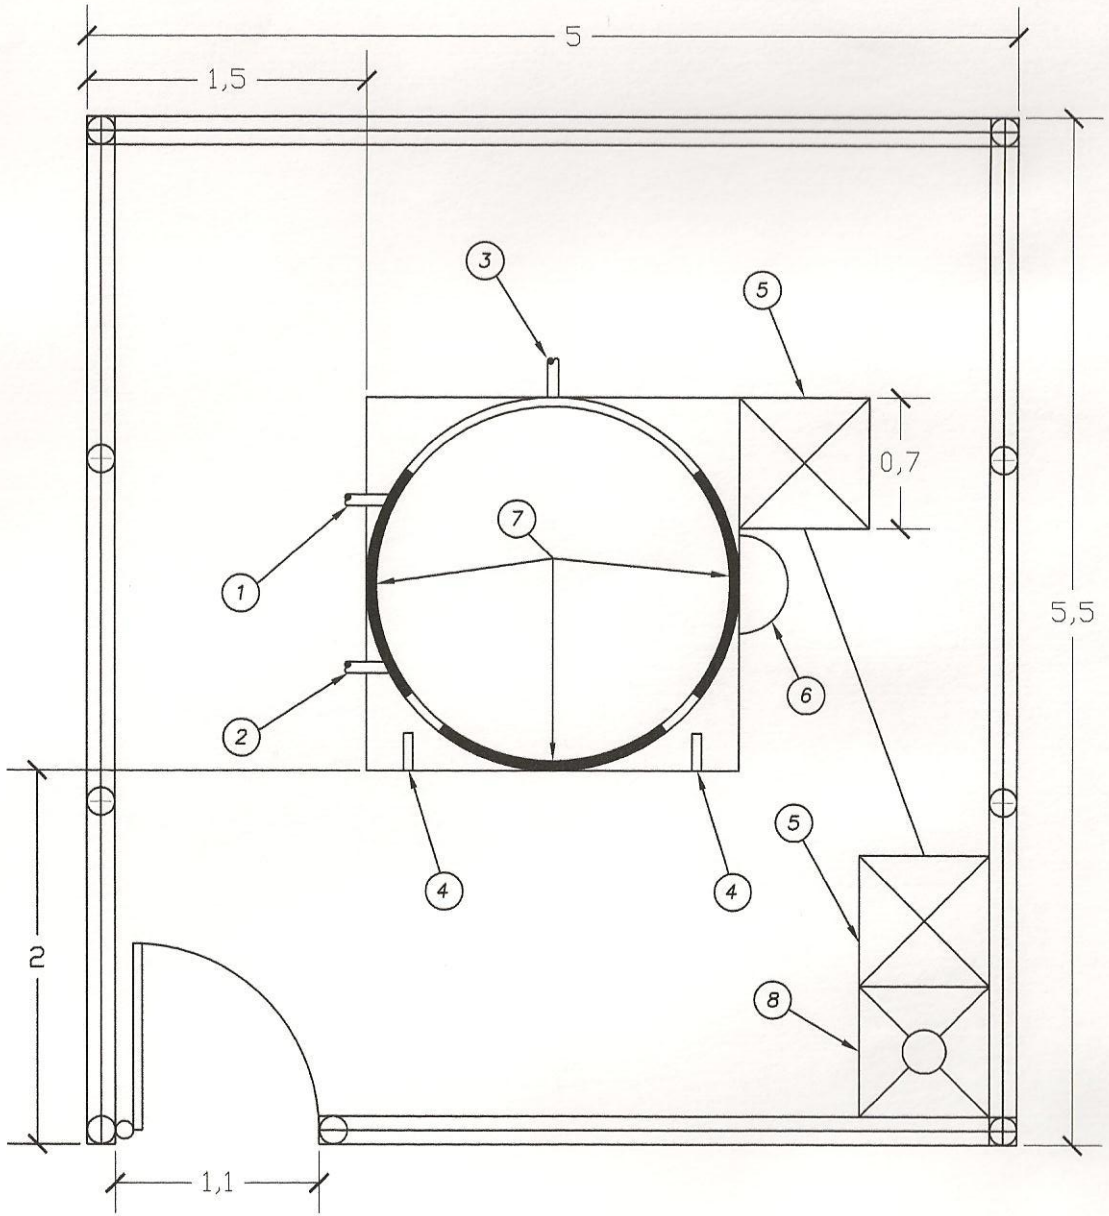

REFERENCIAS

N°	DESCRIPCIÓN
1	BOCA DE CARGA
2	BOCA DE DRENO
3	BOCA DE DISTRIBUCIÓN
4	BISAGRA SOPORTE
5	REGISTRO DE INSPECCIÓN
6	ESCALERA
7	LOGOTIPO EN COPA DEL TANQUE ELEVADO
8	PILASTRA TIPO ANDE

OBRA:	: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
UBICACION	: PUERTO INDIO – DISTRITO DE MBARACAYU
INTENDENTE	: EDIR EDUAR LERMEN
ELABORACIÓN:	Arq. Ana Nidia Ortiz
AÑO	: 2.011

DETALLE DE TANQUE

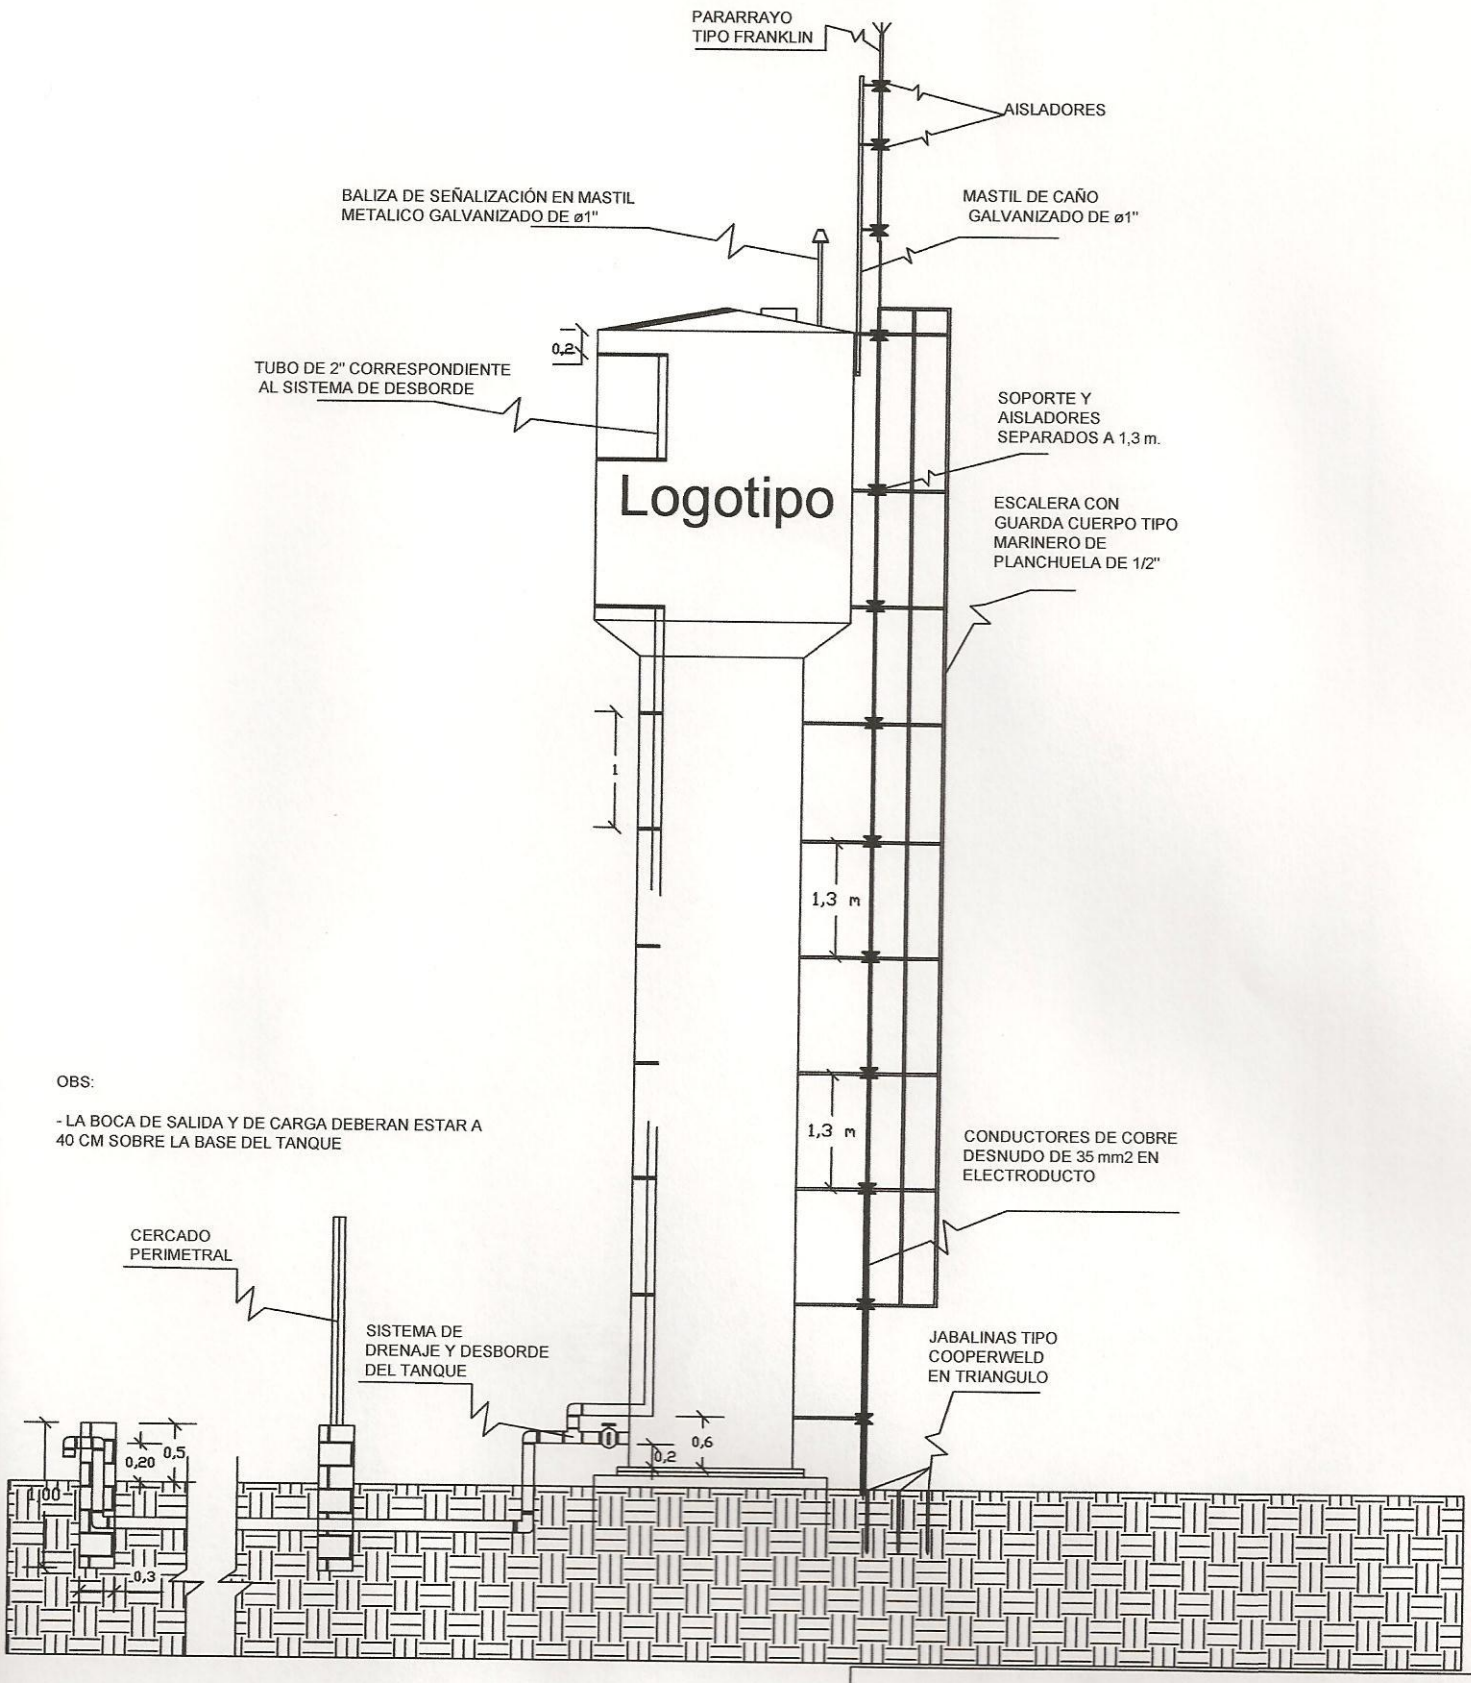

OBS:

- LA BOCA DE SALIDA Y DE CARGA DEBERAN ESTAR A 40 CM SOBRE LA BASE DEL TANQUE

OBRA:	: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
UBICACION	: PUERTO INDIO – DISTRITO DE MBARACAYU
INTENDENTE	: EDIR EDUAR LERMEN
ELABORACIÓN:	Arq. Ana Nidia Ortiz
AÑO	: 2.011

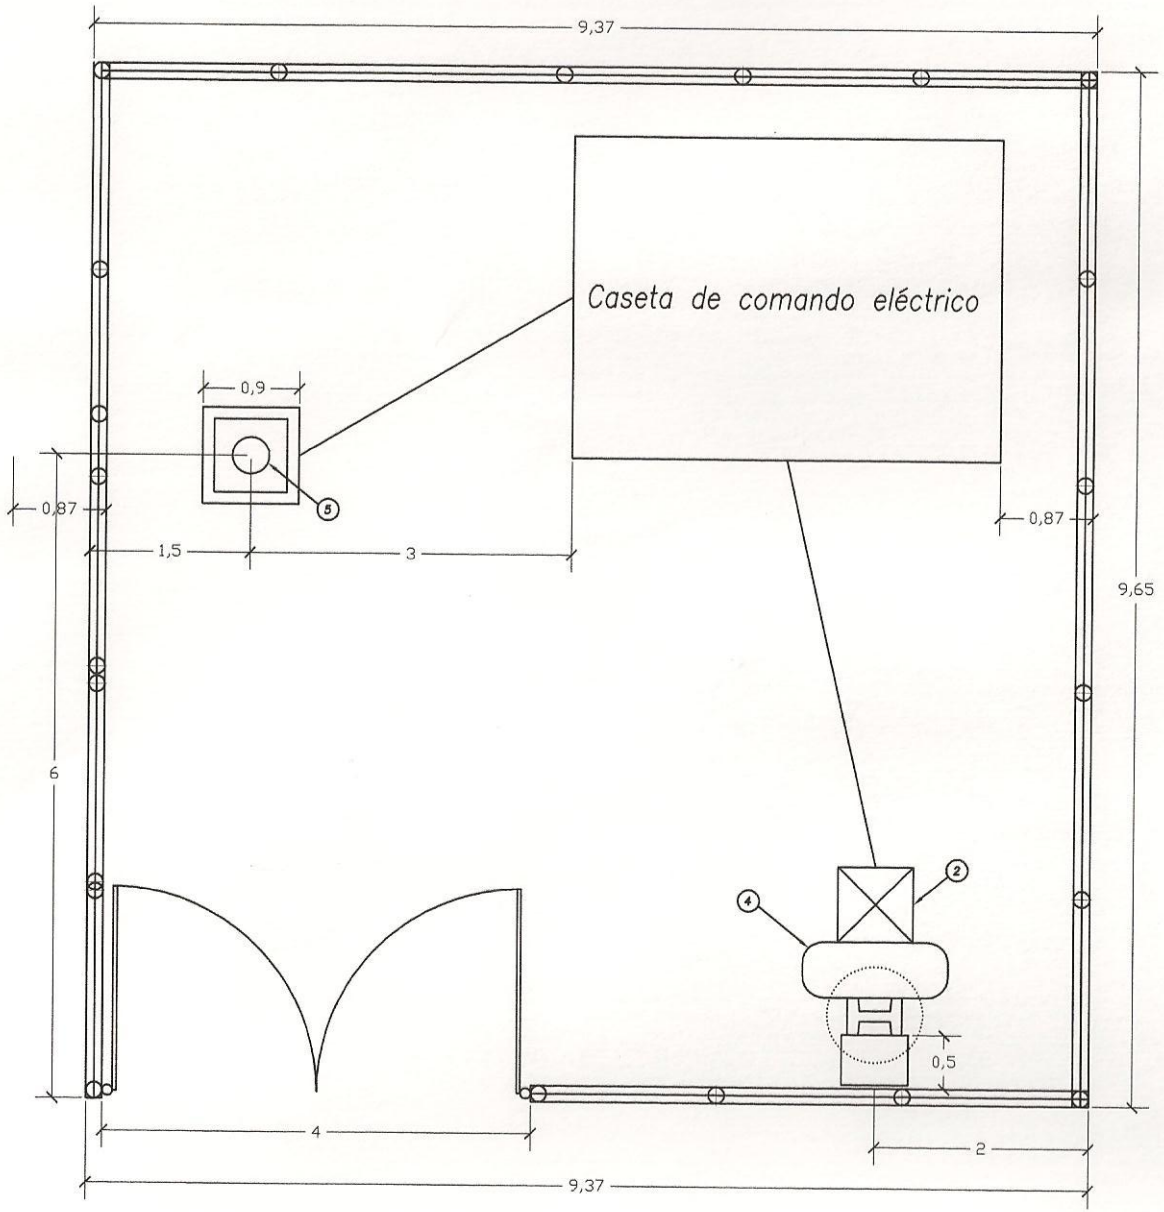

REFERENCIAS

N°	DESCRIPCIÓN
1	PILASTRA PARA COMANDO
2	REGISTRO ELECTRICO DE INSPECCION
3	CARTEL
4	PUESTO DE DISTRIBUCIÓN AÉREO DE 25 KVA 3Ø
5	POZO PROFUNDO
6	PASANTE PARA CAÑERÍA DE SUCCIÓN DE DOSADOR
7	DRENO
8	TANQUE DE FIBRA DE VIDRIO DE 250 LTS.

OBRA:	: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
UBICACION	: PUERTO INDIO – DISTRITO DE MBARACAYU
INTENDENTE	: EDIR EDUAR LERMEN
ELABORACIÓN:	Arq. Ana Nidia Ortiz
AÑO	: 2.011

CERCADO PERIMETRAL

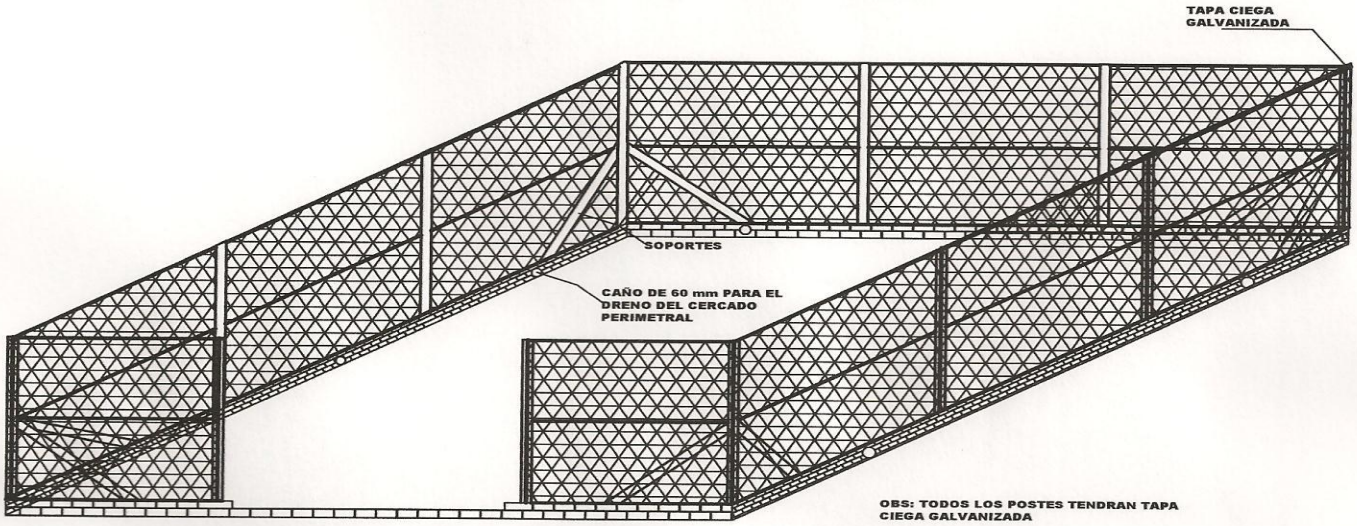

DETALLE DE COLOCACION DEL TEJIDO POR LA PLANCHUELA Y EL POSTE

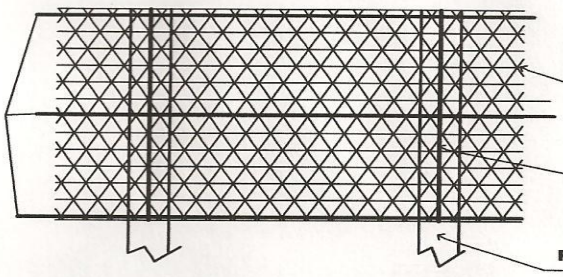

OBRA:	: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
UBICACION	: PUERTO INDIO – DISTRITO DE MBARACAYU
INTENDENTE	: EDIR EDUAR LERMEN
ELABORACIÓN:	Arq. Ana Nidia Ortiz
AÑO	: 2.011