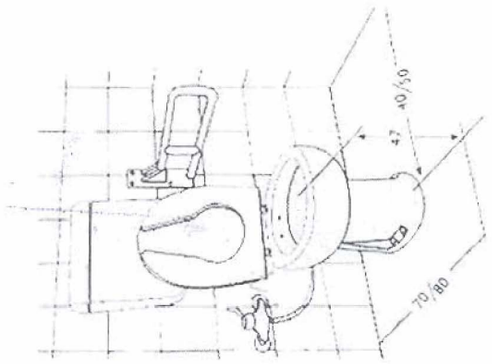

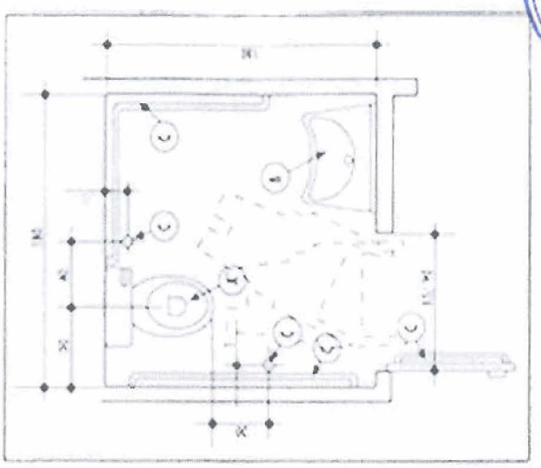

JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCION · Dirección de Servicios Generales
Julio C. Duarte Meza
Director
Dirección de Servicios Generales

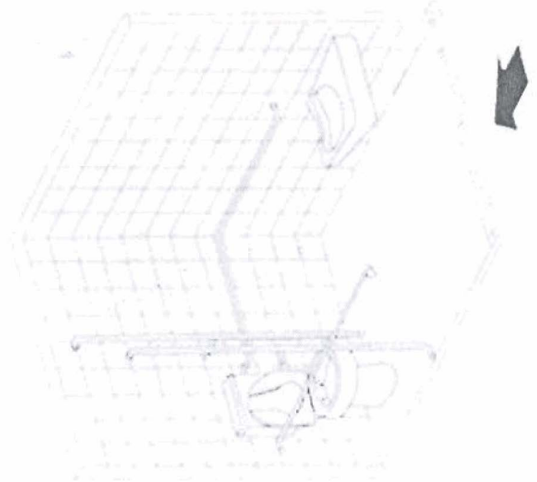

COMPUTOS METRICOS

1. **Cantidad, Descripción y Especificaciones Técnicas de los bienes/servicios requeridos:**

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
1	72102801-001	Construcción de 02 (dos) rampas con concreto simple de 150 kg/cm2, misma resistencia que el de las banquetas, con 10 cm de espesor, con un ancho máximo de 1.00 metro y una pendiente máxima de 12.5, máxima 15 grados a partir del punto donde se indica la franja para el estacionamiento (ascenso y descenso de personas con discapacidad), de largo mínimo 1.20 metros, terminado en 12.5 grados. Utilizando materiales con textura áspera para dar un acabado rugoso, lo suficientemente adherente para incrementar la tracción de los aparatos que usan las personas con discapacidad, pintadas con color amarillo puntura sintética con poliuretano y dibujo – simbolo-estándar. con pasamanos tubulares 0.38 milímetros de diámetro, en color contrastante con respecto a la rampa, colocados a 0.90 centímetros y el segundo pasamanos colocado a 0.75 centímetros del nivel del piso.	M2	EVENTO	2

Julio J. Duarte Meza
Director
Dirección de Servicios Generales

2		Construcción de 01 (una) rampa con concreto simple de 150 kg/cm2, misma resistencia que el de las banquetas, con 10 cm de espesor, con un ancho máximo de 1.00 metro y una pendiente máxima de 12.5, máxima 15 grados a partir del punto donde se indica la franja para el estacionamiento (ascenso y descenso de personas con discapacidad), de largo mínimo 2 00 metros, terminado en 12.5 grados. Utilizando materiales con textura áspera para dar un acabado rugoso, lo suficientemente adherente para incrementar la tracción de los aparatos que usan las personas con discapacidad, pintadas con color amarillo puntura sintética con poliuretano y dibujo – símbolo-estándar, con pasamanos tubulares 0.38 milímetros de diámetro, en color contrastante con respecto a la rampa, colocados a 0.90 centímetros y el segundo pasamanos colocado a 0.75 centímetros del nivel del piso.	M2	EVENTO	1

Julio Duarte Meza
Director
Dirección de Servicios Generales

3		Construcción de 01 (una) rampa con concreto simple de 150 kg/cm2, misma resistencia que el de las banquetas, con 10 cm de espesor, con un ancho máximo de 1.00 metro y una pendiente máxima de 12,5, máxima 15 grados a partir del punto donde se indica la franja para el estacionamiento (ascenso y descenso de personas con discapacidad), de largo mínimo 3.00 metros, terminado en 12 5 grados, curvado en su término en 45 grados, utilizando materiales con textura áspera para dar un acabado rugoso, lo suficientemente adherente para incrementar la tracción de los aparatos que usan las personas con discapacidad, pintadas con color amarillo puntura sintética con poliuretano y dibujo – símbolo-estándar, con pasamanos tubulares 0.38 milímetros de diámetro, en color contrastante con respecto a la rampa, colocados a 0.90 centímetros y el segundo pasamanos colocado a 0.75 centímetros del nivel del piso.	M2	EVENTO	1
4		Construcción de 01 (Un) sanitario público unisex para discapacitados/as, pared de ladrillo con cemento portland: 02 (dos) metros de fondo x 1.60 metros de frente Barras de apoyo en "U" horizontales, desplegables de la pared por sistema de bajada; cromadas de 0.38 milímetros de diámetro en la pared más cercana al retrete colocadas a 0.90 metros, 0.70 metros y 0.50 metros del nivel del piso de la pared mas cercana.	M2	EVENTO	1
5		Marco de madera lapacho y Puerta placa de madera de cedro lustrada de 1.00 metro de ancho como mínimo con franja de goma de 20 centímetros, colocado a 30 cm del piso.	M2	EVENTO	1
6		Dispensador de papel higiénico a 0.70 metros del nivel del piso	UNIDAD	EVENTO	1

Jorge G. Duarte Meza
Director
Dirección de Servicios Generales

7		Barra vertical de apoyo en la pared posterior al retrete centrada a una altura de 0.80 metros en la parte inferior y a 1.50 metros en la parte superior	M2	EVENTO	2
8		El retrete debe tener un asiento a 0.50 metros de altura sobre el nivel del piso. El retrete debe estar colocado a 0.56 metros de distancia del paño de la pared al centro.	M2	EVENTO	1
9		Un lavatorio, lavamanos a 0.76 metros de altura libre sobre el nivel del piso.	UNIDAD	EVENTO	1
10		Los accesorios como toallas de mano de papel y dispensador de jabón líquido, deberán estar al lado del lavamanos a 0.70 metros del nivel del piso.	M2	EVENTO	2
11		El piso deberá contar con azulejos antideslizantes en todo su superficie, como máximo de 25 x 25 centímetros de ancho.	M2	EVENTO	1
12		Las paredes deberán contar con azulejos de color blanco de 25 x 25 centímetros de ancho.	M2	EVENTO	1

Julio C. Duarte Meza
Director
Dirección de Servicios Generales