ACLARACIÓN N° 1

Se emite la presente aclaración, en referencia al llamado a **Licitación por Concurso de Ofertas N° 03/2017 "PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO PCI PARA INSTALACIONES DE LA DNCP".**

- El tanque para el almacenamiento de agua del LOTE 1 es un TANQUE A NIVEL (plano específico inserto en el ítem Plano de Obras o cómputos métricos.
- La Motobomba requerida para dicho tanque es de 15 HP; tal como se solicita en las Especificaciones Técnicas del PBC.

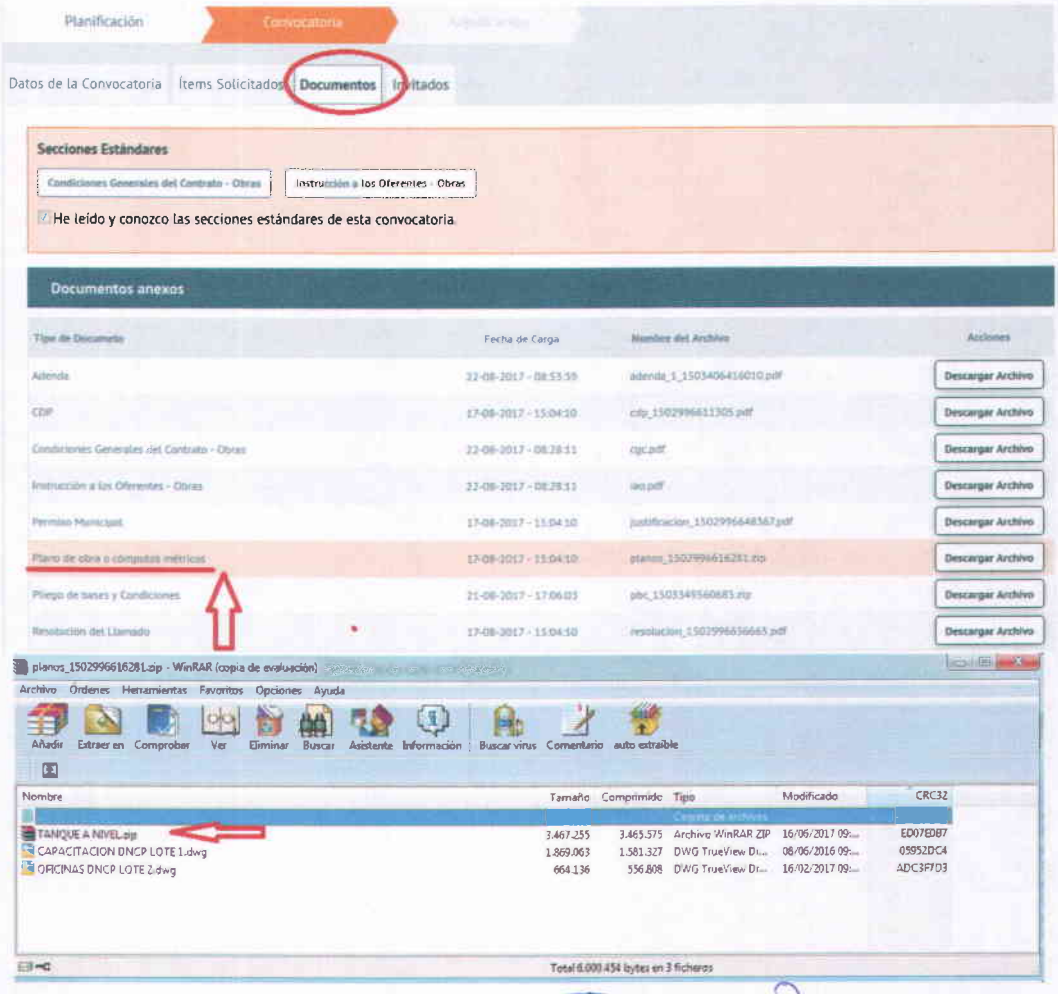

Atentamente,

CP Nathalia Melot Díaz
Coordinadora de Adquisiciones

V°B°
Abg. Cecilia Anna Palumbo
Jefa de Gabinete
DNCP