Esquema de canalización existente de Línea de Media Tensión

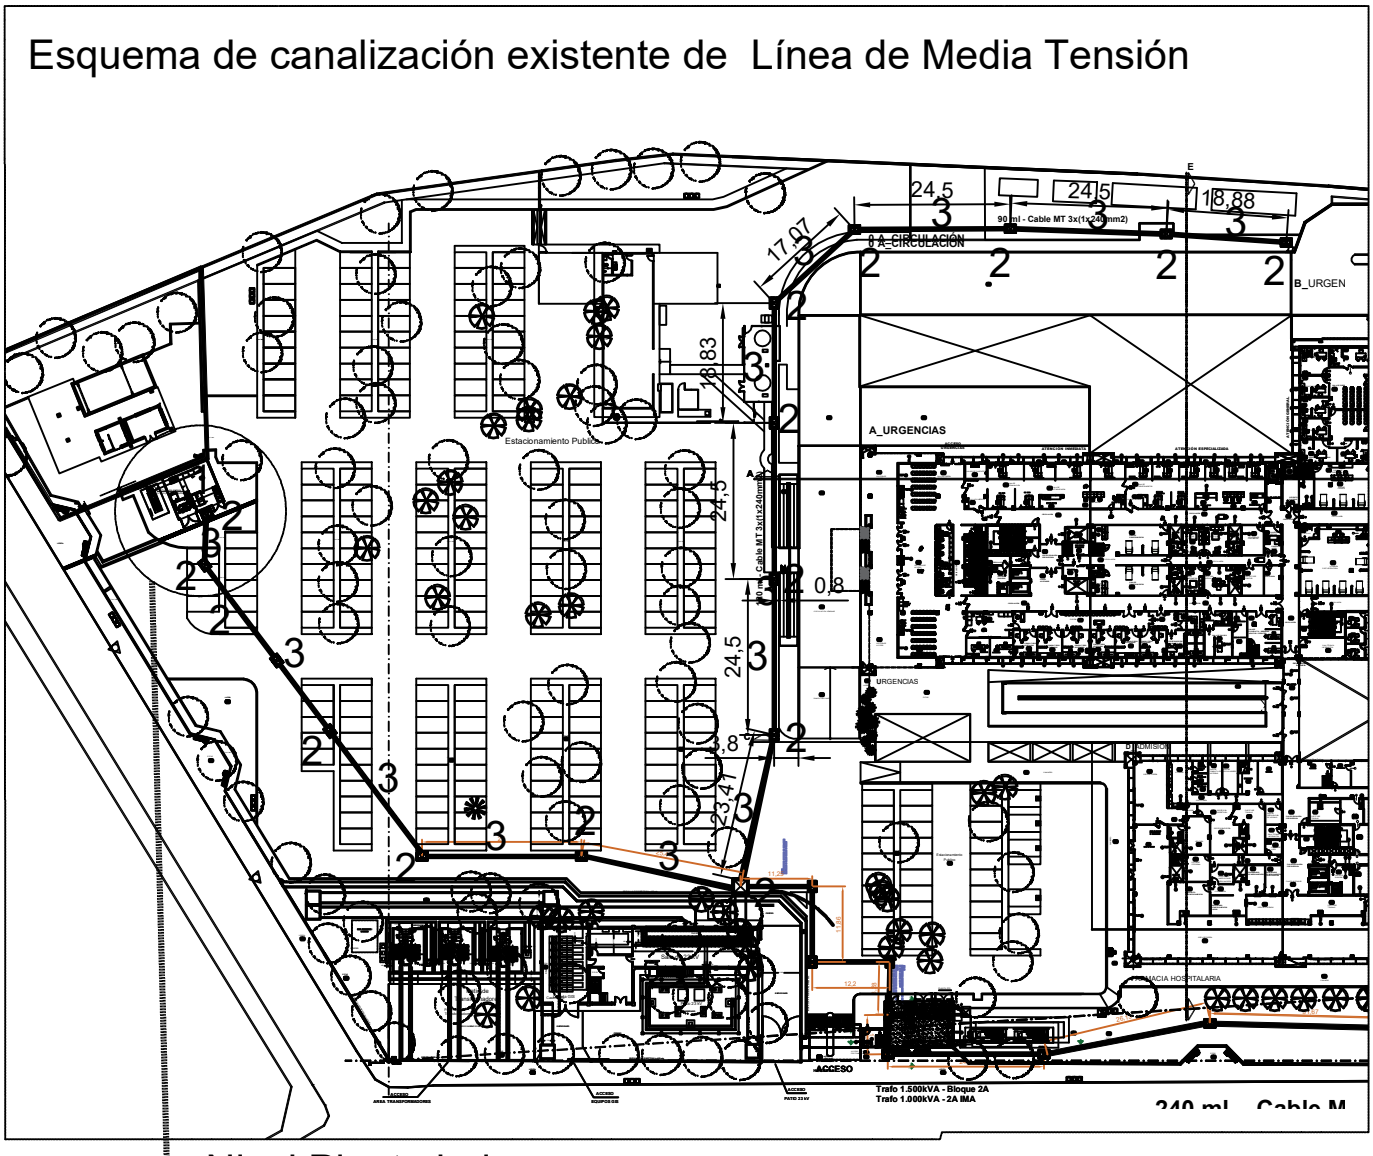

Nivel Planta baja

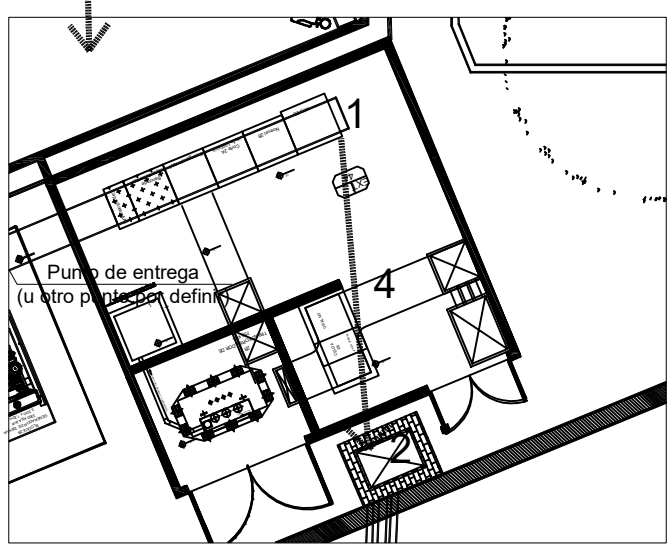

Punto de canalización subterránea TM

REFERENCIAS

1. Punto de entrega de 23 KV a Celda de ANDE
2. Registros de Media Tensión
3. Trazado de canalización existente de MT
4. Canalización subterránea de 30 mts a realizar, desde el punto de entrega de ANDE a Registro de MT