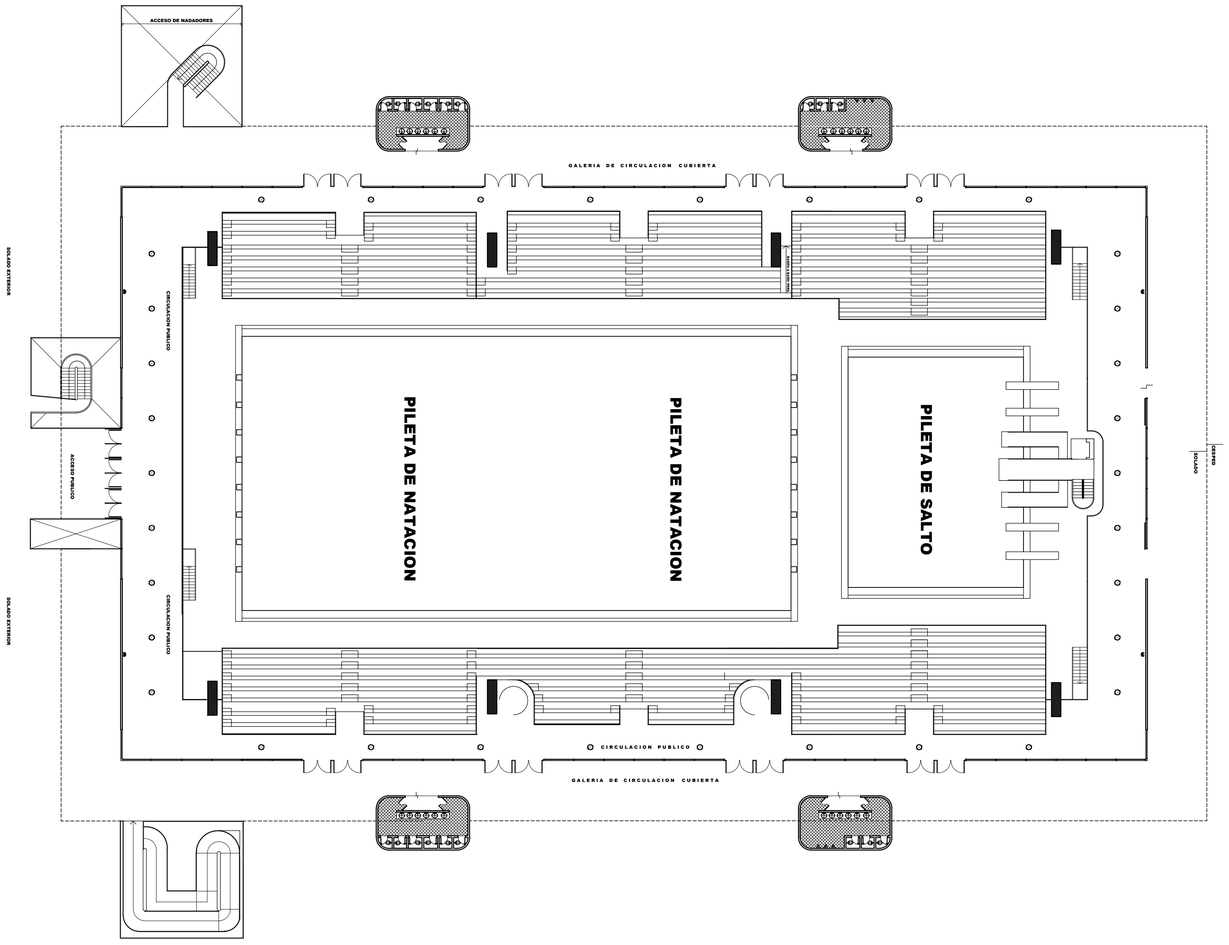

1/200

REFERENCIAS

- Detector de Variacion Súbita de Temperatura
- Detector de Humo
- Pulsador de Alarma
- Campana
- BIE

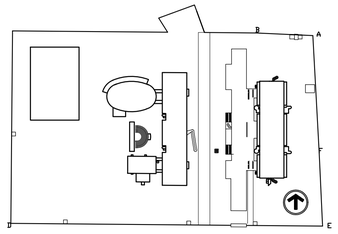

OBRA: REGULARIZACION Y TERMINACION PILETA CUBIERTA

INSTALACION CONTRA INCENDIO – PLANTA NIVEL ACCESO +12,00

PROPIETARIO: BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
DIRECCION: Federacion Rusa y Cabo 1°Feliciano Marecos

CTA.CTE.CTAL: 15–1031–00
SUP. del TERRENO: 101.515 m2
SUP.CONSTRUIDA: 15.000 m2

PROFESIONAL: Ing.Sara Miranda
RELEVANTE
Pat. N°: 010–0018780

Gerente | Presidente | Profesional Relevante