ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL CARGADERO DE CAMIONES – VERSION 5

DISEÑOS REFERENCIALES DEL LOTE 8 BRAZO DE CARGA

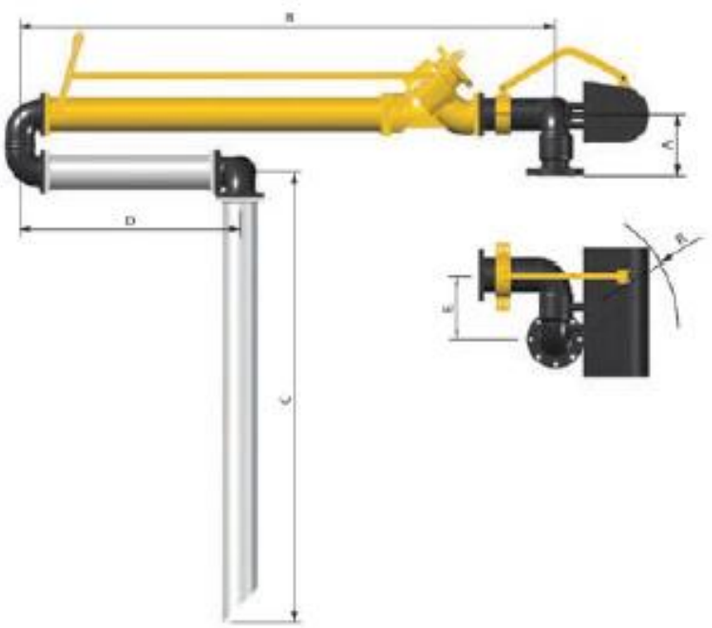

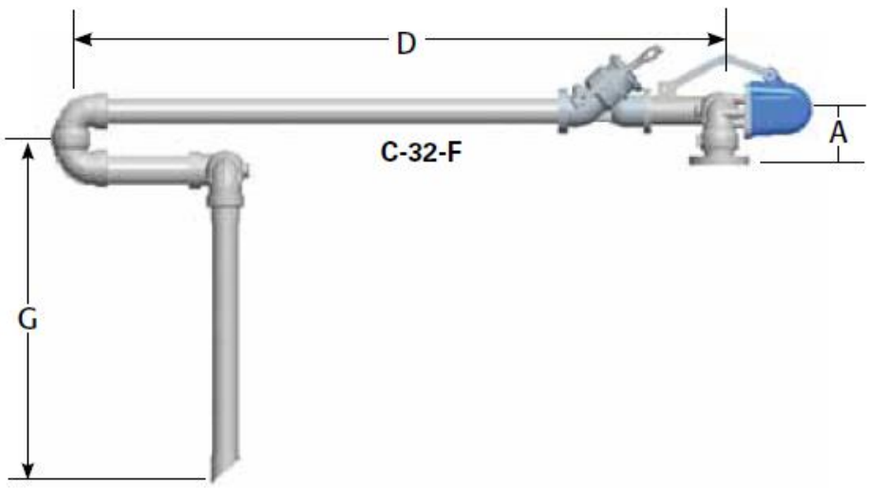

LOTE 7 - ITEM 1 Y 2, EL CUADRO AL CUAL DBEN AJUSTARSE LAS DIMENSIONES DE LAS VALVULAS

ANEXO

LOTE 7 - ITEM 1 Y 2

DIMENSIONES: Considerando que las válvulas deben ser instaladas en cañerías existentes las dimensiones de las válvulas deben ajustarse al cuadro que se encuentran publicados en el SICP

Dimensions

Inches (mm)

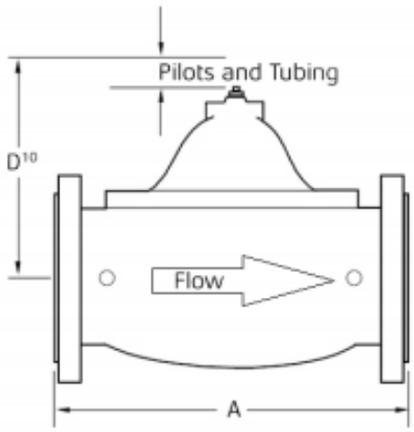

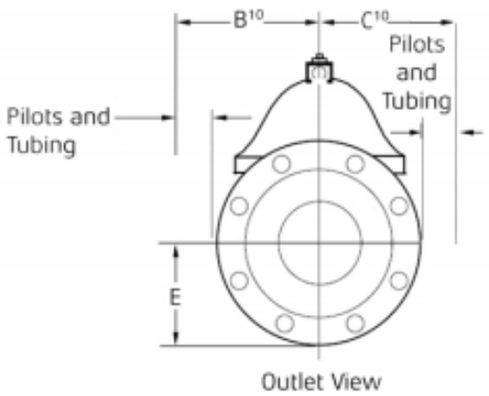

Size	A Class 150	A Class 300	B10	C	D11	E Class 150	E Class 300
2" and 2" RP	8.0 (203)	8.5 (216)	8.0 (203)	4.0 (102)	7.5 (140)	3.0 (76)	3.3 (84)
3"	11.0 (279)	11.8 (300)	9.5 (241)	4.0 (102)	9.5 (241)	3.8 (97)	4.1 (104)
4"	13.5 (343)	14.1 (358)	9.5 (241)	4.9 (124)	9.5 (241)	4.5 (114)	5.0 (127)
6"	17.0 (432)	17.9 (455)	11.0 (279)	6.6 (168)	12.5 (318)	5.5 (140)	6.3 (160)