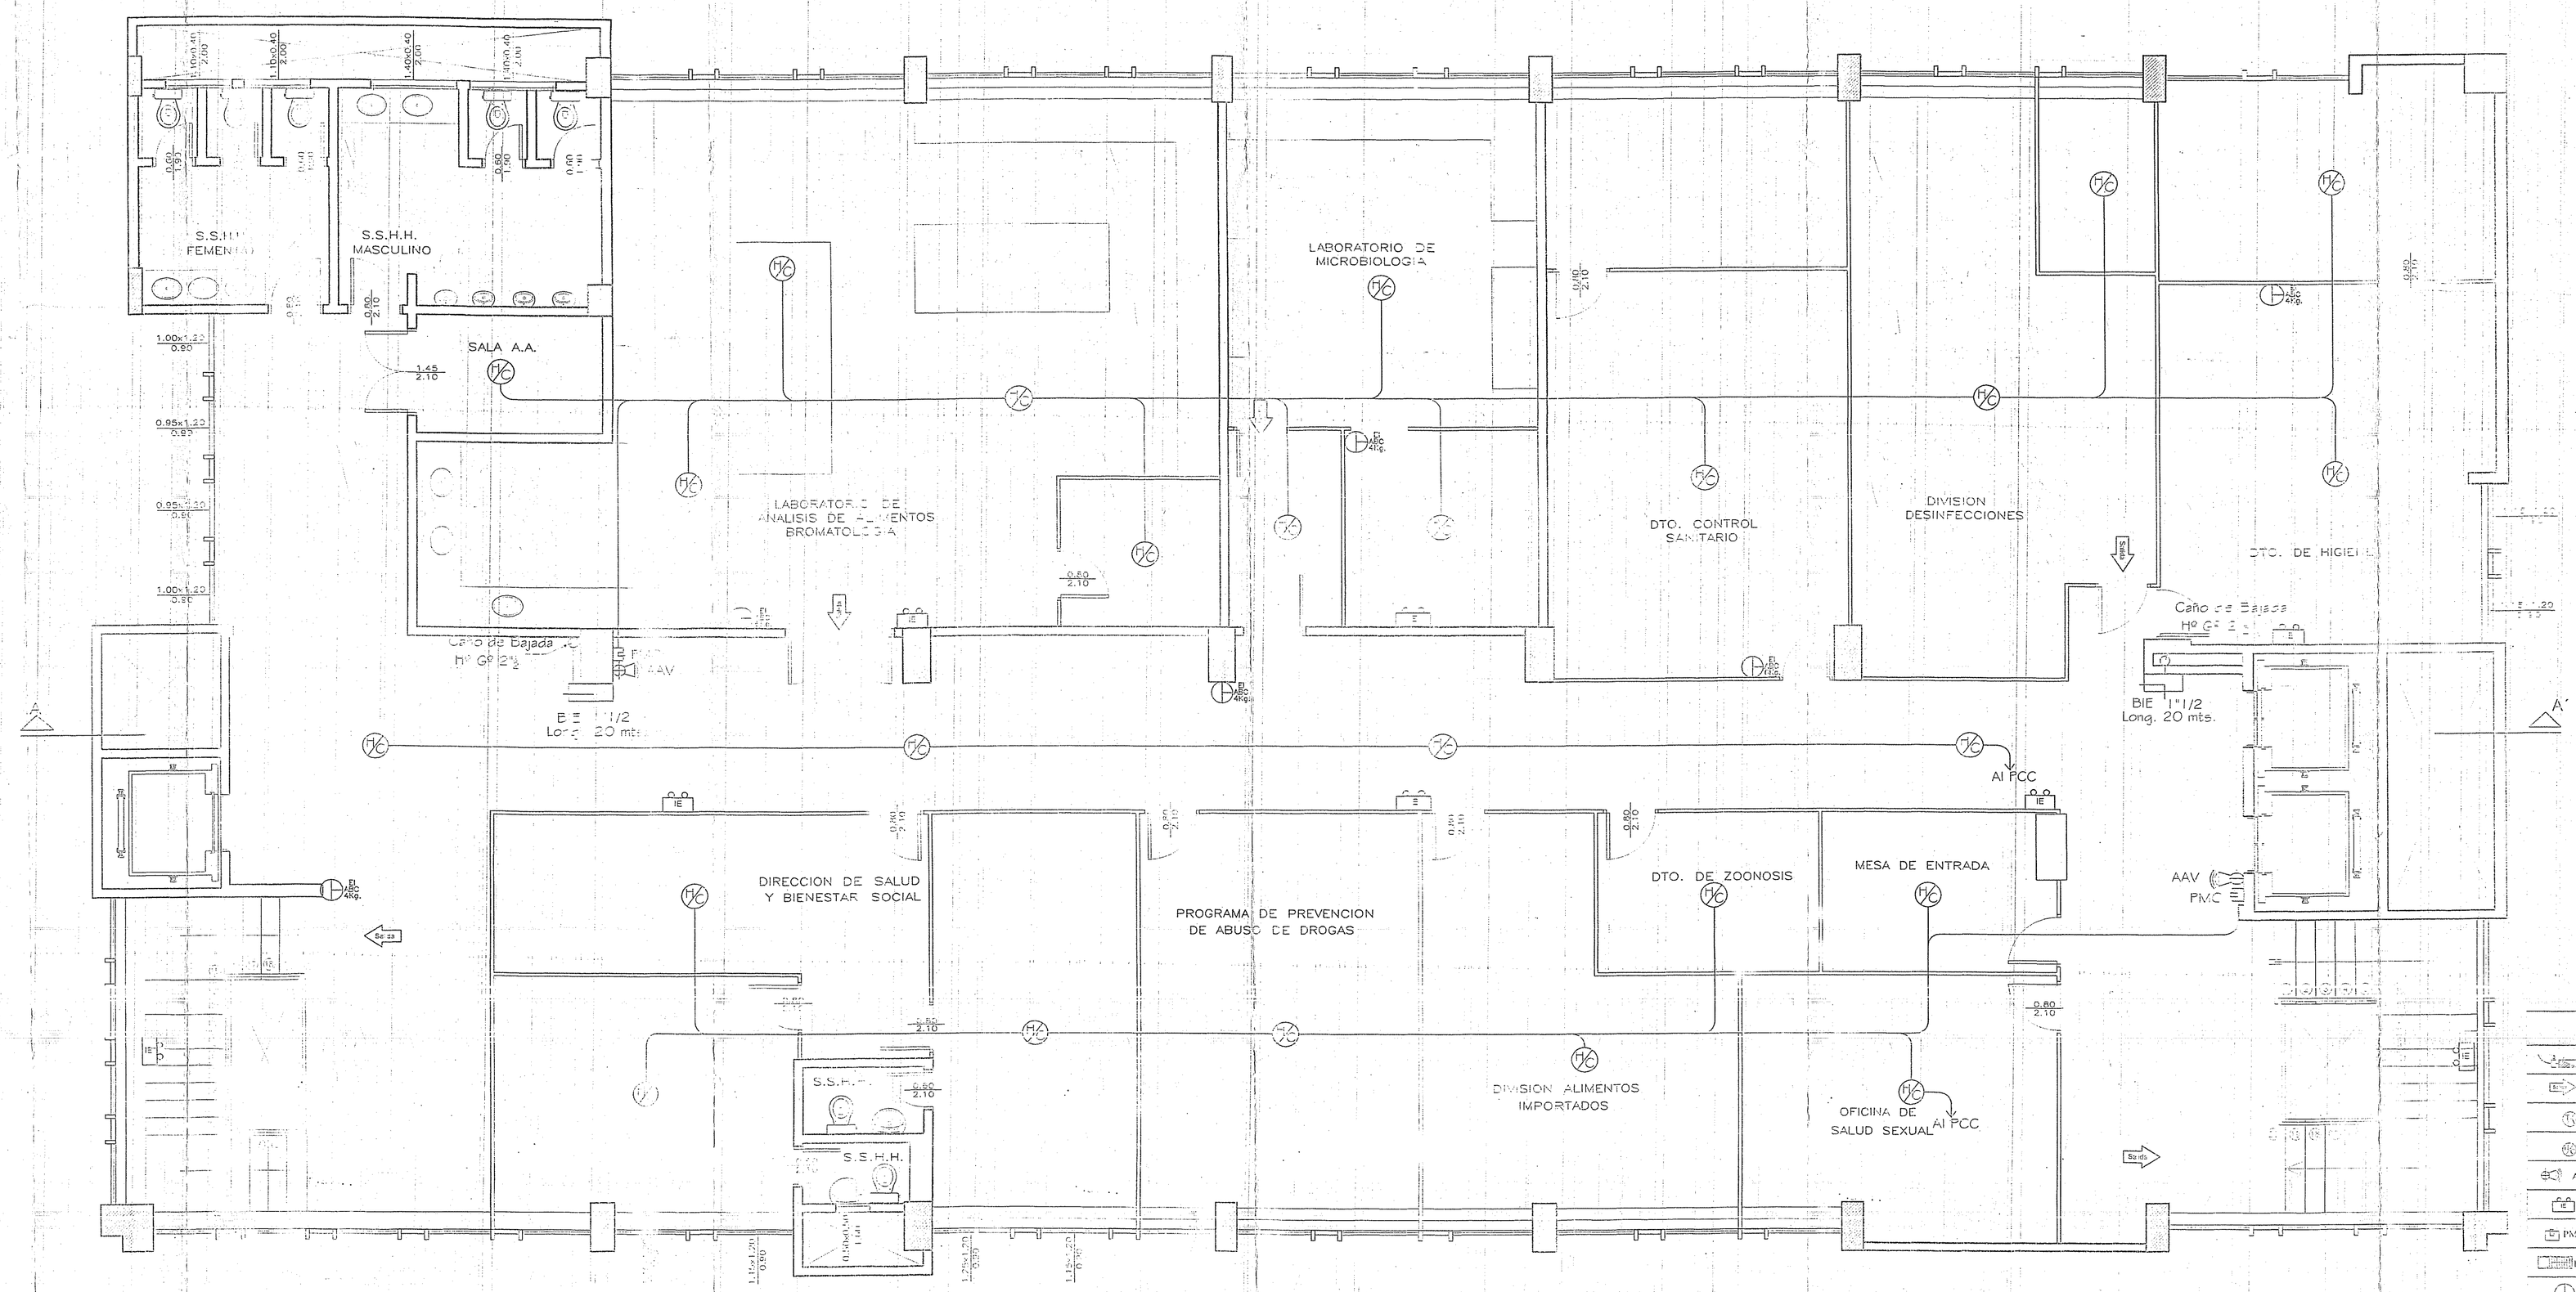

REFERENCIAS

	DISYUNTOR DIFERENCIAL
	CARTEL DE SALIDA DE EMERGENCIA
	DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO
	DETECTOR DE HUMO-CALOR
AAV	ALARMA AUDIO VISUAL
	ILUMINACION DE EMERGENCIA AUTONOMA.
PMC	PULSADOR MANUAL DE CONTROL.
PCC	PANEL CENTRAL DE CONTROL.
ABC 4Kg.	EXTINTOR DE INCENDIOS ABC 4 - 6 Kg.
BIE 1"1/2 Long. mts.	BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA
BIS Ø	BOCA DE INCENDIOS SIAMESA
CCEI	CARTEL CON MEMBRETE "RIESGO ELECTRICO
AF 15 KG	BALDE DE ARENA FINA 15 KG
PCF	PUERTA CORTA FUEGO.-

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
DIRECC. DE OBRAS PARTICULARES
[illegible]
Profesional firmante responsable del Emplazamiento Protección contra Incendios cuya Inspección es necesaria para la Habilitación de la construcción.
Inspección Nº [illegible]
ISAPIR Fecha: 22 ENE 2010

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION