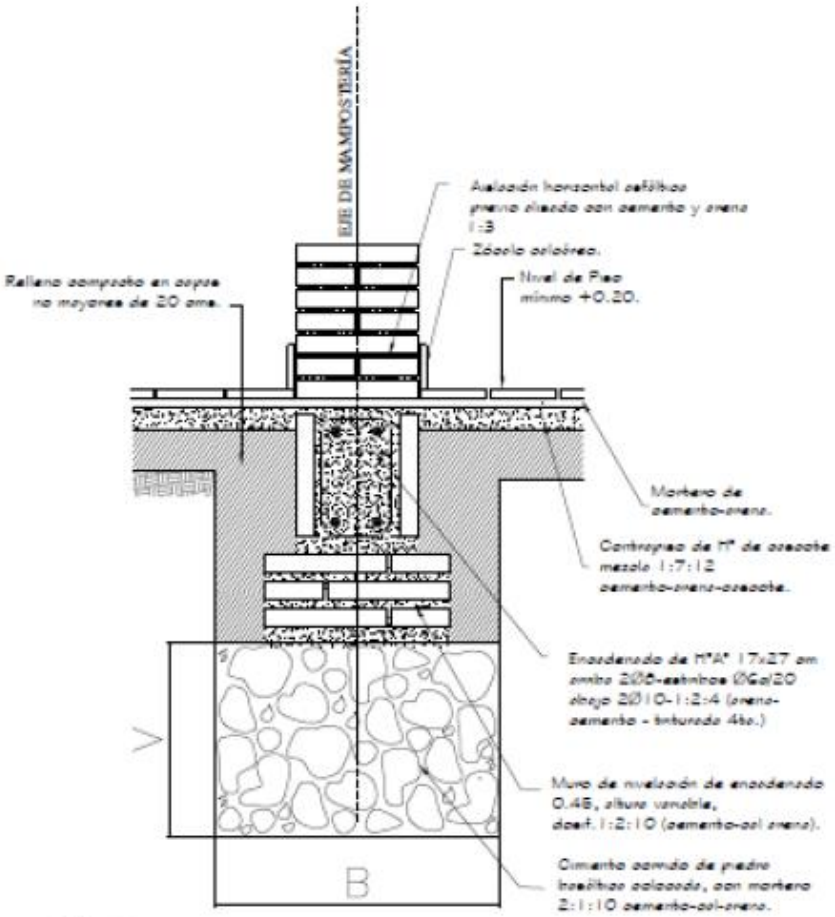

Obs.:
V = variable
B = ancho de cimentación

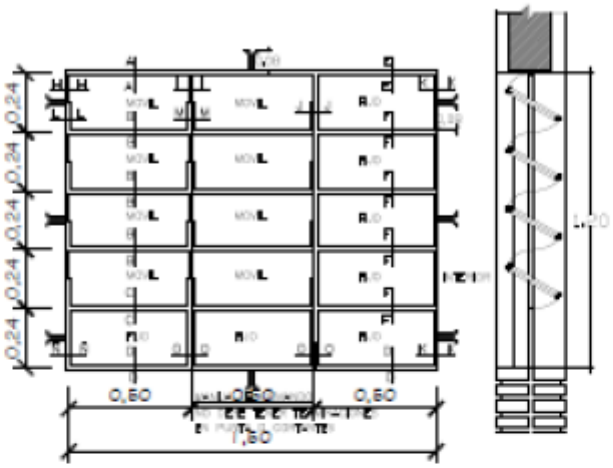

VENTANA BALANCIN

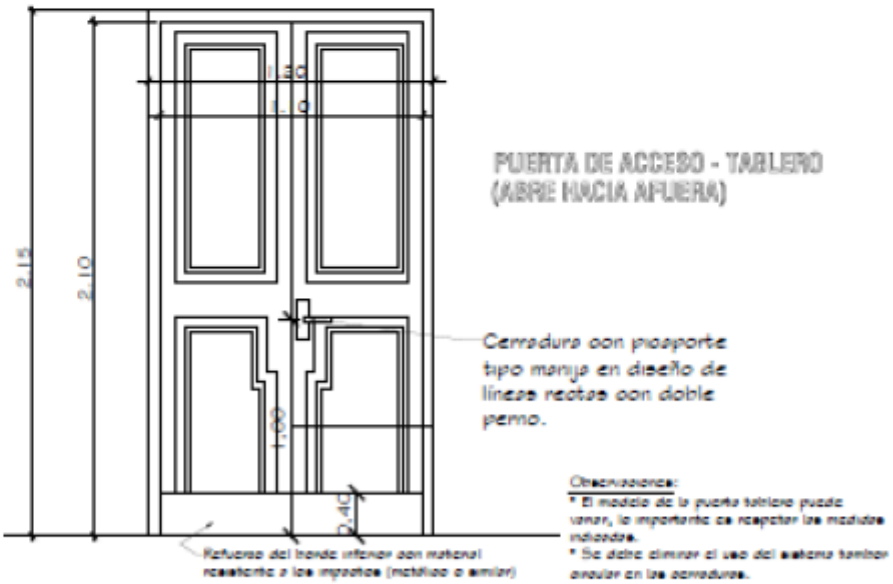

PUERTA DE ACCESO - TABLERO
(ABRE HACIA AFUERA)

Observaciones:
* El modelo de la puerta tablero puede variar, lo importante es respetar las medidas indicadas.
* Se debe eliminar el uso del sellante tornillo anular en las cerraduras.

OJO:encadenado superior en las paredes de 0.30 y en las paredes de 0.15

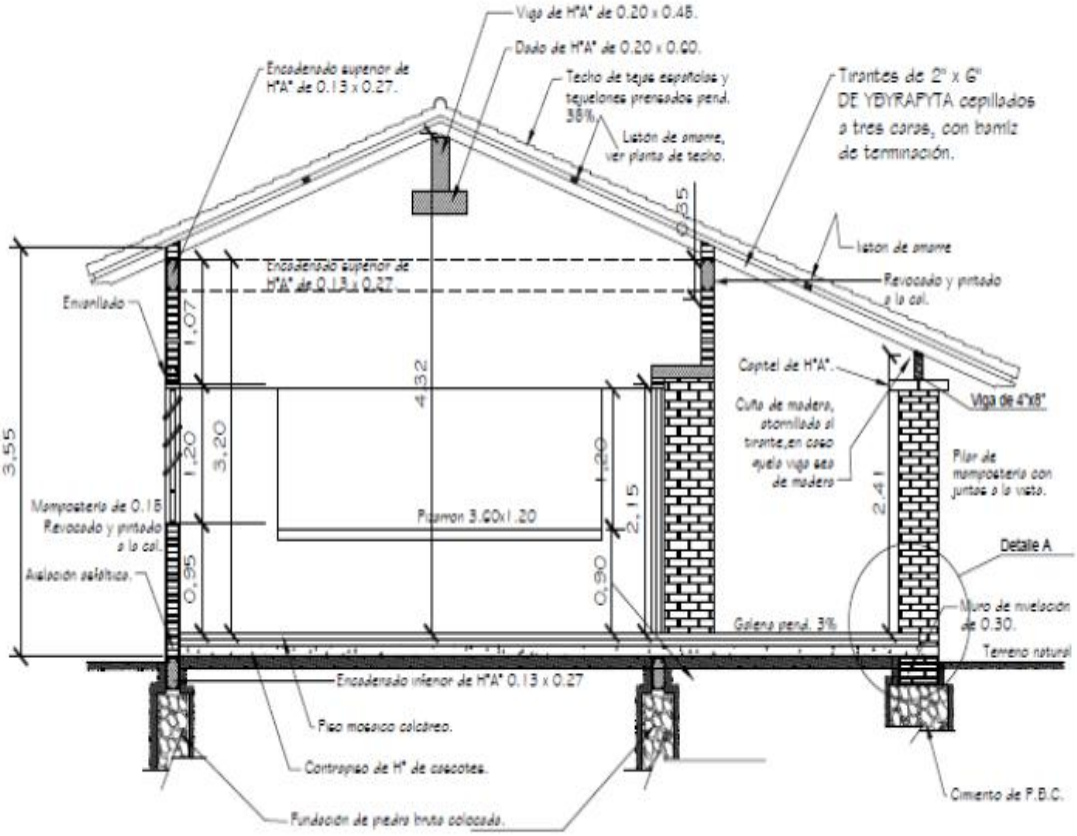

CORTE A - A

Obs. Los balacines deberán ser colocados en el proceso de construcción de los muros de elevación y pilares, siguiendo el eje de la viga de encadenado superior.

DETALLE DADO DE Ho. Ao

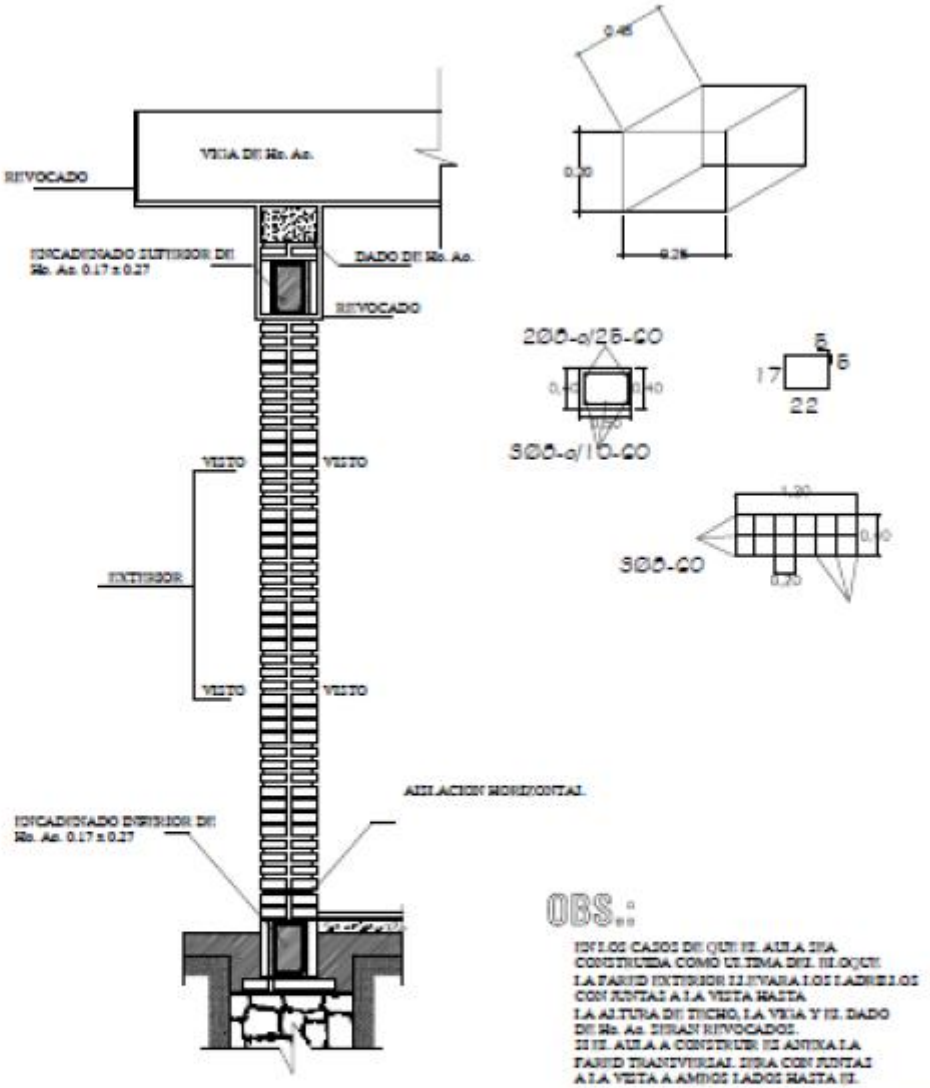

OBS.:

EN LOS CASOS DE QUE EL AULA SEA CONSTRUIDA COMO ULTIMA DEL BLOQUE LA PARED INTERIOR LLEVARA LOS LADRILLOS CON JUNTAS A LA VISTA HASTA LA ALTURA DE TECHO, LA VIGA Y EL DADO DE Ho. Ao. SERAN REVOCADOS.
SI EL AULA A CONSTRUIR ES ANTES LA PARED TRANSVERSAL SERA CON JUNTAS A LA VISTA A AMBOS LADOS HASTA EL ENCADENADO SUPERIOR Y REVOCADO HASTA EL TECHO, TAMBIEN LA VIGA Y EL DADO.

Encadenado Superior e Inferior para muro de 0.15

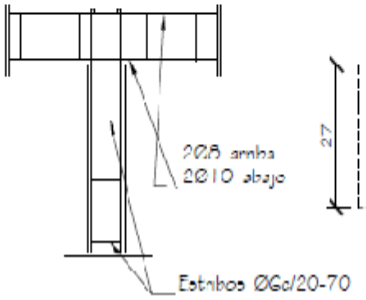

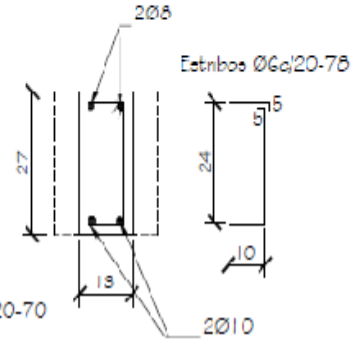

Dado de H°0.20x0.60

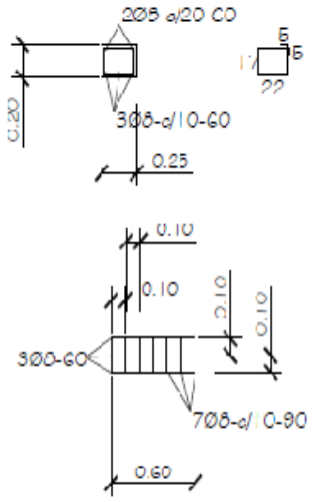

Viga H°A° 0.20x0.45

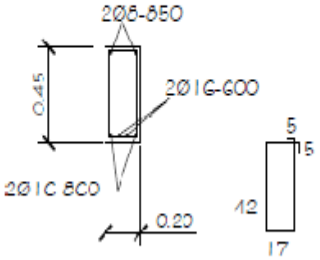

Viga de H°A° 0.20x0.45

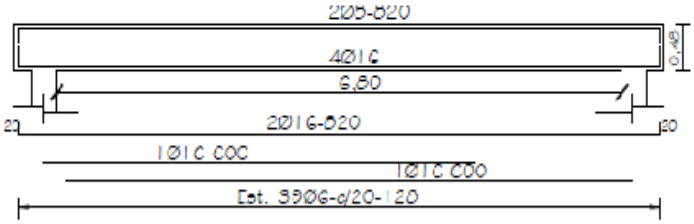

DETALLE DE CUÑA



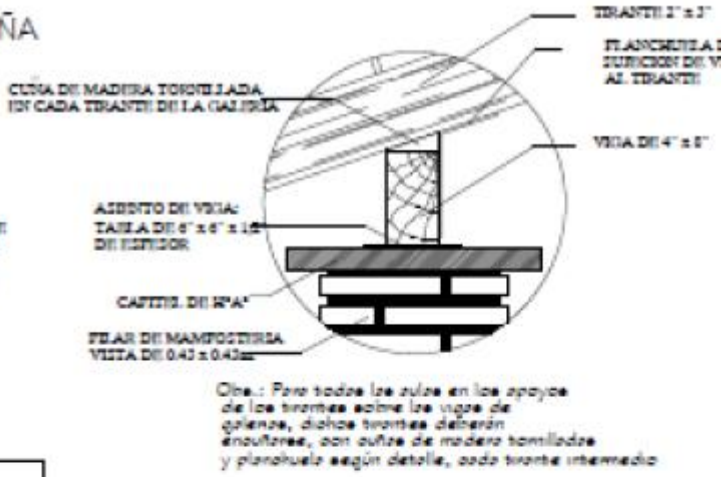

Obs.: Para trabar las cuñas en los apoyos de los tirantes sobre las vigas de galerías, dichos tirantes deberán encuñarse, con cuñas de madera tornillada y planchuela según detalle, cada tirante intermedio

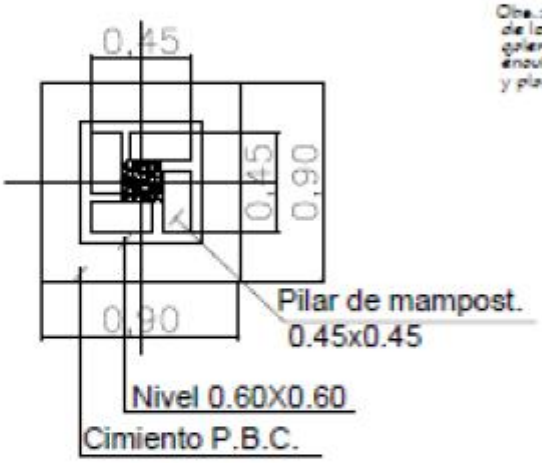



Est. 106-c/40cm. - 50cm.
Total 8

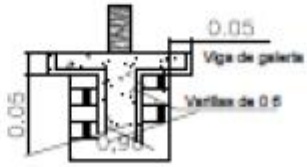

DETALLE CAPITEL

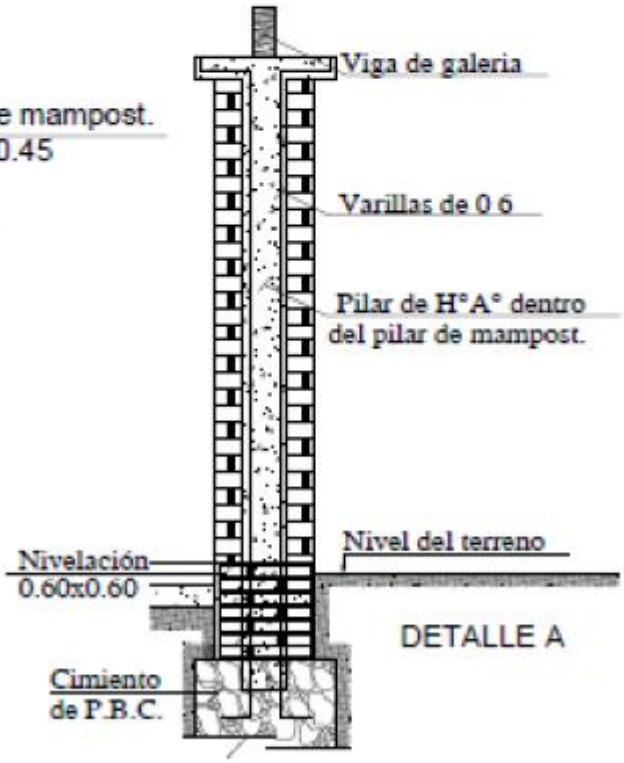

DETALLE A

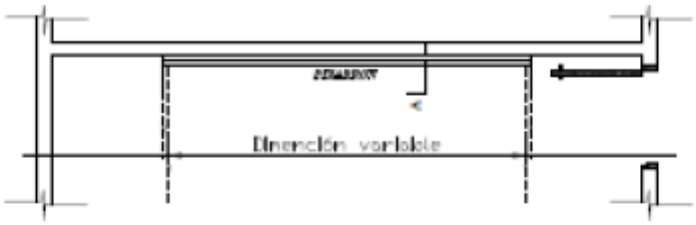

UBICACIÓN DEL PIZARRÓN

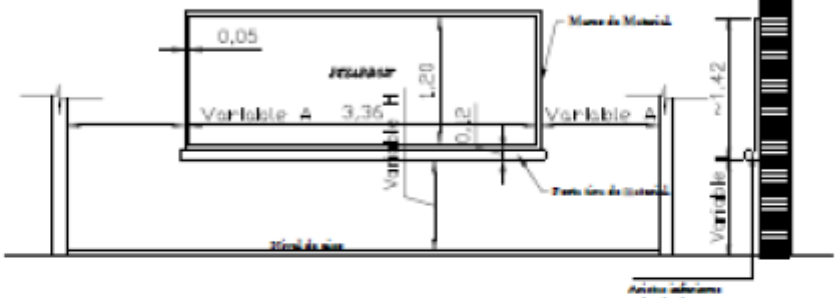

ALZADO FRONTAL

CORTE A

CONSTRUCCIÓN DE PIZARRON EMPOTRADO EN MURO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

* 1- Sobre el muro de ladrillo marcar las dimensiones recomendadas preparar el marco de madera y pomadas con ladrillos empotrados, revocados posteriormente con morteros, cemento- arena(1:2), dándole una terminación redondeada en las esquinas inferiores.

* 2- En la zona de pizarrón preparamos, aplicar una mezcla con latex(pegamento), posteriormente revoque con morteros cemento- arena(1:2), y aplicación de una manos de enchido plástico, con secuencia de nivelación luego de la cantidad de alisado necesarios.

* 3- Aplicar selador o fijador plástico, posteriormente aplicar una manos de pintura sintética para pizarrón color verde pizarra, en el marco y pomadas luego del mismo proceso pintura sintéticas color gris.

Municipalidad de San Roque González de Santa Cruz
Gobierno Municipal 2010-2015

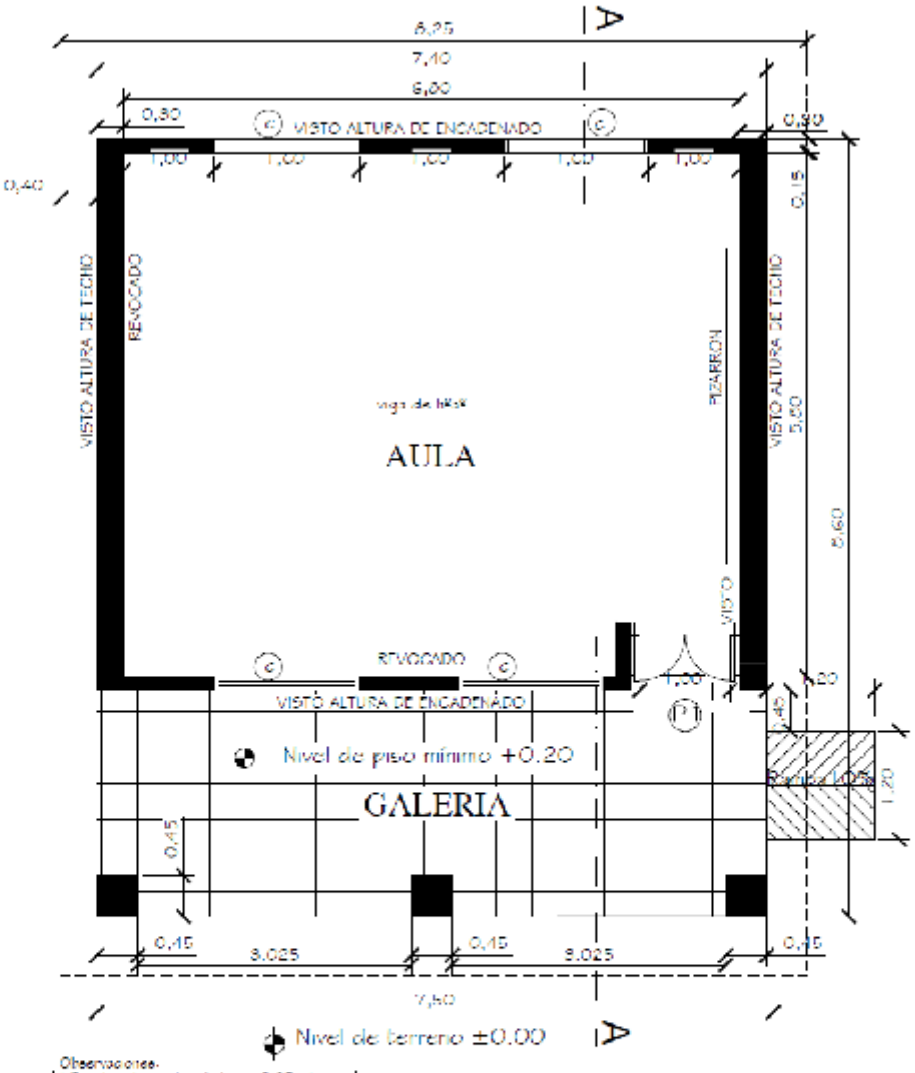

Observaciones:
* Para los desniveles de hasta 0.25m se tendrán deberán tener una pendiente de hasta 10%.
* La puerta de acceso al aula deberá tener una luz libre de vano de 1.00m como mínimo.

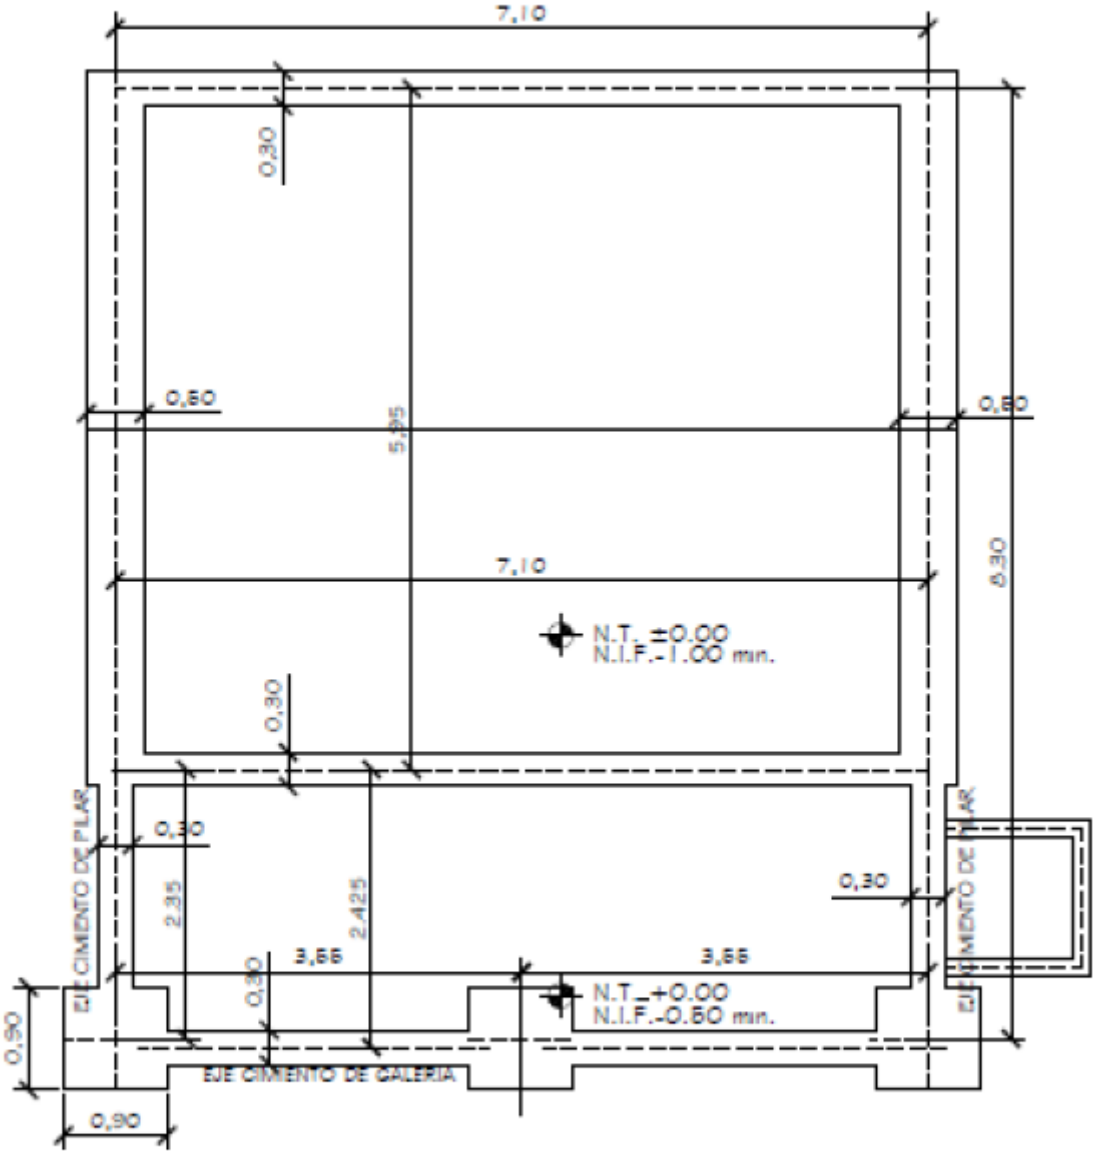
7,10
0,30
0,60
5,95
0,60
7,10
8,30
N.T. ±0.00
N.I.F.-1.00 mn.
0,30
0,30
2,35
2,425
0,30
3,55
3,55
0,30
N.T.-+0.00
N.I.F.-0.60 mn.
EJE CIMIENTO DE PILAR
EJE CIMIENTO DE PILAR
EJE CIMIENTO DE GALERIA
0,90
0,90

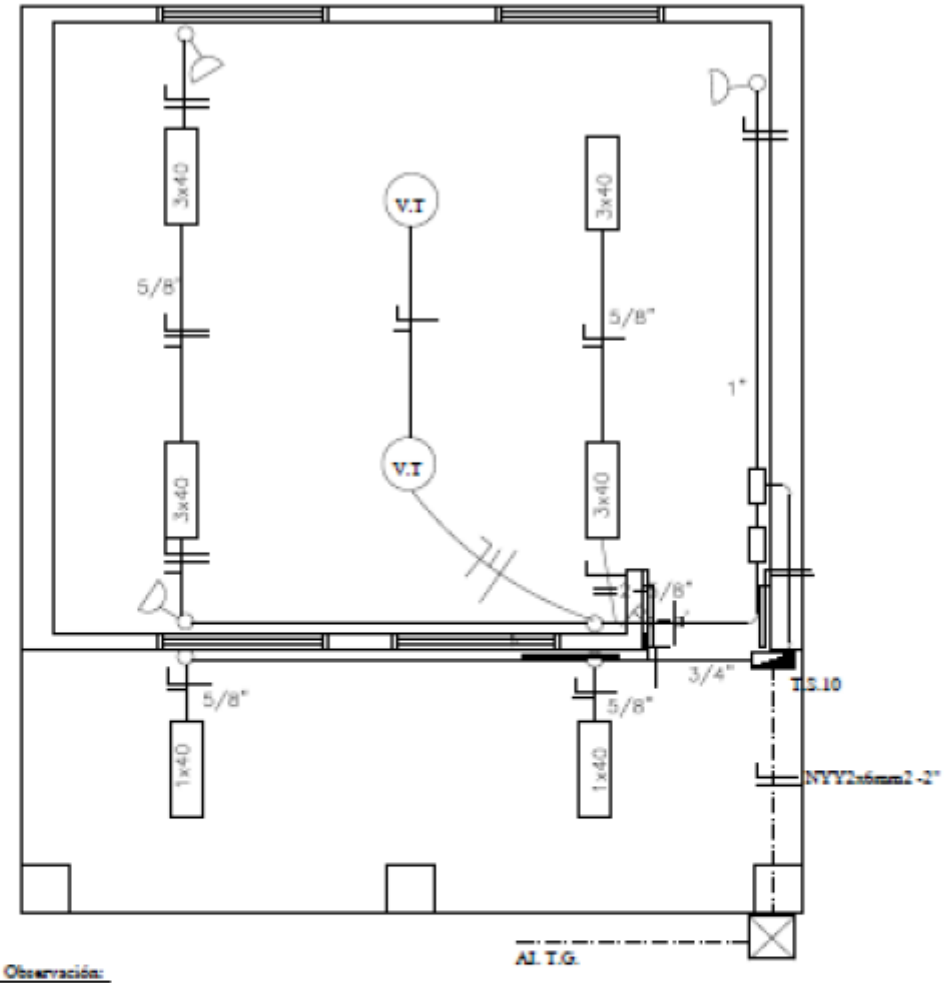

Observación:

- Los artefactos fluorescente son de 3x40W.
- Los artefactos fluorescentes deben ir colgados.
- Los conductores no acotados son de 2mm2.
- Los fluorescentes deben tener capacitores.
- Los TC son tableros de comando de luces y tomas.
- Los TCV son tableros de comando de ventiladores.

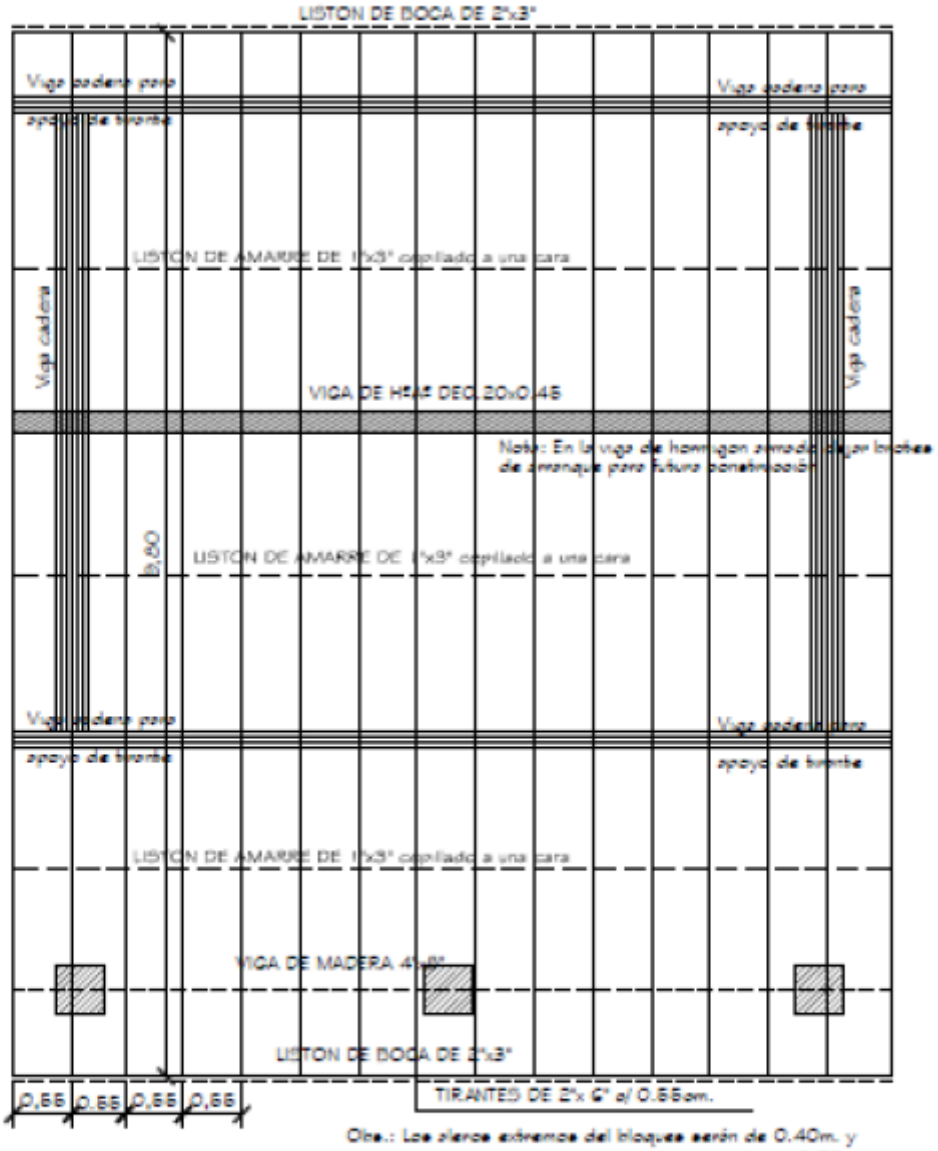

Obs.: Los aleros extremos del bloques serán de 0.40m. y los aleros longitudinales del bloque serán de 0.70m., contados del lado de la galera apartir de la viga de apoyo del tirante, y en el opuesto apartir del muro.

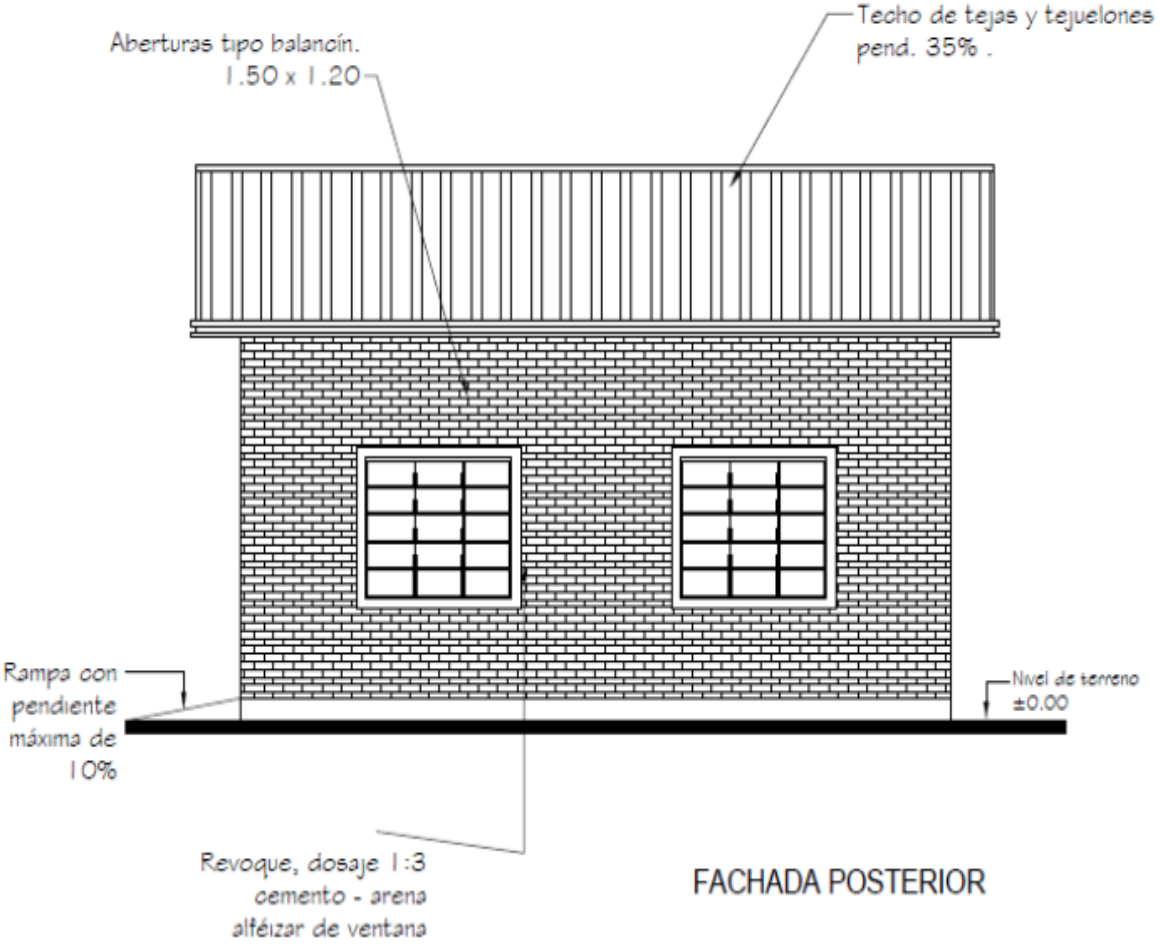

FACHADA POSTERIOR

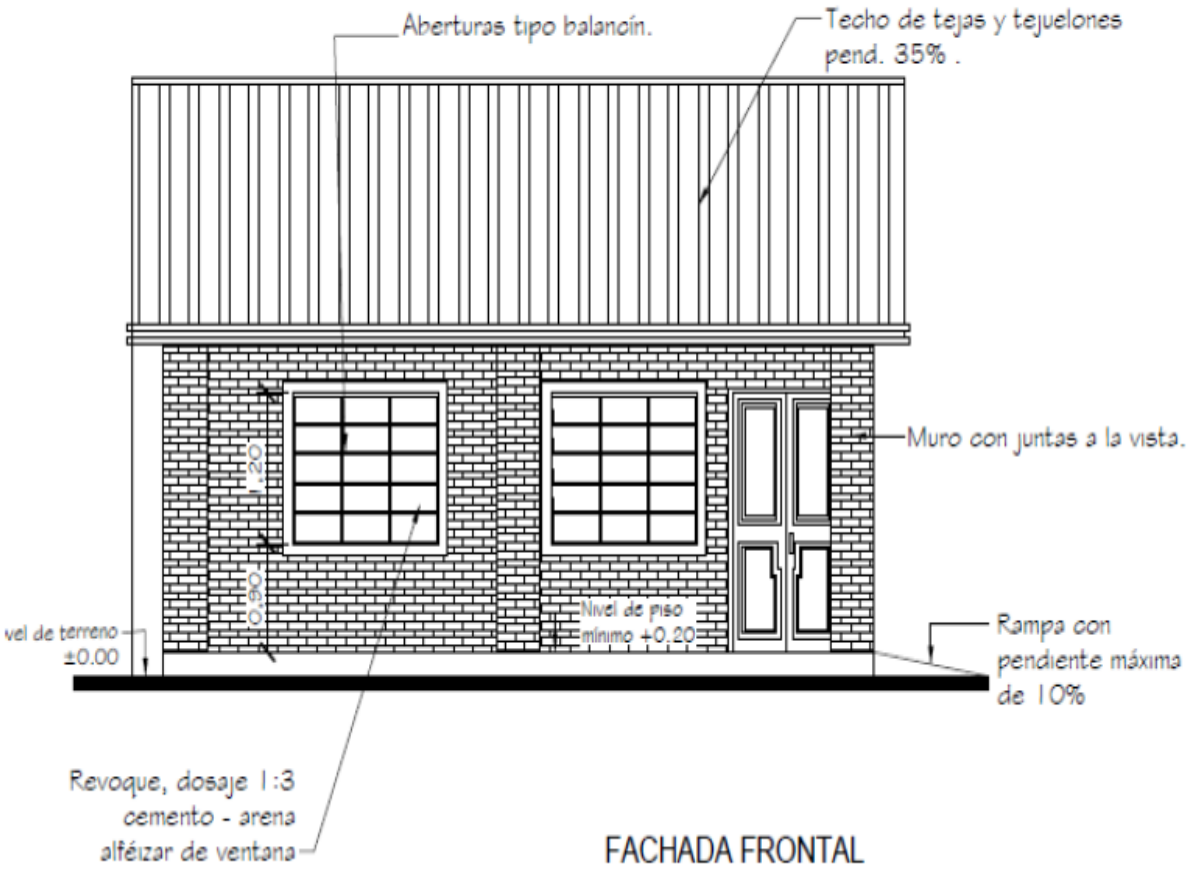

FACHADA FRONTAL