MUNICIPALIDAD DE SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ

GOBIERNO 2010 -2015

TAVAPY

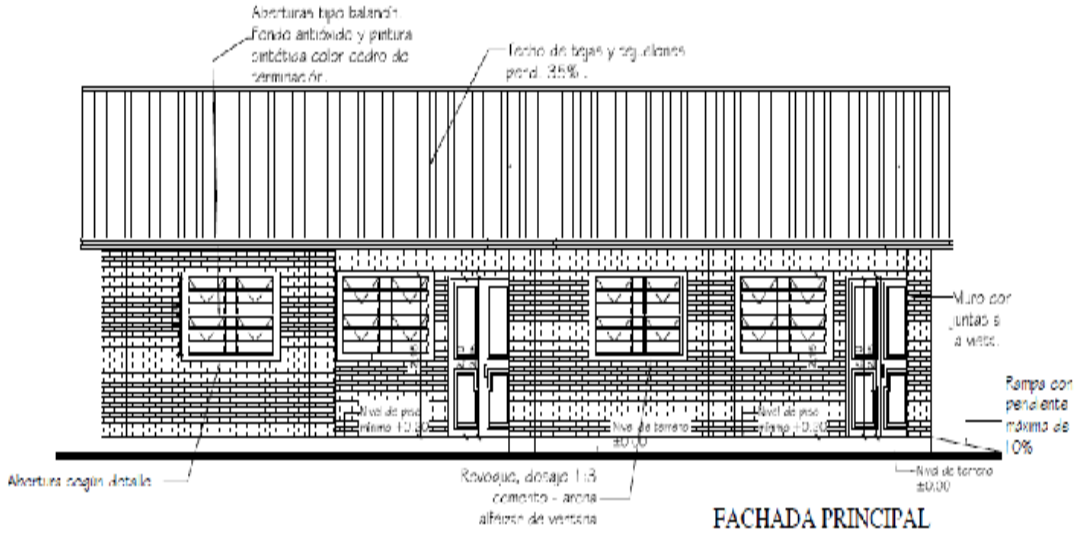

FACHADA PRINCIPAL

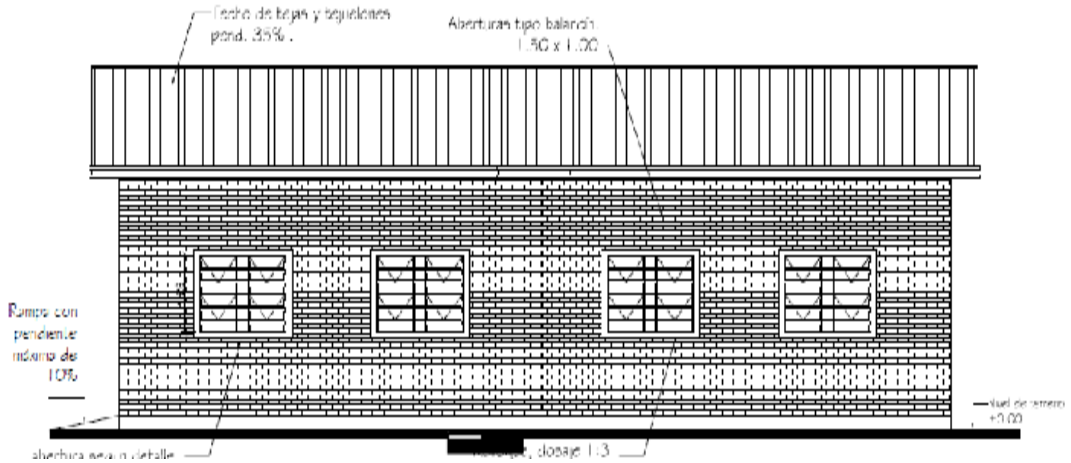

Obs, Los balaustres deberán ser colocados en el proceso de construcción de los muros de elevación y a arco, a eje de la viga de encadenado superior.

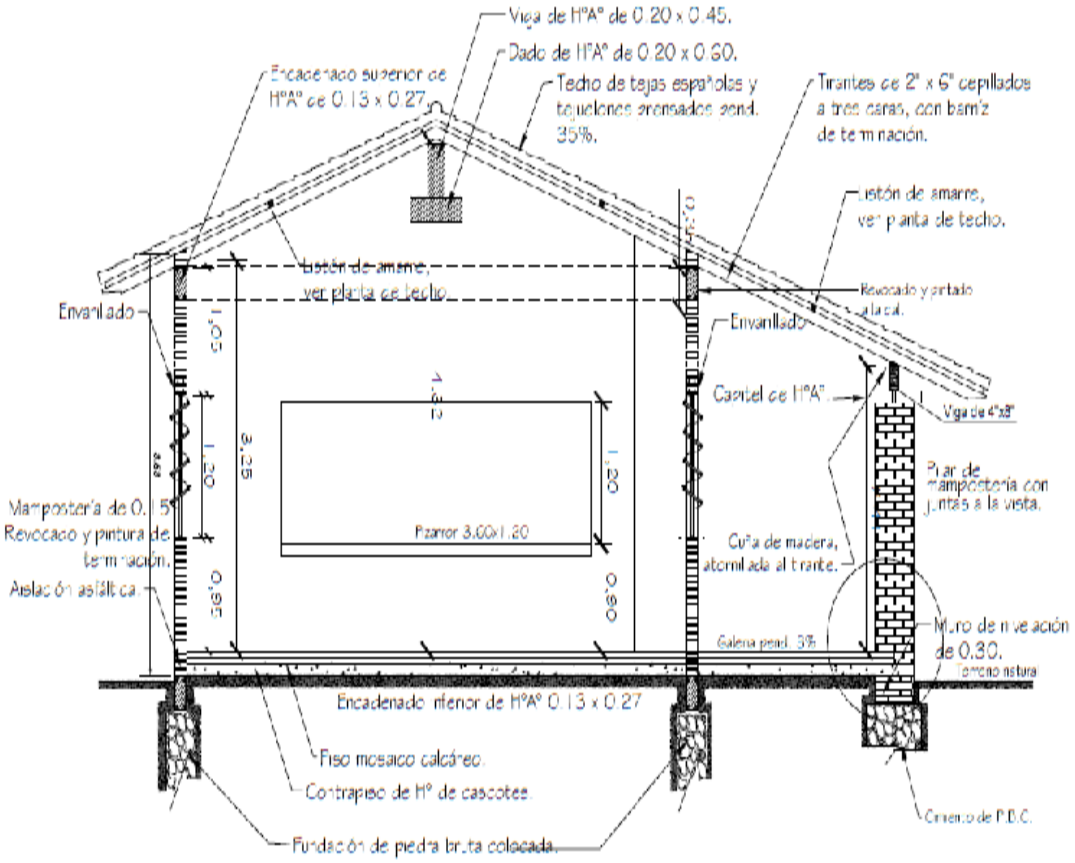

MUNICIPALIDAD DE SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ
GOBIERNO 2010 -2015

TAVAPY

DETALLE DADO DE Ho. Ao

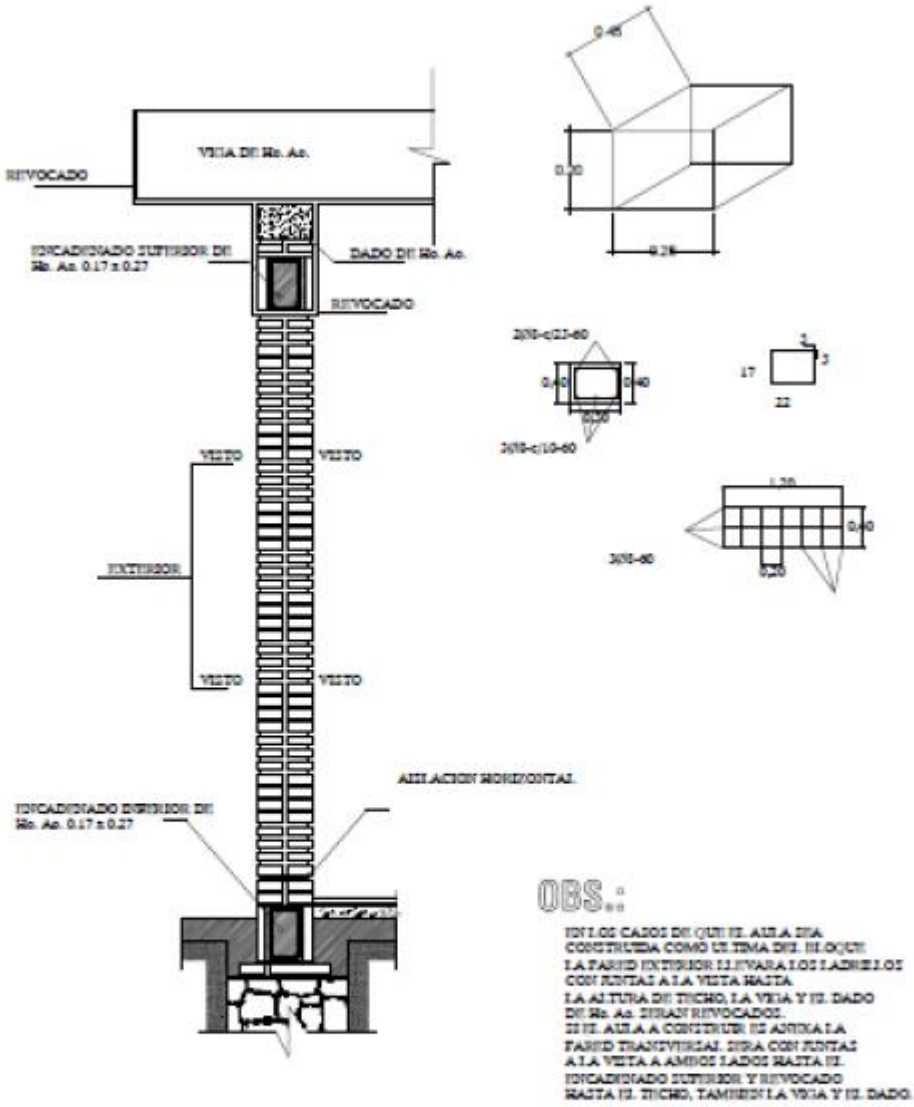

OBS.:

EN LOS CASOS DE QUE SE ARMA UNA CONSTRUCCIÓN COMO UN TIMA DE BLOQUE LA PARED INTERIOR LLEVARA LOS LADRILLOS CON JUNTAS A LA VISTA HASTA LA ALTURA DEL TECHO, LA VIGA Y EL DADO DE Ho. Ao. DEBEN REVOCADOS.
SI SE ARMA A CONSTRUIR SE ARMA LA PARED TRANSVERSAL DEBE CON JUNTAS A LA VISTA A AMBOS LADOS HASTA EL ENCADENADO SUPERIOR Y REVOCADO HASTA EL TECHO, TAMBIEN LA VIGA Y EL DADO.

MUNICIPALIDAD DE SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ
GOBIERNO 2010 -2015

TAVAPY

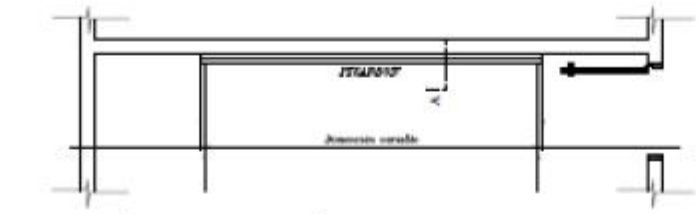

UBICACIÓN DEL PIZARRÓN

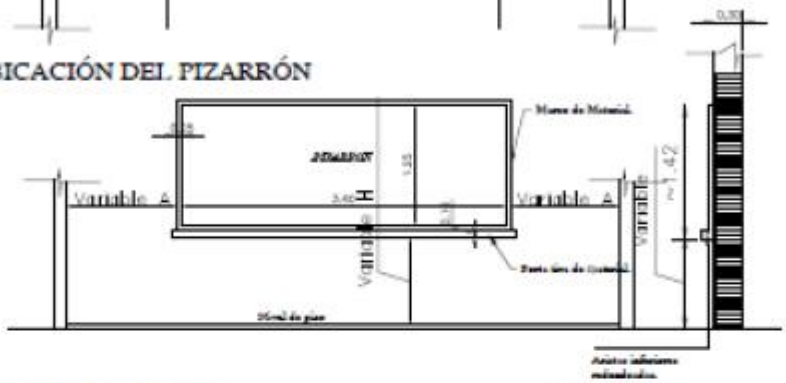

ALZADO FRONTAL

CORTE A

CONSTRUCCION DE PIZARRON EMPOTRADO EN MURO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

* 1- Sobre el muro de ladrillo marcar las dimensiones recomendadas; preparar el mortero de material y pegar con los ladrillos suspendidos, revocados posteriormente con mortero, cemento-arena(1:2), dejando una esquinación redondeada en las aristas laterales.

* 2- En la zona de pizarrón propiamente, aplicar una mezcla con hidrófugo(cemedia), posteriormente revoque con mortero cemento- arena(1:2), y aplicación de una mano de enduido plástico, con textura de esquinación luego de la cantidad de alizado necesarios.

* 3- Aplicar sellador o fijador plástico, posteriormente aplicar una mano de pintura plástica para pizarrón color verde pizarra, en el marco y posterior luego del mismo proceso pintura plástica color gris.

MUNICIPALIDAD DE SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ
GOBIERNO 2010 -2015

TAVAPY

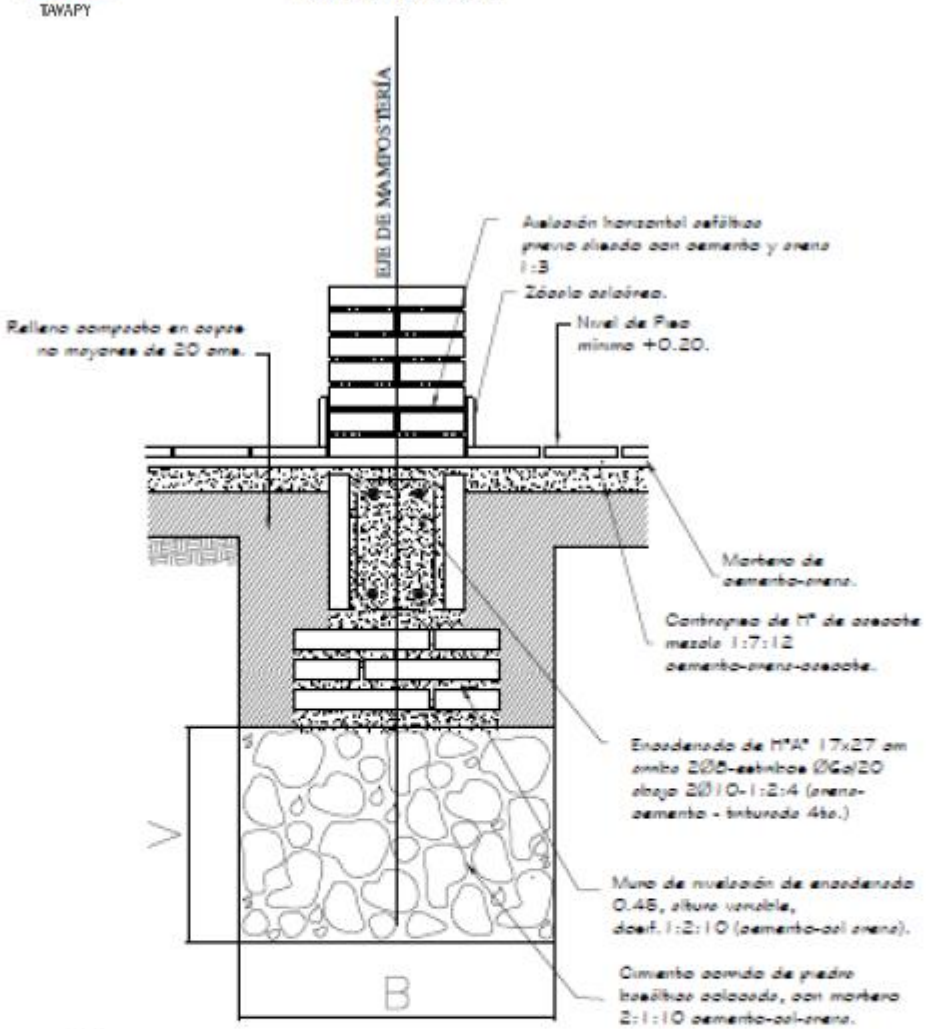

Obs.:

V = *variable*

B = *ancho de cimentación*

VIGA Y DADO DE HºAº
4Ø16-300
2Ø8
4Ø16
2Ø16-790
1Ø16-575
1Ø16-375
Estribos Ø6c/20
DADO DE Hº Aº DE 0.20 X 0.25 X 0.60
Estribos Ø8 c/10
3Ø8
2Ø8
Ø8c/10-60
3Ø10-60
2Ø8c/20-60
3Ø8-c/10-60
Viga Hº Aº 0.20x0.45
2Ø16-790
2Ø16-575
2Ø8
ENCADENADO SUPERIOR E INFERIOR
PAREDES DE 0.15 Y DE 0.30
Estribos Ø6 c/20.
2Ø5 arriba
2Ø10 abajo
Pared de 0.15
Pared de 0.30
Estribos Ø6c/20
PARED DE 0.30
2Ø10
2Ø5
PARED DE 0.15

MUNICIPALIDAD DE SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ
GOBIERNO 2010 -2015

TAVAPY

OBSERVACIONES: * LAS MEDIDAS PRESENTADAS EN ESTE DETALLE DEBEN SER RESPETADAS POR EL HERRERO CONTRATADO.
* COLOCAR LOS BALANCINES EN LA PARTE INTERNA PARA EVITAR QUE LOS COMANDOS TOPEN CON LOS MISMOS.

DETALLE DE BALANCINES

M MOVIL
F FIJO

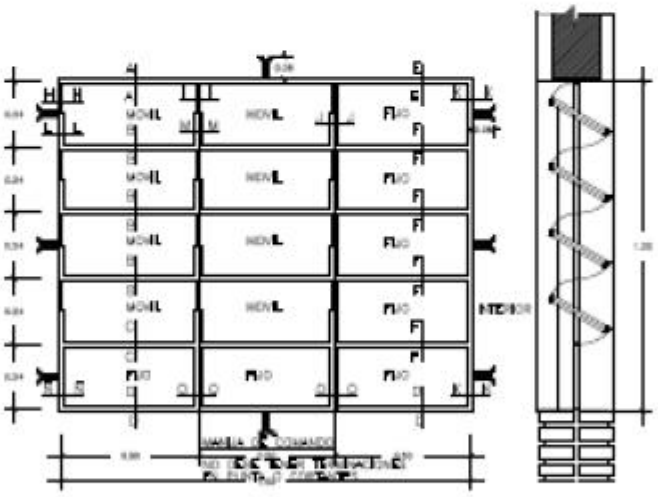

VENTANA BALANCIN TIPO c

MUNICIPALIDAD DE SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ
GOBIERNO 2010 -2015

TAVAPY

DETALLE DE CUÑA

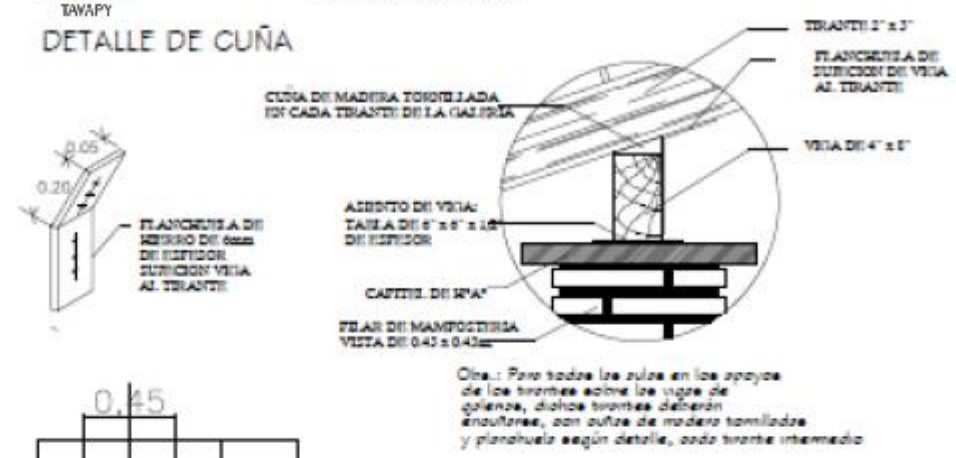

Obs.: Para todos los cuños en los apoyos de los tirantes sobre las vigas de galerías, dichos tirantes deberán encuñarse, con cuña de madera tomillada y planchuela según detalle, cada tirante intermedio

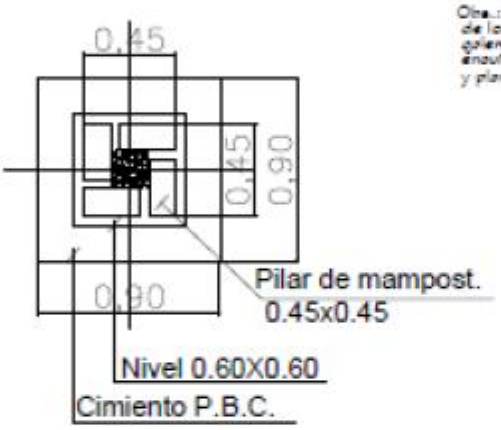



Est. 10ϕ-c/40cm. - 50cm.
Total 8



DETALLE CAPITEL

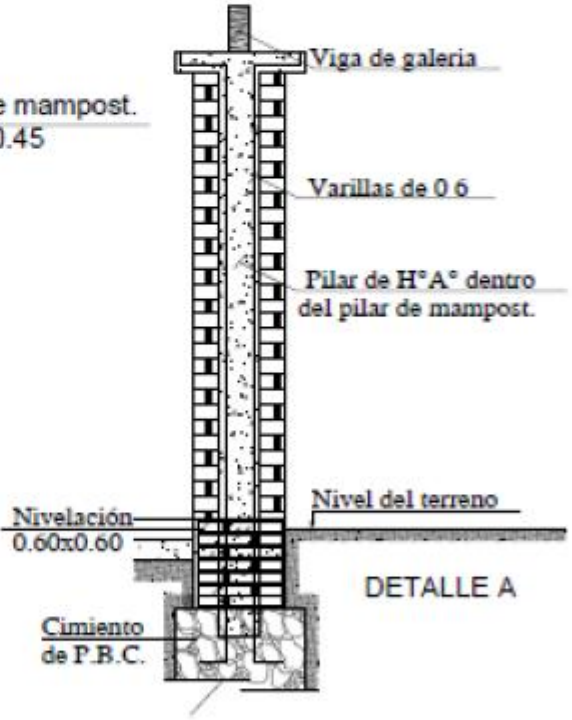

DETALLE A

MUNICIPALIDAD DE SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ
GOBIERNO 2010 -2015

TAVAPY

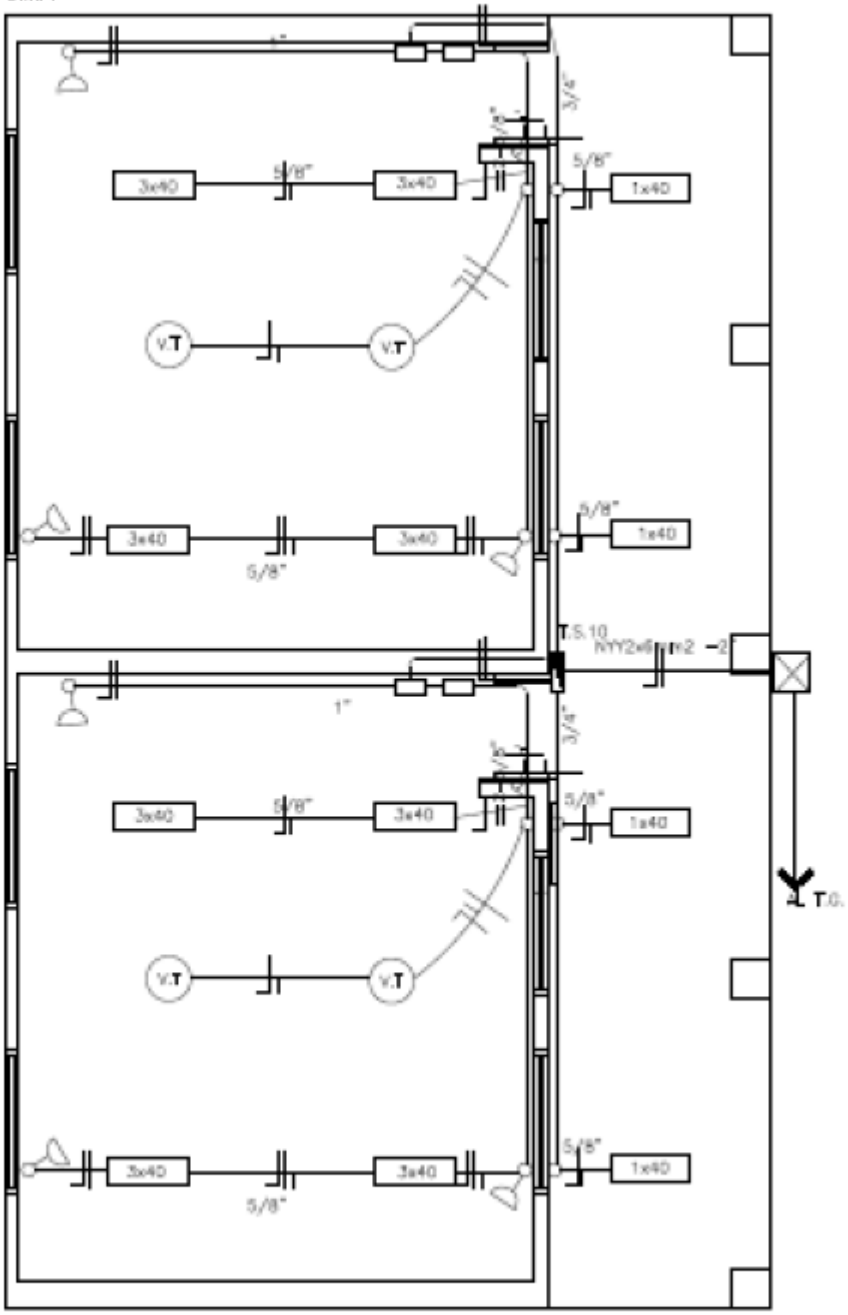

Observaciones:

*Los artefactos fluorescente son de 2x40W.
*Los artefactos fluorescentes deben ir colgados.
*Los conductores no aislados son de 2mm2.
*Los fluorescentes deben tener capacitores.
*Los TC son tableros de comando de luces y tomas.
*Los TCV son tableros de comando de ventiladores.

MUNICIPALIDAD DE SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ
GOBIERNO 2010 -2015

TAVAPY

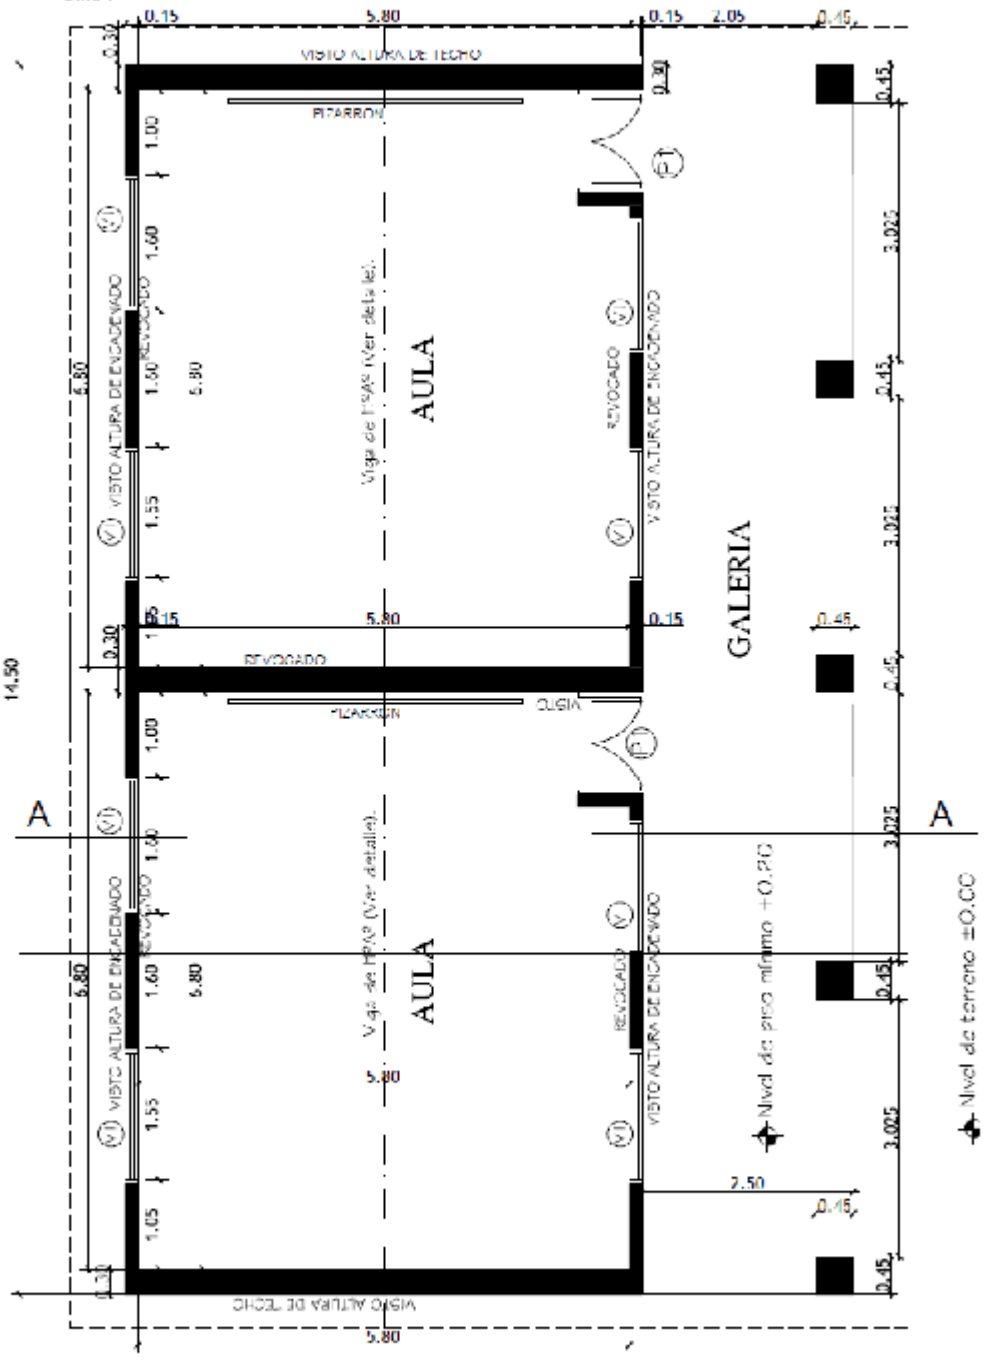

MUNICIPALIDAD DE SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ
GOBIERNO 2010 -2015

TAVAPY

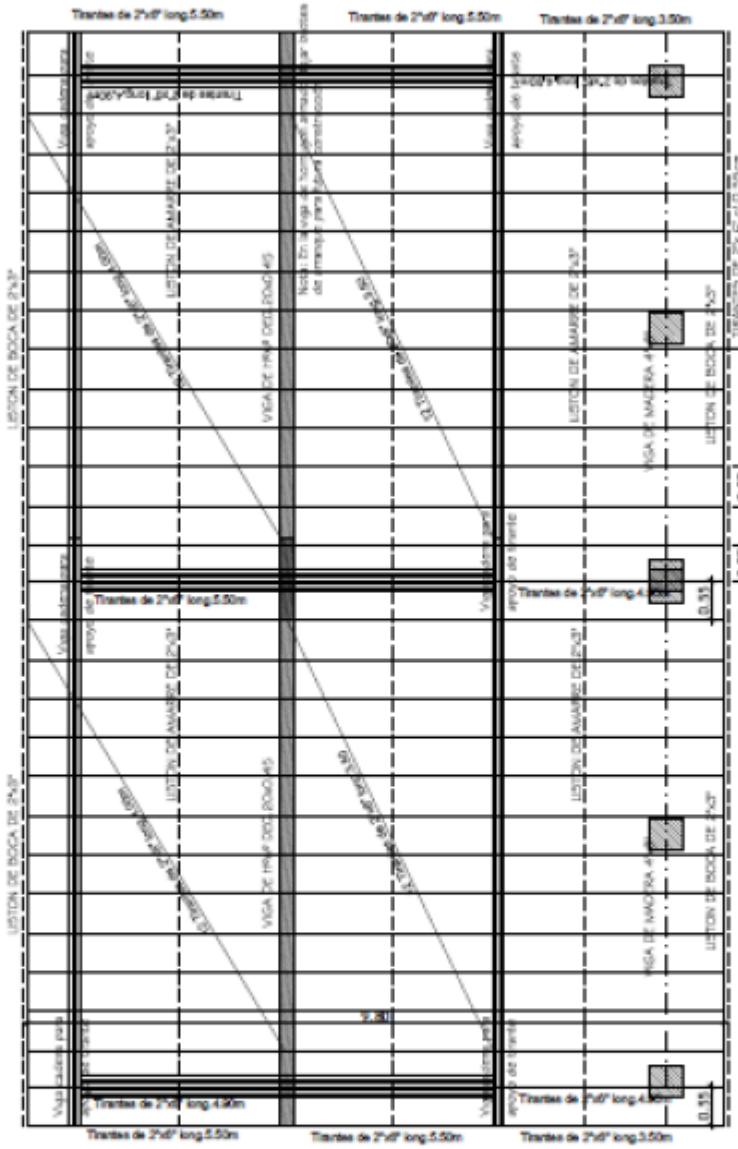

Obs.: Los alones exteriores del bloques serán de 0.40m, y los alones longitudinales del bloque serán de 0.70cm., contados del lado de la galería aparte de la viga de apoyo del tirante, y en el opuesto apartir del muro.

Nota: En la viga de hormigon armado dejar 3 entre de armaduras para futura construcción

MUNICIPALIDAD DE SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ
GOBIERNO 2010 -2015
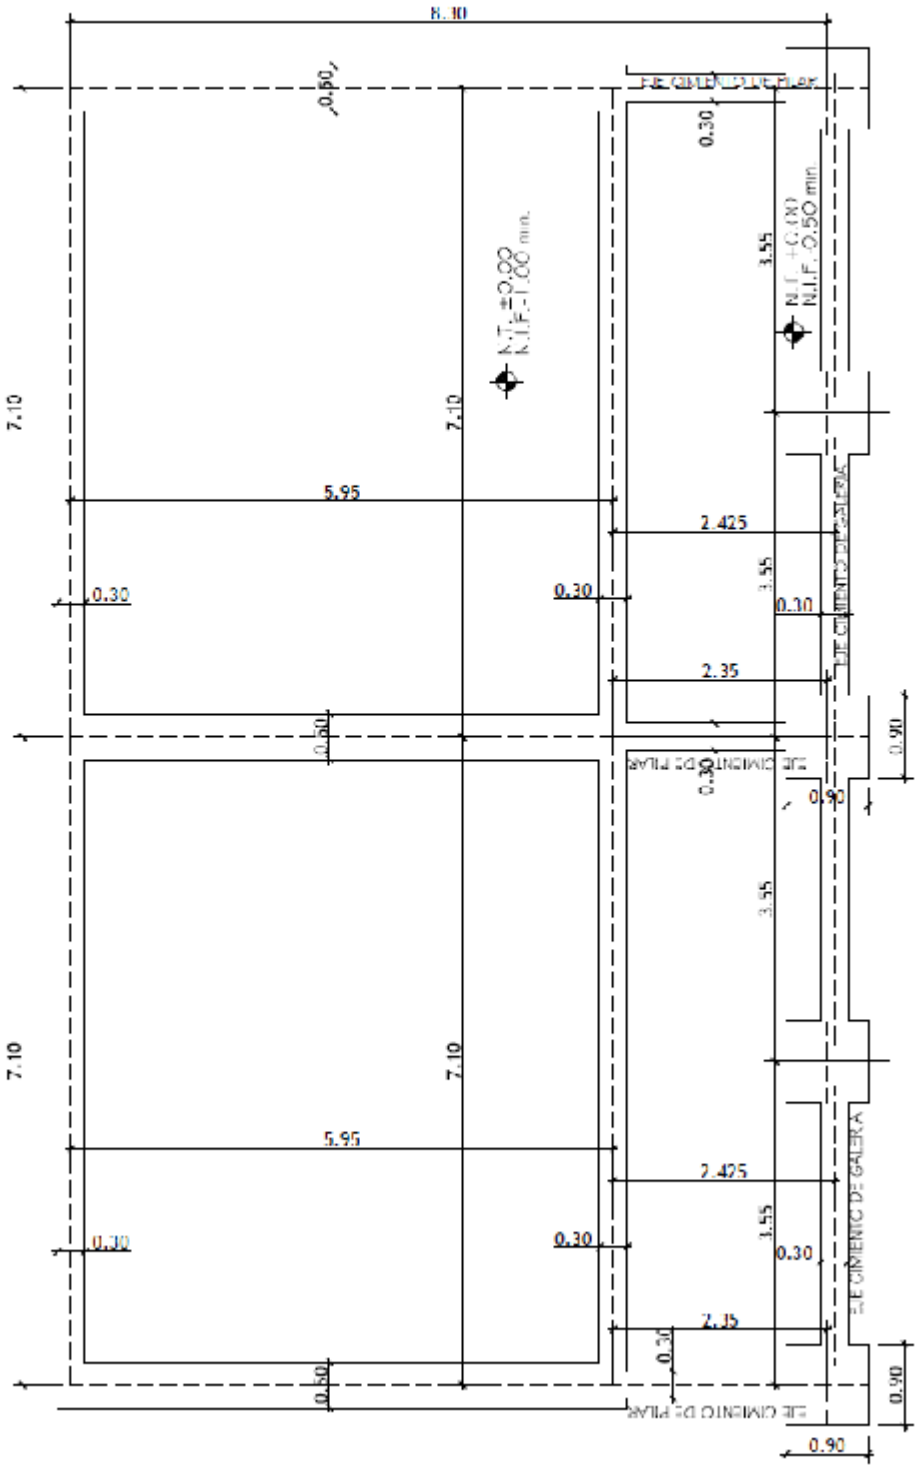
TAVAPY