ESQUEMA MANDO

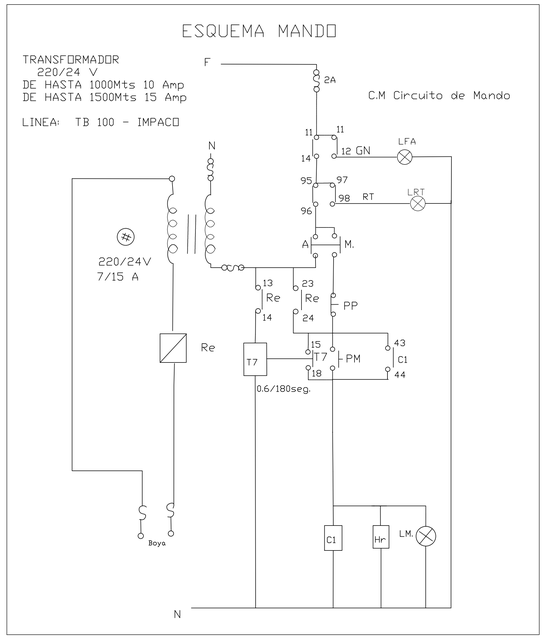

ESQUEMA DE FUERZA

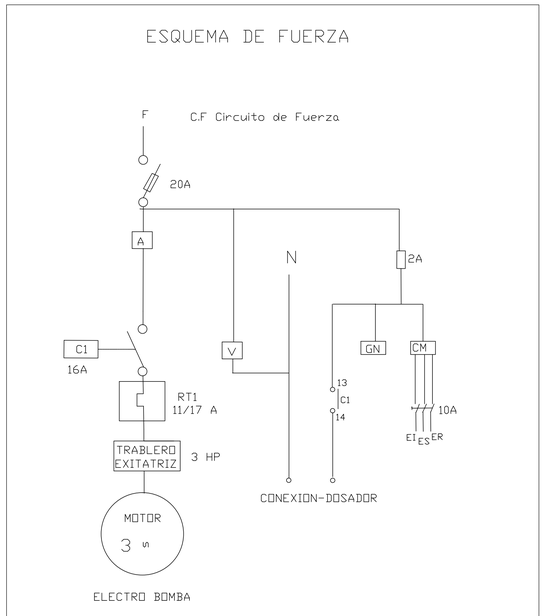

LISTADO DE COMPONENTES DE TABLERO DE ARRANQUE		
TABLERO DE 3 HP		220 V/50HZ
Componentes	**Cantidad**	**Tipo**
Seccionador bajo carga	01 Un.	NHOO 25 A.
Fusible NHOO	03 Un.	FFONH 20 A.
Contactor de Red	01 Un.	16 Amp. (GMC 9 220/240v 50Hz)
Tablero Excitatriz-Arranque	01 Un.	Tipo SAER /MOTORARG
Tenpor.Retard. De Automt.	01 Un.	Temporizador 0/60 segundos.
Relé Protec. Térmica	01 Un.	11/17 Amp.
Amperímetro	01 Un.	76 x 76 - V. 20 A
Voltímetro	01 Un.	76 x 76 - 0/500 V.
Anulación Guarda nivel	01 Un.	Termomagnética 1x10 A
Cable Multifilar	20 m.	Impalex Negro 1 mm2
Cable Multifilar	10 m.	Impalex Negro 6 mm2
Caja Tablero de Mando	01 Un.	Doble Tapa 500 x 700 x 300
Botonera Marcha / Parada	01 Un.	Contacto Doble 220/240 V 5Amp.
Horómetro	01 Un.	47 x 47 220/240V 50HZ.
Conmutador Aut./Manual	01 Un.	Contacto Doble 220/240 V 5Amp.
Fusible Protec. De Mando	02 Un.	DIAZED 2 Amp.
Trafo. Baja Tensión de Aut.	01 Un.	220V - 24V- 50HZ. / 7.5 VAmp.
Relé Baja Tensión de Aut.	01 Un.	Micro Relé Multicontacto 24 V / 5 A
Lamp. Señal. Roj, Verd, Nar.	01 Un.	Lámpara Neón 220/230 V. 50 HZ.
Electrodos de Nivel	03 Un.	Péndulo
Relé Protecc.de Nivel	01 Un.	220/240 V 50HZ

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL
SENASA

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

REGISTRO PARA VALVULAS ZONALES

PAYSRI
Prestamo N° 1222/OC -PR

LAMINA N°.: 1/1

ESCALA

FECHA:

NOMBRE DE ARCHIVO: Registros Zonales.dwg