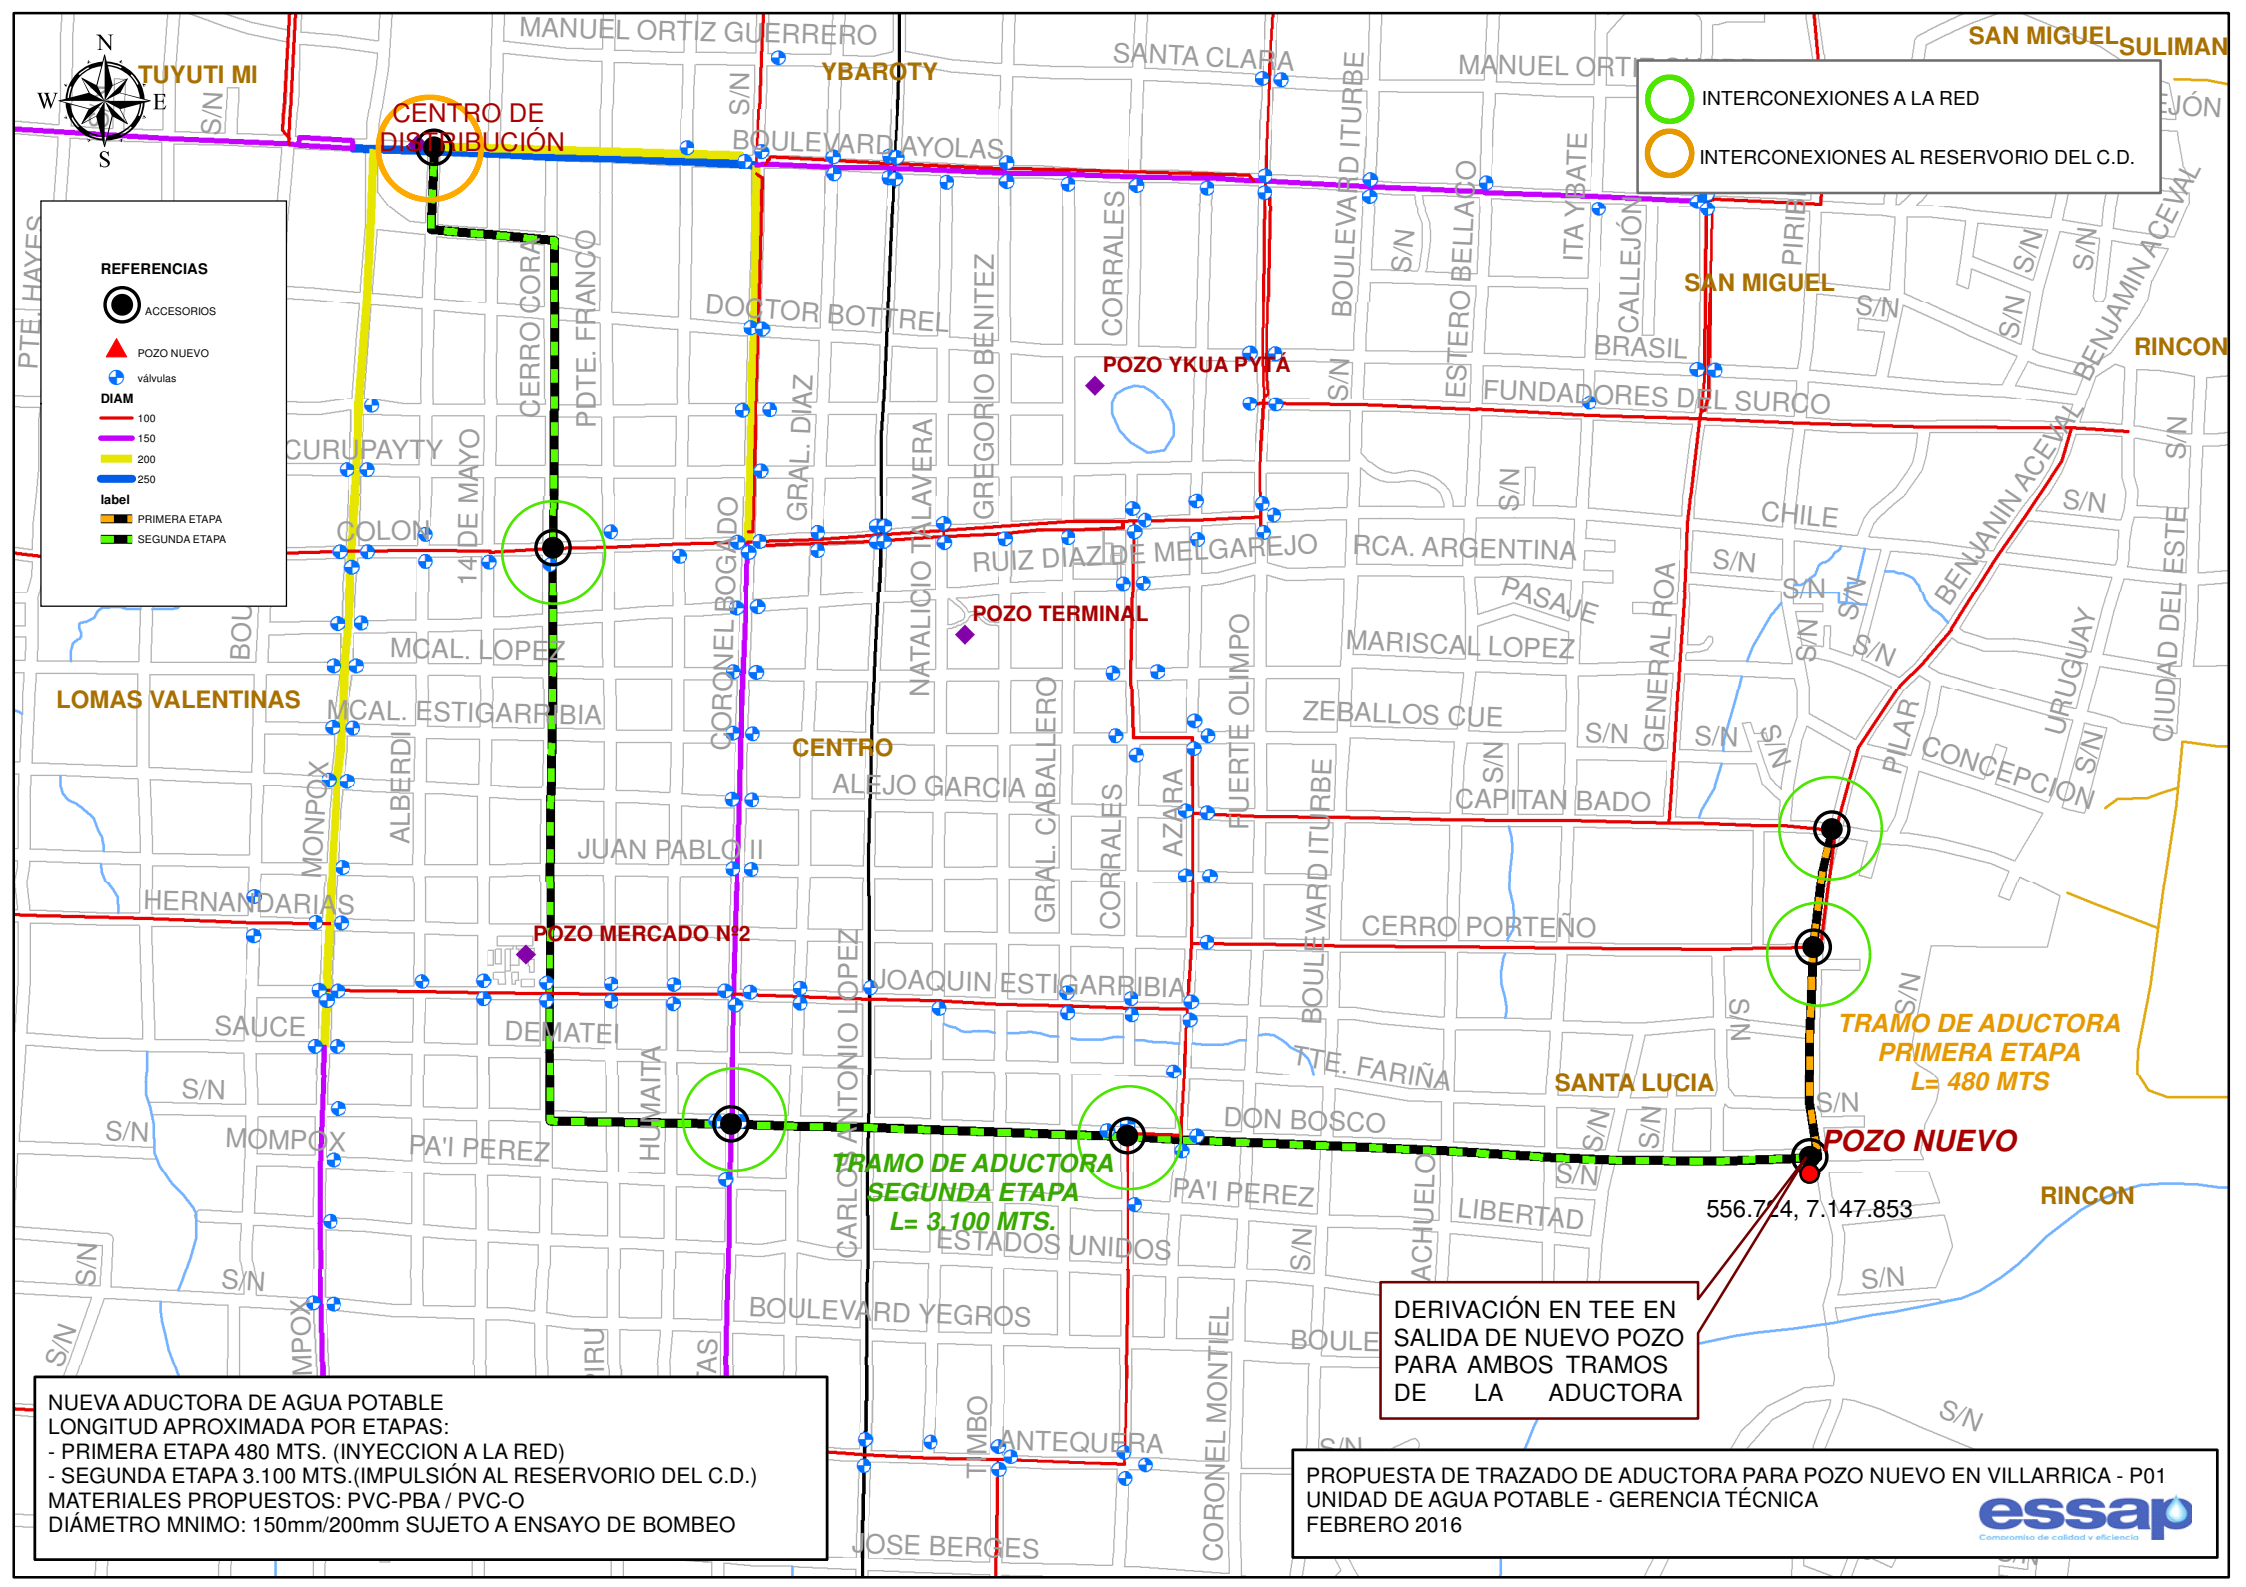

NUEVA ADUCTORA DE AGUA POTABLE
LONGITUD APROXIMADA POR ETAPAS:
- PRIMERA ETAPA 480 MTS. (INYECCION A LA RED)
- SEGUNDA ETAPA 3.100 MTS.(IMPULSIÓN AL RESERVORIO DEL C.D.)
MATERIALES PROPUESTOS: PVC-PBA / PVC-O
DIÁMETRO MNIMO: 150mm/200mm SUJETO A ENSAYO DE BOMBEO

PROPUESTA DE TRAZADO DE ADUCTORA PARA POZO NUEVO EN VILLARRICA - P01
UNIDAD DE AGUA POTABLE - GERENCIA TÉCNICA
FEBRERO 2016

essap
Compromiso de calidad y eficiencia