Plano de referencia de dimensiones de Cada Datacenter

Datacenter Principal

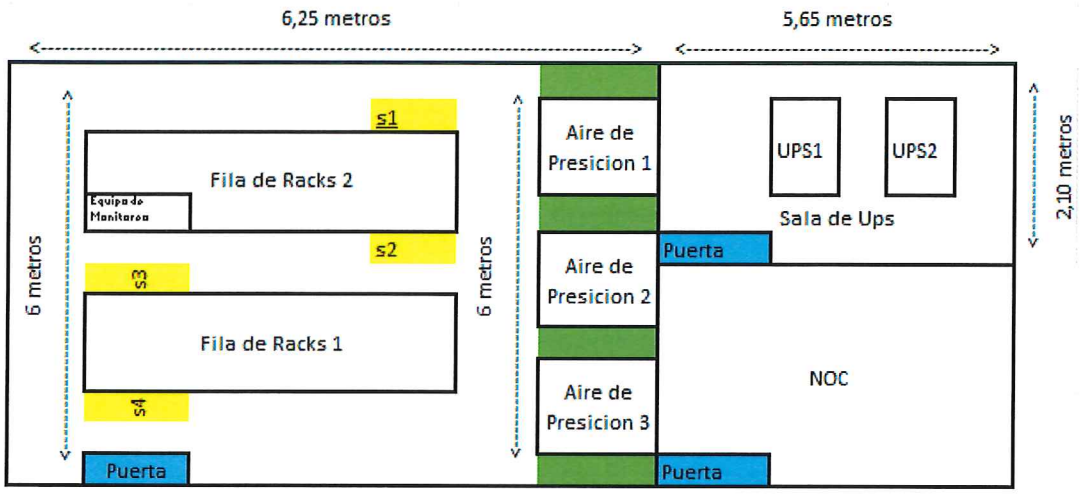

S= Sensor Temperatura
Puerta: 1 mt de ancho x 2 mt de alto
Espacio de 45 cm entre aires de presicion y entre aires de presicion y pared
Obs: Distancia entre equipo de monitoreo a puerta de acceso de datacenter es de 4,50 mts

Datacenter Secundario

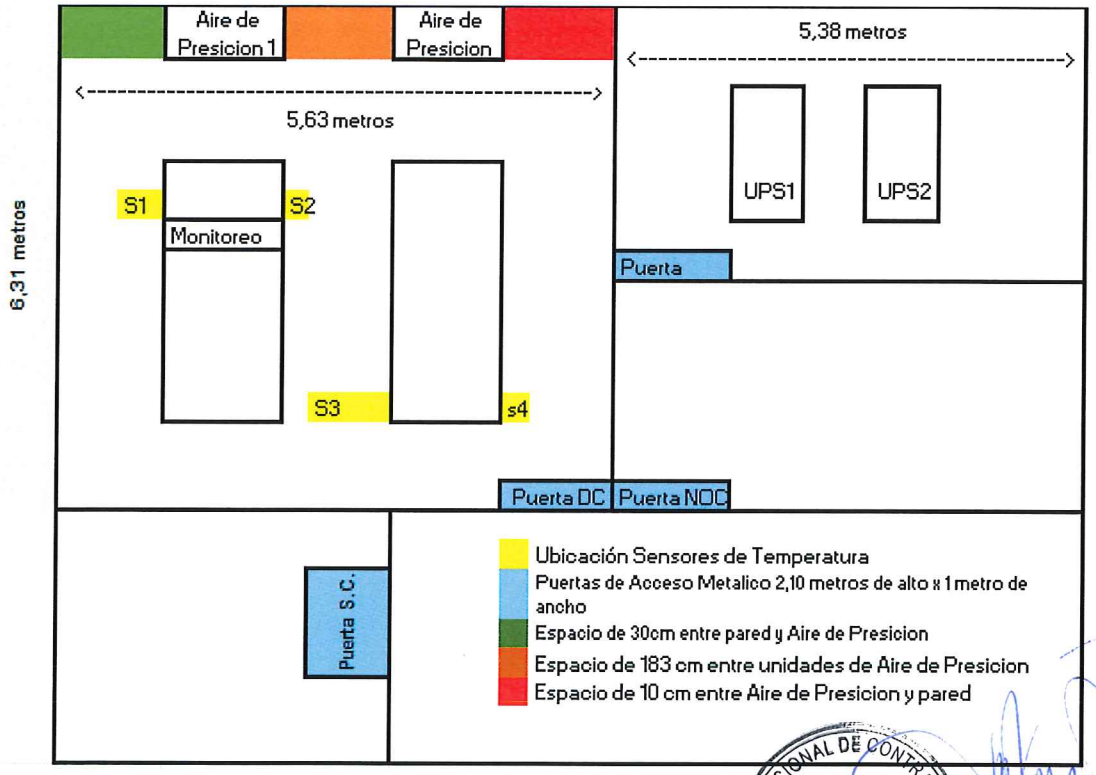

Abg. Liz Duarte
Coordinadora de Adq. de Bienes y Servicios - UOC