Villa Elisa, 06 de Abril de 2.010.-

ADDENDA N° 02 – LPN 01/2010

La **Unidad Operativa de Contratación – UOC de la Municipalidad de Villa Elisa** emite la **Addenda Nº 02 correspondiente a la Licitación Pública Nacional - LPN N° 01/2010; "EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PASEO VILLA ELISA"** incluyendo las modificaciones para anexarlo al Pliego de Bases y Condiciones e incorporarlo al **Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP),** quedando según se detalla a continuación:

1- Sección IV. Formularios de la Oferta

PLANILLA DE PRECIOS

Item Nº 01: se Agrega el Punto 3 VARIOS – a) limpieza final de la obra; quedando de la siguiente manera

ITEMS	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
01	72131601-001	ILUMINACION				
		1 TRABAJOS PREVIOS				
		a Limpieza de terreno	gl	1,00		
		b Replanteo y Medición	gl	1,00		
		c Movimiento de Tierra	m3	255,00		
		2 ELECTRICIDAD				
		a Acometida	un	1,00		
		b Cañería de distribución subterránea	ml	1.618,01		
		c Artefactos tipo faroles	un	50,00		
		d Artefactos bajos en camineros	un	100,00		
		e Toma Corriente	un	30,00		
		3 VARIOS				
		a Limpieza final de la Obra.				
		SUB TOTAL				

2- ESPECIFICACIONES TECNICAS: Se amplia datos

4.1 Iluminación:

Se detalla a continuación las características de los equipos a ser instalados

- Alumbrado público columna metálica, soporte, brazo largo, artefacto tipo abierto, reactor, fotocélula, foco 250W mínimo, de vapor de sodio

- Artefacto tipo farol 100W como mínimo, de vapor metálico con reactor y capacitor
- Electrodos subterráneos de d:3/4 PVC de plástico rígido negro
- Cables tipo NYY
- Registros eléctricos de 20x20 c7 20 mts.
- Alimentación de cada circuito por ramal principal de 4mm.
- Ramales secundarios 4mm hasta el 50% y el resto 2mm.

4.2 Camineros:

- Los camineros internos deben tener 3.00 mts de ancho.
- La terminación debe ser suelo rellenado, nivelado y compactado

4.3 Puente:

El material de los puentes: tablones de madera

4.4 Tejido Perimetral:

Incluye 2 portones con diseño similar al tejido perimetral:

- (Uno) Acceso Peatonal de una hoja de 1.00 mts de ancho
- (Uno) Acceso Vehicular de dos hojas de 5.00 mts de ancho

3 – Planos:

Se adjuntan Planos Anexos con mayores detalles en formato PDF

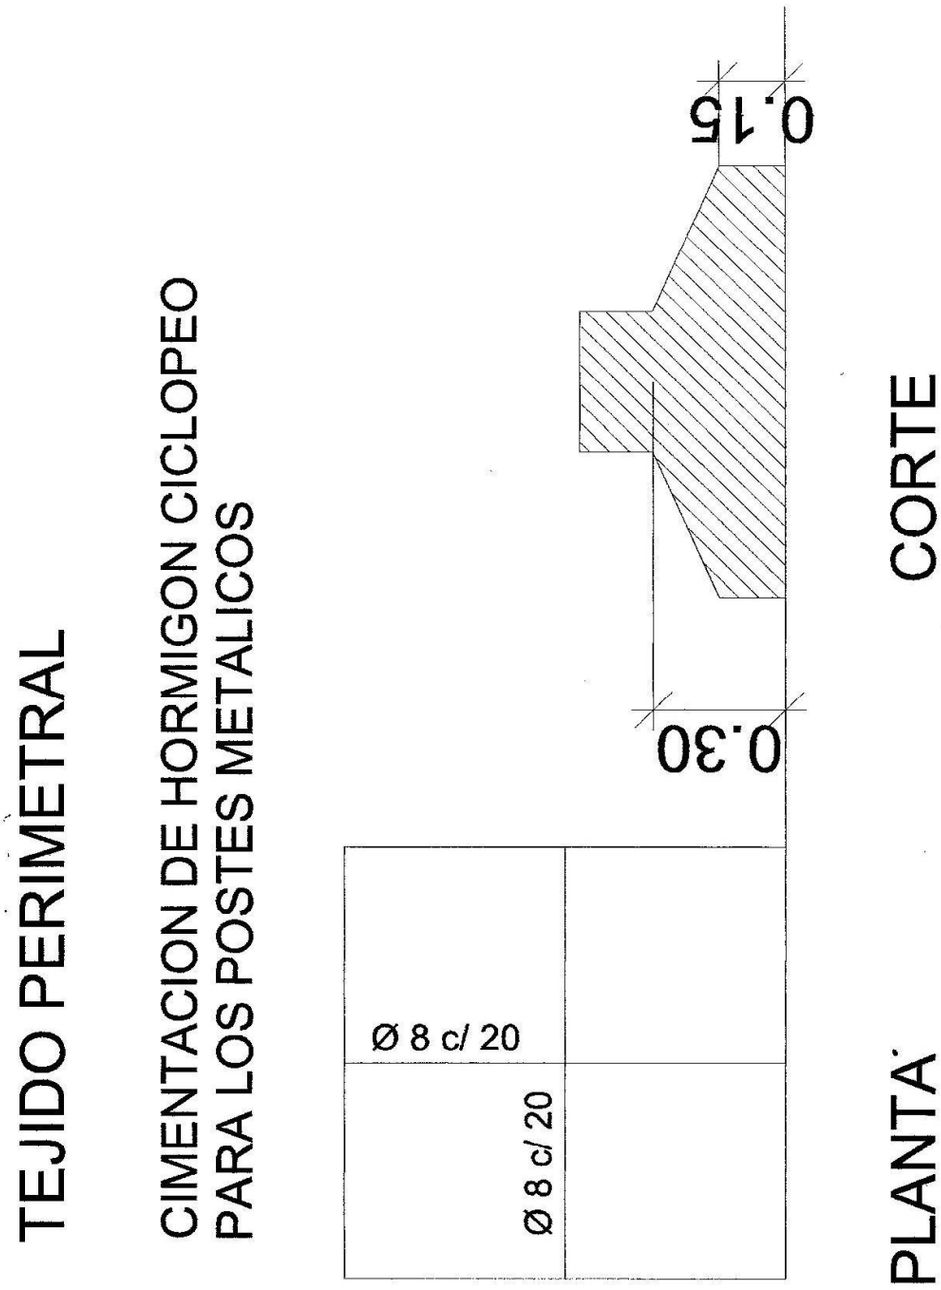
TEJIDO PERIMETRAL
CIMENTACION DE HORMIGON CICLOPEO
PARA LOS POSTES METALICOS
0.15
0.30
CORTE
Ø 8 c/ 20
Ø 8 c/ 20
PLANTA

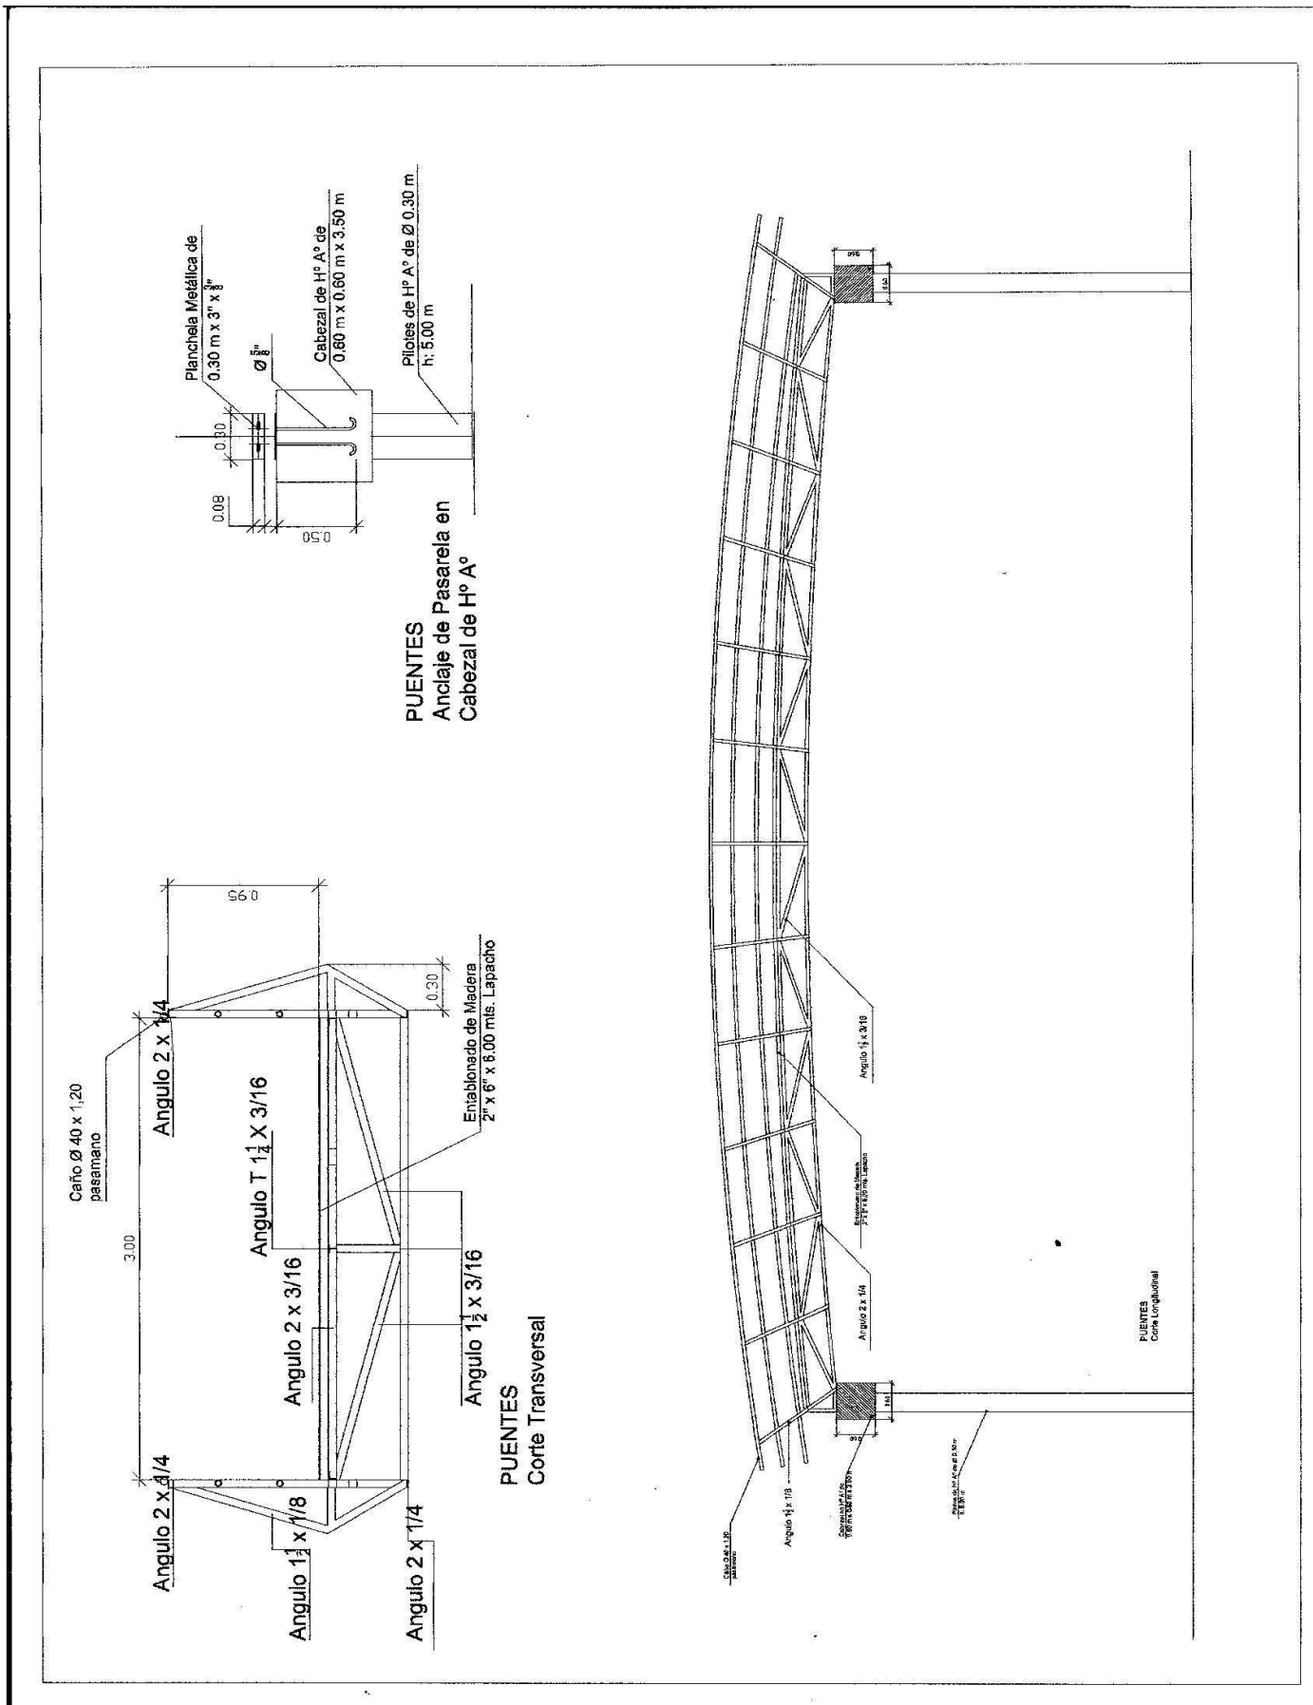
Planchela Metálica de
0.30 m x 3" x 3/8"
Ø 5/8"
Cabezal de Hº Aº de
0.60 m x 0.60 m x 3.50 m
Pilotes de Hº Aº de Ø 0.30 m
h: 5.00 m
0.80
0.08
0.50
PUENTES
Anclaje de Pasarela en
Cabezal de Hº Aº
0.60
0.30
Caño Ø 40 x 1.20
pasamano
3.00
Angulo 2 x 1/4
Angulo T 1 1/4 X 3/16
Angulo 2 x 3/16
Angulo 1 1/2 x 3/16
Entablonado de Madera
2" x 6" x 6.00 mts. Lapacho
Angulo 2 x 1/4
Angulo 1 1/2 x 1/8
Angulo 2 x 1/4
PUENTES
Corte Transversal
PUENTES
Corte Longitudinal

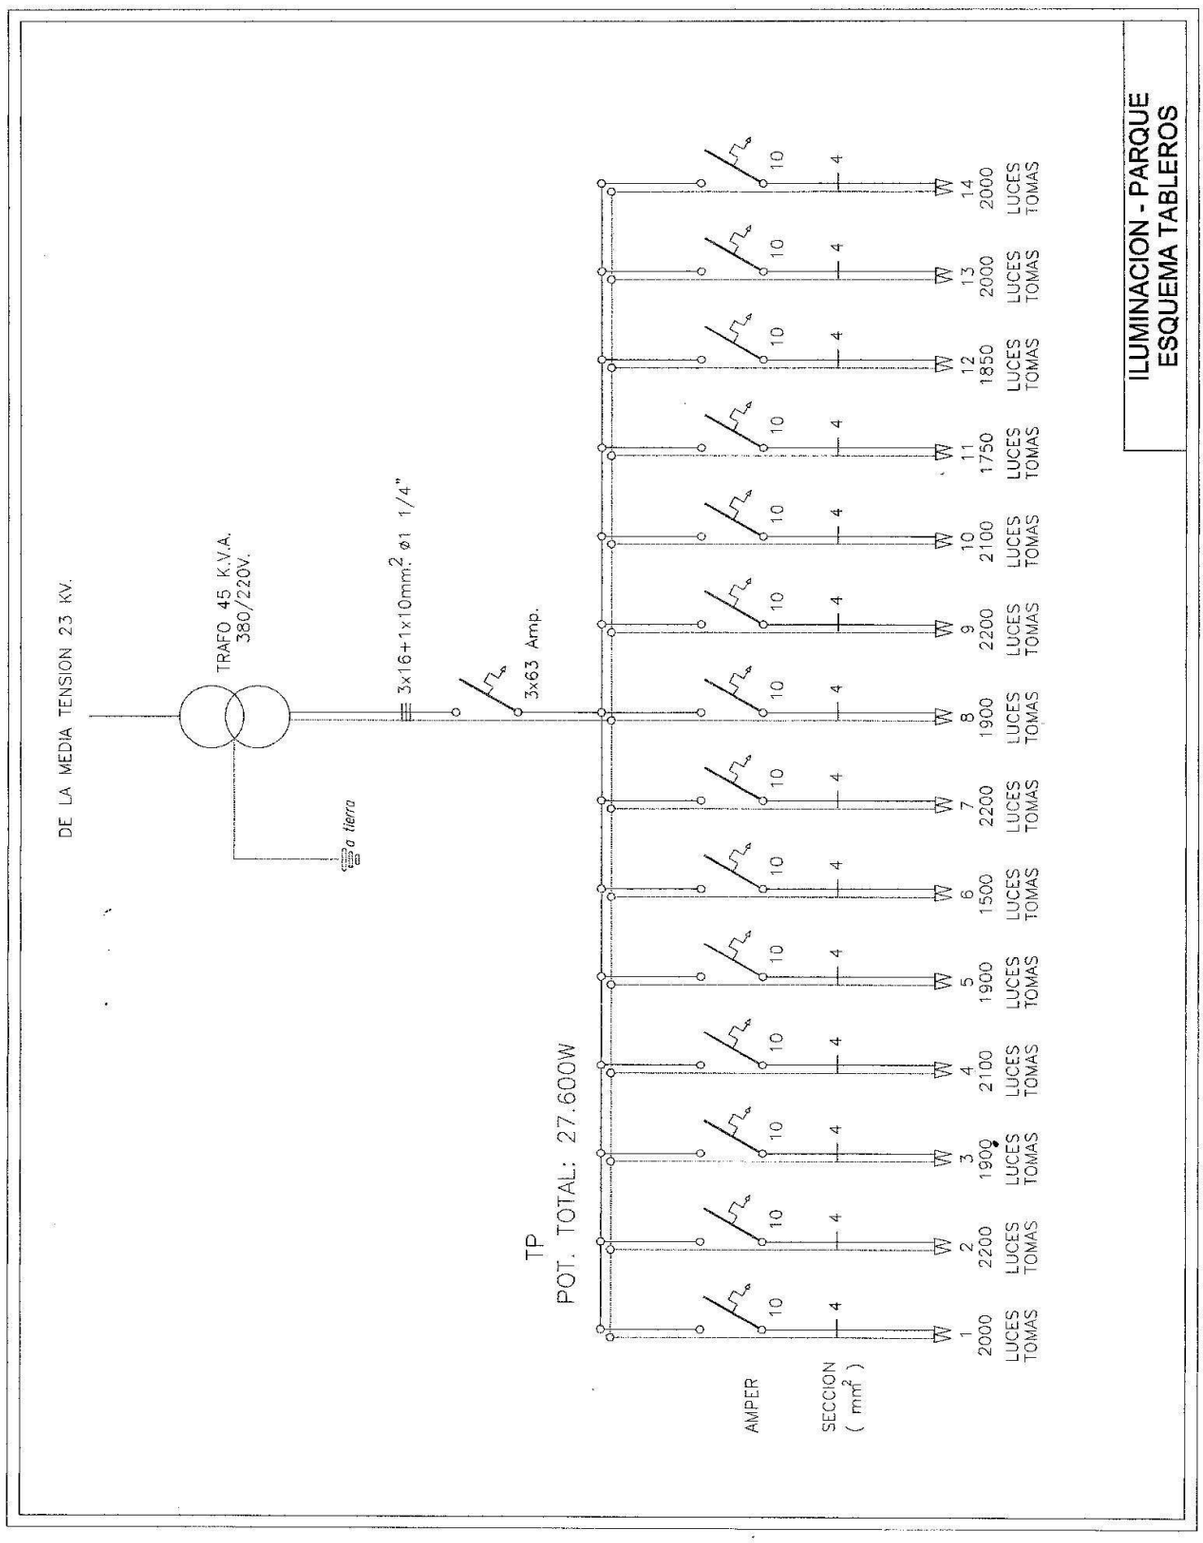
ILUMINACION - PARQUE
ESQUEMA TABLEROS
DE LA MEDIA TENSION 23 KV.
TRAFO 45 K.V.A.
380/220V.
a tierra
3x16+1x10mm.2 ø1 1/4"
3x63 Amp.
TP
POT. TOTAL: 27.600W
AMPER
SECCION (mm2)
1 2000 LUCES TOMAS
2 2200 LUCES TOMAS
3 1900 LUCES TOMAS
4 2100 LUCES TOMAS
5 1900 LUCES TOMAS
6 1500 LUCES TOMAS
7 2200 LUCES TOMAS
8 1900 LUCES TOMAS
9 2200 LUCES TOMAS
10 2100 LUCES TOMAS
11 1750 LUCES TOMAS
12 1850 LUCES TOMAS
13 2000 LUCES TOMAS
14 2000 LUCES TOMAS

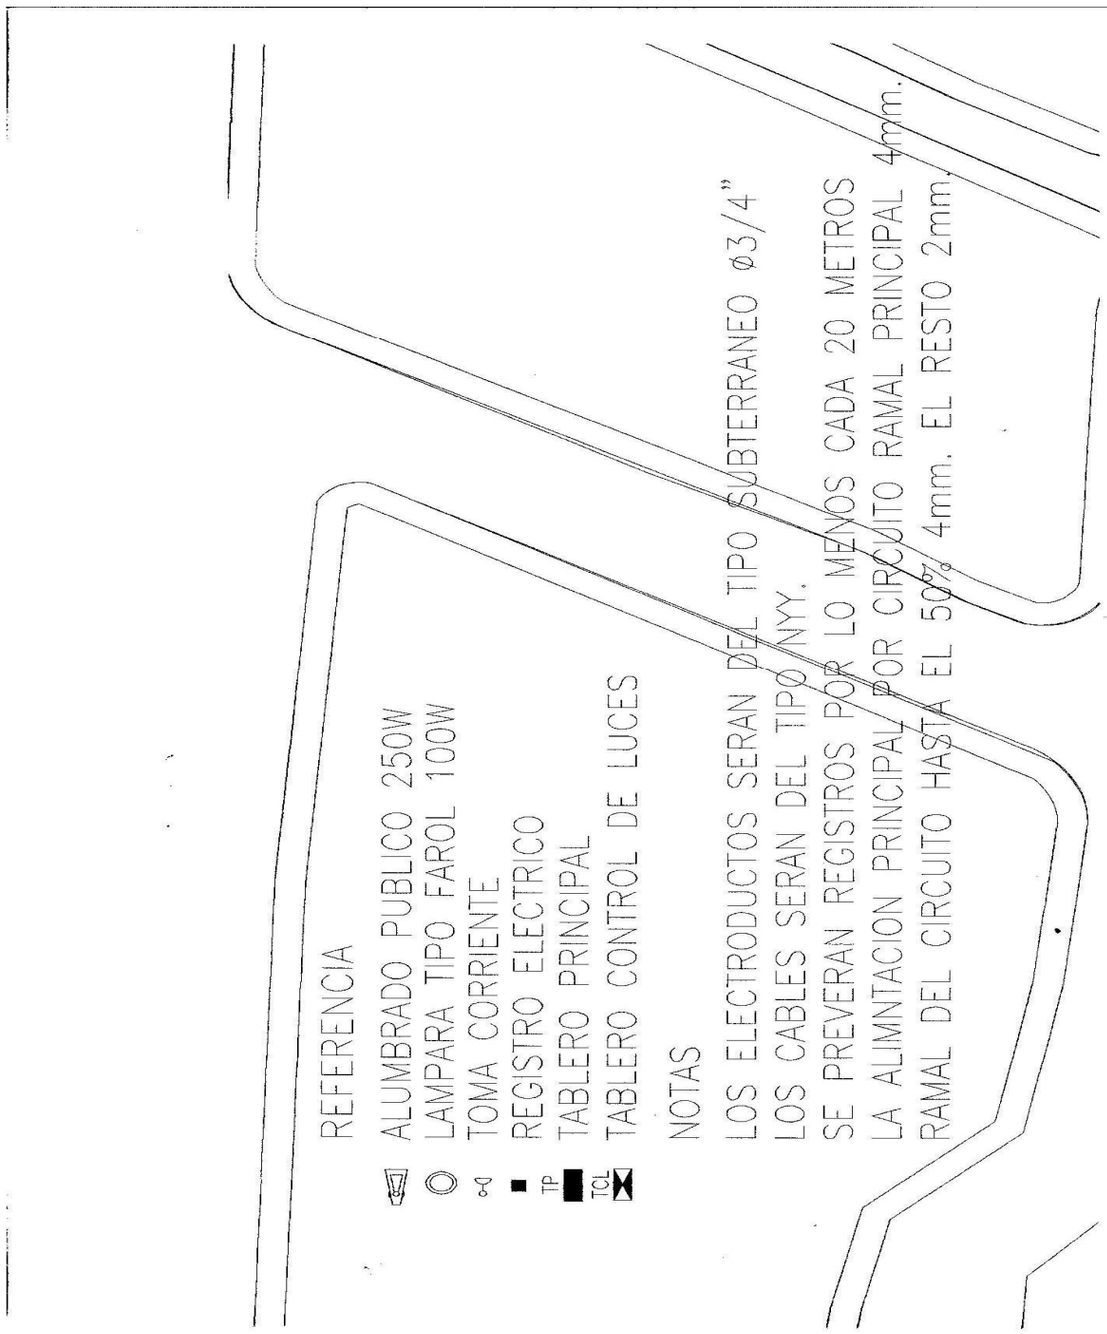

MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA U.O.C.

Edgar Lino Enciso Feltes
Jefe de UOC
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION - UOC