ítem	Código	Descripción	cantidad
1-	72102305-001	Reparación y mantenimiento de aire acondicionado	16 tipo Split
2-	72102305-001	Reparación y mantenimiento de aire acondicionado	9 tipo Ventana

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La empresa adjudicada, deberá suministrar para el mantenimiento:

Dirección Técnica, mano de obra especializada, equipos y herramientas para realizar los siguientes trabajos:

* Deberá realizar 1 (Uno) verificación técnica certificada.
* Deberá presentar muestras de los repuestos Originales tales como, Termostatos, filtros
* Reparación o cambio de Control Remoto y Llaves Termo magnéticas.
* Limpieza con agua a presión y reposición de filtro de aire.
* Control de funcionamiento de Termostato y cambio de ser necesario.
* Cambio de gas refrigerante y reposición del mismo.
* Revisión del mando eléctrico.
* Limpieza de serpentina de evaporadores y condensadores.
* Limpieza General de los Equipos.

Además deberá presentar un informe a los efectos de sugerir al final del periodo de verano las modificaciones que se deben realizar durante el periodo de receso.

AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT

Ítem	LUGAR	CANTIDAD	MARCA	CAPACIDAD
1	Archivo	1	MIDEA	12.000 BTU
2	Contabilidad	1	GOODWEATER	24.000 BTU
3	RRHH	1	MIDEA	12.000 BTU
4	Informática	1	MIDEA	12.000 BTU
5	Control Interno	1	VCP	12.000 BTU
6	Secretaria	1	VCP	12.000 BTU
7	Administración	1	VCP	18.000 BTU
8	Dirección	1	MIDEA	18.000 BTU
9	Mantenimiento	1	VCP	18.000 BTU
10	Seguridad	1	VCP	12.000 BTU
11	Operaciones	1	MIDEA	12.000 BTU
12	Área Social	1	MIDEA	12.000 BTU
13	Informes	1	MIDEA	12.000 BTU
14	Caseta de Entrada	1	MIDEA	12.000 BTU
15	Caseta de Salida	1	MIDEA	12.000 BTU
16	Caseta Nacional	1	MIDEA	12.000 BTU

TOTAL TIPO SPLIT 16 UNIDADES

AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA

Ítem	LUGAR	CANTIDAD	MARCA	CAPACIDAD
1	RRHH	1	AIRWEEP	18.000 BTU
2	Asesoría Legal	1	SPRINGER	18.000 BTU
3	Informática	1	CARRIER	18.000 BTU
4	Tesorería	1	LG	12.000 BTU
5	Torre de Control	1	SPRINGER	12.000 BTU
6	Caseta Internacional	1	PANASONIC	12.000 BTU
7	Estac. Publico	1	LG	12.000 BTU
8	Operaciones	1	ADMIRAL	18.000 BTU
9	Administración	1	SPRINGER	12.000 BTU

TOTAL TIPO VENTANA 9 UNIDADES

Imágenes de referencia de la ubicación de los aires acondicionados a realizar el mantenimiento.-

1- Ubicación Dpto. de personal.-

2 – Unidad de Informática y Asesoría Legal.-

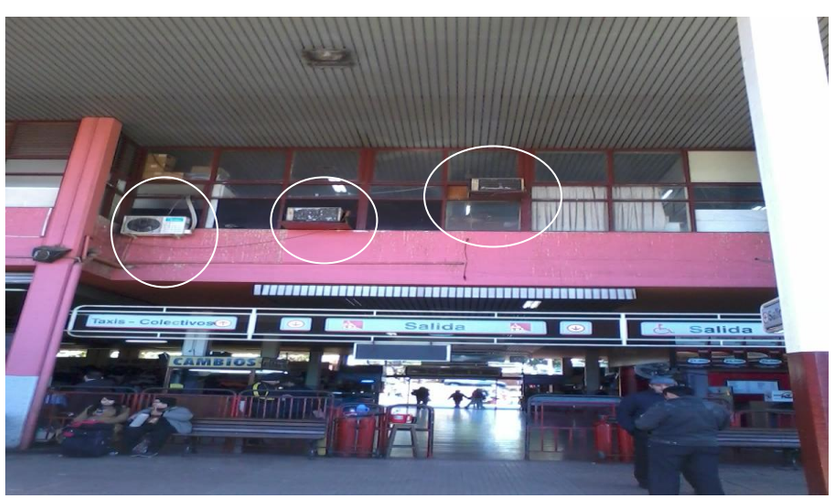

3 – <u>Ubicación Dpto. Administrativo y la Unidad de Control Interno.-</u>

4- <u>Ubicación Secretaria y Pasillo de la Administración.-</u>

5<u>- Ubicación del Dpto. de Mantenimiento y Seguridad.-</u>

6- <u>Ubicación del Dpto. de Operaciones.-</u>

7- <u>Unidad de Área Social.-</u>

OBS.: Los aires acondicionados que se encuentran en círculo son los que se realizaran el mantenimiento correspondiente, a modo de referencia de los lugares ubicados dentro de la TOA.-
Deberán contar con los equipos necesarios para realizar los trabajos teniendo en cuenta la ubicación de los mimos (ver imagen de referencia).-