



INSTALACION ELECTRICA


UBICACION DE ARTEFACTOS Y ELECTRODUCTOS

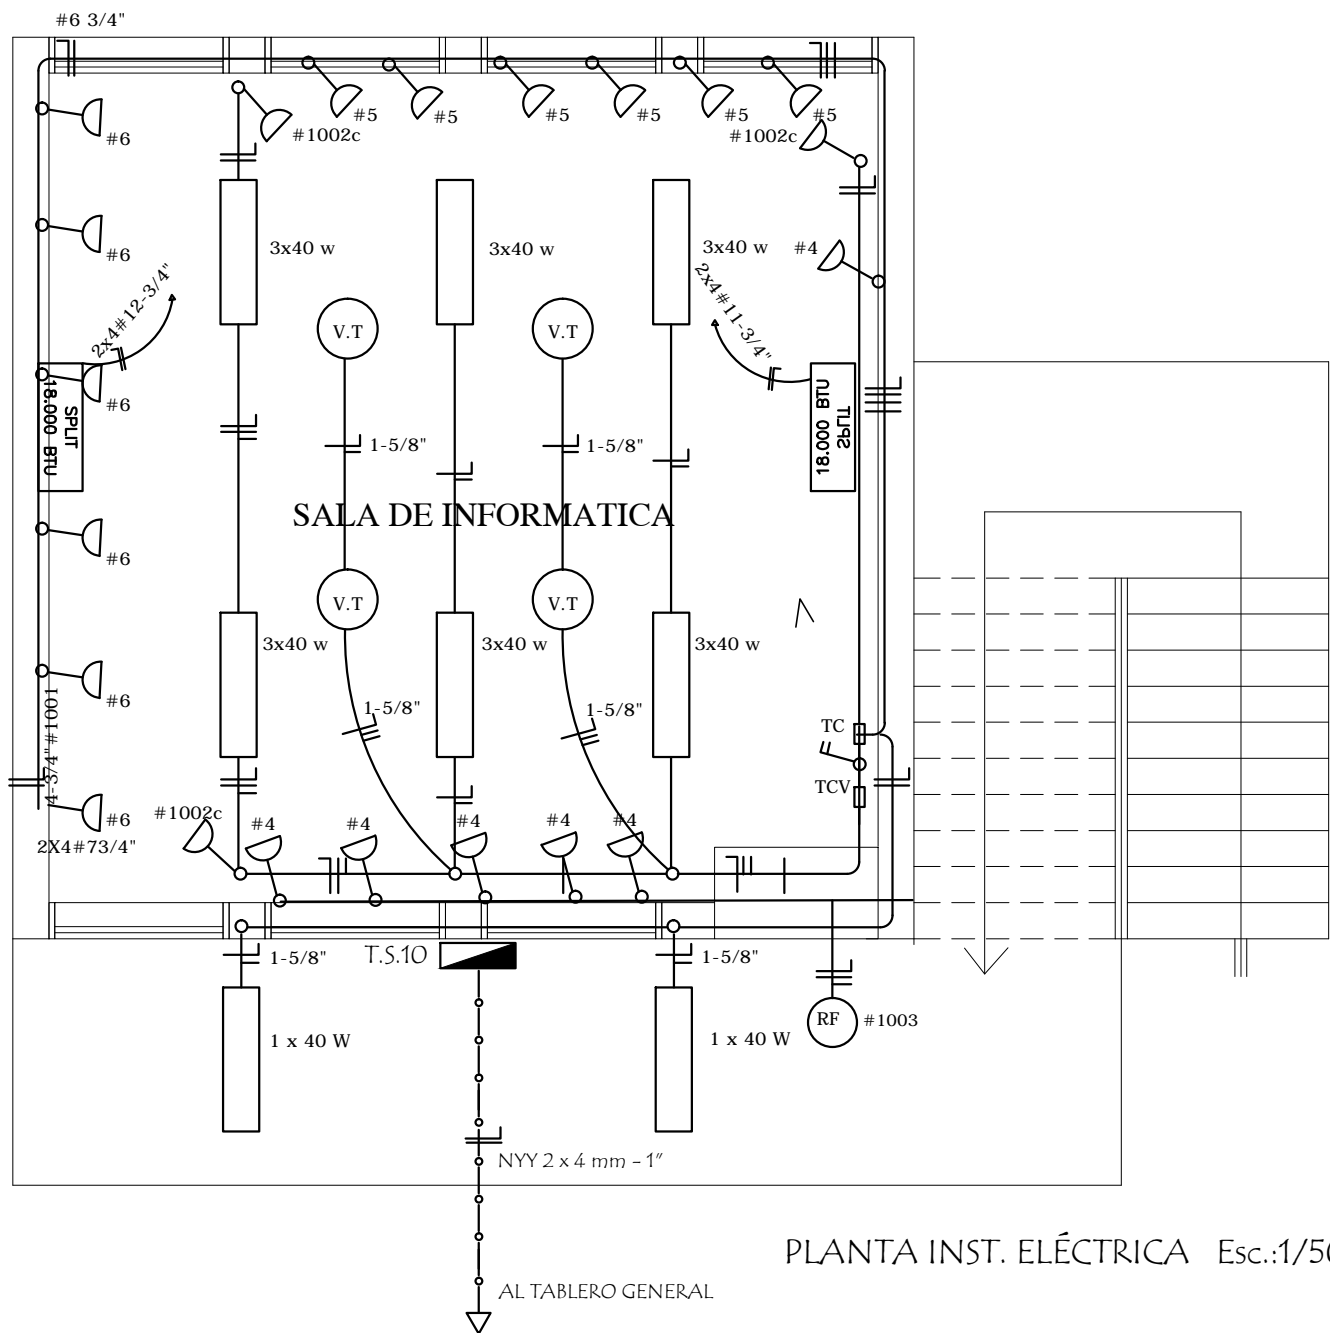

PLANTA INST. ELÉCTRICA Esc.:1/50

Observaciones :

 **Reflector Fotoeléctrico**

 Tomas para computadoras con puesta a tierra

- Los artefactos no acotados son de 3 x 40 W.
- Los conductores no acotados son de 2 mm².
- Los fluorescentes deben tener capacitores.
- Los TC son tableros de comando de luces y tomas.
- Los TCV son tableros de comando de ventiladores.

MUNICIPALIDAD DE NATALIO - ITAPUA		
COLEGIO TECNICO NACIONAL REVERENDO PADRE RICARDO MUSCH		
PROYECTO	Construcción Sala Informática 7.20 x 7.20m	
Planta Inst. Eléctrica		08
escala 1 / 50		