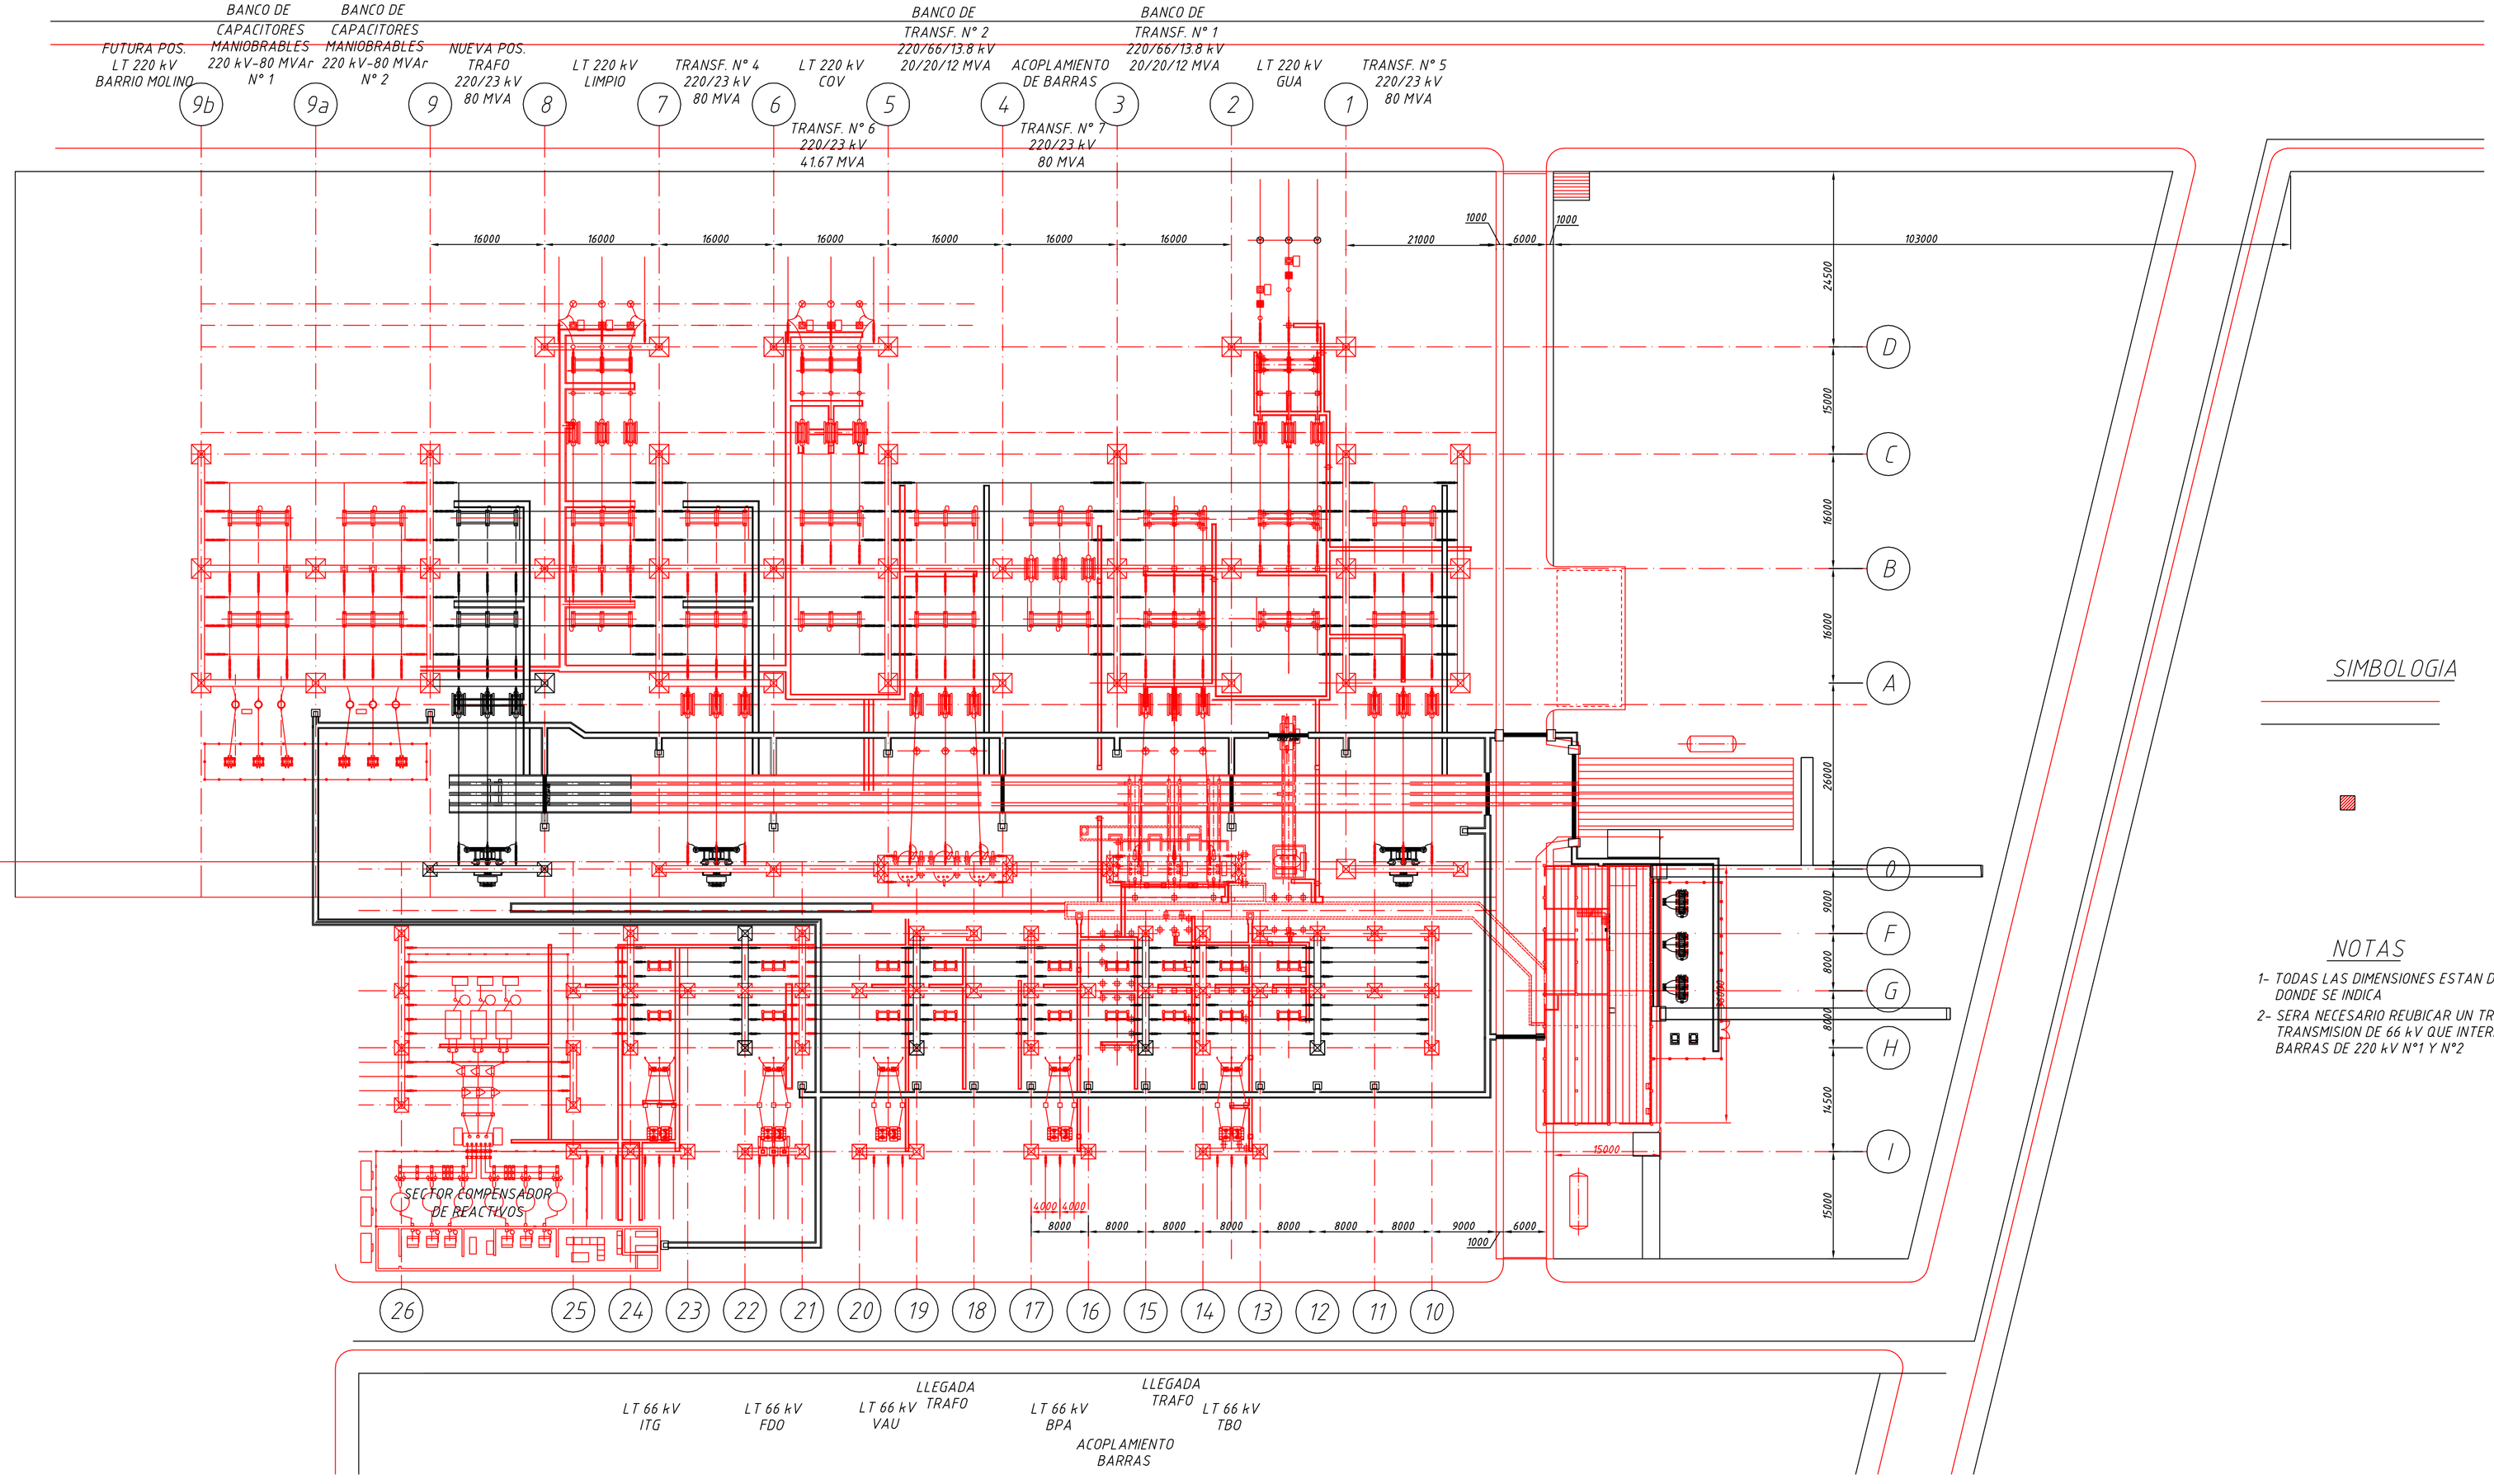

SIMBOLOGIA

EXISTENTE

A CONSTRUIR

NOTAS

1- TODAS LAS DIMENSIONES ESTAN DADAS EN MILIMETROS EXCEPTO, DONDE SE INDICA

2- SERA NECESARIO REUBICAR UN TRAMO DE LA LINEA AEREA DE TRANSMISION DE 66 kV QUE INTERFIERE LA AMPLIACION DE LAS BARRAS DE 220 kV N°1 Y N°2

001	2-2	PORTICOS 66kV - BARRAS 220 y 66kV	MG		RGS	11/16
REVIS.	LOCAL.	DESCRIPCION	DIBUJO	VERIFICO	APROBO	FECHA

OBS.:

ANDE — ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD			SUBESTACION SAN LORENZO
PROYECT	ING. M. GARDOQUI	05/16	DISPOSICION GENERAL EN EL TERRENO PLANTA
DIBUJO	B. G. C.	05/16	
VERIFICO	---	---	
APROBO	ING. R. GIL	05/16	GT-DPE — ESCALA 1/500 — N°: 115-26210-050