15.00 | 2.00 | 11.00 | 11.50 | 12.50 | 16.00 | 13.25 | 13.25 | 16.00 | 15.00 | 17.50

18.00 | 16.00 | 14.00 | 12.00 | 10.00 | 8.50 | 6.00

Puesta a tierra
Pararrayos de 66kv
ver detalle

Puesta a tierra
Pararrayos 220 kv
ver detalle

Pararrayo 66kv

(▽ 135.00)

I— A

EDIFICIO DE CONTROL

TALLER DE MONTAJE

## DETALLE POCITO PUESTA A TIERRA
Pararrayos 220 kv

## PUESTA A TIERRA
Pararrayos 66 kv

## PUESTA A TIERRA
Pararrayos 220kv

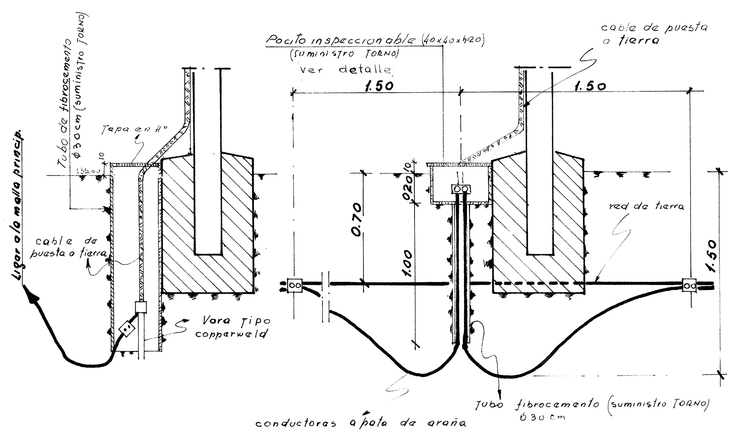


## TIPO X

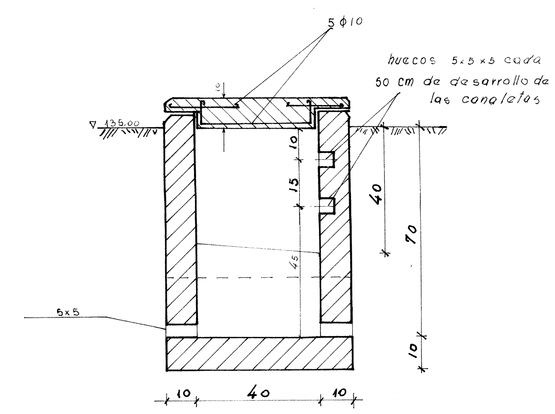


## CORTE - A-A

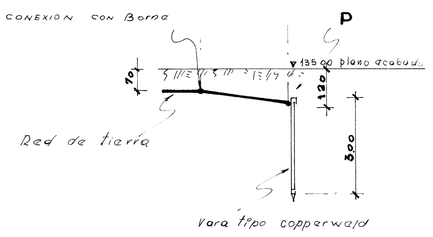


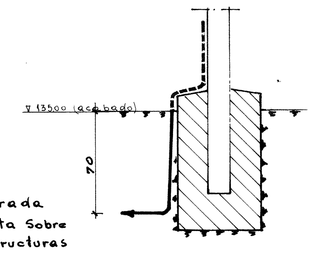


## PARTICULAR EXCAVACION TIPICA




## LEYENDA
——— cuerda enterrada
– – – – cuerda a vista sobre paredes y estructuras

## REFERENCIA PLANO
SADELMI C 293-4013

NOTA:
La red de tierra es en cobre de 100 mm²

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anadido particular excavaciones y varias | Dem | PT | 15-XI-67 |

ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y TRANSMISION DE LA ENERGIA ELECTRICA
APROVECHAMIENTO HIDROELECTRICO DEL RIO NEGRO
# DETALLES EJECUTIVOS SUBESTACION SAN LORENZO RED DE TIERRA

1:200

AY-C 399 Rev 1

| DIBUJO | CHEQ | APR | FECHA |
|---|---|---|---|
| Dem | PT | | 24-VIII-67 |

elc