
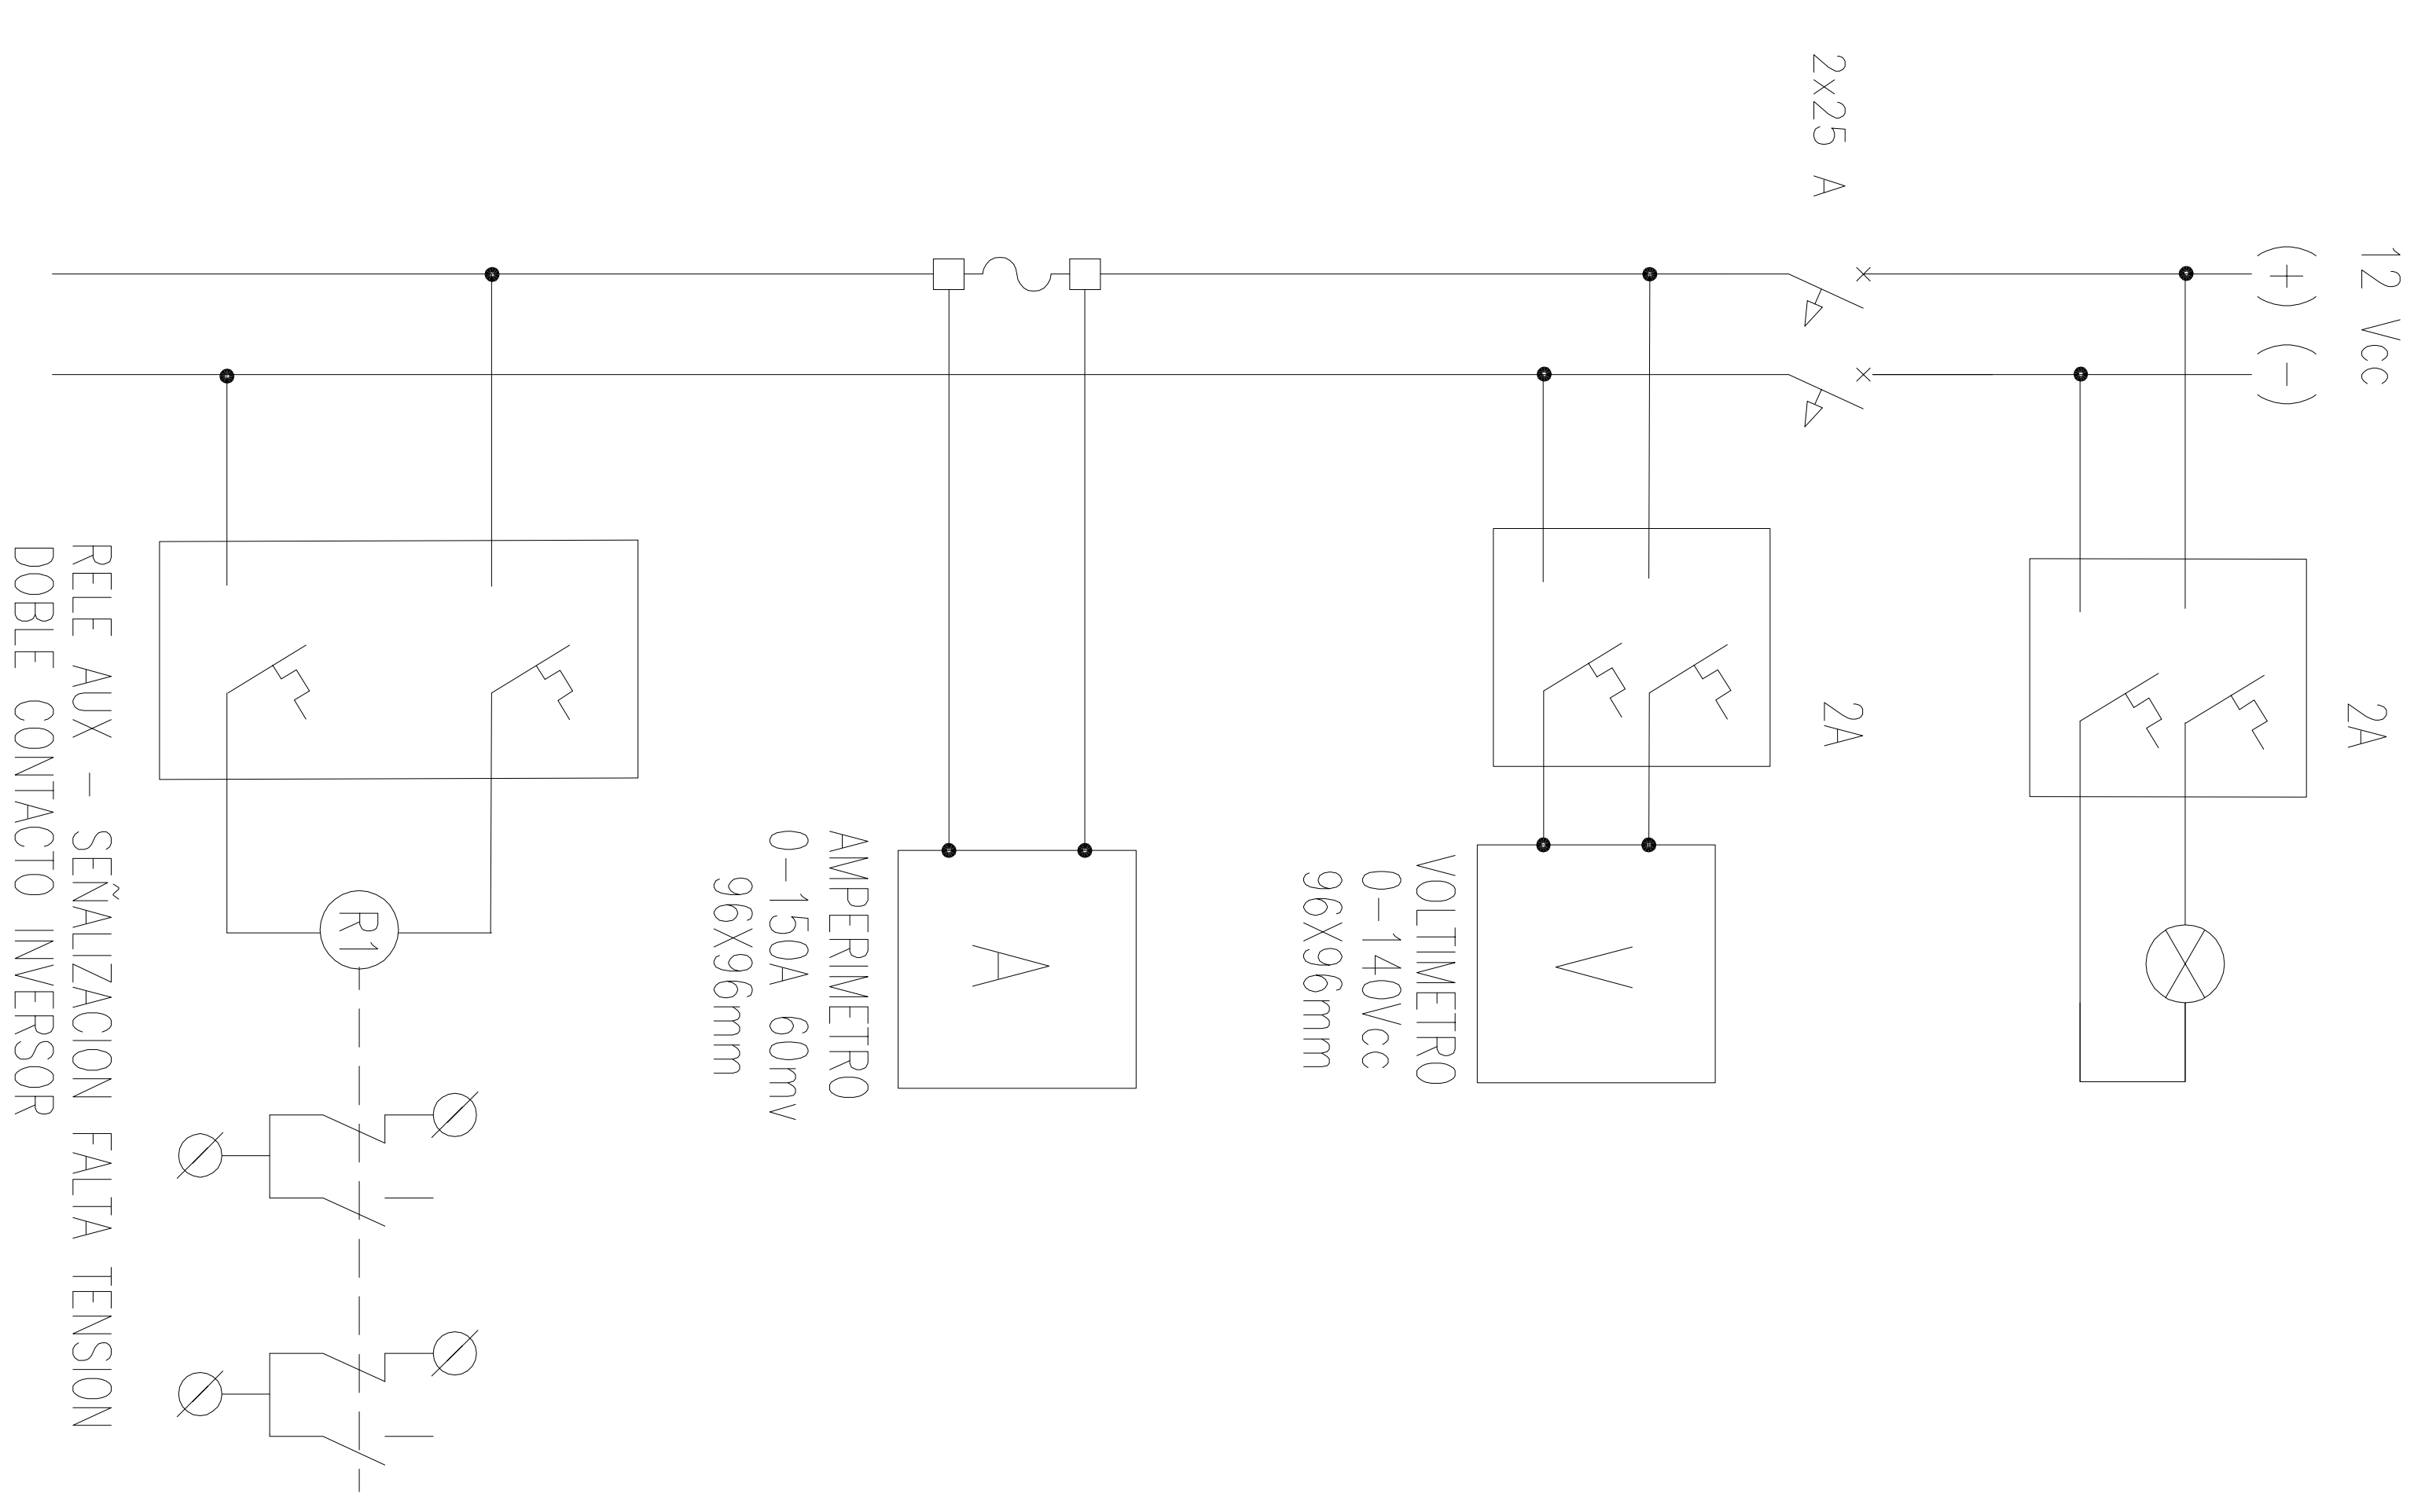


Secciones de cables:

Hasta 16 Amps cable de 2.5 mm²

Hasta 25 Amps cable de 4 mm²

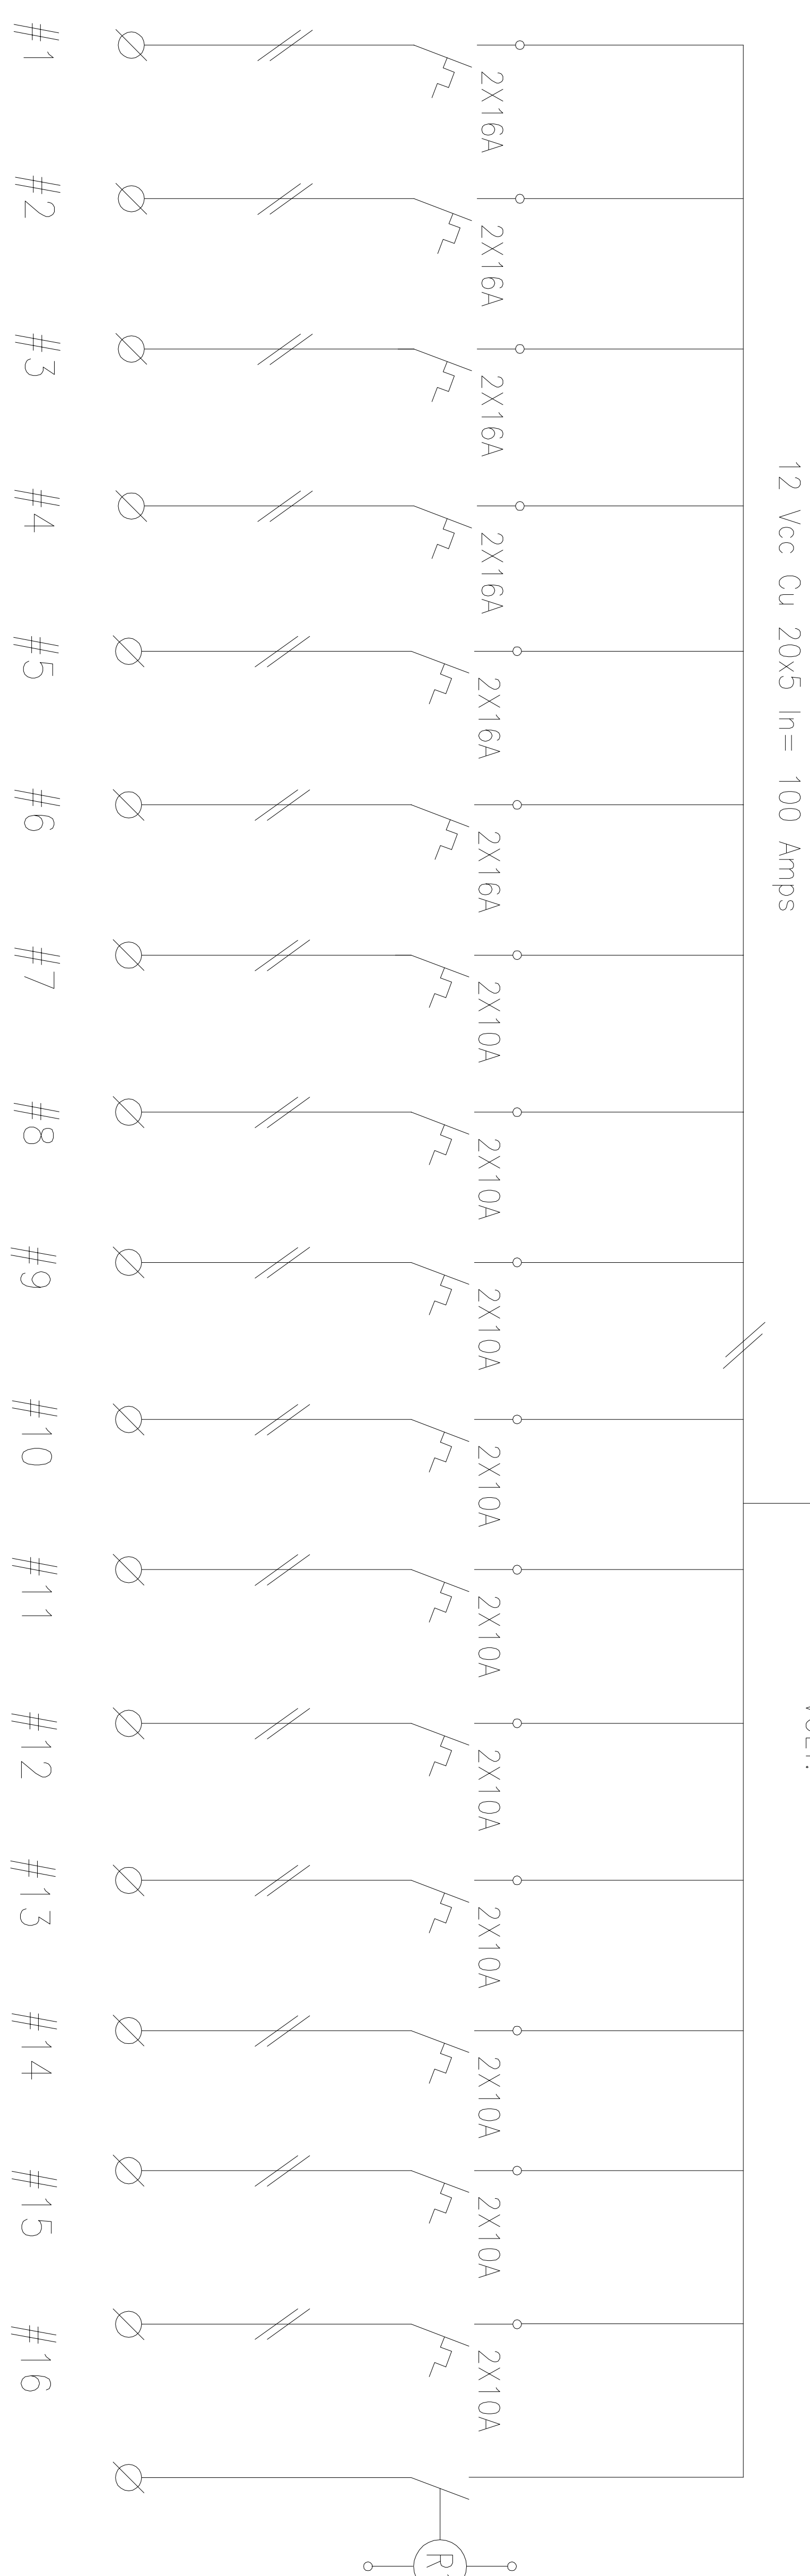

NOTA

ESTE GRÁFICO ES PRELIMINAR.
EL CONTRAÍSTA DEBE SER RESPONSABLE DE LAS ADECUACIONES DEL PROYECTO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN.

Todas las TMs deberán poseer Contactos Auxiliares cableados hasta una regleta terminal para interconexión con los Paneles Secundarios Auxiliares / General

[illegible]