DEL TDCC 110 VCC PRINCIPAL

Secciones de cables:

Hasta 10 Amps cable de 1 mm²
Hasta 16 Amps cable de 2.5 mm²
Hasta 25 Amps cable de 4 mm²
Hasta 32 Amps cable de 6 mm²
Hasta 60 Amps cable de 16 mm²

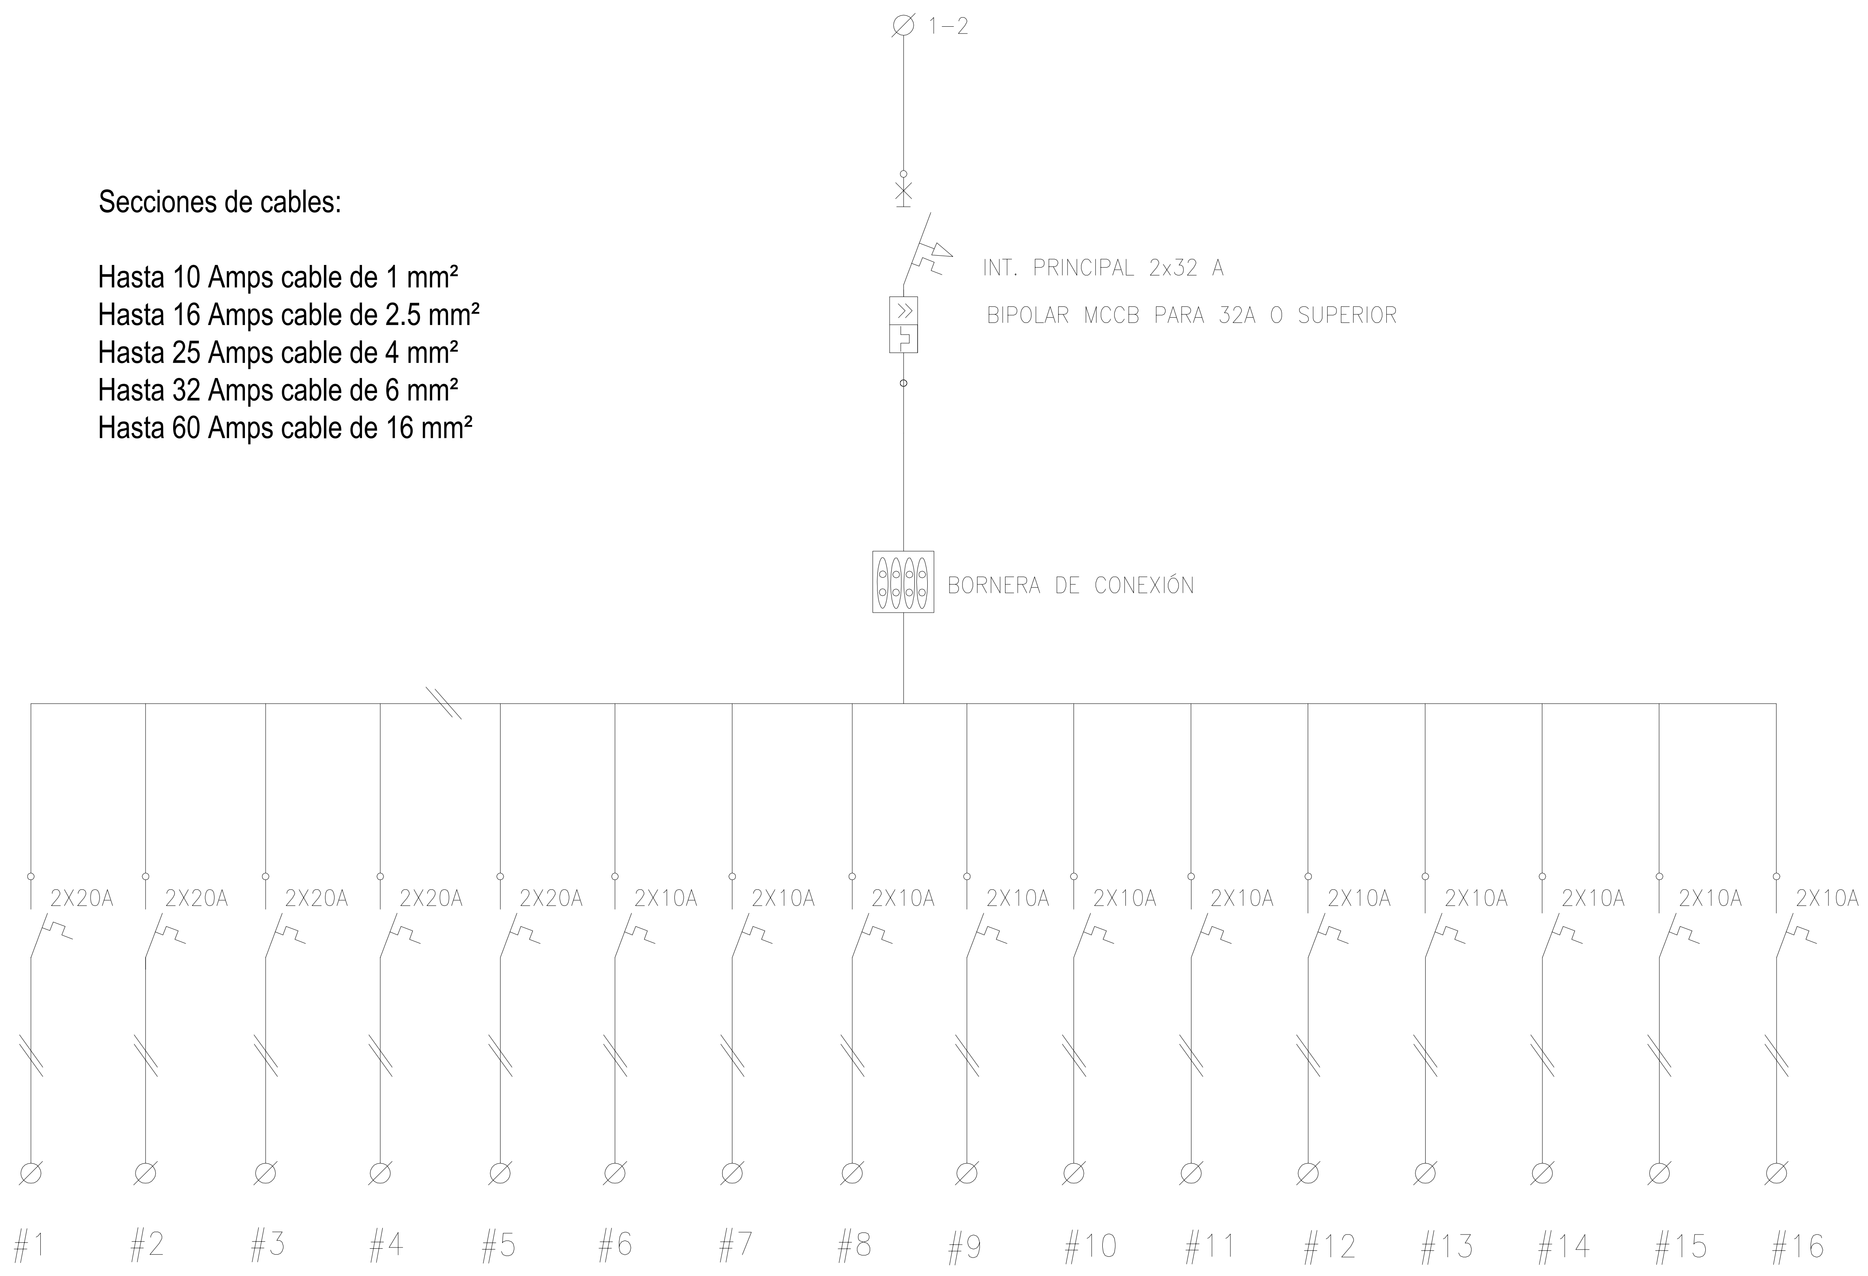

ESQUEMA FUNCIONAL – TAB. DE C.C.

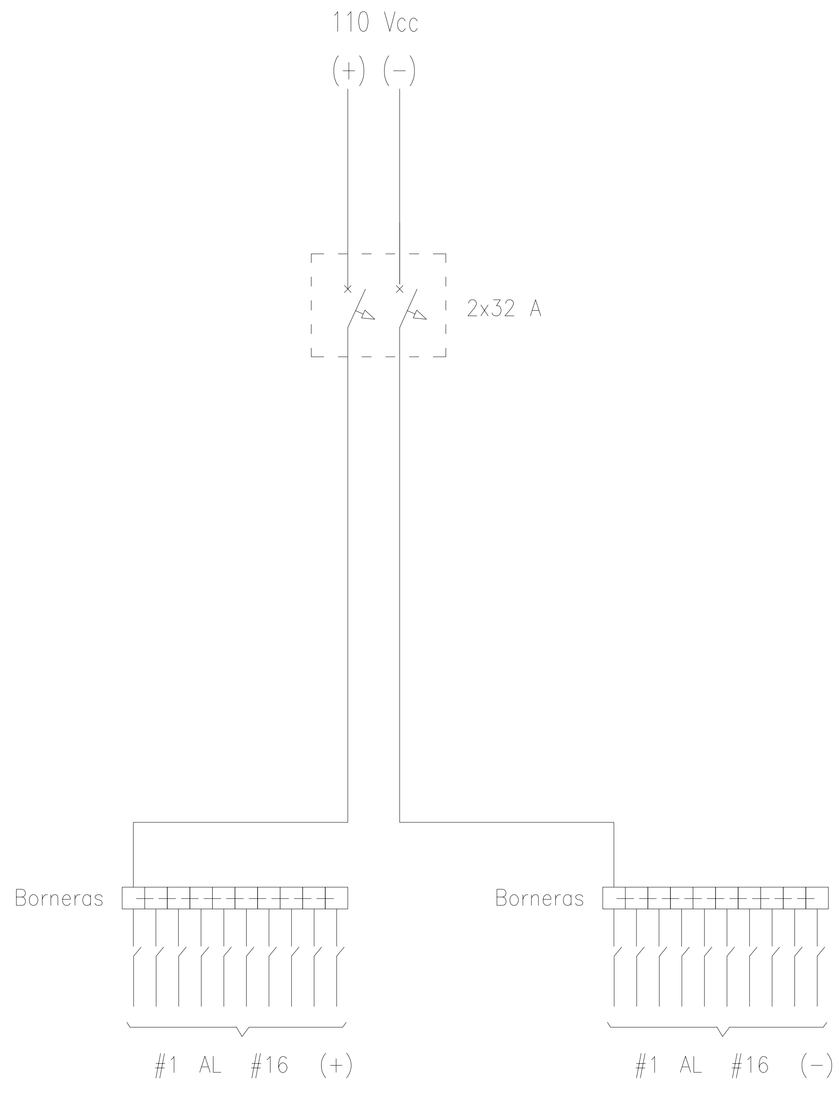

OBSERVACIONES:

TODAS LAS TMS DEBERAN SER DEL TIPO MCCB (MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER) – 20 KA a 250 Vdc

Todas las TMs deberán poseer Contactos Auxiliares cableados hasta una regleta terminal para interconexión con los Paneles Secundarios Auxiliares / General

Todas las TMs deberán estar cableadas hasta una regleta terminal para interconexión con los Circuitos de Patio y/o Paneles

ESTE GRAFICO ES PRELIMINAR. EL CONTRATISTA DEBE SER RESPONSABLE DE LAS ADECUACIONES DEL PROYECTO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA SUBESTACION.

1	MODIFICACIONES DE LAS LLAVES TM	K.A.	G.A.	G.A.	03/17
REVIS.	DESCRIPCION	DIBUJO	VERIFIC.	APROB.	FECHA

ANDE
ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

PROYECT.		09-2016	TDCC SECUNDARIO 110 VCC EN PATIO DE 220 kV Y 66kV
DIBUJO			
VERIF.	...	.....	GT/PCA
APROBO	GT/PCA	09-2016	Nº: 24270-004 HOJA 004